


Data e ora della misurazione01/03/2024 12:32:34

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 2 COOLING INFERIORE SPB \MOTORE\M2A\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

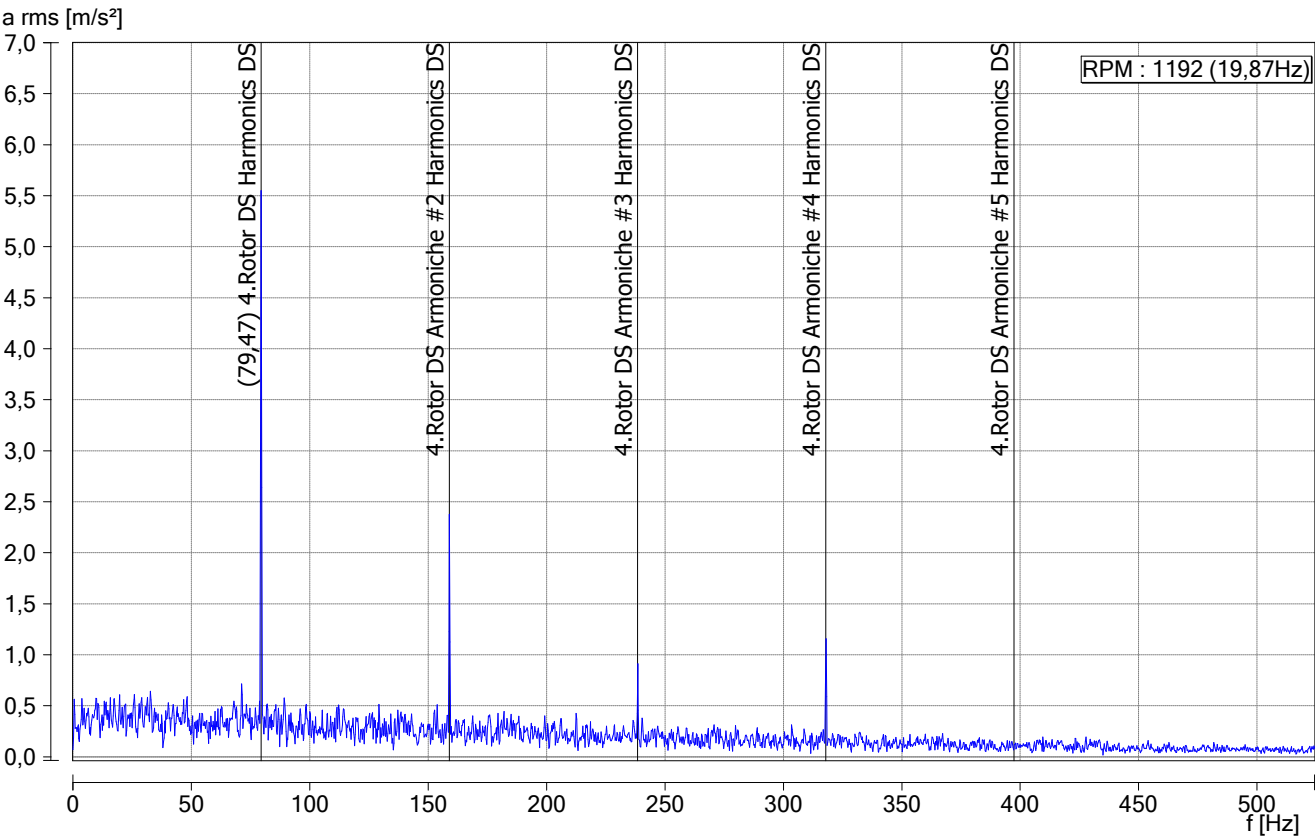

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(79,47) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 9,34	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	79,50	5,550
2	159,00	2,379
3	318,00	1,158
4	238,50	0,913
5	71,25	0,713
6	32,75	0,641
7	26,00	0,611
8	19,75	0,609
9	48,25	0,588
10	31,50	0,584