


Data e ora della misurazione01/03/2024 10:16:29

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 3 QUENCH 2 SUPERIORE SPB \VENTILATORE A 16 PALE\W2H\1061 SPETTRO IN ACC 3200HZ

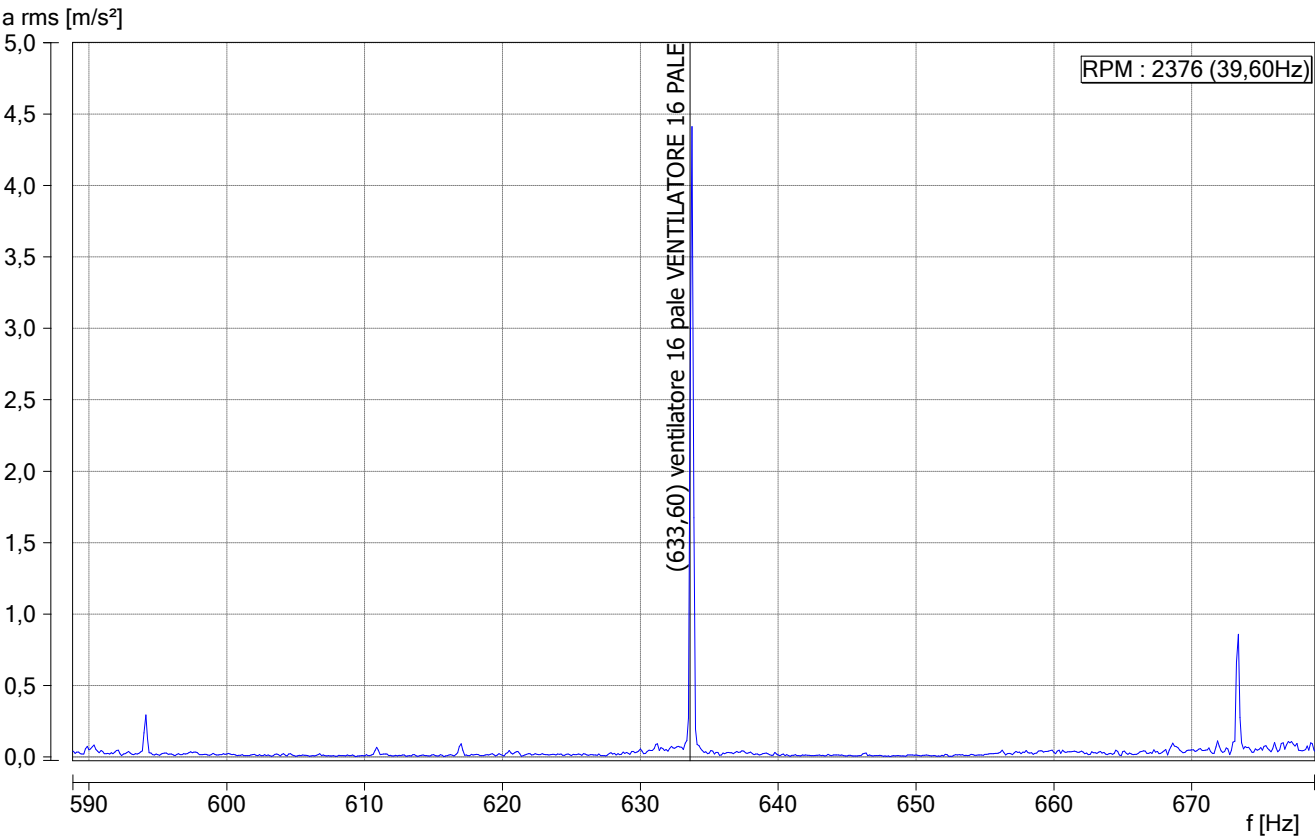

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(633,60) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 4,85	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	633,75	4,413
2	673,38	0,857
3	1267,50	0,826
4	594,13	0,293
5	713,00	0,230
6	794,50	0,213
7	554,50	0,165
8	342,25	0,141
9	350,50	0,136
10	297,75	0,134