


Data e ora della misurazione08/01/2024 09:42:43

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 3 QUENCH 2 SUPERIORE SPB MOTOREM2V\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

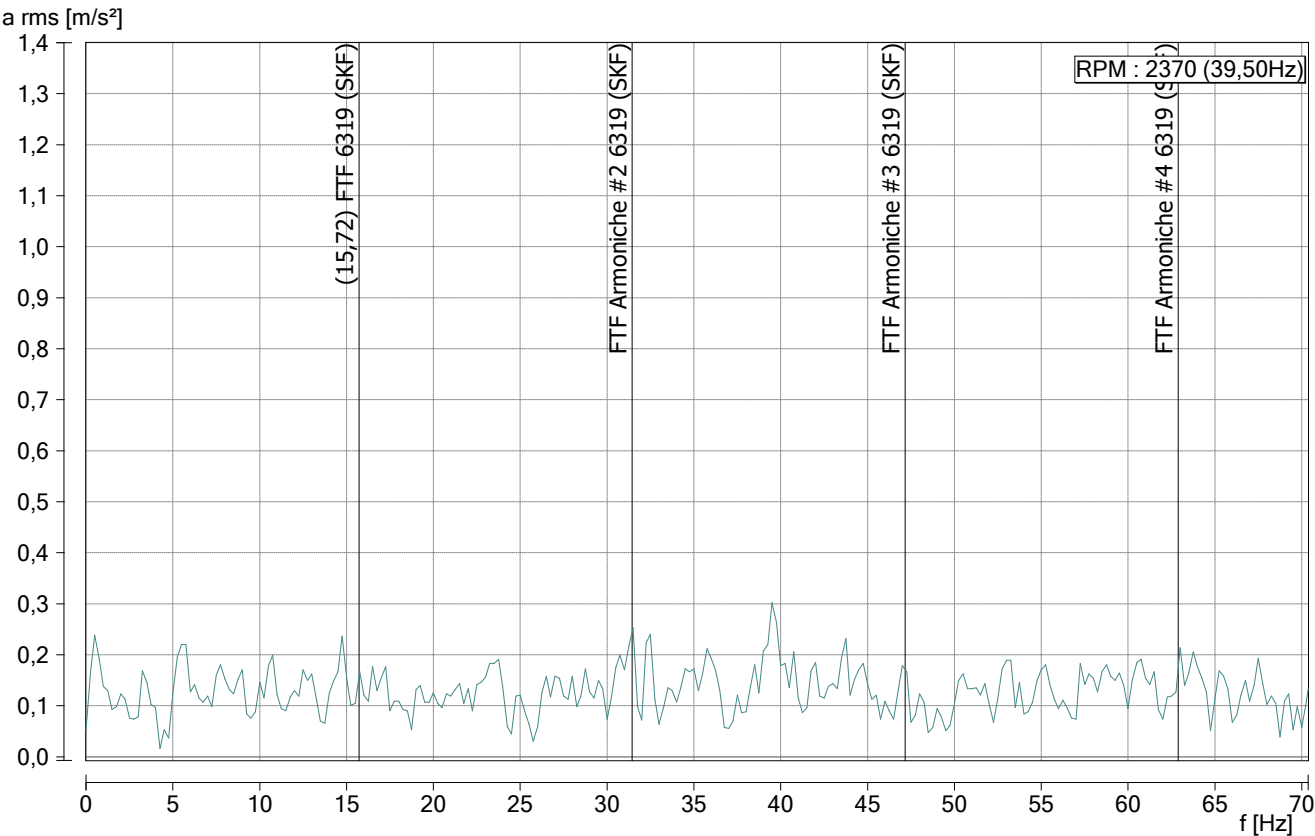

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(141,61) BPFO 6319 (SKF)
	Y [m/s²]	= Non Attivo	(213,89) BPFI 6319 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	(186,16) RPF 6319 (SKF)
	Y [m/s²]	= Non Attivo	(15,72) FTF 6319 (SKF)
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 3,79	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	238,25	1,127
2	79,50	0,966
3	158,75	0,677
4	317,50	0,341
5	39,50	0,302
6	118,00	0,261
7	31,50	0,253
8	179,25	0,253
9	94,50	0,243
10	32,50	0,241