


Data e ora della misurazione08/01/2024 11:37:55

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\1H\103 Mach.spectr. > 600

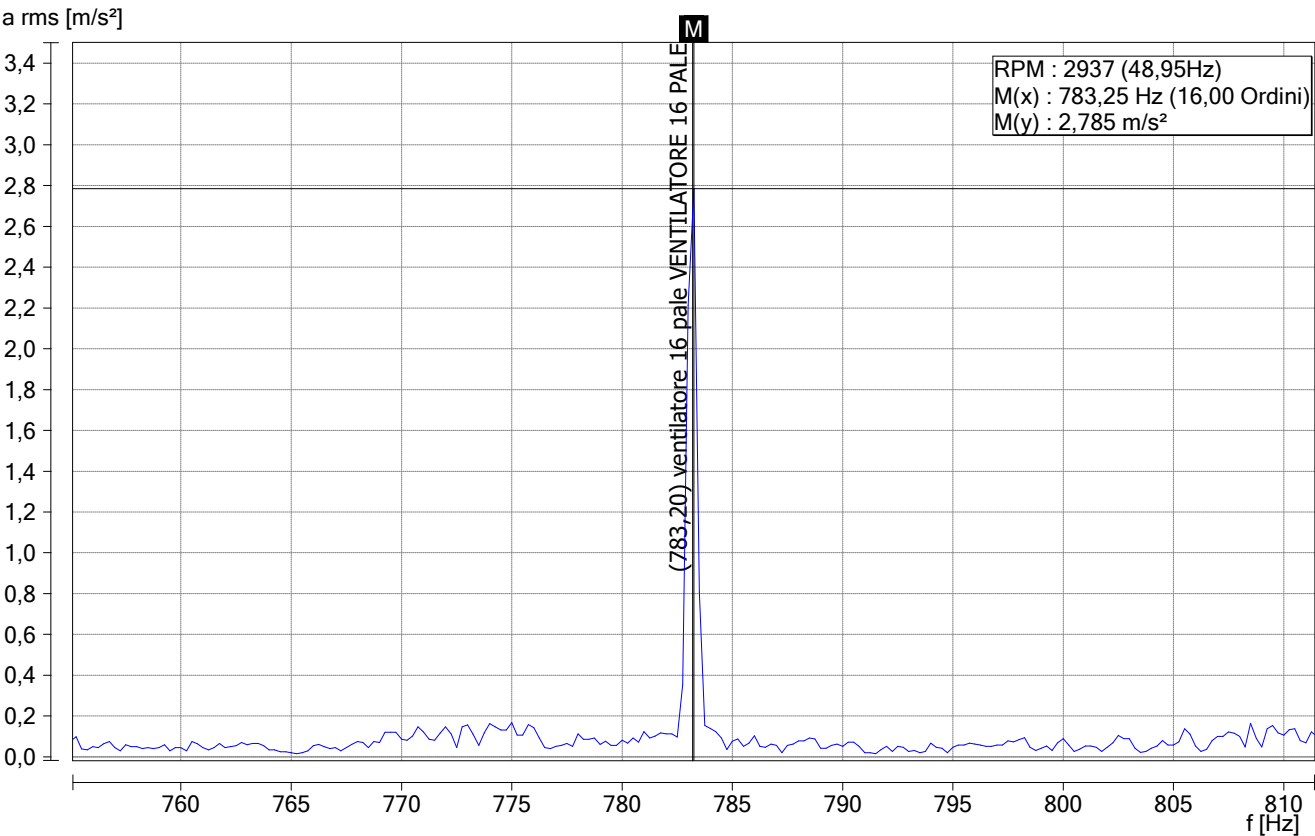

Cursore Principale	X [Hz]	= 783,25	(783,20) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE
	Y [m/s²]	= 2,785	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2937	
RMS	Y [m/s²]	= 4,18	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	783,25	2,785
2	98,75	0,476
3	674,00	0,469
4	639,75	0,361
5	675,25	0,341
6	672,25	0,340
7	638,75	0,331
8	391,50	0,329
9	673,00	0,327
10	690,75	0,317