


Data e ora della misurazione08/01/2024 11:33:28

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE 2°STADIO SPB \MOTORE\M2A\103
Mach.spectr. > 600

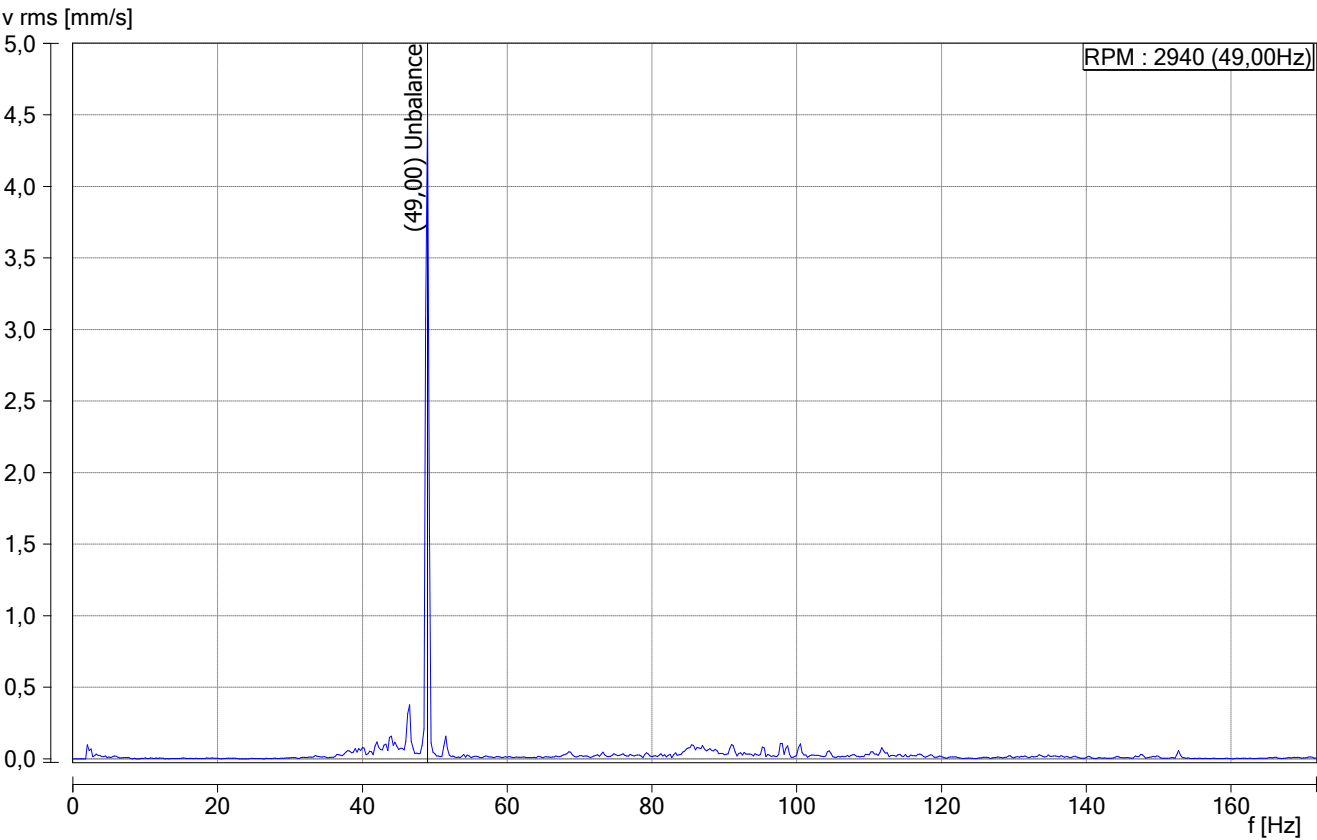

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,00) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [mm/s]	= 4,56	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,00	4,50
2	46,50	0,38
3	44,00	0,16
4	51,50	0,16
5	783,25	0,13
6	42,00	0,12
7	44,50	0,12
8	97,75	0,11
9	100,50	0,11
10	43,25	0,10