


Date/Time 20/11/2024 14:18:50

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 09/11/2024 01:49:13 , 19/11/2024 13:03:44

FUNICOLARE NAPOLI\STAZIONE DI MONTESANTO\GRUPPO DI TRAZIONE 1\MOTOREM1H\1007
SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

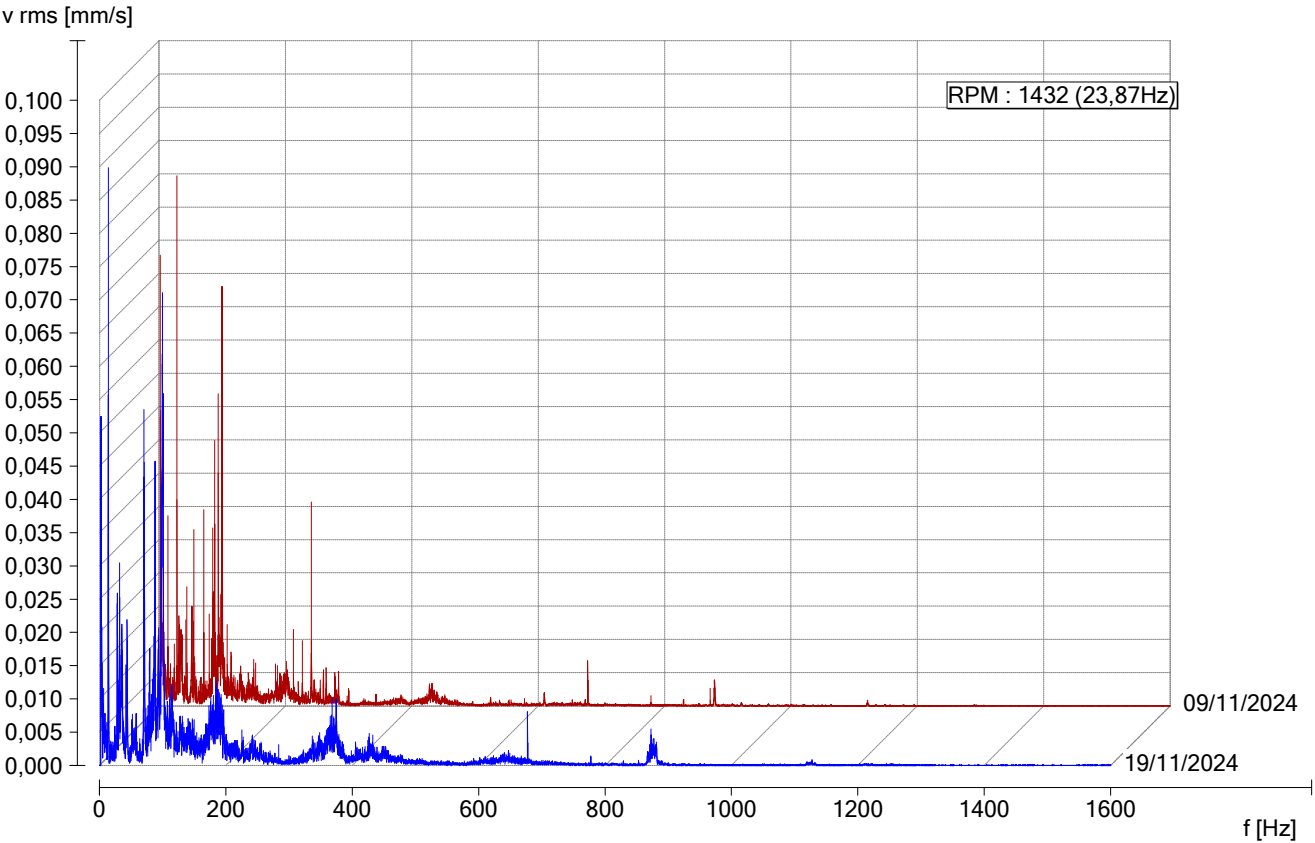

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) Elect. 100 Hz
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(50,000) Elect. 50 Hz
	X [Hz]	= Non Attivo	(23,87) Unbalance
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(23,87) 1.Align
		= 1432	(47,73) 2.Align
			(74,37) BPFO
			(116,56) BPFI
			(102,70) RPF
			(9,28) FTF