




Date/Time 08/10/2019 14:20:48

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 31/07/2019 13:53:47

REM\BURGO AVEZZANO\MACCHINA CONTINUA\POMPA P1 \MOTORE\M2H\1037 Mach.spectr. > 600

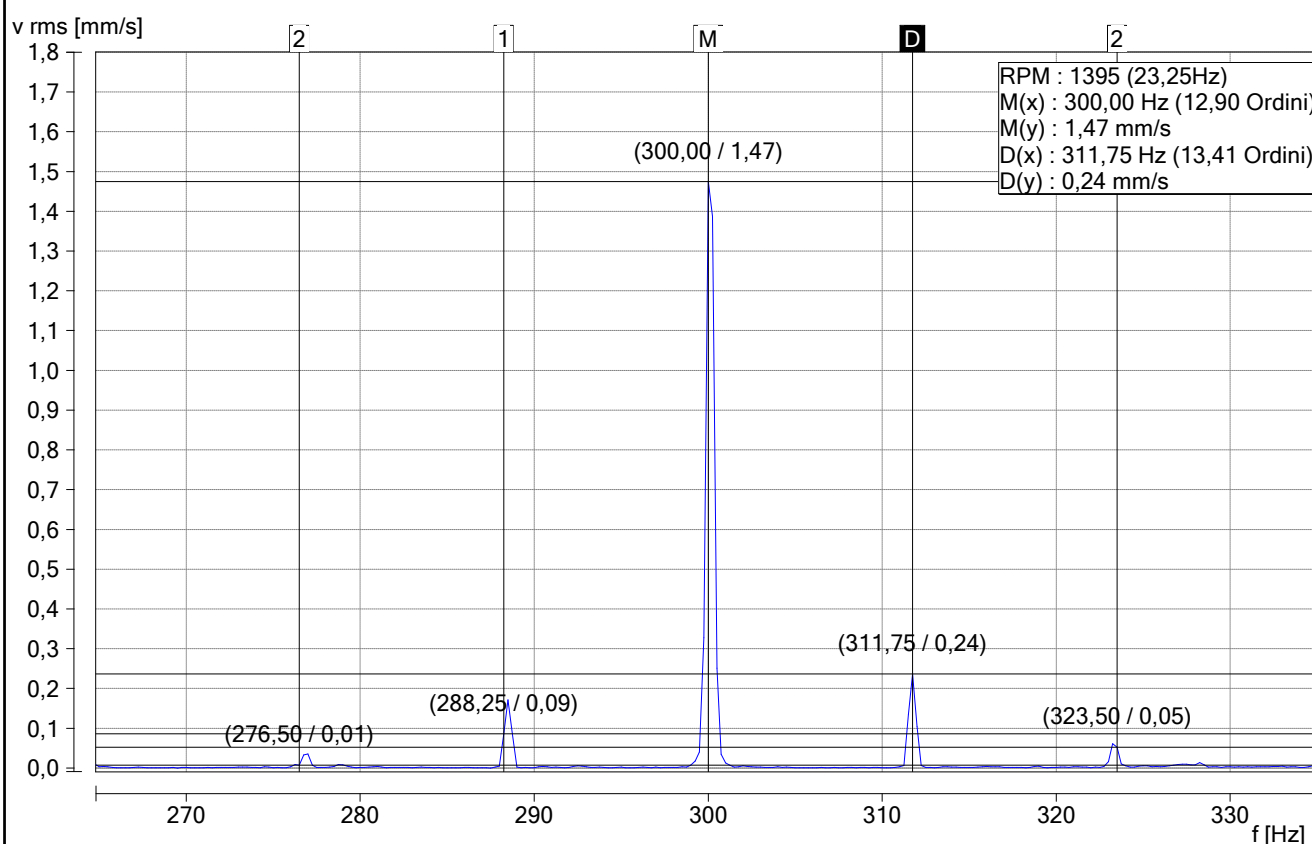

Cursore X [Hz] = 300,00
Principale

Y [mm/s] = 1,47

Cursore delta X [Hz] = 311,75

Y [mm/s] = 0,24

RPM = 1395

RMS Y [mm/s] = 1,80

Data	Ora	Evento	Commento
08/10/2019	12:53:48	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1500, nuovo rif. 1395.
01/10/2019	15:53:37	Misura mancante	Misura mancante.
30/07/2019	17:16:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/07/2019	17:07:25	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 08/10/2019 14:20:48

Page 2 of 2

22/07/2019 12:35:15 Misura mancante Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	300,00	1,47
2	65,75	0,58
3	11,50	0,46
4	23,25	0,42
5	69,75	0,34
6	311,75	0,24
7	100,00	0,19
8	288,50	0,17
9	24,75	0,11
10	70,75	0,08