




Date/Time 08/10/2019 14:47:28

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 31/07/2019 14:14:30

REM\BURGO AVEZZANO\MACCHINA CONTINUA\POMPA P2 FAN PUMP\MOTORE\M1H\1024 Envelope
Spectrum Acceleration

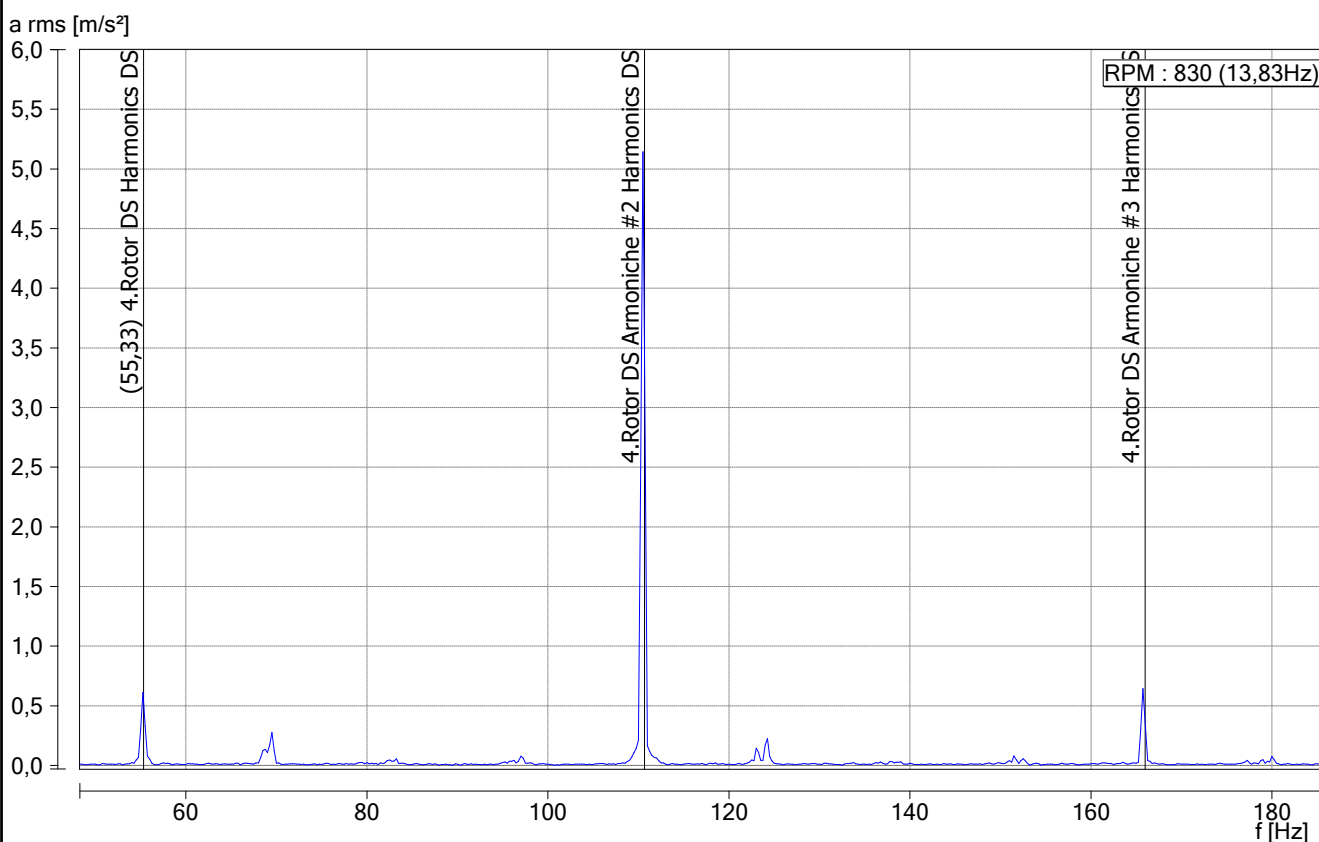

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(55,33) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 1491	
RMS	Y [m/s²]	= 5,36	

Data	Ora	Evento	Commento
08/10/2019	14:45:50	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 825, nuovo rif. 830.
08/10/2019	14:30:04	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1491, nuovo rif. 825.
01/10/2019	15:53:37	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 08/10/2019 14:47:28

Page 2 of 2

30/07/2019	17:16:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/07/2019	17:07:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/07/2019	12:35:15	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	110,50	5,144
2	165,75	0,642
3	55,25	0,612
4	683,25	0,456
5	41,00	0,290
6	738,50	0,285
7	69,50	0,277
8	41,50	0,257
9	124,25	0,224
10	13,75	0,219