




Date/Time 18/07/2019 15:34:38

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 24/05/2019 13:19:55

REM\BURGO AVEZZANO\COMANDO QUARTA BATTERIA CIL. ESSICCATORI MC-2\RIDUTTORE\R2H\1010
spettro accelerazione veloce

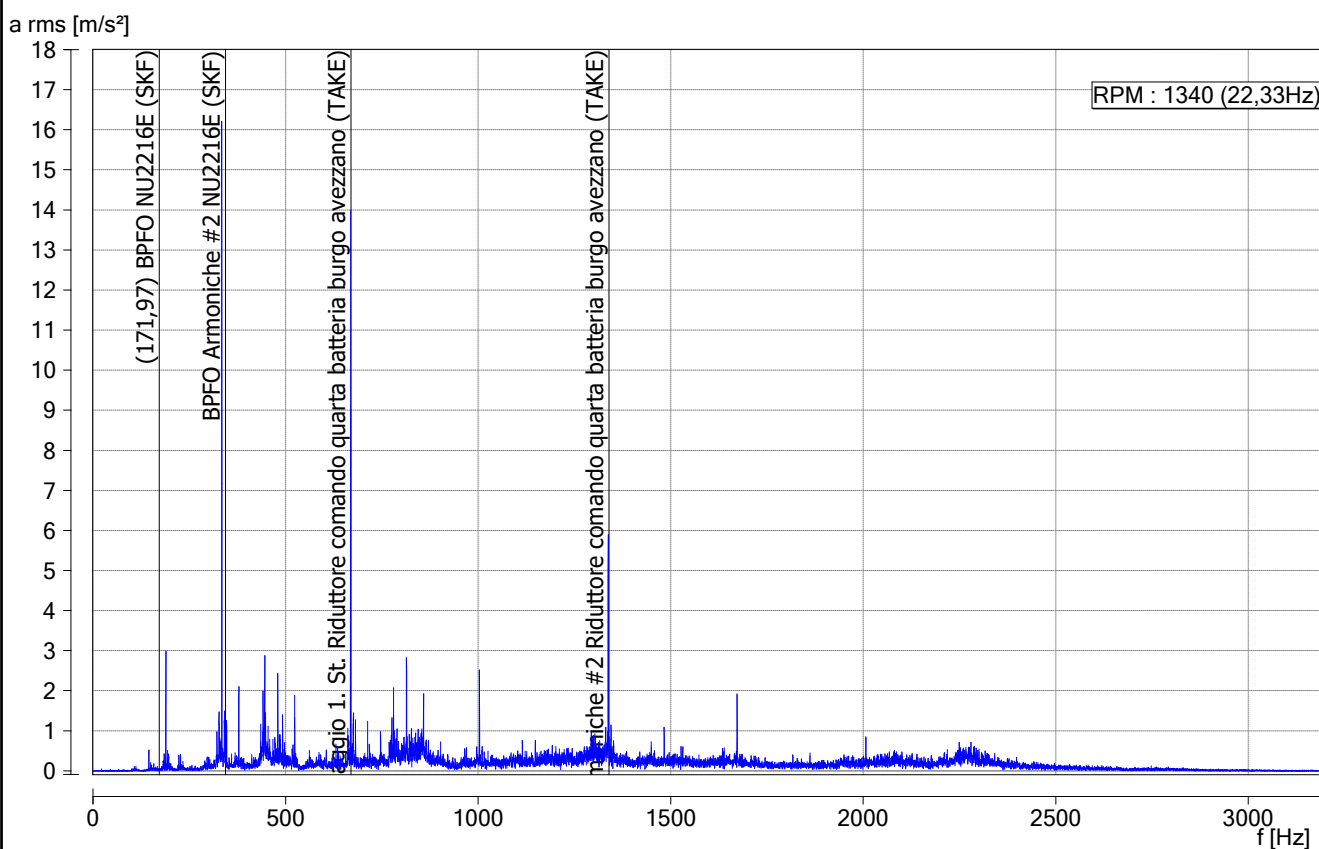

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(171,97) BPFO NU2216E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(670,00) 1. Ingranamento 1. St., 1. frequenza assemblaggio 1. St. Riduttore comando quarta batteria burgo avezzano (TAKE)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1380	
RMS	Y [m/s ²]	= 29,19	

Data	Ora	Evento	Commento
18/07/2019	15:18:23	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1335, nuovo rif. 1340.
18/07/2019	15:17:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1380, nuovo rif. 1335.



Date/Time

18/07/2019 15:34:38

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	334,50	16,209
2	669,00	13,982
3	1338,00	5,893
4	189,25	2,983
5	446,00	2,877
6	814,00	2,819
7	1003,50	2,515
8	479,50	2,433
9	378,75	2,096
10	780,50	2,079