




Date/Time 12/12/2019 15:26:02

Page 1 of 1

REM\BURGO GROUP SORA\VENTILATORE PILLER LATO ISOLA MACCHINA 2\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600

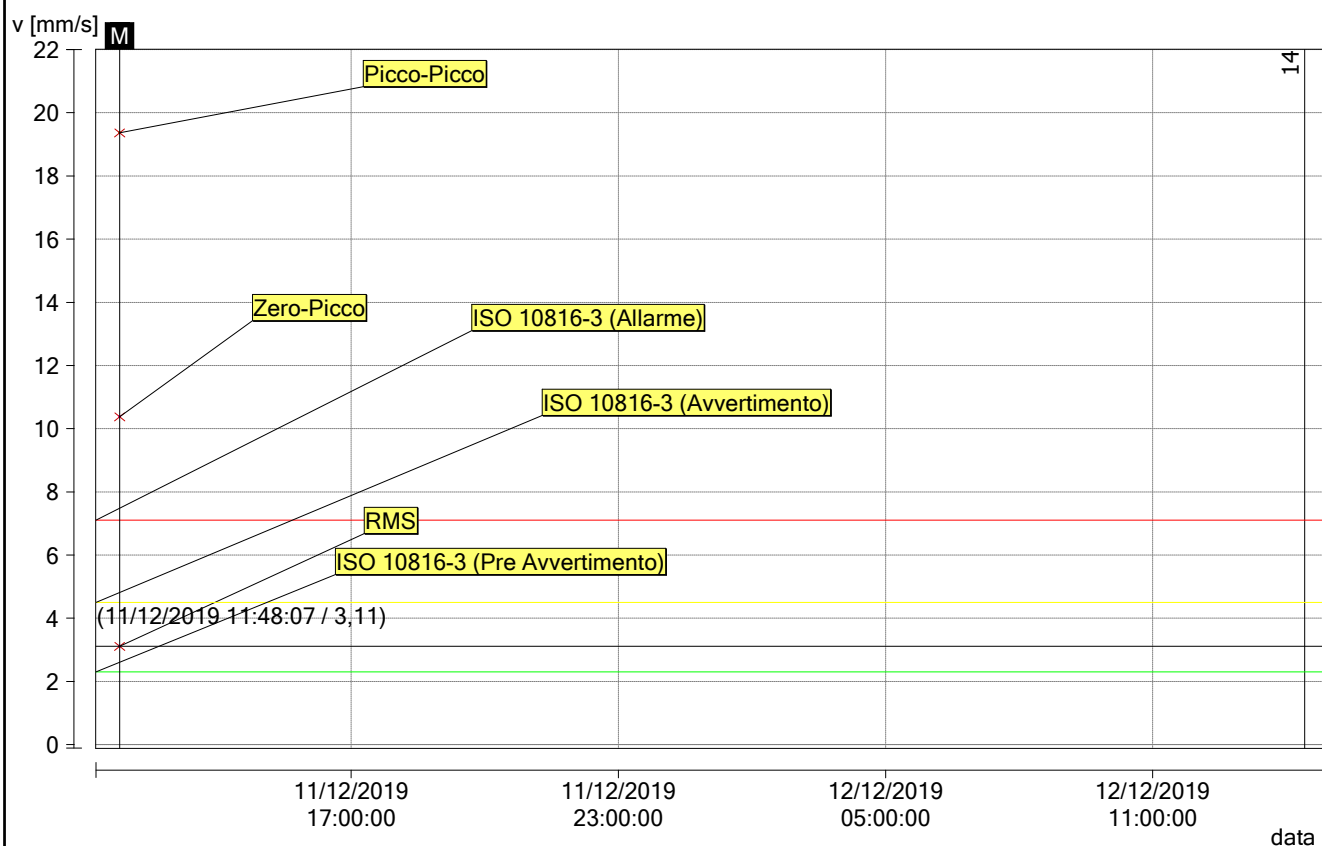

Cursore Principale	X []	= 11/12/2019 11:48:07	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 3,11	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	2990 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
12/12/2019	14:24:46	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 11/12/2019 11:48:07	