


Report spettro

7-lug-2016

guest




a zp [m/s^2] 18/05/16 10.52.03 R: 875,00 MR Task: 0,00

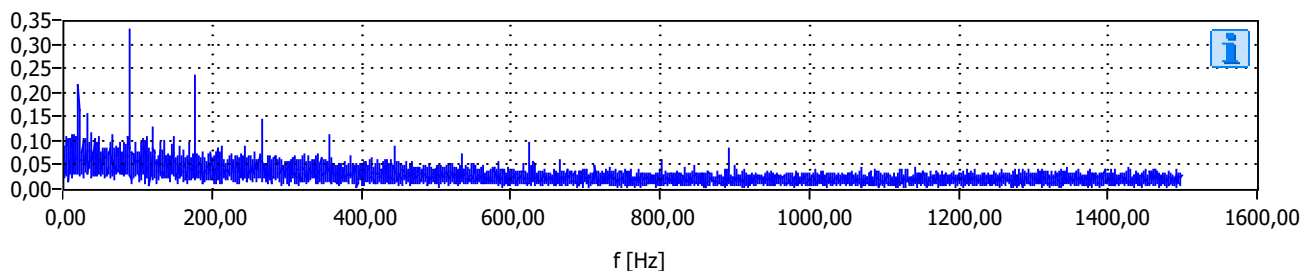

a : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M1V / env 1h.sracea

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
env 1h.sracea	1.71	m/s^2		18/05/16 10.52.03	N


a zp [m/s^2] 18/05/16 11.01.32 R: 875,00 MR Task: 0,00

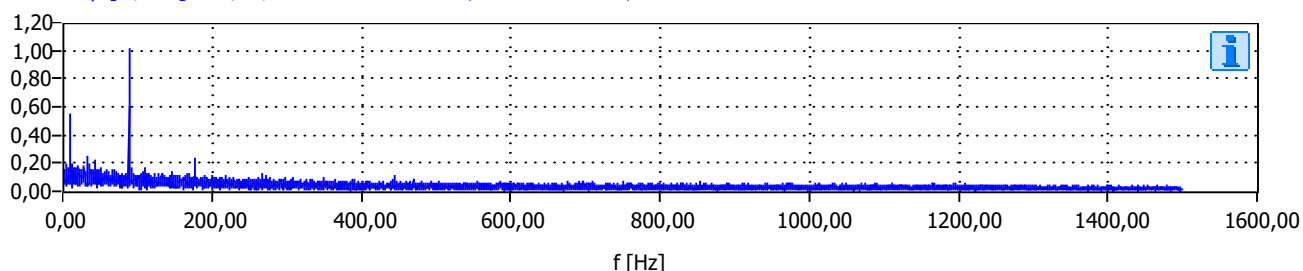

a : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M1V / env1,1 aa.sracea

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
env1,1 aa.sracea	2.45	m/s^2		18/05/16 11.01.32	N

v zp [mm/s] 18/05/16 10.48.56 R: 875,00 MR Task: 0,00

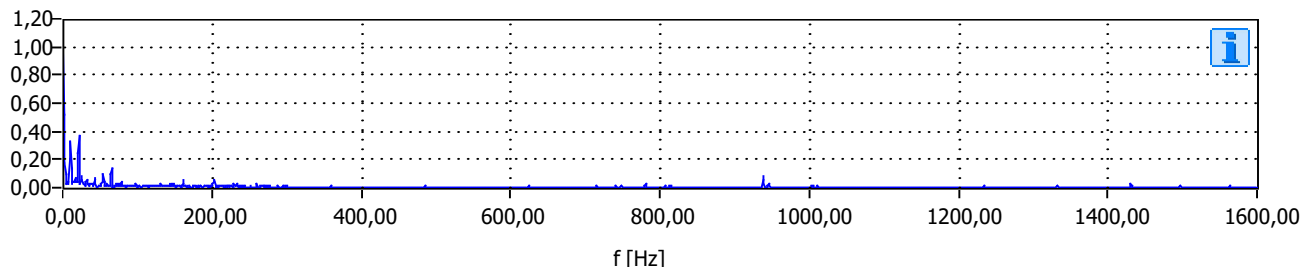

v : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M1V / m1v.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m1v.srveas	0.40	mm/s		18/05/16 10.48.56	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

7-lug-2016

guest




v zp [mm/s] 18/05/16 10.49.55 R: 660,00 MR Task: 0,00

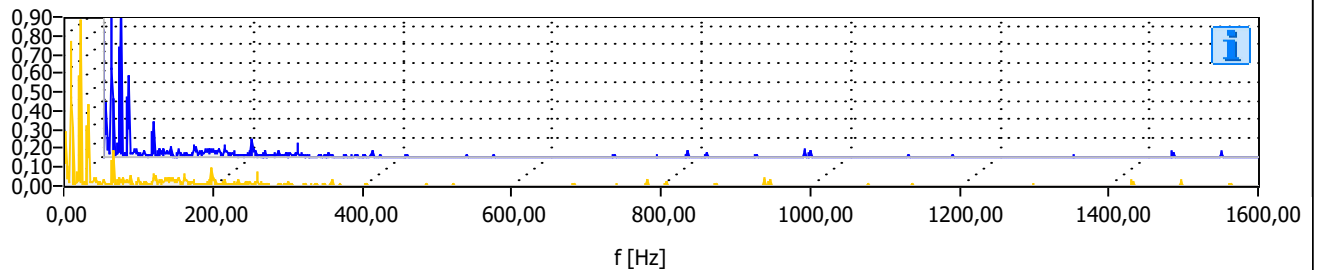

v : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M1H / m1h.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m1h.srveas	0,91	mm/s		18/05/16 10.49.55	N
m1h.srveas	0,91	mm/s			N


a zp [m/s^2] 18/05/16 10.52.03 R: 660,00 MR Task: 0,00

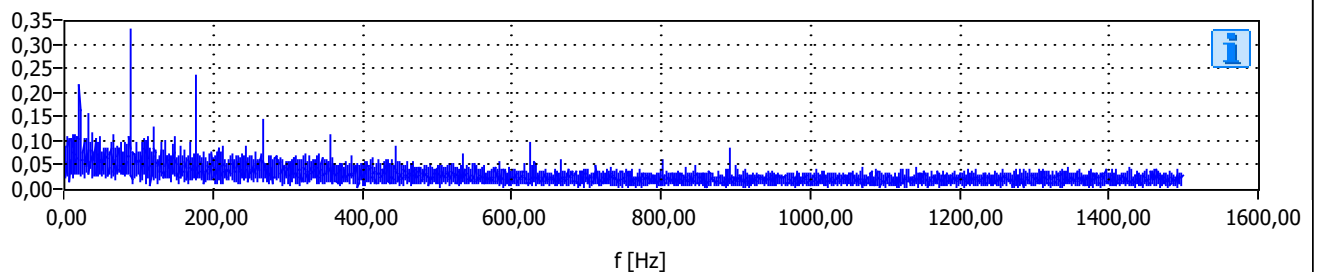

a : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M1H / env 1h.sracea

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
env 1h.sracea	1,71	m/s^2		18/05/16 10.52.03	N

v zp [mm/s] 18/05/16 10.50.35 R: 660,00 MR Task: 0,00

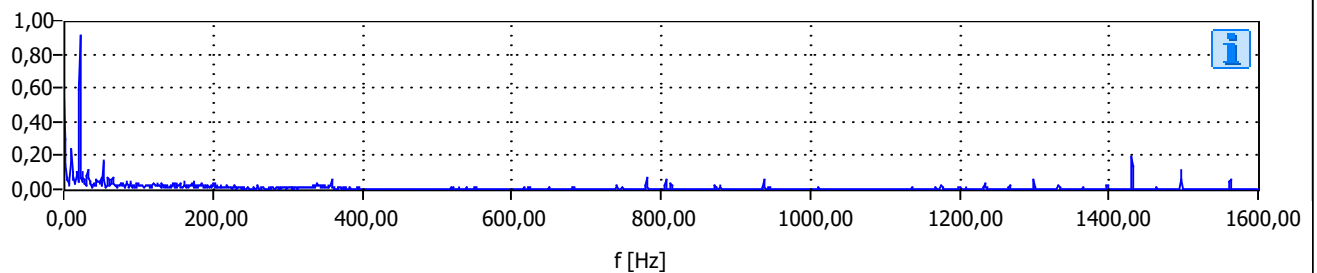

v : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M1A / m1a.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m1a.srveas	0,74	mm/s		18/05/16 10.50.35	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

7-lug-2016

guest




v zp [mm/s] 18/05/16 10.54.28 R: 660,00 MR Task: 0,00

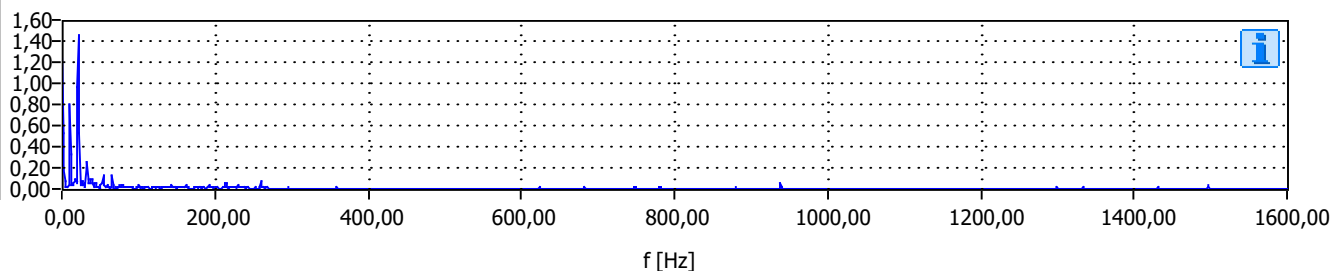

V : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M2V / m2v.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m2v.srveas	1.21	mm/s		18/05/16 10.54.28	N


v zp [mm/s] 18/05/16 10.57.50 R: 660,00 MR Task: 0,00

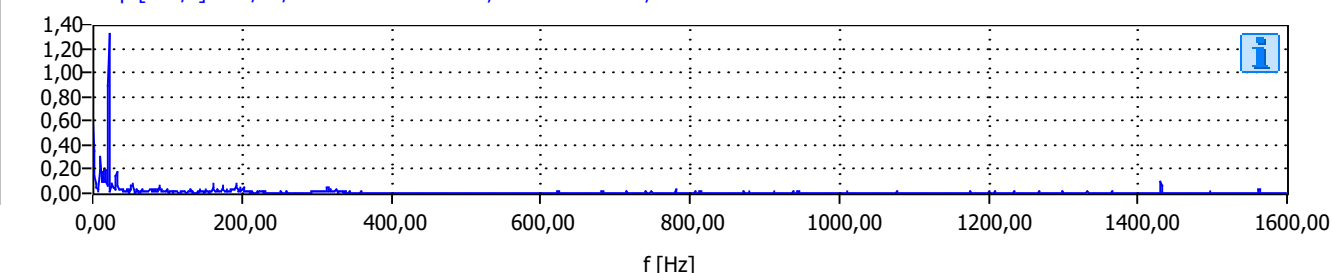

V : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M2A / m2a.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m2a.srveas	1.01	mm/s		18/05/16 10.57.50	N

v zp [mm/s] 18/05/16 10.55.59 R: 660,00 MR Task: 0,00

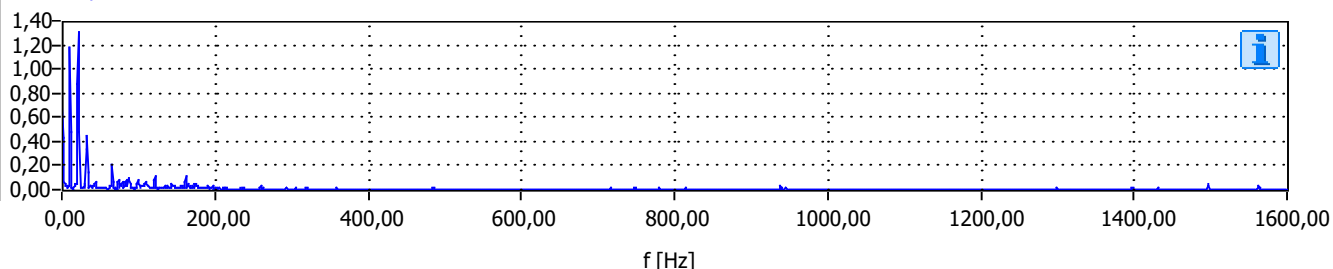

V : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M2H / m2h.srveas

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
m2h.srveas	1.31	mm/s		18/05/16 10.55.59	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura


Report spettro

7-lug-2016

quest



v zp [mm/s] 18/05/16 10.59.07 R: 875,00 MR Task: 0,00

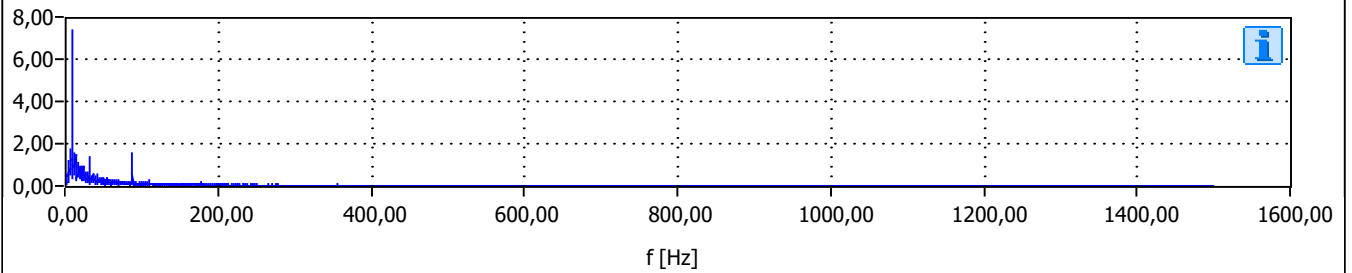

v : Esaustore - Ansaldo CT630Y6 - / M2H / env 2.srveea

Compito	Valore	Unità	Soglia	Date/Time	Codice
env 2.srveea	8.22	mm/s		18/05/16 10.59.07	N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura