

RAPPORTO DI COLLAUDO

ORDINE

DATA

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI MACCHINE
ELETTROMECCANICHE

REM

MOTORE
SCHEDA N.

TYPE ABB AMB 630/8A MATRICOLA

VOL 5400V

COLLAUDO STATORE

RESISTENZA DI FASE (PROVA MILLIOHM)
PRE IMPREGNAZIONE

T.A. _____ C°

FASE UV 0,180 mohm

Note _____

FASE V W 0,180 mohm

FASE W U 0,182 mohm

ISOLAMENTO DI FASE PRE IMPREGNAZIONE
500:5000 V c.c. 2500 ~~5000~~ VOLT

TEMPO 1 MIN

TEMPO 10 MIN

FASE U 10 M OHM

30 M OHM

FASE V 10 M OHM

30 M OHM

FASE W 10 M OHM

30 M OHM

RIGIDITA' DI FASE

PRE IMPREGNAZIONE

TEMPO 15"

V nom +1000

4000 VOLT

FASE U 0,030 mA

FASE V 0,035 mA

FASE W 0,035 mA

ISOLAMENTO DI FASE POST IMPREGNAZIONE
5000 VOLT

TEMPO 1 MIN

TEMPO 10 MIN

FASE U 15 G. OHM

30,6 G. OHM

FASE V 15 G. OHM

30,6 G. OHM

FASE W 15 G. OHM

30,6 G. OHM

Note

Collaudatore

Carume Rile

data

23/11/20


Firma

Carume Rile

----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 04/11/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA IN CAVA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test
 V = 11892 V Q = 67.03 % L = 3.647 nH

offset: +0 [3000 V 50 uS]

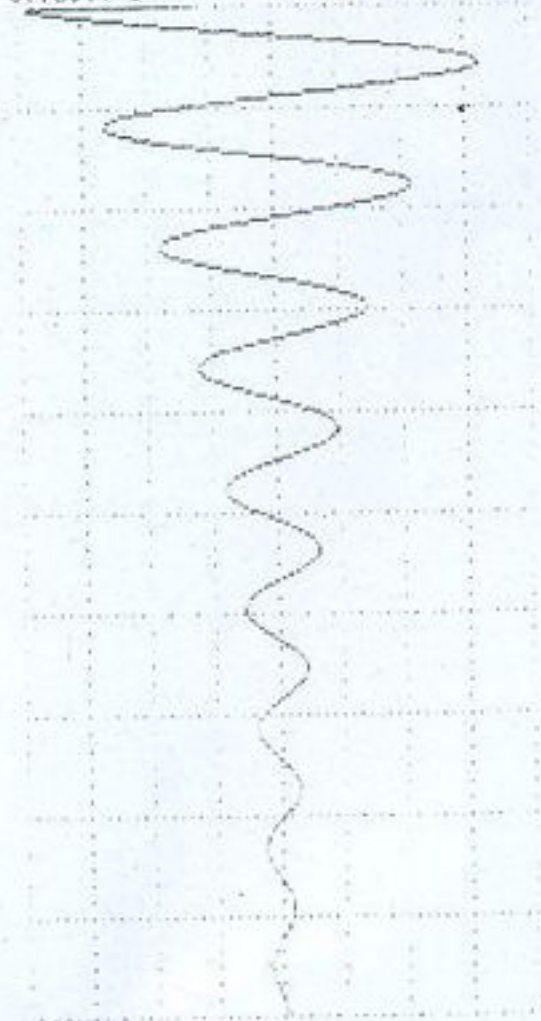


----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 04/11/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA IN CAVA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test
 V = 11892 V Q = 67.03 % L = 3.652 nH
 Vs = 11892 V Qs = 65.93 % Ls = 3.631 nH
 (MEM = 1) XQ = 4 % XL = 4 %

dP = 1.7 % OK
 dL = 0.6 % OK
 TQF = 97.7 %


offset: +0 [3000 V 50 uS]

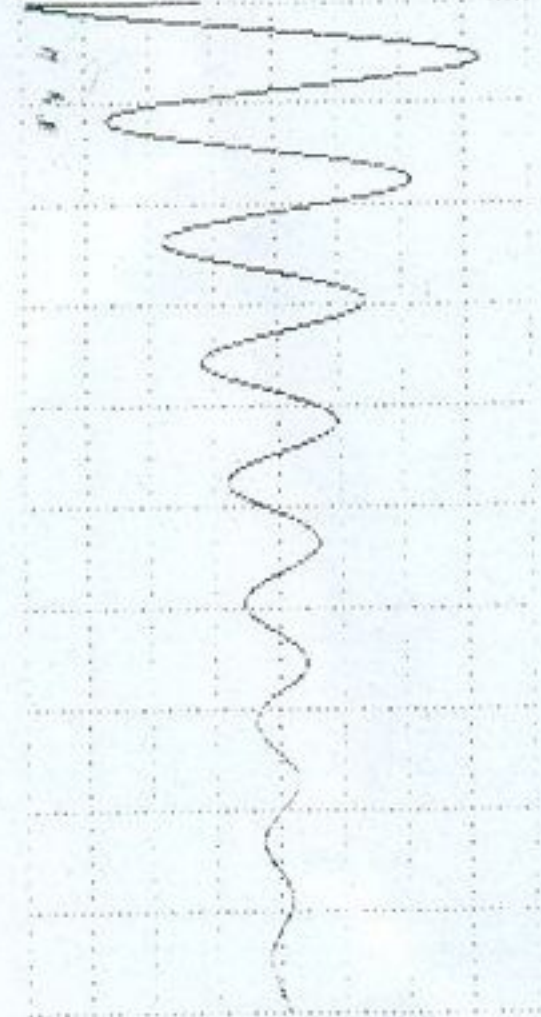

----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 11/11/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C FASI V1/W1 STATORE
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test
 V = 11678 V Q = 65.67 % L = 40.52 nH


offset: +0 [3000 V 0.2 nS]

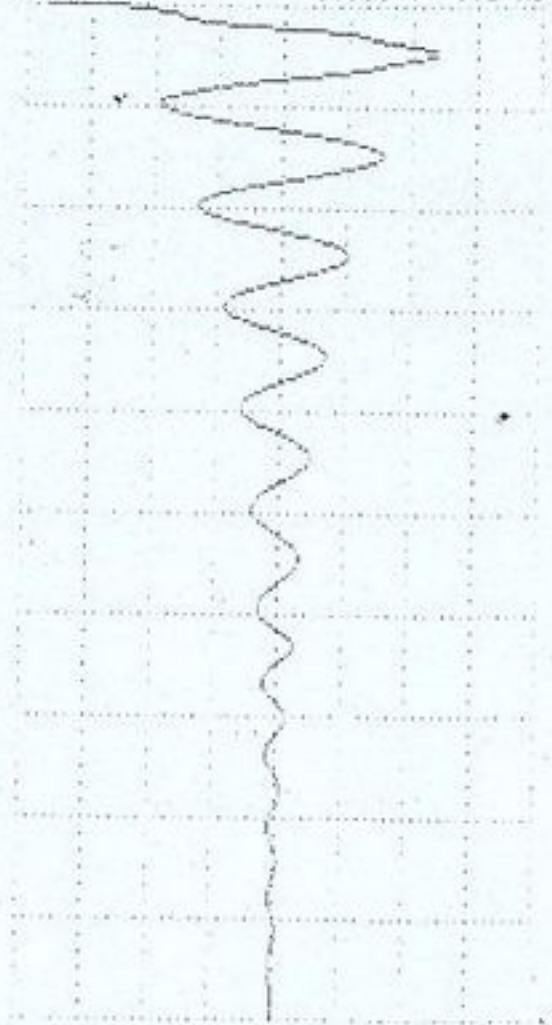

----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 11/11/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C FASI U1/V1 STATORE
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test
 V = 11571 V Q = 66.15 % L = 39.58 nH



offset: +0 [3000 V 0.2 nS]

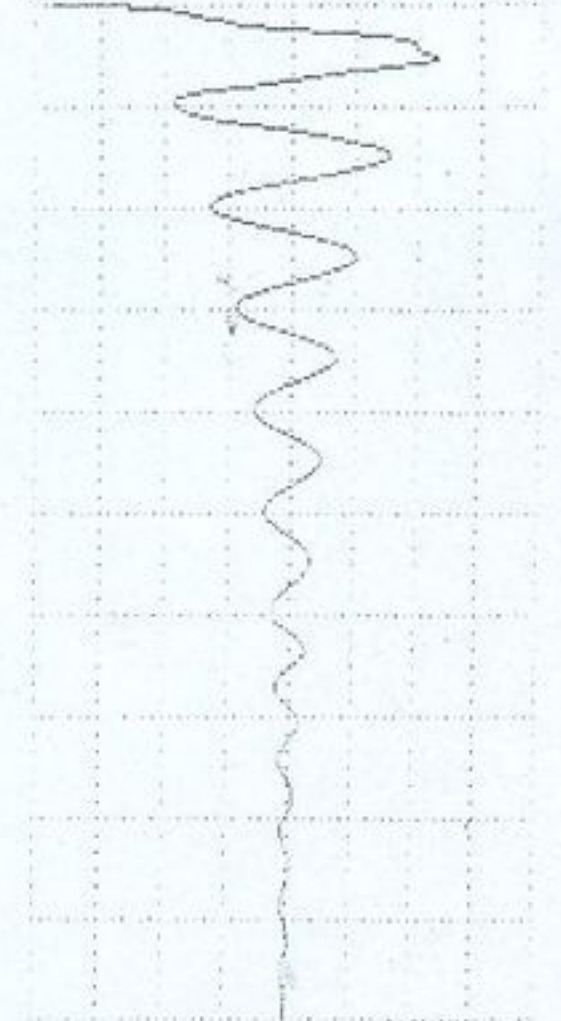

----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 11/11/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C FASI U1/W1 STATORE
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test
 V = 11571 V Q = 67.19 % L = 39.7 nH

offset: +0 [3000 V 0.2 nS]

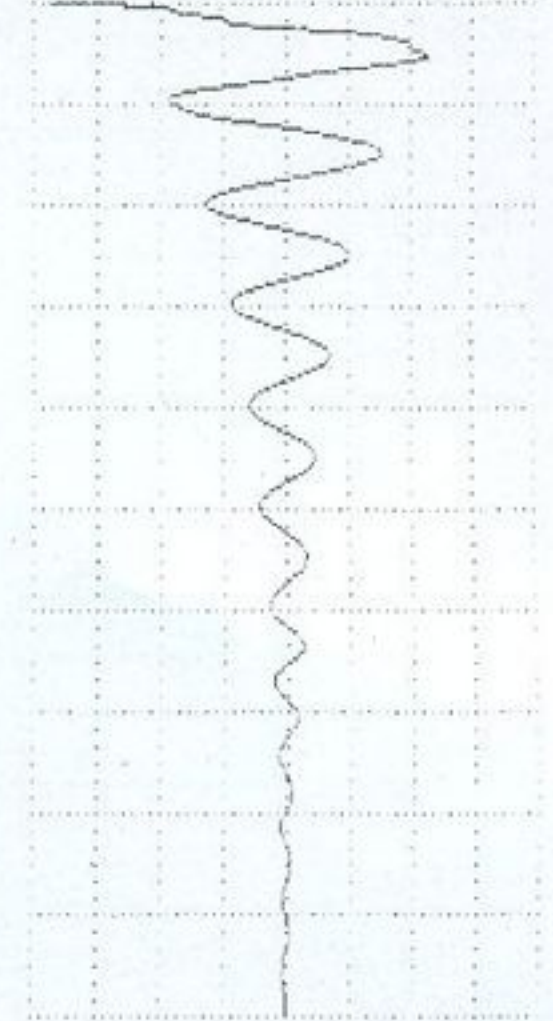

Fatto a Rotoli, Fatto Bene
 Made in Italy
 Koll



SSI 170011/2017 - SCAD. OMOL. 01/2022 - TORO ASPAPEL P55 S7

7 ANNI ROTOLIFICI


----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 28/10/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA SCIOLTA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test

V = 11571 V Q = 87.76 % L = 153.4 uH
 Vs = 11464 V Qs = 88.66 % Ls = 153.4 uH
 (MEMn = 1 XQ = 4 % XL = 4 %)

dQ = 1 % OK
 dL = 0 % OK
 TQF = 99 %

offset: +0 [3000 V 20 uS]

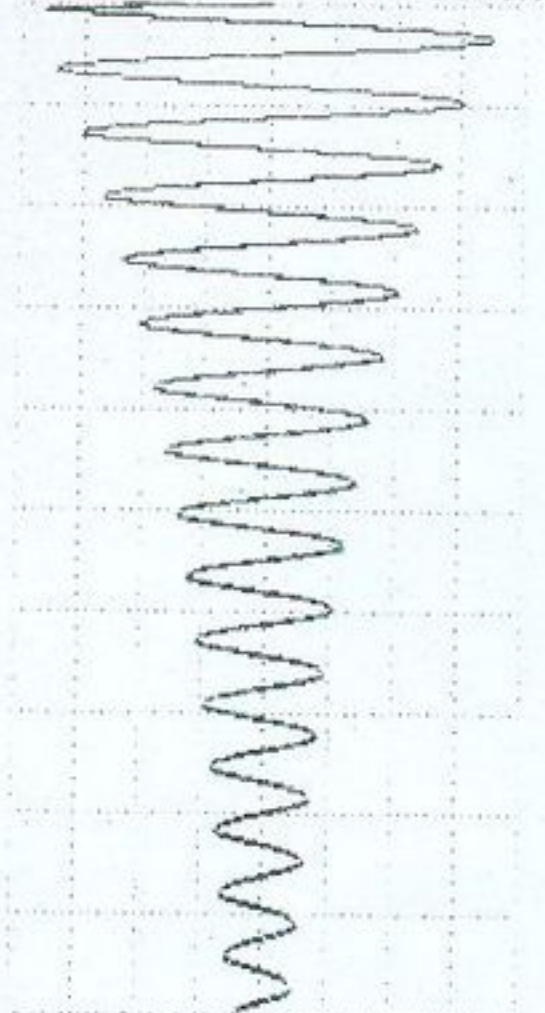


----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 28/10/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA SCIOLTA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test

V = 11571 V Q = 88.66 % L = 153.4 uH
 Vs = 11464 V Qs = 88.66 % Ls = 153.4 uH
 (MEMn = 1 XQ = 4 % XL = 4 %)

dQ = 0 % OK
 dL = 0 % OK
 TQF = 100 %

offset: +0 [3000 V 20 uS]

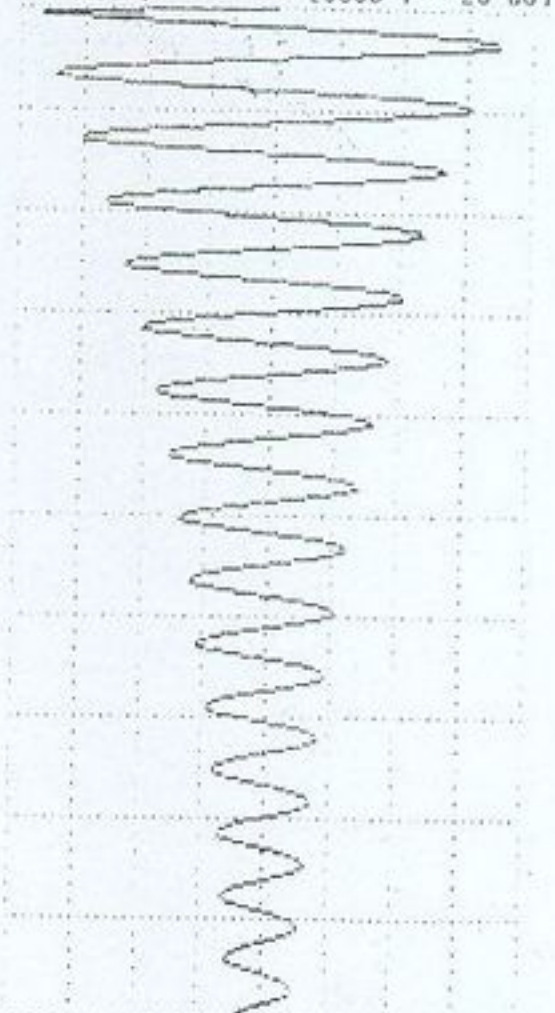


PRODOTTI : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA IN CAVA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test

V = 11892 V Q = 67.03 % L = 3.652 mH
 Vs = 11892 V Qs = 65.93 % Ls = 3.631 mH
 (MEMn = 1 XQ = 4 % XL = 4 %)

dQ = 1.7 % OK
 dL = 0.6 % OK
 TQF = 97.7 %

offset: +0 [3000 V 50 uS]

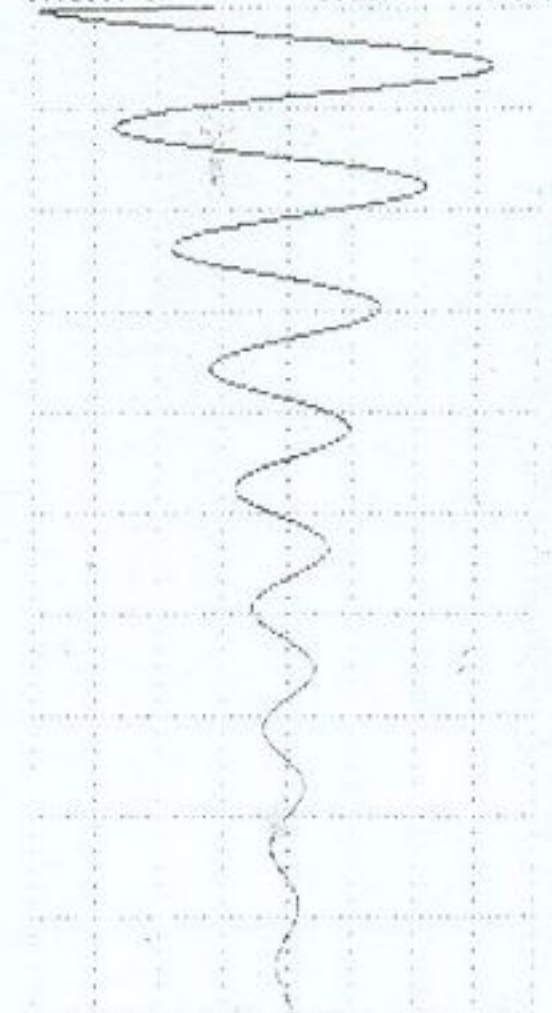


----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 28/10/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA SCIOLTA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test

V = 11464 V Q = 88.54 % L = 153.4 uH
 Vs = 11464 V Qs = 88.66 % Ls = 153.4 uH
 (MEMn = 1 XQ = 4 % XL = 4 %)

dQ = 0.1 % OK
 dL = 0 % OK
 TQF = 99.9 %

offset: +0 [3000 V 20 uS]

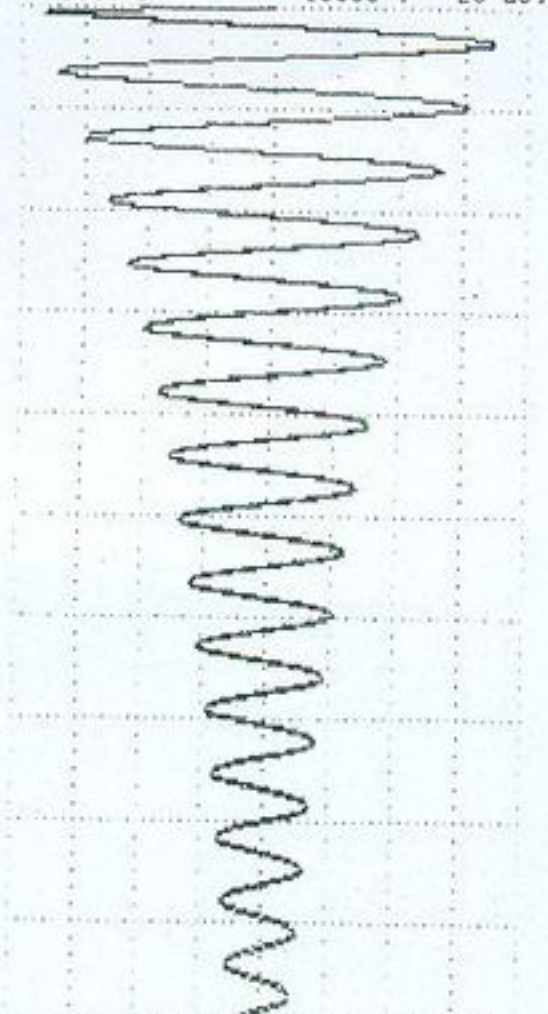


----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 28/10/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA SCIOLTA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test

V = 11571 V Q = 87.76 % L = 153.4 uH
 Vs = 11464 V Qs = 88.66 % Ls = 153.4 uH
 (MEMn = 1 XQ = 4 % XL = 4 %)

dQ = 1 % OK
 dL = 0 % OK
 TQF = 99 %

offset: +0 [3000 V 20 uS]

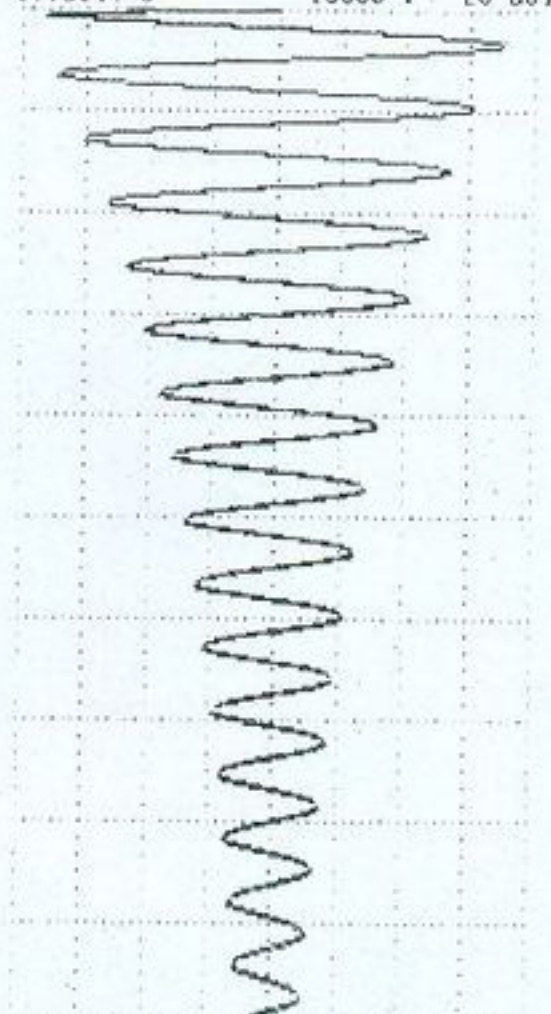

----- Risatti H22/CPS -----
 DATA : 04/11/2020
 PRODOTTO : ELETTROMECCANICA D'ELIA
 CLIENTE : REM SRL
 PRODOTTO : C/C BOBINA IN CAVA STAT.
 ABB AMB630L8ABM

SURGE test

V = 11892 V Q = 67.03 % L = 3.652 mH
 Vs = 11892 V Qs = 65.93 % Ls = 3.631 mH
 (MEMn = 1 XQ = 4 % XL = 4 %)

dQ = 1.7 % OK
 dL = 0.6 % OK
 TQF = 97.7 %

offset: +0 [3000 V 50 uS]

