


R.E.M. S.R.L.
 VIA FERRUCCIA 16/B
 03010 PATRICA (FR)
 TEL - FAX 0775/830116

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA



CLIENTE CARTIENE DI GUARCINO SPA

ROTANTE DA EQUILIBRARE

TIPO VENTILATORE VCPV2 N° 11899

PESO P= 80 Kg

VELOCITÀ DI SERVIZIO n= > 1800 g/1' Velocità di equilibratura n= 650 g/1'

EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

GRADO DI EQUILIBRATURA


SECONDO ISO N.1940 2,5

METODO DI CORREZIONE

AGGIUNGENE

TOLLERANZA

IN GR. 1,5 - 1,5

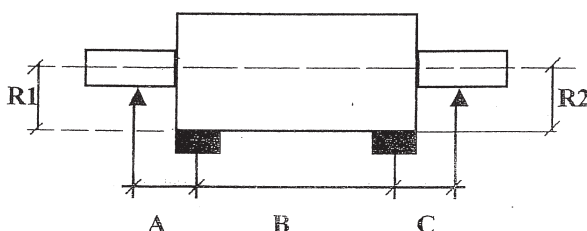

A= 400
 B= 200
 C= 700
 R1= 340
 R2= 340

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>16</u>	IN GR. <u>32</u>		IN GR. <u>0,3</u>	IN GR. <u>0,2</u>

NOTE

IL VENTILATORE E' STATO EQUILIBRATO CON ALBERO E PVLEGGIA PROPRIA

LA VELOCITA' DI SERVIZIO COME INDICATO DALL'INGEGNERE TOTI E' > 1800 G/M

PATRICA (FR) 02/04/2013

L'ESECUTORE Lin. Angelo