


T 3 x 6000V/50 Hz

S

R



Verschließbar in AUS-STELLUNG
durch 3 Vorhängeschlösser
L'INTERRUTTORE PUO' ESSERE
CHIUSO CON 3 LUCCHETTI, PERO'
DEVE TROVARSI NELLA
POSIZIONE "APERTO" $I_N = 400 A$

60f1
300/5/5A
60f2, 60f3
300/5A

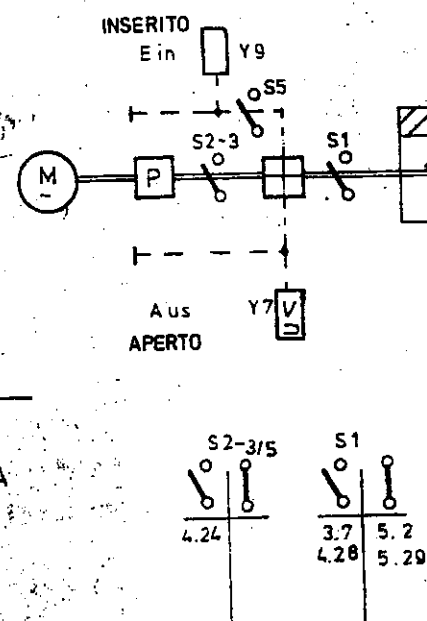


60a2
60a3
60a4

$I_N = 400 A$
 $P_A = 100 MVA$

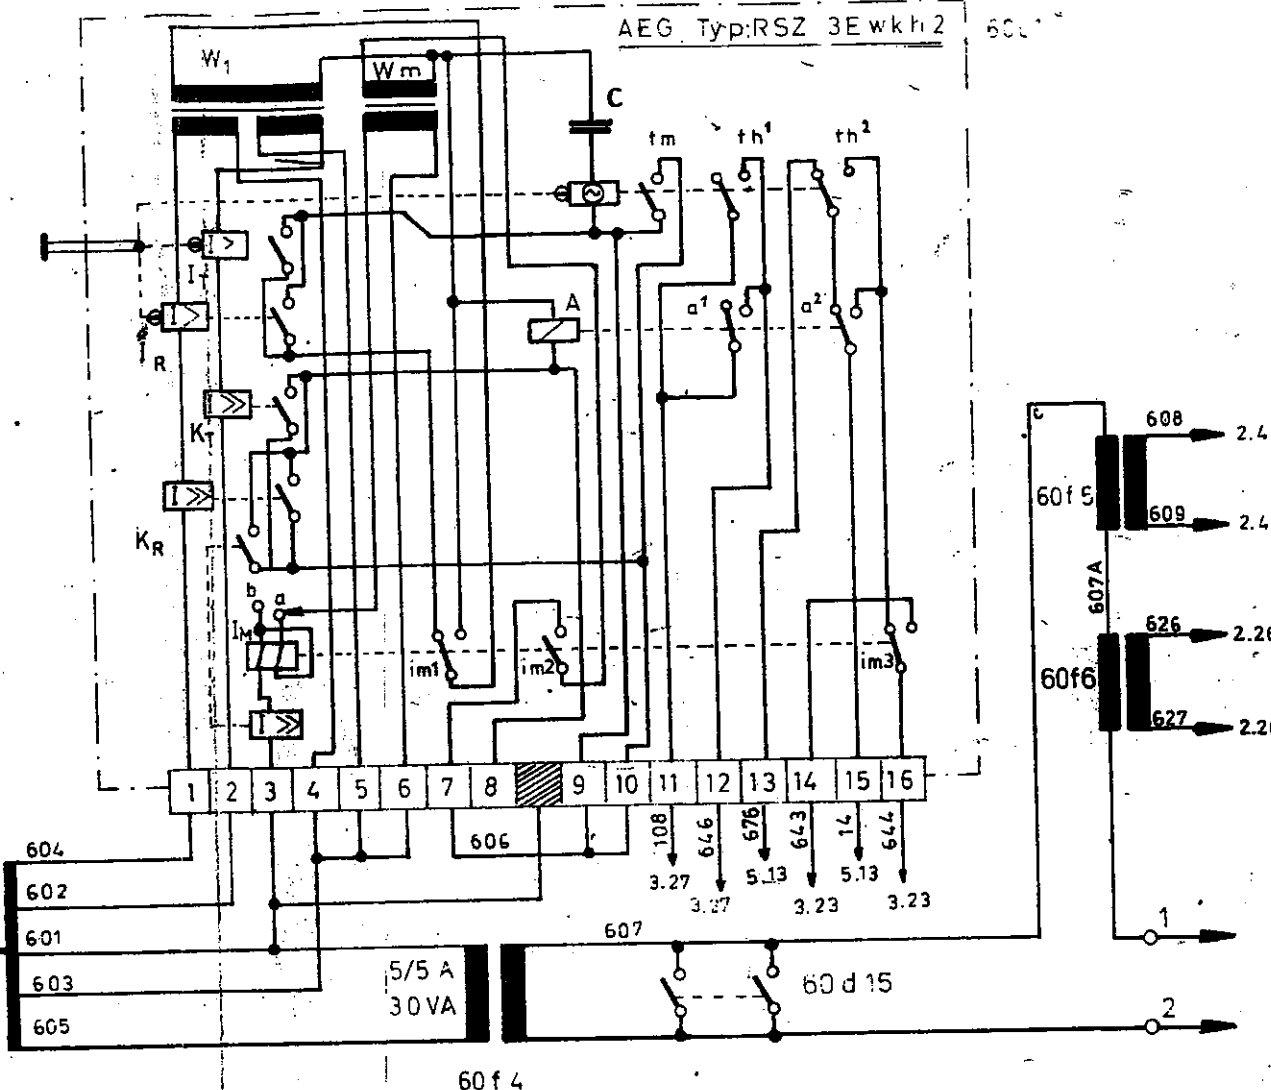

AEG Typ: RSZ 3E wkh 2

60f4

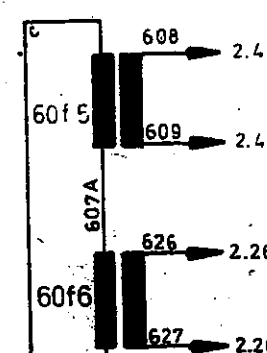

Code NAPRI
H S
Hochspannungsschaltschrank

LINDEMANN
Düsseldorf




Zeichnungs-Nr. 59020-001 D



Einbaort f Klemmenleistenbezeichnung POSTI DI MONTAGGIO - MORSETTERIA CON
TARGHETTE DI DENOMINAZIONE

H S	Hochspannungsschaltschrank	L 1	Klemmenleiste H S
ARMADIO ELETTRICO - ALTA TENSIONE			MORSETTERIA - ALTA TENSIONE



26.9.74

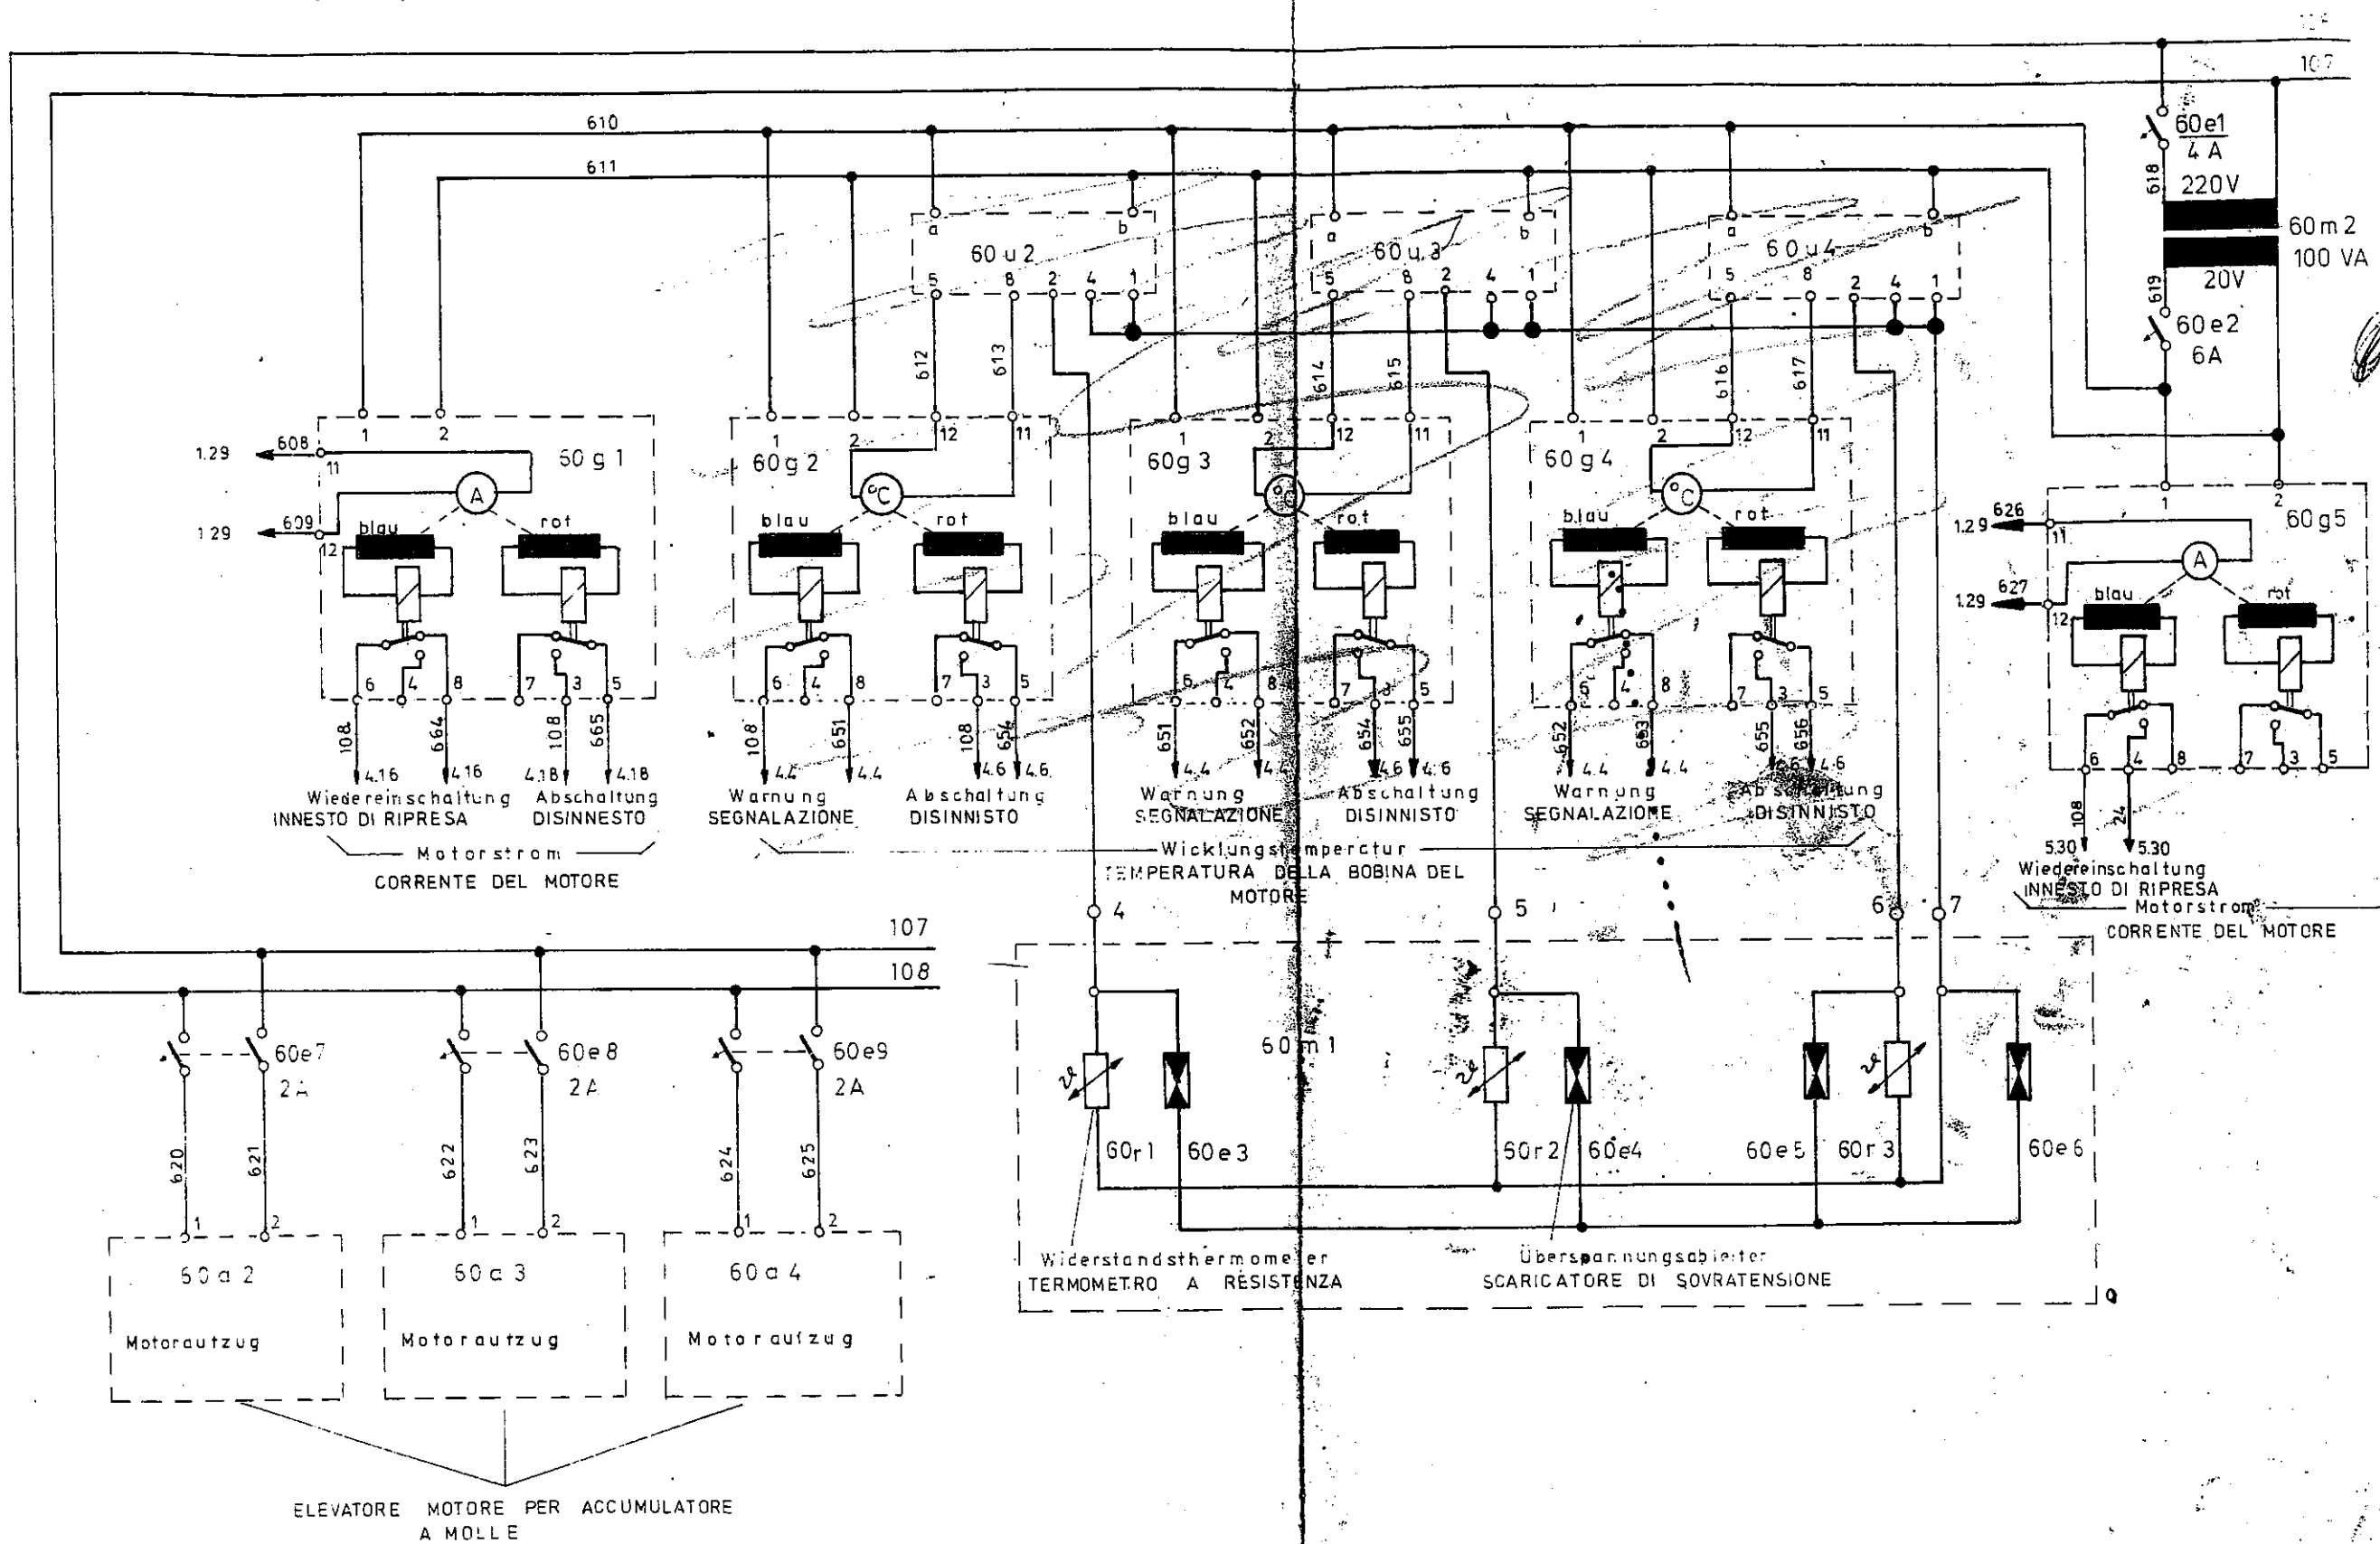

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

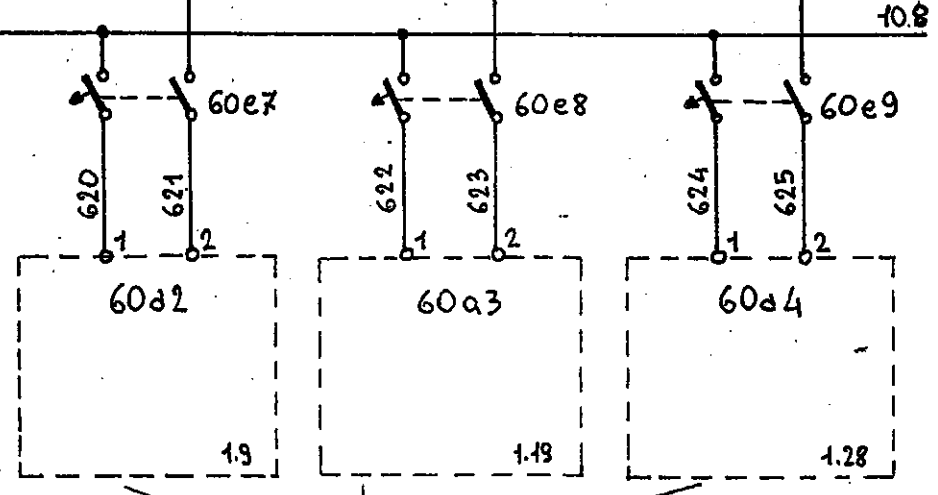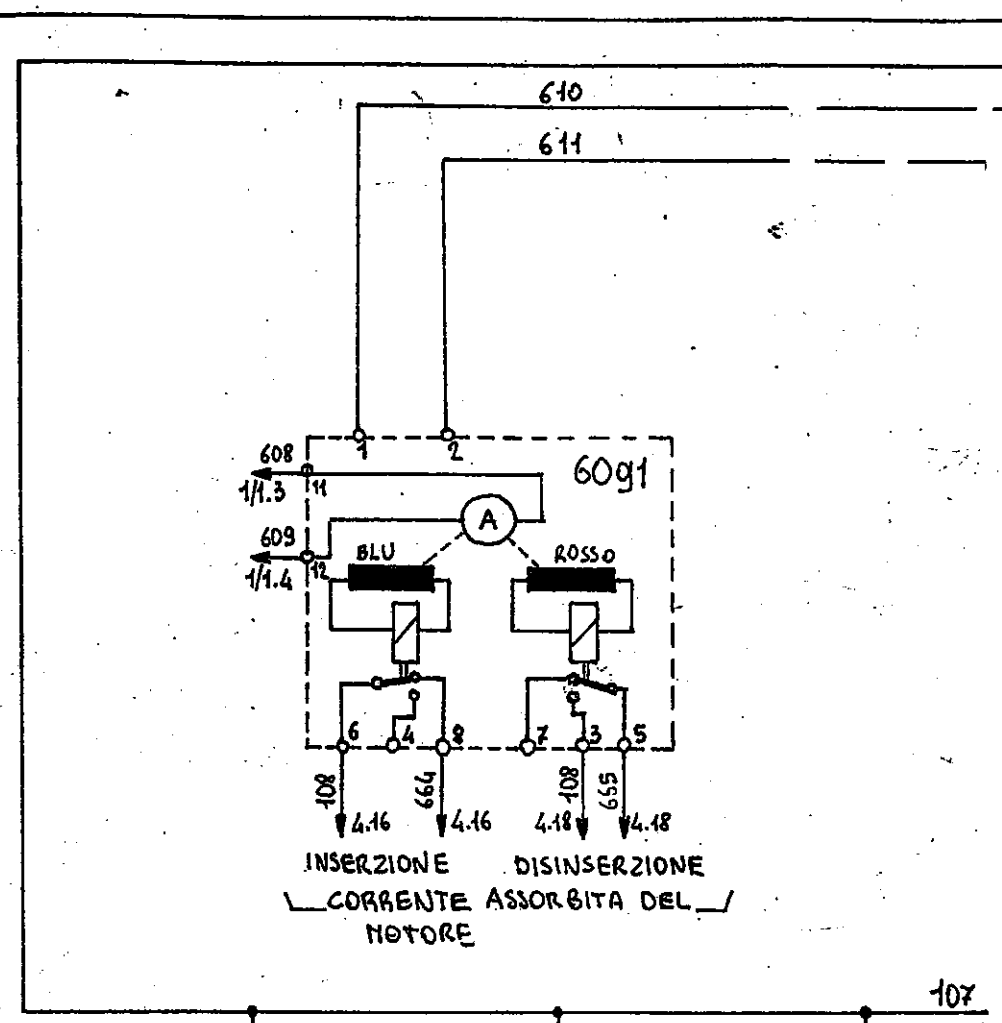

MOTORIDUTTORE PER CARICA MOLLE INTERRUTTORI DI RETE -A-A

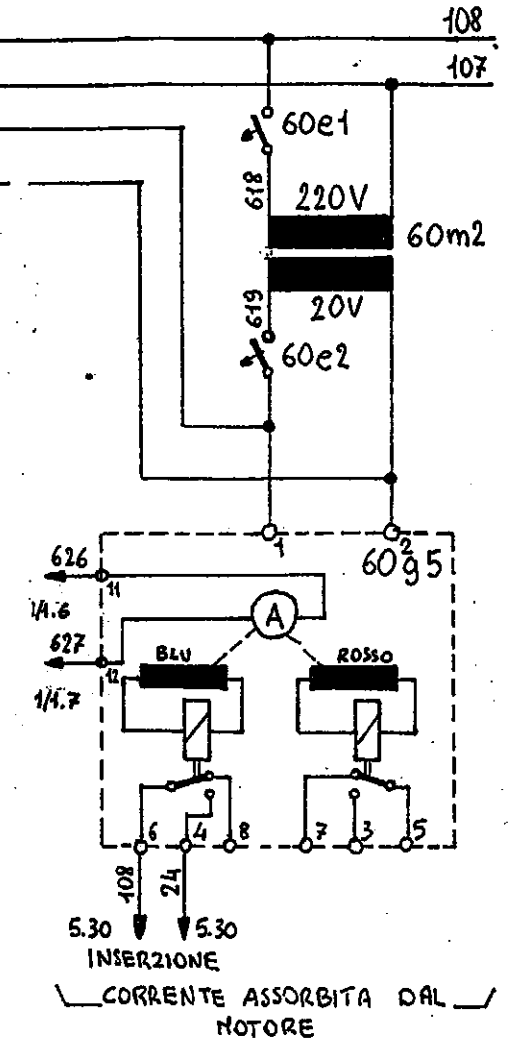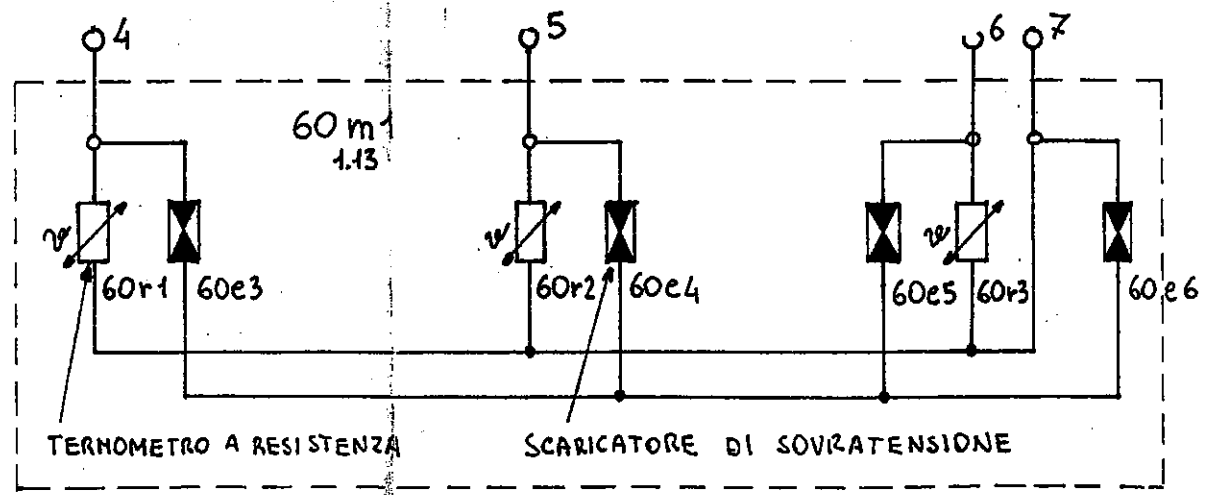


Dis. N° 10030000/2
59020-002

Denominazione
ARNADIO ELETTRICO HS - STRUMENTI DI MISURA,
CONTROLLO E REGOLAZIONE

Disegno
30/3/88

risider spa
Sviluppato da S. Nicolò e Trebbia (Piacenza)

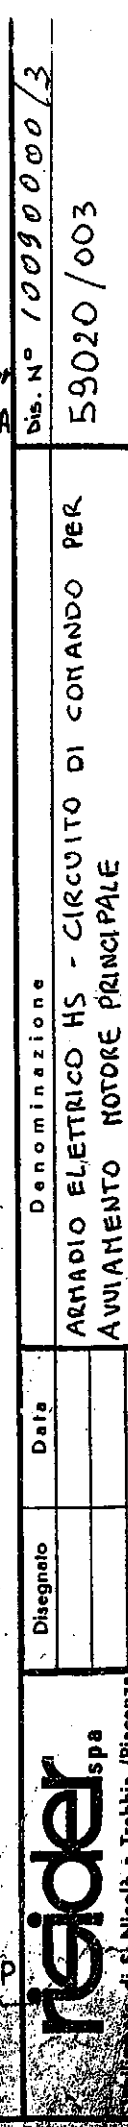

105 (14.12) diretto 33 e 2
108 220V~ (16.3) l.m. inserito

bobine mot.

107 (16.7) l.m. l.m.
104 diretta

SEGNALAZIONE
TEMPERATURA

DISINSERZIONE
BOBINA

DISTURBO
MOTORE

DISINSERZIONE

EMERGENZA
DISINSERITA
MOT. PRINCIPALE

CONTROLLO CORRENTE
PER CONSENSO AI RULLI
ALIMENTATORI

PONTE PER PROTEZIONE
AMPEROMETRI

HOLLE INTERRUITORI
CARICHE

CONTROLLO AVVIAMENTO
A STELLA

405 (17.5)

403 (16.9) Prov. Lamp.

402 (14.4) 32 e 2
220V

401 (14.2) dir.

SEGNALAZIONE
TEMPERATURA

DISINSERZIONE
BOBINA

DISTURBO
MOTORE

EMERGENZA DISINSERITA
MOTORE PRINCIPALE

* IL CONTATTO È DISPONIBILE SOLO NELL'INTERRUTTORE DI TIPO 3AC; NELL'INT. DI TIPO 3AF, NON ESSENDO DISPONIBILE IL CONTATTO, VIENE ESEGUITO UN PONTE IN HORSETTIERA (VEDI SCHEMI PAG. 006 e 006.1)

Denominazione

Data

Disegnato

risider spa
S. Nicolò e Trebbia (Piacenza)

ARRADIO ELETTRICO HS - CIRCUITO DI COMANDO PER
AVVIAMENTO MOTORE PRINCIPALE


Dis. N° 100900.00/4

59020-004

105 (14.12 diretto 33e2)

108

35 60a1 1.12 sec. 6 KV

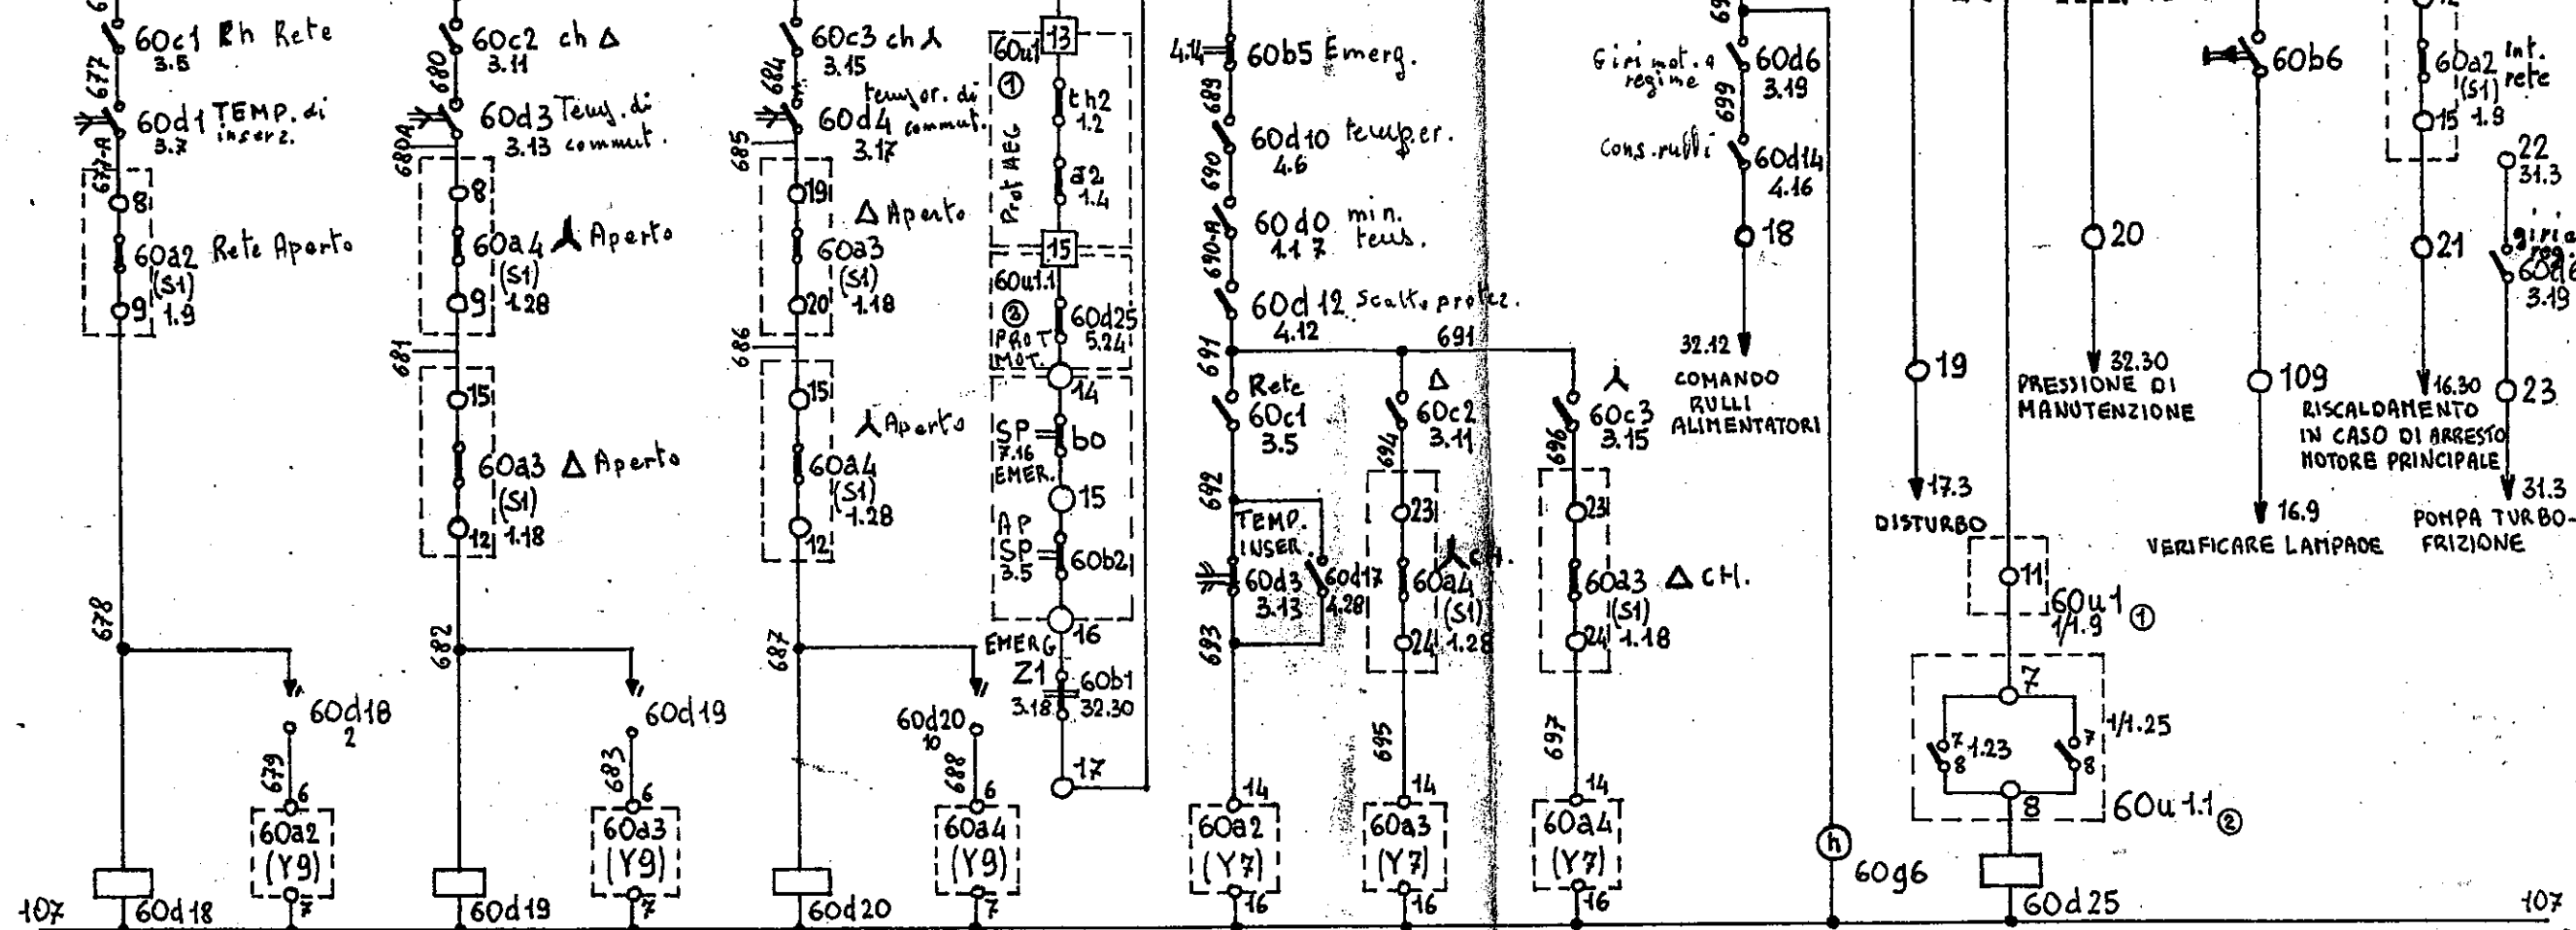

104 diretto (14.10)

RELAIS AD
AZIONE RAPIDA

INSERTORE
MAGNETICO AZIONE RAPIDA
INT. DI RETE

RELAIS AD
AZIONE RAPIDA

INSERTORE
MAGNETICO AZIONE RAPIDA
INT. DI Δ

INT. DI RETE INT. DI Δ
DISINSERTORE DI SGANCIO

CONTATORE PER ORE DI
SERVIZIO MOTORE PRINCIPALE

CORTO CIRCUITO

54

58

512

- ① GRUPPO DI PROTEZIONE AEG
- ② GRUPPO DI PROTEZIONE BBC

VEDI SCHEMA 766000/20 MANTENIMENTO
"CELLA GEN. RIFASAMENTO" "IMPIANTO
INSERTO" CONTATORE
DELLE ORE DI
PRODUZIONE

ALLACCIAMENTO DIRETTO
-SENZA MORSETTI DI
ALTA TENSIONE

