




Date/Time 24/11/2020 15:21:37

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/11/2020 14:25:08

REM\CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO\CENTRALE MATERA\POMPA 1 TECNOMASIO
BROWN BOVERI MVRP2616\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

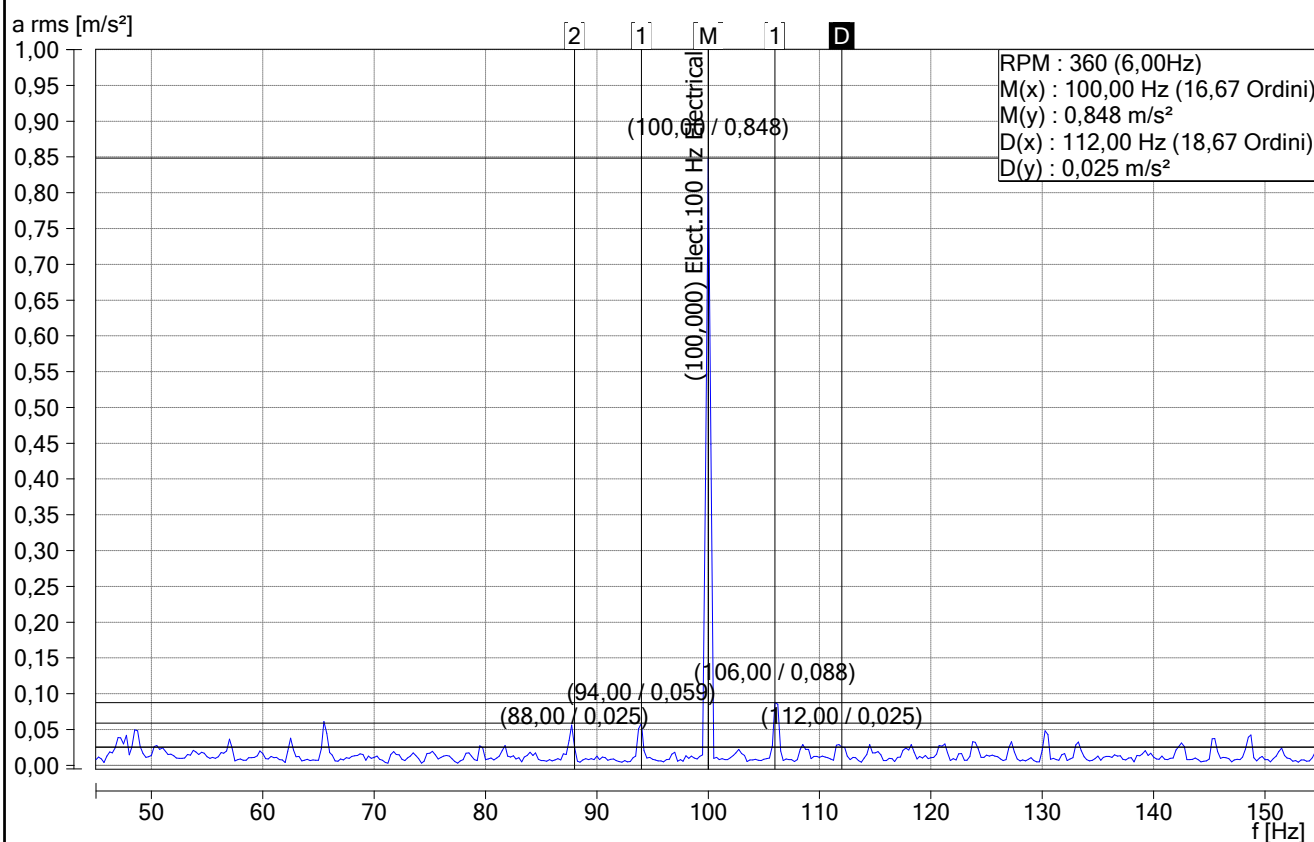

Cursore Principale	X [Hz]	= 100,00	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [m/s²]	= 0,848	
Cursore delta	X [Hz]	= 112,00	
	Y [m/s²]	= 0,025	
RPM		= 360	
RMS	Y [m/s²]	= 1,23	

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2020	12:55:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 338, nuovo rif. 360.



Date/Time

24/11/2020 15:21:37

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,00	0,848
2	6,00	0,565
3	976,00	0,126
4	1176,00	0,110
5	200,00	0,103
6	12,25	0,094
7	36,75	0,093
8	106,00	0,088
9	543,00	0,088
10	200,75	0,074