




Date/Time 24/11/2020 15:28:37

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/11/2020 14:19:16

REM\CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO\CENTRALE MATERA\POMPA 1 TECNOMASIO
BROWN BOVERI MVRP2616\MOTORE\M1A\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

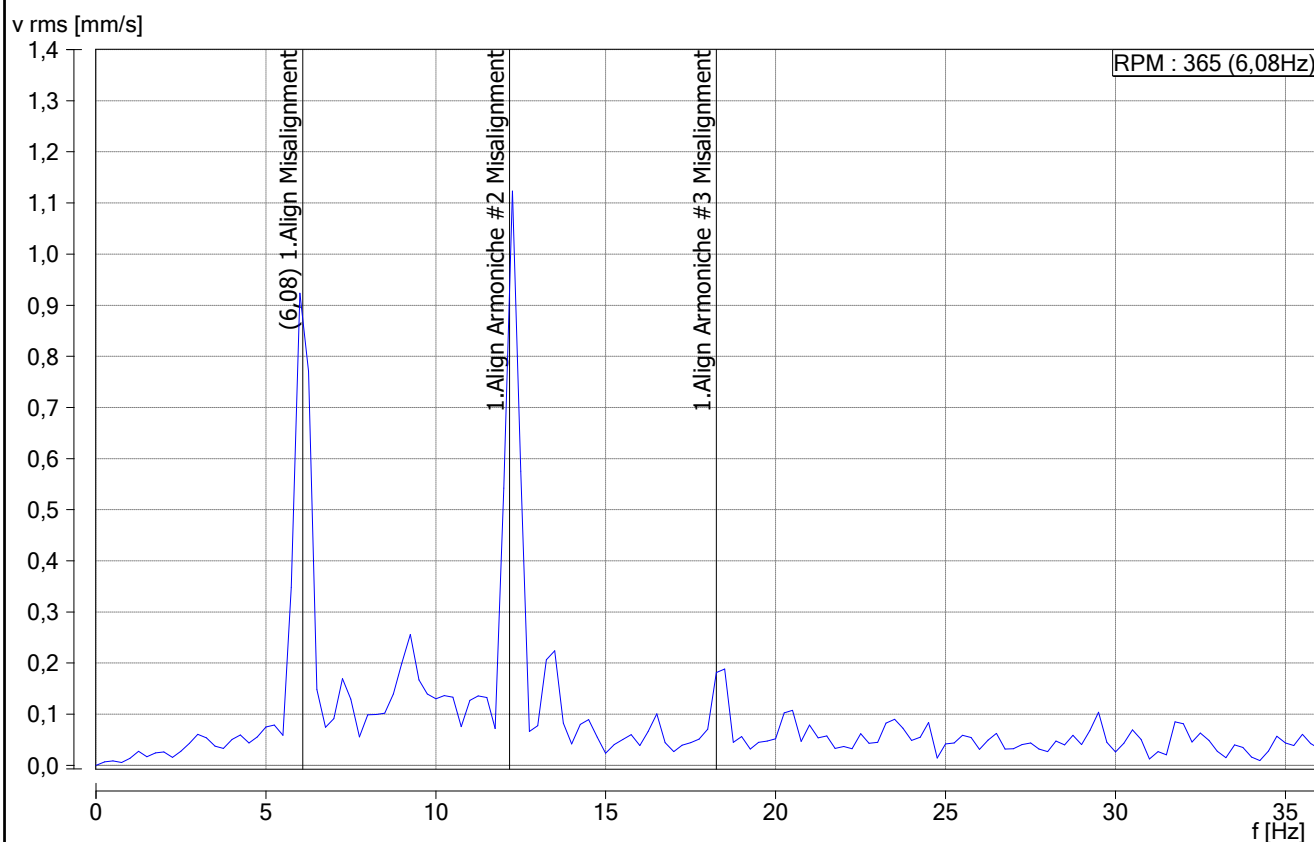

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(6,08) 1.Align Misalignment
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 338	
RMS	Y [mm/s]	= 1,62	

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2020	15:15:49	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 360, nuovo rif. 365.
24/11/2020	14:18:15	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 338, nuovo rif. 360.



Date/Time

24/11/2020 15:28:37

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	12,25	1,12
2	6,00	0,92
3	9,25	0,26
4	13,50	0,22
5	100,00	0,21
6	18,50	0,19
7	7,25	0,17
8	10,25	0,14
9	11,25	0,14
10	20,50	0,11