




Date/Time 24/11/2020 15:16:44

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/11/2020 14:19:16

REM\CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO\CENTRALE MATERA\POMPA 1 TECNOMASIO
BROWN BOVERI MVRP2616\MOTORE\M1A\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

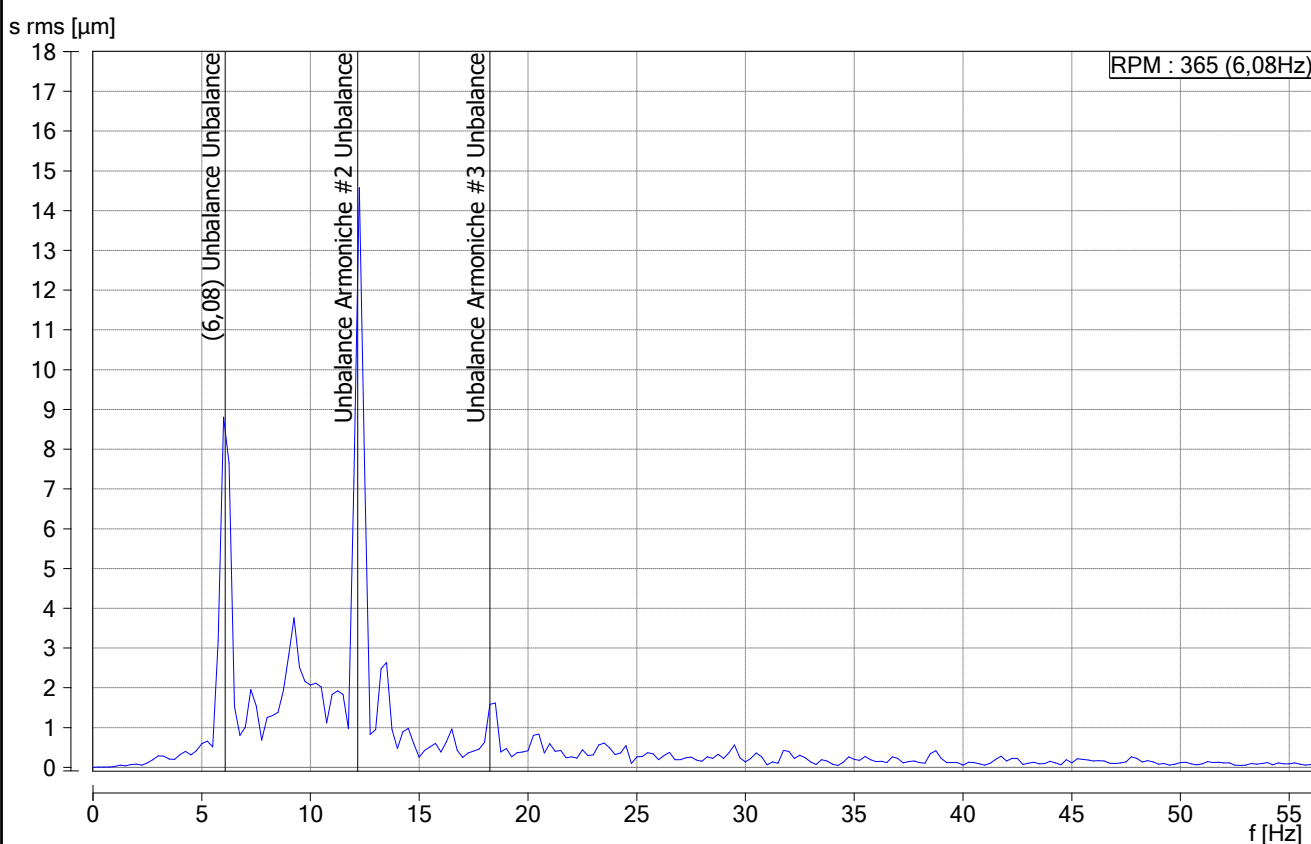

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(6,08) Unbalance Unbalance
	Y [μm]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [μm]	= Non Attivo	
RPM		= 338	
RMS	Y [μm]	= 18,27	

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2020	15:15:49	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 360, nuovo rif. 365.
24/11/2020	14:18:15	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 338, nuovo rif. 360.



Date/Time

24/11/2020 15:16:44

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [μm]
1	12,25	14,58
2	6,00	8,81
3	9,25	3,76
4	13,50	2,64
5	10,25	2,12
6	7,25	1,96
7	11,25	1,92
8	18,50	1,62
9	14,50	0,98
10	16,50	0,97