

## Info proprietà strumento

TURBOGEN POWER SERVICE  
VIA BENTIVOGLIO 21 IMOLA

## Info su file


File creato da: Administrator  
Nome file: ENI-GEA V400KC011B  
Directory: Administrator  
Data creazione: 11-3-2015, 15:03:45  
Ultima modifica: 11-3-2015, 15:03:45  
Ultima lettura: 11-3-2015, 15:02:07

## Descrizione assieme

| Item:        | Tipo:       | Nome:         | Piede fisso: |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Macchina A : | Compressore | Compressore 1 |              |
| Giunto 1 :   | Spacer      |               |              |
| Macchina B : | Motore      | Motore 1      | Piedi 1%     |

## Panoramica treno

Macchina A fino a B :

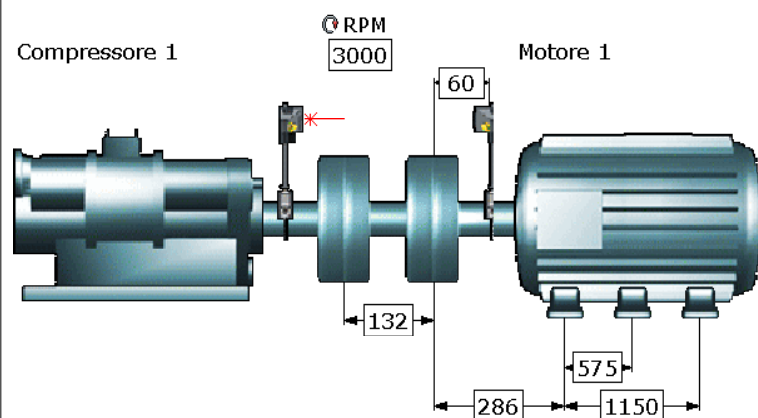

## Dimensioni assieme

Macchina A : Compressore 1 (statica)

Giunto 1 :

|                                |      |      |
|--------------------------------|------|------|
| Diametro giunto                | 100  | [mm] |
| Lunghezza spacer:              | 132  | [mm] |
| Distanza da macchina a destra: | 286  | [mm] |
| RPM                            | 3000 | RPM  |

## Dimensioni assieme

Macchina B : Motore 1

Lunghezza macchina: 1436 [mm]


Distanza da 2 a Piede: 575 [mm]

Distanza da 3 a Piede: 1150 [mm]


## Grafico risultati giunto

Effettivo meno specifica

Risultati verticali giunto. Giunti da 1 a 1.

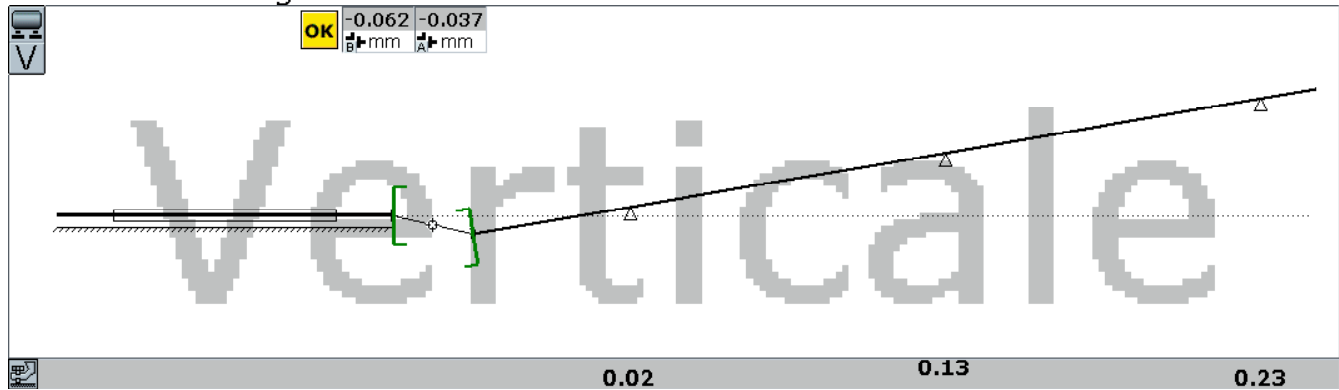

Risultati orizzontali giunto. Giunti da 1 a 1.

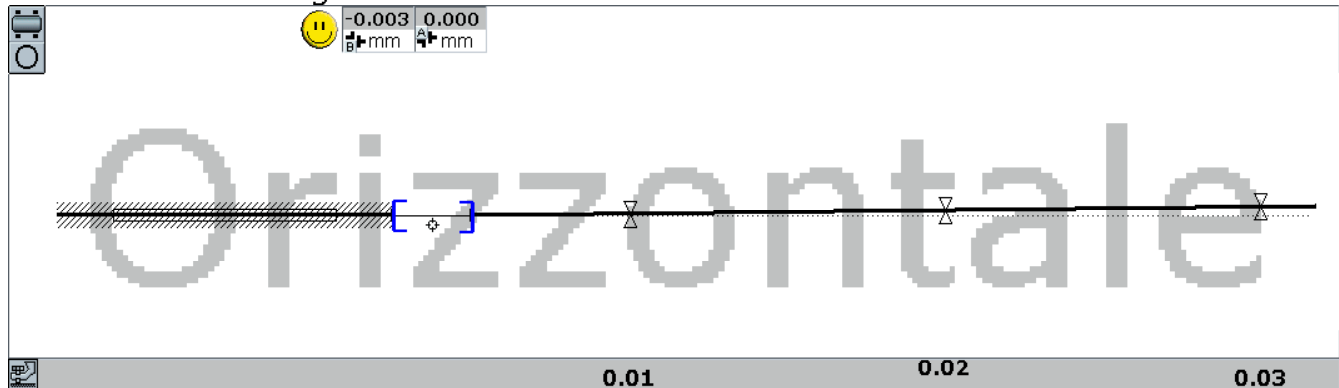

## Risultati assieme

Effettivo - specificato: Effettivo: Unità:

Giunto 1 : Risultati di Modalità misurazione continua

Verticale:

Spostamento B -0.062 -0.012 [mm]

Spostamento A -0.037 -0.037 [mm]

Orizzontale:

Spostamento B -0.003 -0.003 [mm]

Spostamento A 0.000 0.000 [mm]

## Correzioni assieme

Macchina A : Compressore 1

| Macchina B : Motore 1 | Verticale: | Orizzontale: | Unità: |
|-----------------------|------------|--------------|--------|
| Piede 1               | -0.02      | -0.01        | [mm]   |
| Piede 2               | -0.13      | -0.02        | [mm]   |
| Piede 3               | -0.23      | -0.03        | [mm]   |

## Espansione termica

Verticale: Orizzontale: Unità:

Non è stato definito alcun valore di espansione termica per la macchina A :  
Compressore 1. :

Non è stato definito alcun valore di espansione termica per la macchina B : Motore  
1. :

## Target

|                   | Verticale: | Orizzontale: | Unità: |
|-------------------|------------|--------------|--------|
| Giunto 1 : Spacer |            |              |        |
| Spostamento B     | 0.05       | 0.00         | [mm]   |
| Spostamento A     | 0.00       | 0.00         | [mm]   |

## Tolleranze

| Giunto 1 : Spacer, tipo di tolleranza:Tabella | Valore: | Unità: |
|-----------------------------------------------|---------|--------|
| Eccellente:                                   |         |        |
| Spostamento B                                 | 0.05    | [mm]   |
| Spostamento A                                 | 0.05    | [mm]   |
| Accettabile:                                  |         |        |
| Spostamento B                                 | 0.09    | [mm]   |
| Spostamento A                                 | 0.09    | [mm]   |

## Archivio misurazioni

Misurazione corrente (4-3-2015, 23:06:23)

## Misurazioni piede zoppo

Macchina A :  
Nessun valore di piede zoppo disponibile

Macchina B :  
Nessun valore di piede zoppo disponibile