



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Manutenzione Predittiva su
Condizione e Proattiva
Analisi elettriche sui Vs.
Motori

29/01/2020; 06-20/12/2019; 02/11/2019;
28/09/2019



Stabilimento FCA Cassino
Stabilimento di Piedimonte San
Germano (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Raffaele Tudino



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Report Diagnostico

Cliente: **FCA CASSINO**

Contatto: Sig. RAFFAELE TUDINO

N. ordine:

Sito di misura: Piedimonte S. Germano

Data rilievi :29/01/2020; 06-20/12/2019; 02/11/2019; 28/09/2019

Tipo di misure: elettriche statiche e controllo stato

collettori e spazzole.

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura

delle Resistenze – e Calibri certificati per la misura delle Spazzole

Esecuzione misure: Sig. Angelo Lisi; Costantino Scaccia;
Danilo Caschera; Boccia Paolo; Ettore Roma.

Esecuzione Report: Sig. Angelo Lisi



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Sommario

- 1.** Introduzione
- 2.** Schema punti di misura
- 3.** Misurazioni eseguite
- 4.** Allegati

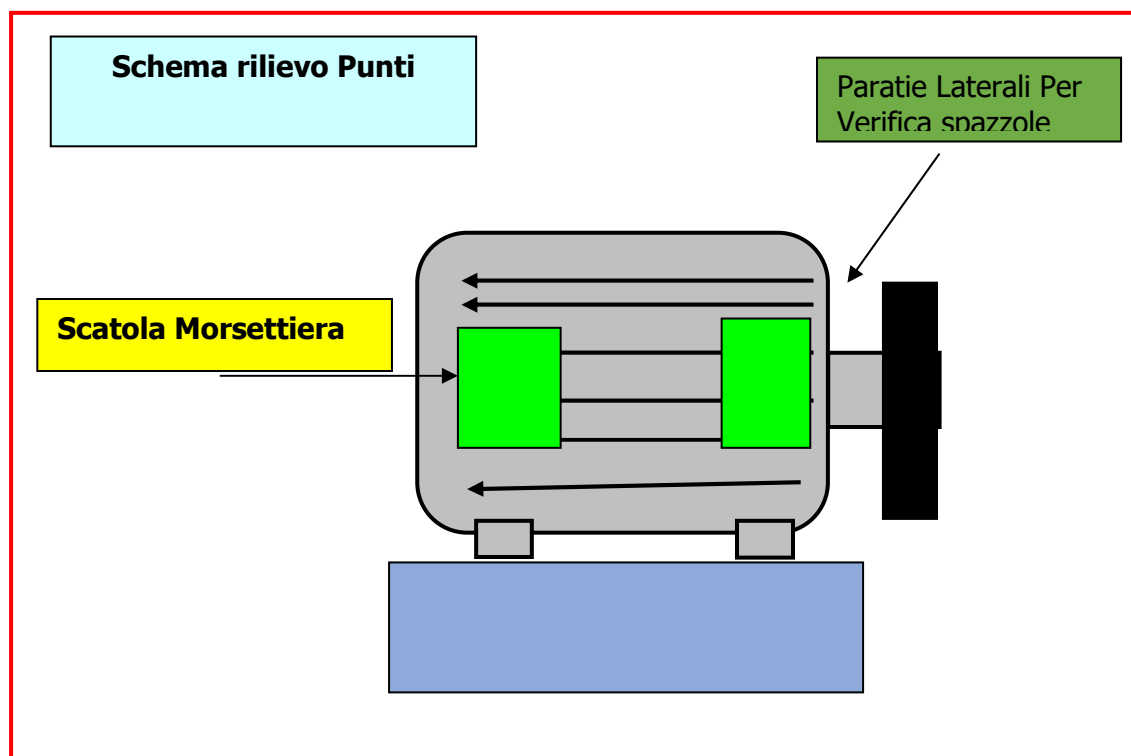


1. Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano , è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti).

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa **IEC60034—1 EDITION 10.2**
IEESTd43-2000

2 . Schema punti di misura



In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05


ELENCO MOTORI CONTROLLATI



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 138995 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

HTL1 KOMATSU

MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S74D85101	KW: 560
Cuscinetti		
L.C. NU322M/C3	L.O.C. 6322/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 24	Tipo: EG7132	Misura: (12,5+12,5) x 40 x 45
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 1370 AMPERE	I _{Ecc} : 19.4 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 60 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 5 ohm	R _{Ecc} : >1999 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: >1999 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 121 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 800 AMPERE	I _{Ecc} : 20 AMPERE	
Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE, SPAZZOLE MOTORE SOSTITUITE IL 02-11 2019.		

MOTORE PRESSA 2		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S74-D83102	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322EM1/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 35
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.6 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} 6 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 7.9 ohm	R _{Ecc} : >1999 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1480 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 119 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 256 AMPERE	I _{Ecc} : 12.5 AMPERE	
Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE SOLCATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.		

MOTORE PRESSA 3		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S74D82102	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322M/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 38
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.1 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 60 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 7.9 ohm	R _{Ecc} : >1999 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: >1999 Mohm		Tensione di Prova: 1000 VOLT
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 119 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 280 AMPERE	I _{Ecc} : 12.9 AMPERE	
Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE MOTORE AL 40%, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA. .		

MOTORE PRESSA 4		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S74D83101	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322EM1/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 32
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.6 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 0.01 Mohm	V _{Arm} : 250 VOLT
R _{Ecc} : 7.8 ohm	R _{Ecc} : 1200 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1600 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 118 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 250 AMPERE	I _{Ecc} : 12 AMPERE	
Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO.		

MOTORE PRESSA 5		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S76455101	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322M/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 39
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 452 AMPERE	I _{Ecc} : 12.5 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 400 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 0.2 Mohm	V _{Arm} : 250 VOLT
R _{Ecc} : 8 ohm	R _{Ecc} : 21 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 21 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 120 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 253 AMPERE	I _{Ecc} : 12.9 AMPERE	
Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO.		


MOTORE PRESSA 6		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S76456101	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322EM1/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 38
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.5 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 0.7 Mohm	V _{Arm} : 250 VOLT
R _{Ecc} : 7.9 ohm	R _{Ecc} : 900 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1000 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 118 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 260 AMPERE	I _{Ecc} : 12 AMPERE	
Note : COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO, MOTORE DEL VENTILATORE MOLTO RUMOROSO POSSIBILI PROBLEMI MECCANICI.		

HTL2 KOMATSU

MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S76453101	KW: 560
Cuscinetti		
L.C. NU322M/C3	L.O.C. 6322/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 24	Tipo: EG7132	Misura: (12,5+12,5) x 40 x 40
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 1370 AMPERE	I _{Ecc} : 19.1 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.2 ohm	R _{Arm} : 86 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 6.4 ohm	R _{Ecc} : 1850 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: >1999 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 115 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 860 AMPERE	I _{Ecc} : 19.5 AMPERE	
Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

MOTORE PRESSA 2		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S74-D82101	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322EM1/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 35
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.1 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.2 ohm	R _{Arm} : 6 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 8.8 ohm	R _{Ecc} : 1500 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1600 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 120 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 250 AMPERE	I _{Ecc} : 12.7 AMPERE	
Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERAMENTE, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA. .		

MOTORE PRESSA 3		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S76455102	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322M/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 26
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 452 AMPERE	I _{Ecc} : 12.5 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 400 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 25 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 8.8 ohm	R _{Ecc} : 400 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 500 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 120 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 313 AMPERE	I _{Ecc} : 13.1 AMPERE	
Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE MOTORE AL 40%, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, .		

MOTORE PRESSA 4		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S76454102	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322EM1/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 40
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.1 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.2 ohm	R _{Arm} : 2 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 8.8 ohm	R _{Ecc} : 1700 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1600 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 121 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 250 AMPERE	I _{Ecc} : 13 AMPERE	
Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA..		

MOTORE PRESSA 5		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S74-D84101	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322M/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 42
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 452 AMPERE	I _{Ecc} : 12.5 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 400 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 0.1 Mohm	V _{Arm} : 250 VOLT
R _{Ecc} : 8.8 ohm	R _{Ecc} : 1300 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1000 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 122 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 400 AMPERE	I _{Ecc} : 12.8 AMPERE	
Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO. SPAZZOLE MOTORE SOSTITUITE IL 28-09-2019.		

MOTORE PRESSA 6		
Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K	N°: S75454101	KW: 185
Cuscinetti		
L.C. NU322EM1/C3	L.O.C. 6316/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: EG319P	Misura: (10+10) x 32 x 38
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 451 AMPERE	I _{Ecc} : 12.1 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 150 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 5 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 8.3 ohm	R _{Ecc} : 1600 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1200 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 118 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 274 AMPERE	I _{Ecc} : 13.4 AMPERE	
Note : COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA.		

MACFOND LINEA 3

MOTORI REGOLAZIONE SLITTE					
Marca/Tipo: 3XM44		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 0.5 ohm		RArm: 110 Mohm		VArm: 500 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 19.8 ohm		RFreno: 0.1 Mohm		VFreno: 250 VOLT	
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DELLA BOBINA DEL FRENO TROPPO BASSA. MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MOTORI REGOLAZIONE SLITTE					
Marca/Tipo: 3YM43		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 0.7 ohm		RArm: 0.5 Mohm		VArm: 250 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 19.8 ohm		RFreno: 0.01 Mohm		VFreno: 250 VOLT	
VALORI MISURATI					
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DELLA BOBINA DEL FRENO TROPPO BASSA. MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MACFOND LINEA 3

MOTORI REGOLAZIONE SLITTE					
Marca/Tipo: 3VM42		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 0.6 ohm		RArm: MASSA DIRETTA Mohm		VArm: 250 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 19.6 ohm		RFreno: 0.4 Mohm		VFreno: 250 VOLT	
Armatura			Freno		
VArm: VOLT			VFreno: VOLT		
IArm: AMPERE			IFreno: AMPERE		
Note: VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DELLA BOBINA DEL FRENO TROPPO BASSA E CIRCUITO DI ARMATURA A MASSA DIRETTA. CAVO DI ALIMENTAZIONE FRENO NOMINATO IN MORSETTIERA 721 TROVATO SCOLLEGATO ED E' STATO RICOLLEGATO. MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MOTORE REGOLAZIONE BARRE					
Marca/Tipo: M45		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 1.3 ohm		RArm: 61 Mohm		VArm: 1000 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 34.5 ohm		RFreno: 160 Mohm		VFreno: 500 VOLT	
VALORI MISURATI					
Armatura			Freno		
VArm: VOLT			VFreno: VOLT		
IArm: AMPERE			IFreno: AMPERE		
Note: MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MACFOND LINEA 3

MOTORE MICROAVANZAMENTO TRANFERT					
Marca/Tipo: 3Z		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 2.6 ohm		RArm: 19 Mohm		VArm: 500 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 5.2 ohm		RFreno: 250 Mohm		VFreno: 500 VOLT	
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DELLA BOBINA DEL FRENO TROPPO BASSA. MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI. MORSETTO ALIMENTAZIONE CIRCUITO DI ARMATURA ROTTO, DA SOSTITUIRE.					

MOTORE PRINCIPALE					
Marca/Tipo: ANSALDO CH315LDK			N°:		KW: 500
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione Nominale					
I _{Arm} :		AMPERE		I _{Ecc} : AMPERE	
Corrente Nominale					
V _{Arm} :		VOLT		V _{Ecc} : VOLT	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
R _{Arm} : 0.1 ohm		R _{Arm} : 73 Mohm		V _{Arm} : 1000 VOLT	
R _{Ecc} : 14.1 ohm		R _{Ecc} : 390 Mohm		V _{Ecc} : 1000 VOLT	
Corto ARM-ECC:		Mohm		Tensione di Prova: VOLT	
Tensione Misurata					
V _{Arm} : NON ACCESSIBILE		VOLT		V _{Ecc} : 208 VOLT	
Corrente Misurata					
I _{Arm} : 420 AMPERE				I _{Ecc} : 16.4 AMPERE	
Note: MOTORE SOSTITUITO CON UNO REVISIONATO.					

MACFOND LINEA 4

MOTORI REGOLAZIONE SLITTE					
Marca/Tipo: 3XM44		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 2.1 ohm		RArm: 0.3 Mohm		VArm: 250 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 22.9 ohm		RFreno: MASSA DIRETTA Mohm		VFreno: 250 VOLT	
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DEL CIRCUITO DI ARMATURA TROPPO BASSA. VALORE DI ISOLAMENTO DELLA BOBINA FRENO A MASSA DIRETTA. MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MOTORI REGOLAZIONE SLITTE					
Marca/Tipo: 3YM43		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 2.3 ohm		RArm: 0.2 Mohm		VArm: 250 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 23.1 ohm		RFreno: MASSA DIRETTA Mohm		VFreno: 250 VOLT	
VALORI MISURATI					
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO DI ARMATURA TROPPO BASSA. ISOLAMENTO BOBINA FRENO A MASSA DIRETTA.MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MACFOND LINEA 4

MOTORI REGOLAZIONE SLITTE					
Marca/Tipo: 3VM42		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 2.8 ohm		RArm: 1000 Mohm		VArm: 1000 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 25.3 ohm		RFreno: MASSA DIRETTA Mohm		VFreno: 250 VOLT	
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: VALORE DI ISOLAMENTO DELLA BOBINA DEL FRENO A MASSA DIRETTA. MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MOTORE REGOLAZIONE BARRE					
Marca/Tipo: M45		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: ohm		RArm: Mohm		VArm: VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 36.6 ohm		RFreno: 1000 Mohm		VFreno: 500 VOLT	
VALORI MISURATI					
Armatura			Freno		
VArm: VOLT		VFreno: VOLT			
IArm: AMPERE		IFreno: AMPERE			
Note: MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI. ASSENZA DI CONTINUITA' SUL CIRCUITO DI ARMATURA E CAVI TERMINALI DEL CIRCUITO DI ARMATURA NON COLLEGATI IN MORSETTIERA.					

MACFOND LINEA 4

MOTORE MICROAVANZAMENTO TRANFERT					
Marca/Tipo: M3Z		N°:		KW:	
Cuscinetti					
L.C.		L.O.C.			
Spazzole					
Numero Spazzole:		Tipo:		Misura:	
Tensione e Corrente Nominale Armatura					
VArm:		VOLT		IArm: AMPERE	
Tensione e Corrente Nominale Freno					
VFreno:		VOLT		IFreno: AMPERE	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 3.2 ohm		RArm: 600 Mohm		VArm: 1000 VOLT	
Freno					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RFreno: 4.7 ohm		RFreno: 1000 Mohm		VFreno: 500 VOLT	
Armatura			Freno		
VArm: VOLT			VFreno: VOLT		
IArm: AMPERE			IFreno: AMPERE		
Note: MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.					

MOTORE PRINCIPALE					
Marca/Tipo: ANSALDO CH315LDK			N°: 181940		KW: 500
Cuscinetti					
L.C.			L.O.C.		
Spazzole					
Numero Spazzole: 28		Tipo: E101		Misura: (12,5+12,5) x 32 x	
Tensione Nominale					
IArm:		AMPERE		IEcc: AMPERE	
Corrente Nominale					
VArm:		VOLT		VEcc: VOLT	
Prove Elettriche					
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento		Tensione di Prova	
RArm: 0.1 ohm		RArm: 0.1 Mohm		VArm: 250 VOLT	
REcc: 12.8 ohm		REcc: 7 Mohm		VEcc: 250 VOLT	
Corto ARM-ECC:		Mohm		Tensione di Prova: VOLT	
Tensione Misurata					
VArm:		VOLT		VEcc: VOLT	
Corrente Misurata					
IArm:		AMPERE		IEcc: AMPERE	
Note: MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. COLLETTORE GRAVEMENTE SOLCATO. VALORE DI ISOLAMENTO VERSO MASSA DEL CIRCUITO DI ARMATURA ESTREMAMENTE BASSO. SPAZZOLE DEL MOTORE ASSOLUTAMENTE DA SOSTITUIRE. SPAZZOLE DINAMO TACHIMENTRICA AL 70%. SI CONSIGLIA REVISIONE IMMEDIATA DEL MOTORE.					

LINEA 5

RULLI ALIMENTAZIONE CESOIA 1.4.21		
Marca/Tipo: IEG E112 M-J	N°: 33203	KW: 7
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: EG571	Misura: 10 x 16 x 25
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 19 AMPERE	I _{Ecc} : 1.7 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 218 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 3.3 ohm	R _{Arm} : 250 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 95.2 ohm	R _{Ecc} : 400 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 500 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 101 VOLT	V _{Ecc} : non accessibile VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 5 AMPERE	I _{Ecc} : 1.6 AMPERE	
Note: COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO SPAZZOLE TACHIMETRICA AL 60% SPAZZOLE MOTORE AL 50% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA 3.1.01		
Marca/Tipo: IEG E112 M-G	N°: 33201	KW: 11
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: EG571	Misura: 10 x 16 x 21
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 30 AMPERE	I _{Ecc} : 1.7 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 218 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 2 ohm	R _{Arm} : 300 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 93.7 ohm	R _{Ecc} : 450 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 700 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 192 VOLT	V _{Ecc} : non accessibile VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 5 AMPERE	I _{Ecc} : 1.6 AMPERE	
Note: SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70% COLLETTORE MOTORE SOLCATO SPAZZOLE MOTORE AL 40% MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, FILTRO MOTORE DA SOSTITUIRE.		

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREI LATERALI 3.2.01		
Marca/Tipo: IEG D132S	N°: 33220	KW: 18
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: E14D	Misura: 10 x 25 x 27
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 46.8 AMPERE	I _{Ecc} : 2.16 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 210 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.9 ohm	R _{Arm} : 120 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 74.3 ohm	R _{Ecc} : 480 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 500 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 380 VOLT	V _{Ecc} : non accessibile VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 5 AMPERE	I _{Ecc} : 1.8 AMPERE	
Note: SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70% COLLETTORE MOTORE SOLCATO SPAZZOLE MOTORE AL 60% MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, FILTRO MOTORE DA SOSTITUIRE.		

ROTAZIONE RULLIERE TAVOLA ROTANTE 3.3.20		
Marca/Tipo: IEG E 100 M-O	N°: 33198	KW: 5
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45 NSK	Misura: 10 x 16 x 23
Tensione Nominale		
I _{Arm} : AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 3.9 ohm	R _{Arm} : 115 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 91.8 ohm	R _{Ecc} : 370 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 600 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 380 VOLT	V _{Ecc} : non accessibile VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 5 AMPERE	I _{Ecc} : 1.8 AMPERE	
Note: COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50% SPAZZOLE MOTORE AL50% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE, SULLA TAPPARELLA CALOTTA LATO OPPOSTO MORSETTIERA MANCANO 2 BULLONI DI FISSAGGIO.		


ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA POSTERIORE 3.4.01		
Marca/Tipo: IEG E 112 M-O	N°: 33202	KW: 11
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: EG571	Misura: 10 x 16 x 23
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 30 AMPERE	I _{Ecc} : 1.7 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 218 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.2 ohm	R _{Arm} : 230 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 96.3 ohm	R _{Ecc} : 480 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 750 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 221 VOLT	V _{Ecc} : non accessibile VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 4.4 AMPERE	I _{Ecc} : 2.2 AMPERE	
Note: : COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. ALORE DI CORRENTE DI ECCITAZIONE SUPERIORE DEL 30% AL VALORE NOMINALE.		


ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO POSTERIORE 3.5.01		
Marca/Tipo: IEG D 132 H	N°: 33227	KW: 18
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo:	Misura: 10 x 16 x 35
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 46.8 AMPERE	I _{Ecc} : 2.16 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 210 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.2 ohm	R _{Arm} : 70 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 73.3 ohm	R _{Ecc} : 86 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 180 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 192 VOLT	V _{Ecc} : non accessibile VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 5 AMPERE	I _{Ecc} : 1.6 AMPERE	
Note:: COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

MOTORE PRINCIPALE		
Marca/Tipo: IEG DH 180 LK	N°: 43744	KW: 81
Cuscinetti		
L.C. NU313	L.O.C. 6311	
Spazzole		
Numero Spazzole: 8	Tipo: EG319P	Misura: 12,5 x 32 x 40
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 186 AMPERE	I _{Ecc} : 4.3 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 420 VOLT	V _{Ecc} : 220 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 450 Mohm	V _{Arm} : VOLT
R _{Ecc} : 37 ohm	R _{Ecc} : 600 Mohm	V _{Ecc} : VOLT
Corto ARM-ECC:	Mohm	Tensione di Prova: VOLT
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE	
Note: COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE SOLCATO, SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE N°1 MOLLA PREMISPAZZOLA DA 10Nm DA SOSTITUIRE CON URGENZA PERCHE ROVINATA, INOLTRE IL MOTORE MONTA N°7 SPAZZOLE TIPO EG319PE N°1 SPAZZOLA TIPO SA45 SENZA TASSELLO PER CONTATTO MOLLA, MOTORE MOLTO SPORCO.		

ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE 3.6.20		
Marca/Tipo: IEG E 100 M-O	N°: 33197	KW: 5
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 8	Tipo: EG571	Misura: 10 x 16 x 25
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 14.3 AMPERE	I _{Ecc} : 1.55 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 196 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 4.1 ohm	R _{Arm} : 50 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 91.6 ohm	R _{Ecc} : 55 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 180 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 125 VOLT	V _{Ecc} : VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 0.8 AMPERE	I _{Ecc} : 1.7 AMPERE	
Note: COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE SOLCATO,MOTORE MOLTO SPORCO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

LINEA 6

MOTORE SPIANATRICE M1.6.01			
Marca/Tipo: IEG D180 SK		N°: 43743	
		KW: 52	
Cuscinetti			
L.C.		L.O.C.	
Spazzole			
Numero Spazzole: 8		Tipo: SA45	
		Misura: 12.5 x 32 x 35	
Tensione Nominale			
I _{Arm} : 113		I _{Ecc} : 5.75	
AMPERE		AMPERE	
Corrente Nominale			
V _{Arm} : 520		V _{Ecc} : 220	
VOLT		VOLT	
Prove Elettriche			
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento	
Tensione di Prova			
R _{Arm} : 0.2 ohm		R _{Arm} : 122 Mohm	
V _{Arm} : 1000 VOLT			
R _{Ecc} : 33.3 ohm		R _{Ecc} : 700 Mohm	
V _{Ecc} : 1000 VOLT			
Corto ARM-ECC: 800		Tensione di Prova: 1000	
Mohm		VOLT	
Tensione Misurata			
V _{Arm} : 300		V _{Ecc} : 200	
VOLT		VOLT	
Corrente Misurata			
I _{Arm} : 41		I _{Ecc} : 5.7	
AMPERE		AMPERE	
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA A L60%. FILTRO MOTORE DA SOSTITUIRE.			

ROTAZIONE TAVOLA IMPILATORE LATERALE M3.3.01			
Marca/Tipo: IEG E100 M-0		N°: 33210	KW: 5
Cuscinetti			
L.C.		L.O.C.	
Spazzole			
Numero Spazzole: 4		Tipo: SA45	Misura:10 X 16 X 24
Tensione Nominale			
I _{Arm} :		AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale			
V _{Arm} :		VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche			
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 4.1 ohm		R _{Arm} : 900 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 92.4 ohm		R _{Ecc} : 1300 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1500		Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT
Tensione Misurata			
V _{Arm} : 143		VOLT	V _{Ecc} : 145 VOLT
Corrente Misurata			
I _{Arm} : 2.5		AMPERE	I _{Ecc} : 1.7 AMPERE
Note: MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. DINAMO TACHIMETRICA NON ACCESSIBILE.			

LINEA 6

ROTAZIONE TAVOLA IMPILATORE POSTERIORE M3.6.01		
Marca/Tipo: IEG E100 M-0	N°:33208	KW: 5
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura: 10 x 16 x 24
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 7.8 ohm	R _{Arm} : 400 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 92.7 ohm	R _{Ecc} : 600 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 960 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 14.3 VOLT	V _{Ecc} : 212 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 10 AMPERE	I _{Ecc} : 1.8 AMPERE	
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. DINAMO TACHIMETRICA NON ACCESSIBILE. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

CONVOGLIATORE AEREO LATERALE M3.2.01		
Marca/Tipo: IEG DH132 S-G	N°: 43742	KW: 18
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura:12.5 X 25 X 36
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.9 ohm	R _{Arm} : 480 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 100 ohm	R _{Ecc} : 1200 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1500 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 196 VOLT	V _{Ecc} : 195 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 10 AMPERE	I _{Ecc} : 1.7 AMPERE	
Note: MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE FILTRO VENTIATORE DA SOSTITUIRE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%.		

LINEA 6

CARRELLO 2 SINISTRO MB2 MOTORE 9		
Marca/Tipo: E100 S	N°:	KW: 4
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole:	Tipo:	Misura:
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.2 ohm	R _{Arm} : 700 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 127 ohm	R _{Ecc} : 1000 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1400 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note: MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

CARRELLO 2 SINISTRO MB2 MOTORE 10		
Marca/Tipo: E100 S	N°:	KW: 4
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura:10 X 16 X 24
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.1 ohm	R _{Arm} : 450 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 114 ohm	R _{Ecc} : 800 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 900 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

LINEA 6

RULLIERA TAVOLA IMPILATORE POSTERIORE M3.6.20		
Marca/Tipo: IEG E100 M-0	N°:33211	KW: 5
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura: 10 x 16 x 24
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 6.3 ohm	R _{Arm} : 380 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 92.5 ohm	R _{Ecc} : 1200 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1700 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 196 VOLT	V _{Ecc} : 194 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 2.7 AMPERE	I _{Ecc} : 1.5 AMPERE	
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 80%. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

RULLIERA TAVOLA IMPILATORE LATERALE M3.3.20		
Marca/Tipo: IEG E100 M-0	N°: 33209	KW: 5
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura:10 X 16 X 24
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 06.8 ohm	R _{Arm} : 700 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 91.9 ohm	R _{Ecc} : 1100 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1450 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : 324 VOLT	V _{Ecc} : 163 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 3.4 AMPERE	I _{Ecc} : 1.6 AMPERE	
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 80%. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.		

LINEA 6

MOTORE PRESSA PRINCIPALE M1			
Marca/Tipo: IEG DH180LK		N°:47753	KW:81
Cuscinetti			
L.C.		L.O.C.	
Spazzole			
Numero Spazzole: 8		Tipo: EG319P	Misura: 12.5 X 32 X 34
Tensione Nominale			
I _{Arm} :		AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale			
V _{Arm} :		VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche			
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.2 ohm		R _{Arm} : 10 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 38 ohm		R _{Ecc} : 500 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 700 Mohm		Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata			
V _{Arm} : 244 VOLT		V _{Ecc} : 1806 VOLT	
Corrente Misurata			
I _{Arm} : 88 AMPERE		I _{Ecc} : 4.3 AMPERE	
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 80%. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO DI ARMATURA BASSO.			

CONVOGLIATORE AEREO POSTERIORE M3.5.01.		
Marca/Tipo: IEG D132 S	N°: 33228	KW: 18
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: EG332	Misura:10 X 20 X 30
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.7 ohm	R _{Arm} : 95 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 73 ohm	R _{Ecc} : 400 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 520 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70%. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

LINEA 6

MOTORE ASPO M1.3.01			
Marca/Tipo: IEG D160L		N°: 33221	KW:20
Cuscinetti			
L.C.		L.O.C.	
Spazzole			
Numero Spazzole: 4		Tipo: M19X	Misura: 12.5 X 32 X 40
Tensione Nominale			
I _{Arm} :		AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale			
V _{Arm} :		VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche			
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.5 ohm		R _{Arm} : 52 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 43 ohm		R _{Ecc} : 195 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 215 Mohm		Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata			
V _{Arm} : 500 VOLT		V _{Ecc} : 168 VOLT	
Corrente Misurata			
I _{Arm} : 15 AMPERE		I _{Ecc} : 2.8 AMPERE	
Note: COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO. SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 80%. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE VALORE DI			

CONVOGLIATORE USCITA LATERALE M3.1.01			
Marca/Tipo: DH112MG		N°: 43740	
		KW: 11	
Cuscinetti			
L.C.		L.O.C.	
Spazzole			
Numero Spazzole: 4		Tipo: SA45	
		Misura:10 X 16 X 23	
Tensione Nominale			
I _{Arm} :		I _{Ecc} :	
AMPERE		1.7 AMPERE	
Corrente Nominale			
V _{Arm} :		V _{Ecc} :	
VOLT		220 VOLT	
Prove Elettriche			
Resistenza Ohmica		Resistenza Isolamento	
Tensione di Prova			
R _{Arm} : 1.1 ohm		R _{Arm} : 160 Mohm	
V _{Arm} : 1000 VOLT			
R _{Ecc} : 99.8 ohm		R _{Ecc} : 1200 Mohm	
V _{Ecc} : 1000 VOLT			
Corto ARM-ECC: 1200 Mohm		Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata			
V _{Arm} : 213 VOLT		V _{Ecc} : 168 VOLT	
Corrente Misurata			
I _{Arm} : 8 AMPERE		I _{Ecc} : 1.8 AMPERE	
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE SOLCATO. DINAMO TACHIMETRICA NON ACCESSIBILE. FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE.			

LINEA 6

CONVOGLIATORE USCITA POSTERIORE M3.04.01		
Marca/Tipo: DH112MG	N°: 33214	KW: 11
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura:10 X 16 X 24
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1.9 ohm	R _{Arm} : 230 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 97.1 ohm	R _{Ecc} : 10 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 270 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note: MOTORE SPORCO INTERNAMENTE COLLETTORE SOLCATO. DINAMO TACHIMETRICA CON SEDE CUSCINETTO LATO COLLETTORE SBOCCOLATA . FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

RULLI ALIMENTATORE CESOIA M1.4.21		
Marca/TipoIEG E112 M-J	N°: 33215	KW: 7
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: SA45	Misura:10 X 16 X 25
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 3 ohm	R _{Arm} : 600 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 96.7 ohm	R _{Ecc} : 800 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 950 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note: COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO. DINAMO TACHIMETRICA NON ACCESSIBILE. VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

LINEA 6

CARRELLO 1 DESTRO MB1 MOTORE 7		
Marca/Tipo: E100 S	N°:	KW: 4
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole:	Tipo:	Misura:
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.9 ohm	R _{Arm} : 400 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 115 ohm	R _{Ecc} : 700 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 710	Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note: MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

CARRELLO 1 DESTRO MB 1 MOTORE 8		
Marca/Tipo: E100 S	N°:	KW: 4
Cuscinetti		
L.C.	L.O.C.	
Spazzole		
Numero Spazzole:	Tipo:	Misura:
Tensione Nominale		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Corrente Nominale		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 1 ohm	R _{Arm} : 215 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 114 ohm	R _{Ecc} : 530 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 420 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} :	AMPERE	I _{Ecc} : AMPERE
Note MOTORE NON ACCESSIBILE VALUTAZIONE CONDIZIONE BASATA SOLO SULLE PROVE ELETTRICHE E NON VISIVE . VALORI DI CORRENTE ASSORBITA E DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON MISURATI.		

LINEA 8

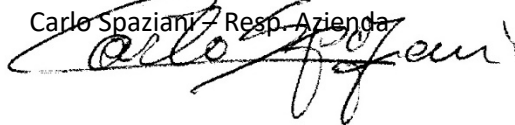
ROVETTA 4		
Marca/Tipo: LEROY SOMER LSK 1804 VL12	N°: 757286 / 001	KW: 176
Cuscinetti		
L.C. NU313/C3	L.O.C. 6313/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 16	Tipo: RE11NI D1177 / EG319P	Misura: 10 x 16 x 38/31
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 426 AMPERE	I _{Ecc} : 7.8/3.9 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 180/360 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 460 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 76.1 ohm	R _{Ecc} : 1060 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC:	Mohm	Tensione di Prova: VOLT
Tensione Misurata		
V _{Arm} :	VOLT	V _{Ecc} : 370 VOLT
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 257 AMPERE	I _{Ecc} : 4.2 AMPERE	
Note: SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70% COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, MOTORE SPORCO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. IL MOTORE MONTA N°12 SPAZZOLE TIPO RE11NI D1177 E N°4 SPAZZOLE TIPO EG319P, ALLA PROSSIMA SOSTITUZIONE MONTARE SPAZZOLE DELLO STESSO TIPO. CIRCUITO DI ECCITAZIONE LEGGERMENTE SOVRALIMENTATO.		

ROVETTA 5		
Marca/Tipo LEROY SOMER LSK 1804 VL12	N°: 760728 / 001	KW: 176
Cuscinetti		
L.C. . NU313/C3	L.O.C. . 6313/C3	
Spazzole		
Numero Spazzole: 4	Tipo: EG571	Misura: 10 x 16 x 31
Tensione Nominale		
I _{Arm} : 426 AMPERE	I _{Ecc} : 8.1/4.05 AMPERE	
Corrente Nominale		
V _{Arm} : 440 VOLT	V _{Ecc} : 180/360 VOLT	
Prove Elettriche		
Resistenza Ohmica	Resistenza Isolamento	Tensione di Prova
R _{Arm} : 0.1 ohm	R _{Arm} : 285 Mohm	V _{Arm} : 1000 VOLT
R _{Ecc} : 77.1 ohm	R _{Ecc} : 970 Mohm	V _{Ecc} : 1000 VOLT
Corto ARM-ECC: 1470 Mohm	Tensione di Prova: 1000 VOLT	
Tensione Misurata		
V _{Arm} : VOLT	V _{Ecc} : 370 VOLT	
Corrente Misurata		
I _{Arm} : 150 AMPERE	I _{Ecc} : 4.2 AMPERE	
Note:: SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70% COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, MOTORE SPORCO INTERNAMENTE, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. CIRCUITO DI ECCITAZIONE LEGERMENTE SOVRALIMENTATO.		

A vostra disposizione per qualunque chiarimento

R.E.M. S.R.L.

Carlo Spaziani - Resp. Azienda



R.E.M. SRL

Lisi Angelo - Uff. Tecnico

