




Date/Time 14/04/2022 09:56:29

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 12/04/2022 12:45:58

G.T.POLIFILM\COMPRESSORI\COMPRESSORE C\COMPRESSORE\C1H\1065 SPETTRO
ACCELERAZIONE 3200 HZ

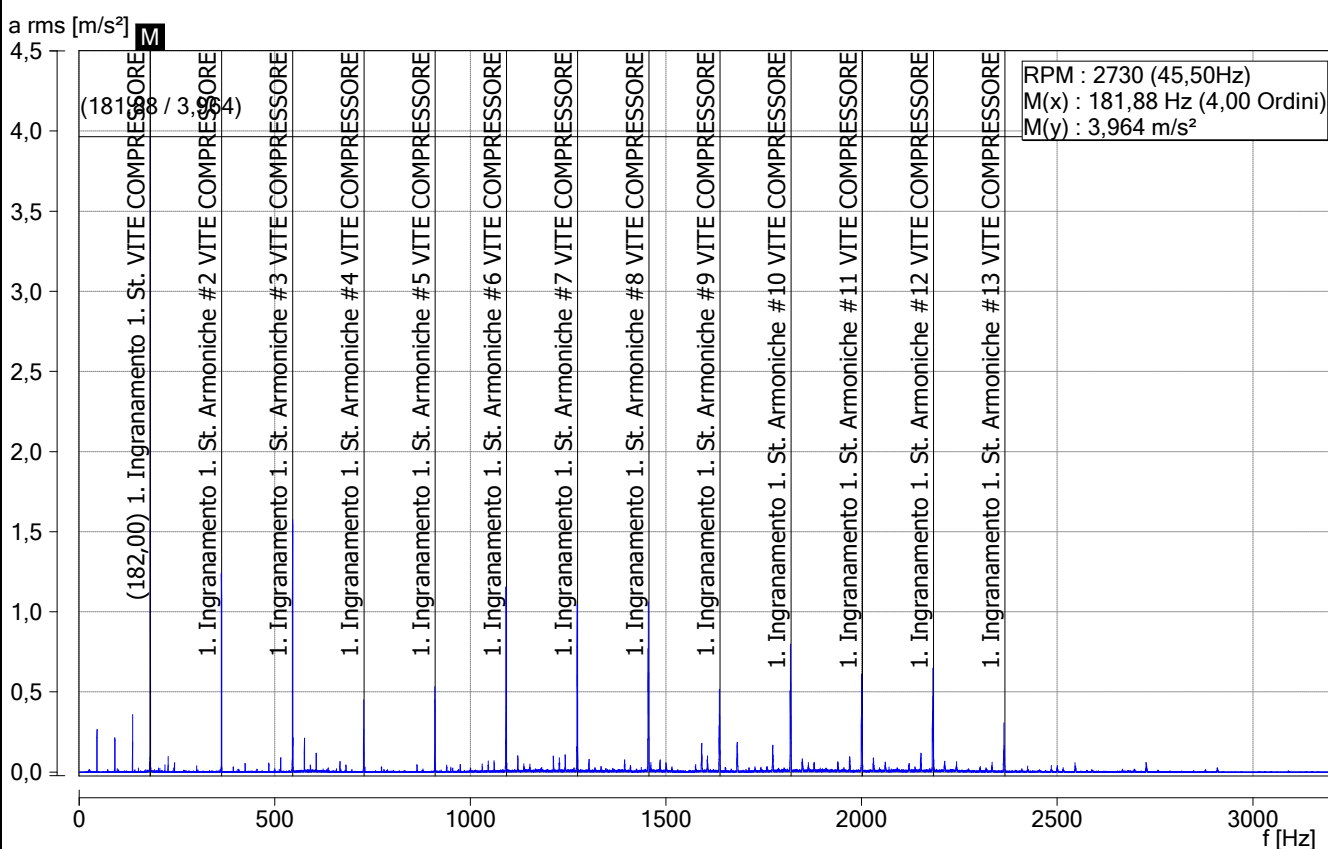

Cursore Principale	X [Hz]	= 181,88	(182,00) 1. Ingranamento 1. St. VITE COMPRESSORE
	Y [m/s ²]	= 3,964	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2730	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,89	

Data	Ora	Evento	Commento
14/04/2022	09:30:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2715, nuovo rif. 2730.
14/04/2022	09:30:14	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2760, nuovo rif. 2715.
12/04/2022	14:54:28	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2980, nuovo rif. 2760.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

14/04/2022 09:56:29

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	181,88	3,964
2	545,63	1,576
3	545,38	1,548
4	363,63	1,240
5	1091,00	1,153
6	1454,50	1,063
7	1272,75	1,043
8	1091,38	0,888
9	1818,25	0,799
10	1454,13	0,771