




Date/Time 14/04/2022 11:46:43

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 12/04/2022 12:14:47

G.T.POLIFILM\COMPRESSORI\COMPRESSORE D\COMPRESSORE\M1A\1027 Envelope Spectrum
Acceleration

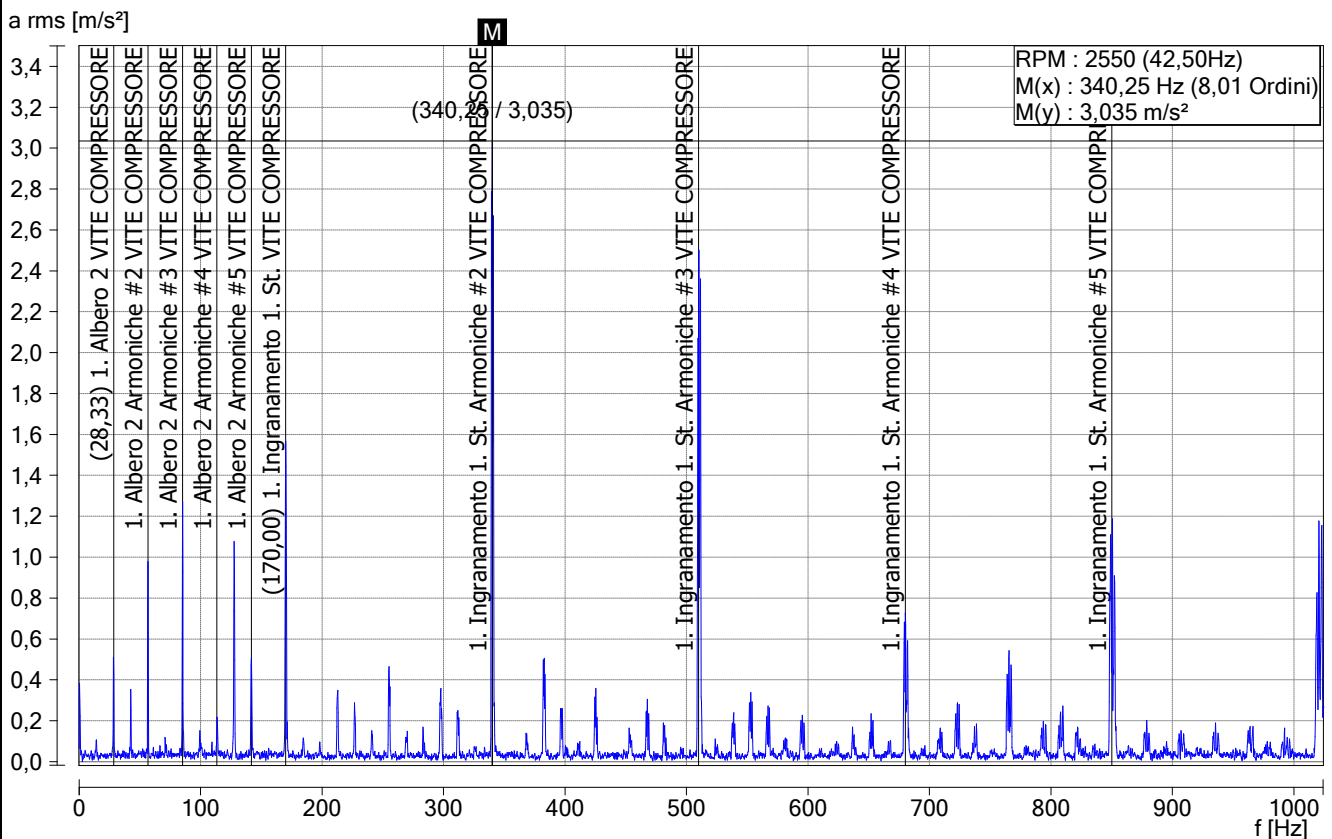

Cursore Principale	X [Hz]	= 340,25	(170,00) 1. Ingranamento 1. St. VITE COMPRESSORE
	Y [m/s ²]	= 3,035	(28,33) 1. Albero 2 VITE COMPRESSORE
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2550	
RMS	Y [m/s ²]	= 8,17	

Data	Ora	Evento	Commento
14/04/2022	11:45:20	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2520, nuovo rif. 2550.
14/04/2022	10:38:11	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2980, nuovo rif. 2520.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

14/04/2022 11:46:43

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	340,25	3,035
2	339,50	2,788
3	341,00	2,669
4	510,25	2,501
5	511,50	2,361
6	509,25	2,069
7	170,00	1,567
8	85,00	1,271
9	850,50	1,189
10	1020,50	1,176