


Data e ora della misurazione05/12/2024 12:39:24

CENTRALE EDISON PRESENZANO\VENTILATORI\VENTILATORE SCR10 AN001\VENTILATORE 8
PALEIV1V\1066 SPETTRO ENVELOPE

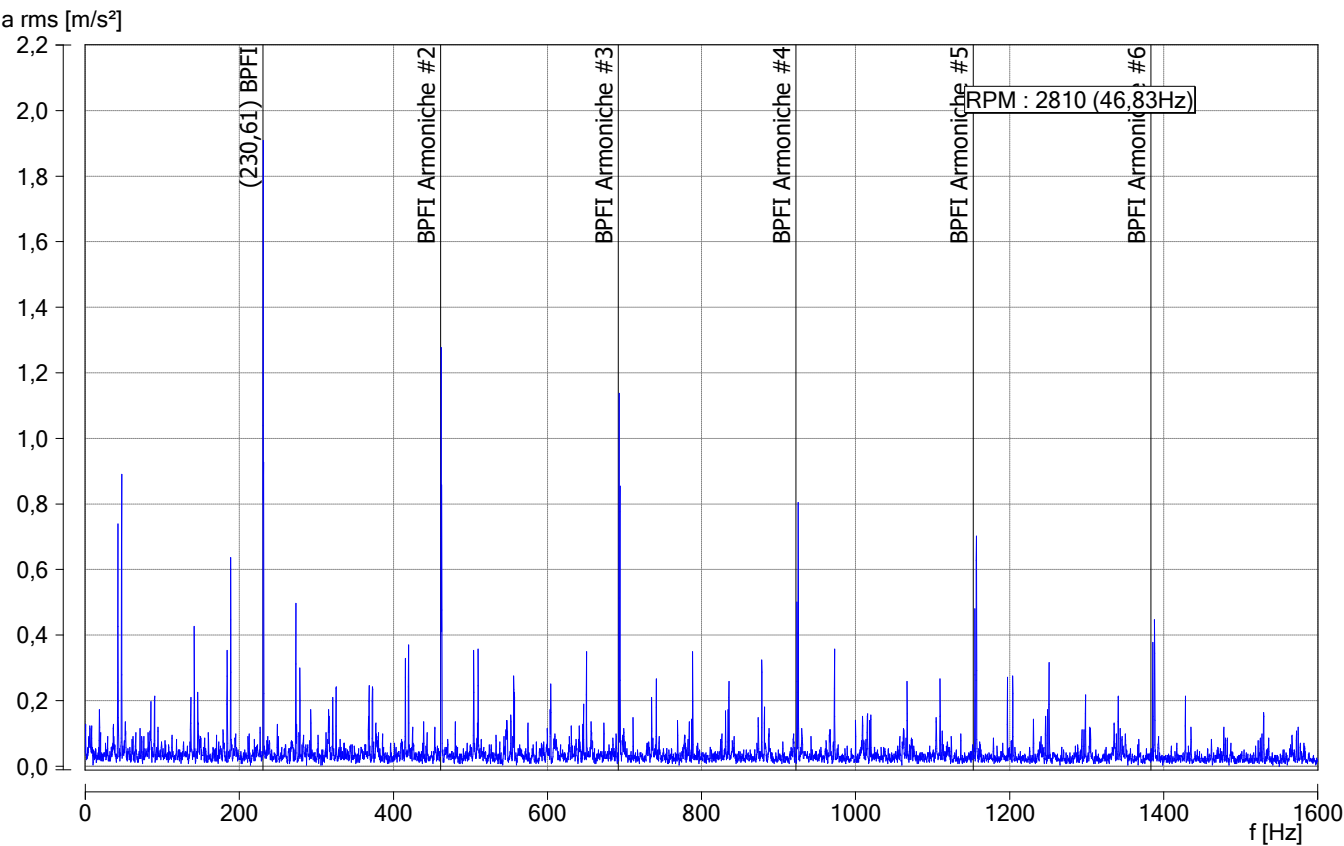

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(230,61) BPF1
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 4,51	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	231,00	1,909
2	462,00	1,277
3	693,00	1,137
4	231,50	0,928
5	47,25	0,891
6	462,75	0,858
7	694,25	0,854
8	925,50	0,805
9	42,25	0,739
10	1157,00	0,702