




Date/Time 06/12/2024 12:27:22

Page 1 of 1

CENTRALE EDISON PRESENZANO\VENTILATORI\VENTILATORE SCR10 AN001\VENTILATORE 8 PALE\V2H\101 Valore globale vel. > 600

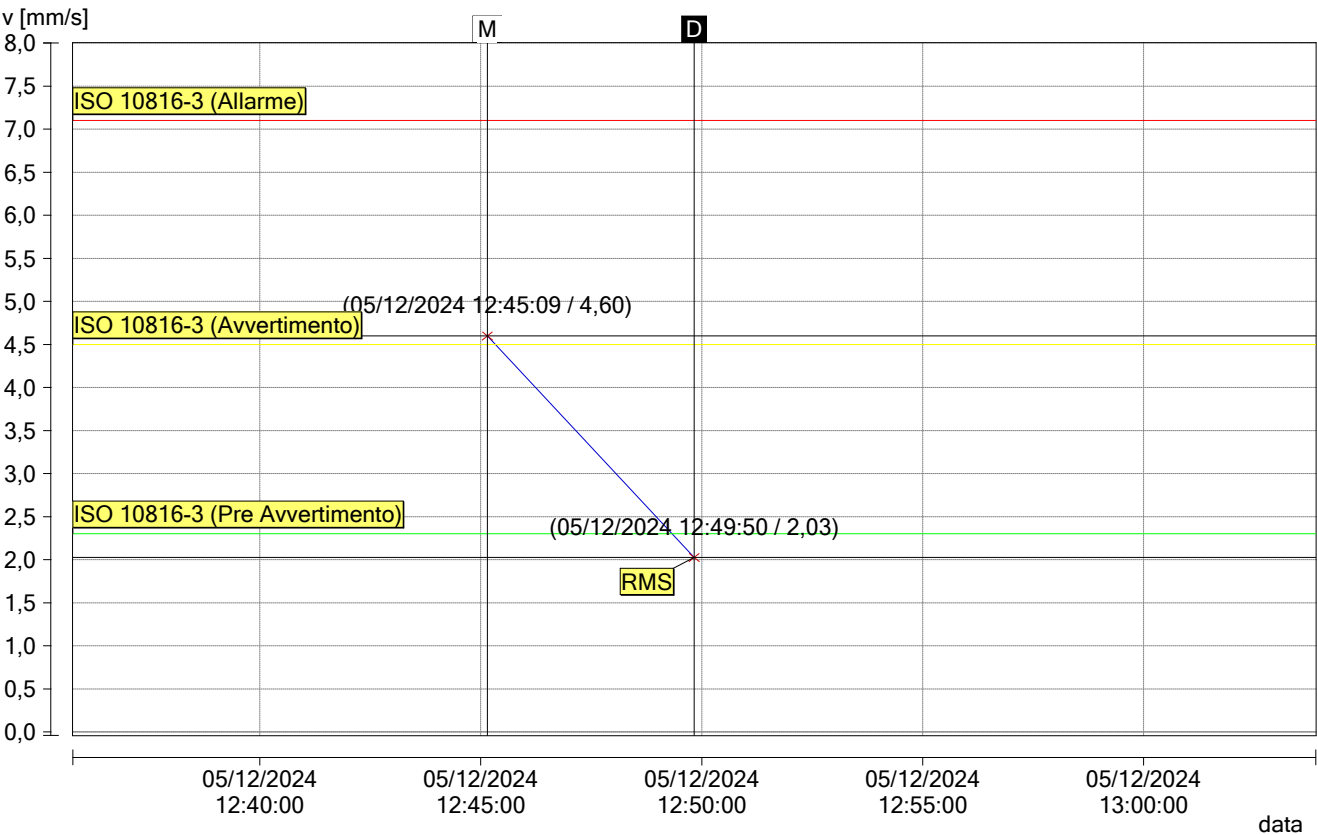

Cursore Principale	X []	= 05/12/2024 12:45:09	Macchina	VENTILATORE 8 PALE
	Y [mm/s]	= 4,60	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= 05/12/2024 12:49:50	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 2,03	Potenza:	55 kW
			Velocità	2975 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
05/12/2024	13:36:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 05/12/2024 12:45:09
20/11/2024	08:38:11	Misura mancante	Misura mancante.