


Data e ora della misurazione05/12/2024 12:46:08

CENTRALE EDISON PRESENZANO\VENTILATORI\VENTILATORE SCR10 AN001\VENTILATORE 8
PALEIV2H\1066 SPETTRO ENVELOPE

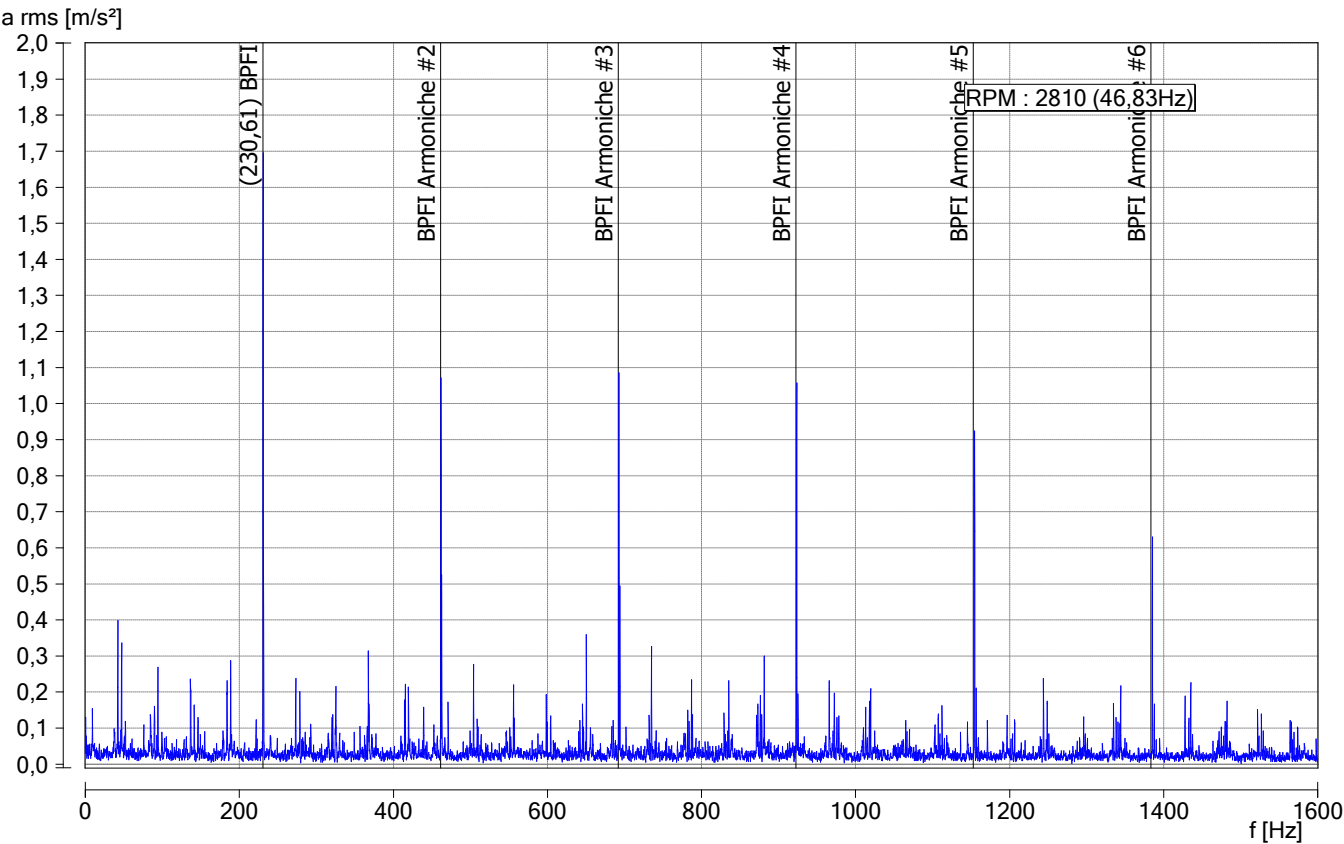

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(230,61) BPF1
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 3,73	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	231,00	1,695
2	692,75	1,086
3	461,75	1,071
4	923,75	1,057
5	1154,50	0,924
6	1385,50	0,630
7	462,75	0,525
8	694,00	0,495
9	42,25	0,398
10	650,50	0,359