




Data e ora della misurazione 07/05/2024 09:08:14

HENKEL\Nuovo Area\VENTILATORE DI CODA 43V04\MOTORE\M1H\1063 SPETTRO VELOCITA' 1600 HZ

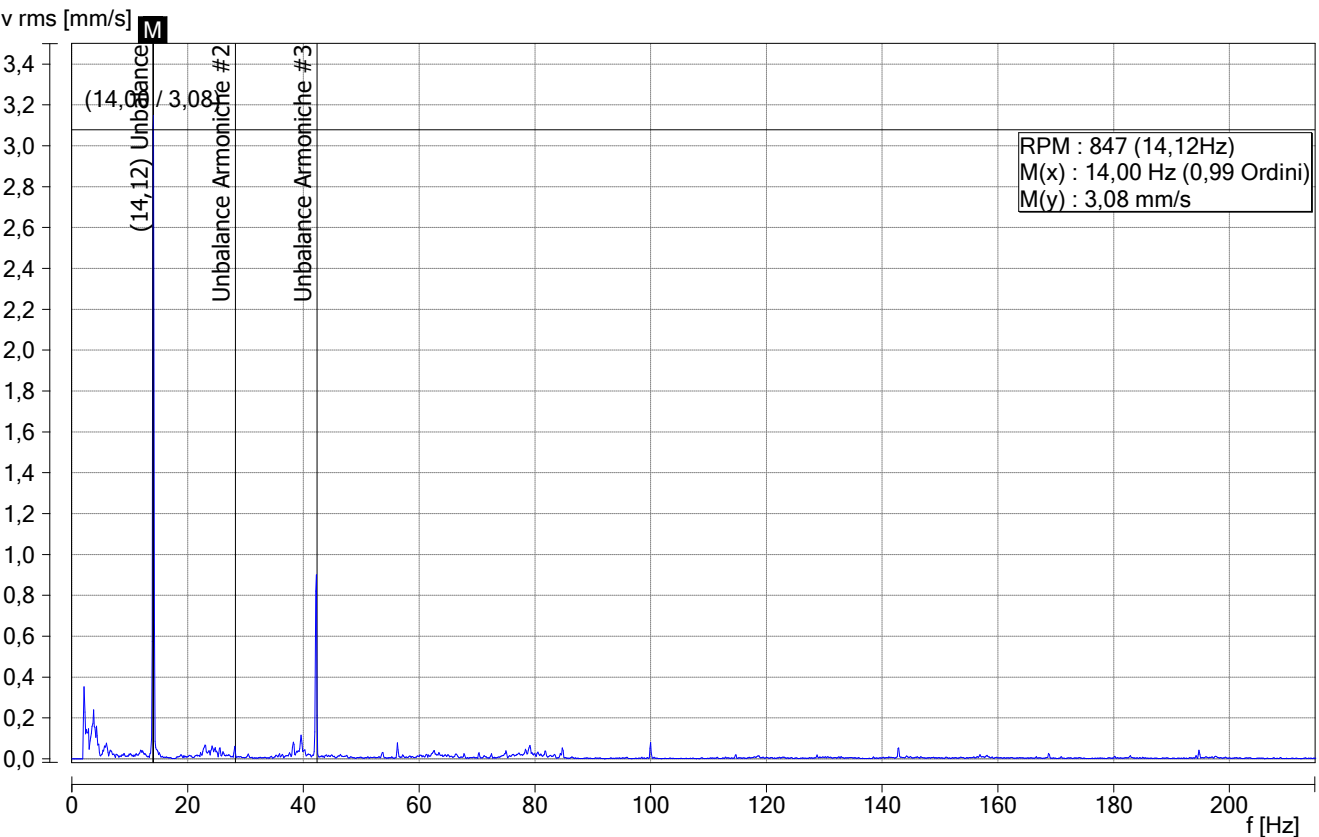

Cursore Principale	X [Hz]	= 14,00	(14,12) Unbalance
	Y [mm/s]	= 3,08	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 847	
RMS	Y [mm/s]	= 3,34	

Data	Ora	Evento	Commento
07/05/2024	09:35:37	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 993, nuovo rif. 847.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	14,13	3,15
2	42,25	0,90
3	2,13	0,35
4	3,75	0,24
5	4,25	0,16
6	2,88	0,15
7	2,50	0,14
8	39,63	0,12
9	38,25	0,08
10	100,00	0,08