




Data e ora della misurazione 07/05/2024 09:12:15

HENKEL\Nuovo Area\VENTILATORE DI CODA 43V04\MOTORE\M2V\1063 SPETTRO VELOCITA' 1600 HZ

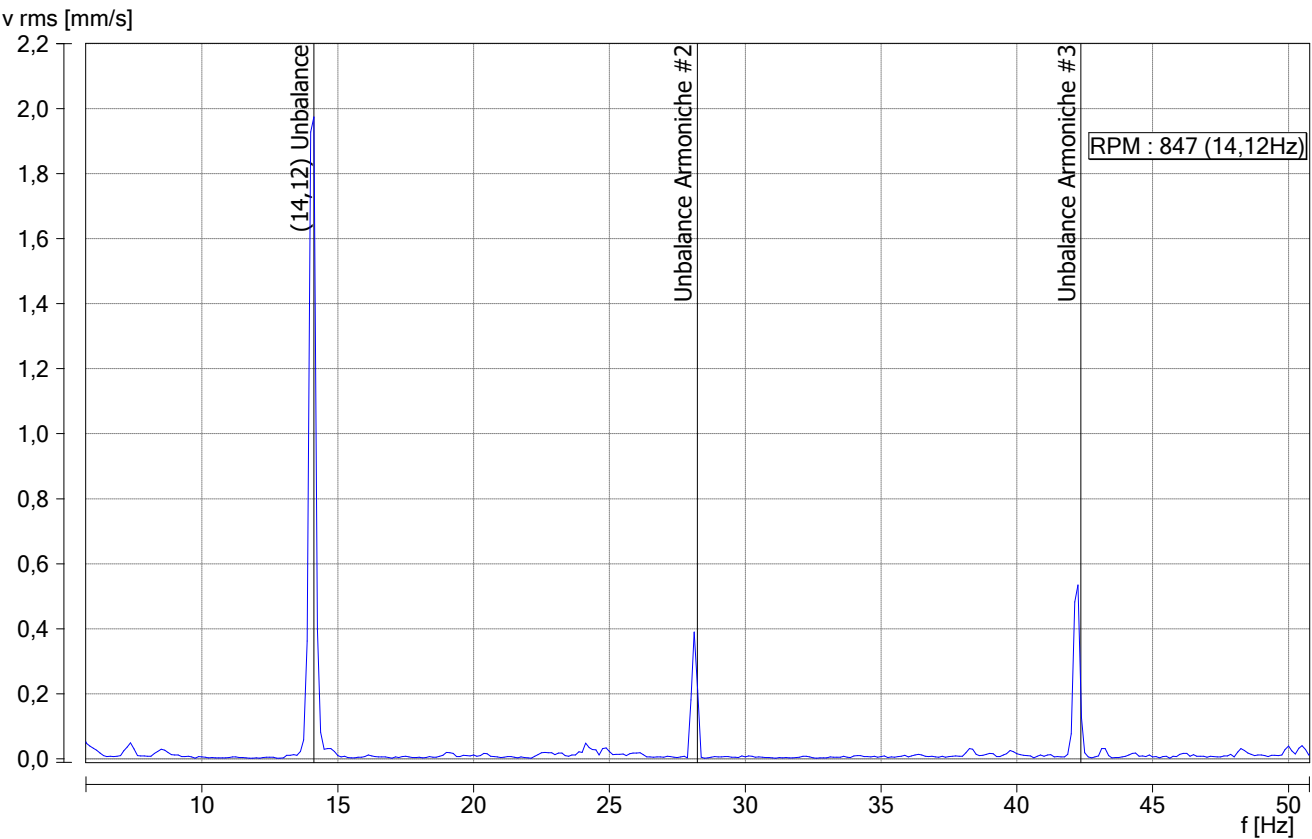

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(14,12) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 993	
RMS	Y [mm/s]	= 2,39	

Data	Ora	Evento	Commento
07/05/2024	12:56:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 993, nuovo rif. 847.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Canale #			A
			X [Hz]
			Y [mm/s]
1			14,13
2			56,25
3			42,25
4			28,13
5			70,38
6			4,25
7			3,75
8			52,38
9			168,75
10			84,38