

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**

COMMESSA N°.

0681

CLIENTE

Hidro Aluminium

Matr.

184921

N° REM

6846

MARCA	ANSALDO	TIPO	DH560L2ZBD4	GIRI	1500	Protezione Mot.	Prc 115.2 - 114.2
N° POLI	6	VOLTS A.	A Armatura		900	KW/HP	
		VOLTS E.	A. Eccitazione				
Nm. Mot.		Nm. Freno		Data			

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		megger volts	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10			
					Ind.- campi	Ripar.	Revis.	collett
0,1	6,8	INDOTTO	102	1000 OK				
		ECCITAZ.	980					
		ARMAT.	266					
		COMP.						
PROVA TACKO V. /	RIPLE /							

Nm Motore		Quantità	36
Nm Freno		Misura	125+12,5x40x60
		Tipo spazzola	FG 213

Vibrazione macchina mm/sec.	L. COMANDO	L. OPP.COMANDO	GIRI/Min	PROVE ELETTRICHE				
mm/sec. max 6,3				Rotazione oraria				
MAX 6,3 mm/sec	1,8	2,3	300	V.tacho	V.a	A.a	Ve	Ae / GIRI
				NON	200	12,2	152	21,9 / 236
				PRESENT				1
					300	15,6		1356
								1
								1

CUSCINETTO SPM	L. COMANDO	L. OPP.COMANDO	GIRI/Min	Rotazione antioraria				
dbc dbm	DBI	DBI		V.tacho	V.a	A.a	Ve	Ae / GIRI
< 10 < 20	24	26	300	NON	200	11,6	152	21,9 / 236
	0	1	11	PRESENT				1
					300	16,3		1360
	8	10	u					1
								1

SURGE TEST	2 volte V+1000
ESITO	2500
	OK
	BUONO
NOTE	

Collaudatore

Jou =

Data

18-08-2011

R.E.M. s.r.l.Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA

BI

CLIENTE HYDRO ALUMINUM S.p.A.

ROTANTE DA EQUILIBRARE

N.REM 6844

TIPO ANSALDO H 560 L 27 BNA N° 184921 KW 800PESO P= 8000 ± KgVELOCITÀ DI SERVIZIO n= 1500 ± g/l' Velocità di equilibratura n= 300 g/l'EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

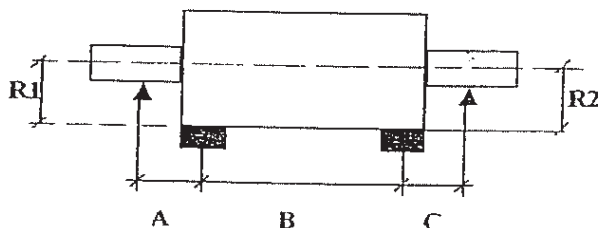
GRADO DI EQUILIBRATURA

SECONDO ISO N.1940 4

METODO DI CORREZIONE

AGG. / TOGL.

TOLLERANZA

IN GR. 83,3 - 166A= 325B= 700C= 60R1= 300R2= 150

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>47</u>	IN GR. <u>48</u>		IN GR. <u>3</u>	IN GR. <u>1</u>
				IN TOLLERANZA	

NOTE

BILAN. 1/2 CHIAVETTA (IN TOLLERANZA)PATRICA (FR) 18-08-11L'ESECUTORE Boris Pab