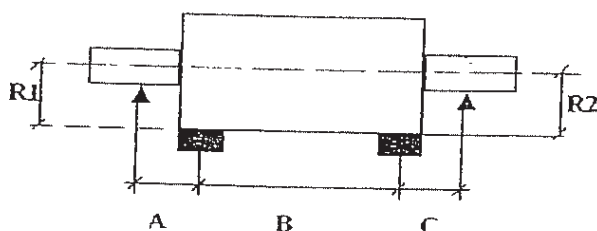


R.E.M. s.r.l.Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica
Tel 0775-830116 Fax 0775-839345**CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA****BI**CLIENTE HYDRO SLIH**ROTANTE DA EQUILIBRARE**TIPO INDOTTO X MOTORE SIEMENS G-1492-4B3 N°623237 N°REH 10556PESO P= 90 KgVELOCITÀ DI SERVIZIO n= 2160 g/l' Velocità di equilibratura n= 800 g/l'EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC**GRADO DI EQUILIBRATURA**SECONDO ISO N.1940 2,5**METODO DI CORREZIONE**AGGIUNGENDE**TOLLERANZA**IN GR. 4 - 8A= 35B= 540C= 90R1= 140R2= 70

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>1</u>	IN GR. <u>1.3</u>		IN GR. <u>2</u>	IN GR. <u> </u>

NOTEIN TOLLERANZAINDOTTO EQUILIBRATO CON PEZZA CHIAVETTAPATRICA (FR) 17/08/2011ESECUTORE Lir. Angel

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email:produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**

COMMESSA N°.

0698

CLIENTE

HYDRO ALUMINIUM SLIM

Matr.

623232

N° REM

10556

MARCA	SIEMENS	TIPO	G-18192-4B3	GIRI	220 2400	Protezione Mot.	KLIXON
N° POLI		VOLTS A.	440	A Armatura	31	KW/HP	
		VOLTS E.	100-31	A. Eccitazione	6.4-2	CUSC. L.C.	63122RS1
Nm. Mot.		Nm. Freno		Data	12/08/2011	CUSC. L.O.C.	6310-22

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω		megger volts 1000	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10			
1.4	12.8	INDOTTO	500		Ind.- campi	Ripar.	Revis.	collett.
		ECCITAZ.	1999					
		ARMAT.	800					
		COMP.	800					
PROVA TACKO V.	RIPLE							

Nm Motore		Quantità	8
Nm Freno		Misura	10x12,5x32
		Tipo spazzola	EG 34D

Vibrazione macchina mm/sec.		L. COMANDO	L. OPP.COMANDO	GIRI/Min	PROVE ELETTRICHE				
mm/sec.	max 6,3	1.2	0.8	1000	Rotazione oraria				
					V.tacho	V.a	A.a	Ve	Ae / GIRI
						100	0.4	88	6.4 / 172
						200	0.5	89	6.4 / 345
						400	0.6	91	6.4 / 693
						400	0.6	29	2.3 / 1456
									1

CUSCINETTO SPM		L. COMANDO	L. OPP.COMANDO	GIRI/Min	Rotazione antioraria				
dbc	dbm	DBI	DBI		V.tacho	V.a	A.a	Ve	Ae / GIRI
< 10	< 20	DBC	DBC	1000		100	0.4	88	6.4 / 170
		6	5			200	0.5	89	6.4 / 343
		DBM	DBM	11		400	0.6	91	6.4 / 690
		15	14			400	0.6	29	2.3 / 1449
									1

SURGE TEST	2 volte V+1000	
	2000	
ESITO	OK	
NOTE		

Collaudatore

S. AUGER

Data

12/08/2011