


Nome file: hydro omar 2.srbaov

Stampato su: 28.01.2025 12:38:50 Misurato su: 28.01.2025 12:36:59

Compito di misura: user Setup misura: user balancing

Setup sensore: VIB 6.142

Diagramma polare

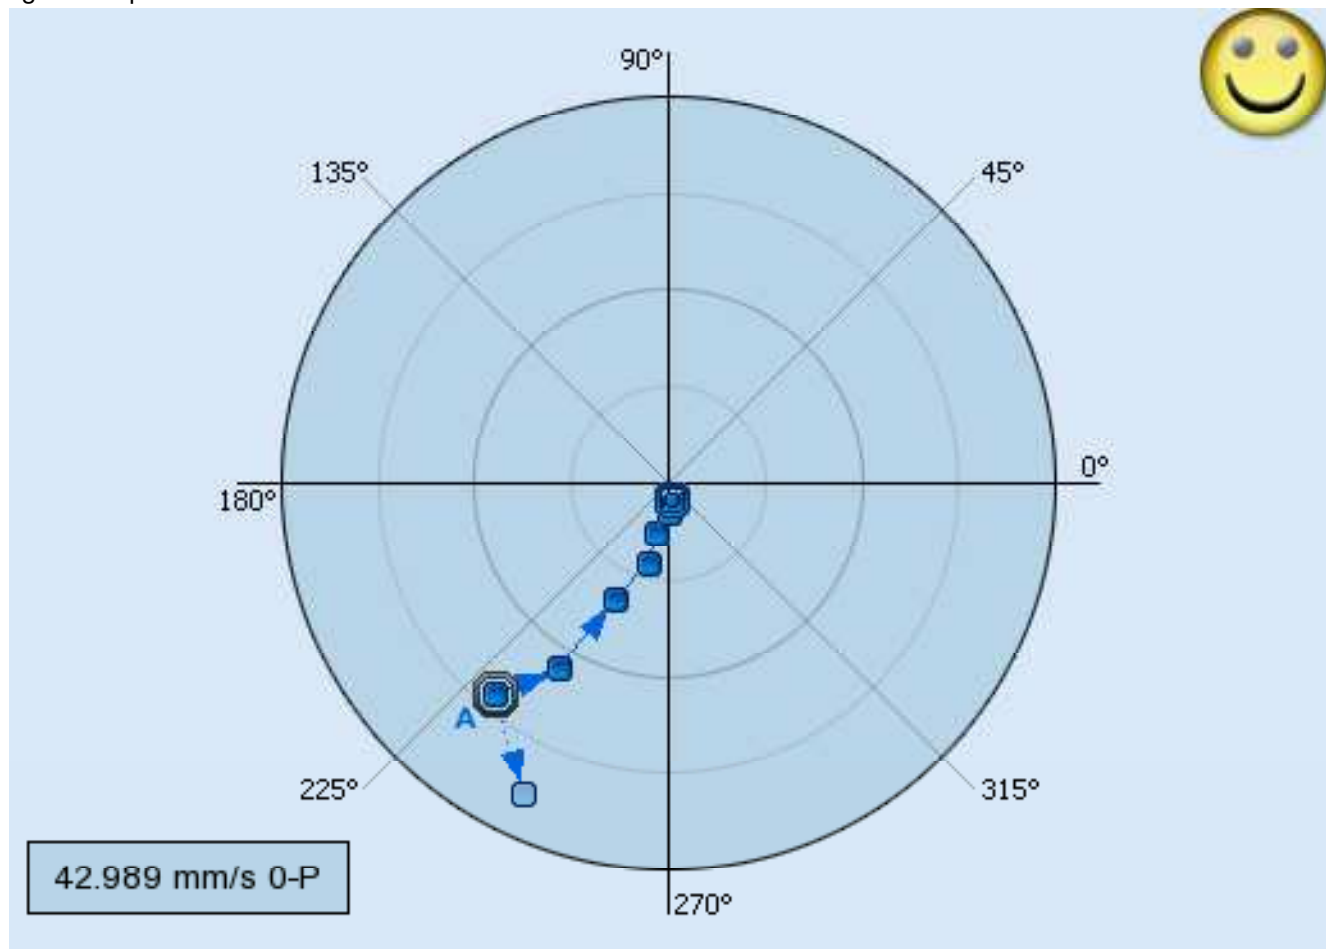

Steps Bilanciamento

No.	Massa [g]	Angolo [°]	Vibration 0-P [mm/s]	Angolo [°]	Rotazione [rpm]
0	---	---	31.508	230	1488
* 1	18.0	0	39.081	244	1488
2	25.0	124	25.123	238	1489
3	28.0	132	15.213	243	1489
4	24.0	137	10.045	251	1488
5	15.0	145	6.424	249	1489
6	10.1	143	3.860	256	1489
7	6.0	151	2.874	264	1488
8	5.0	145	2.364	280	1489
9	3.7	174	---	---	---

Informazioni macchina

Nome Macchina: user
Qualità di bilanciatura richiesta: 2.50
Qualità di bilanciatura corrente: 2.089 @ 1489 rpm