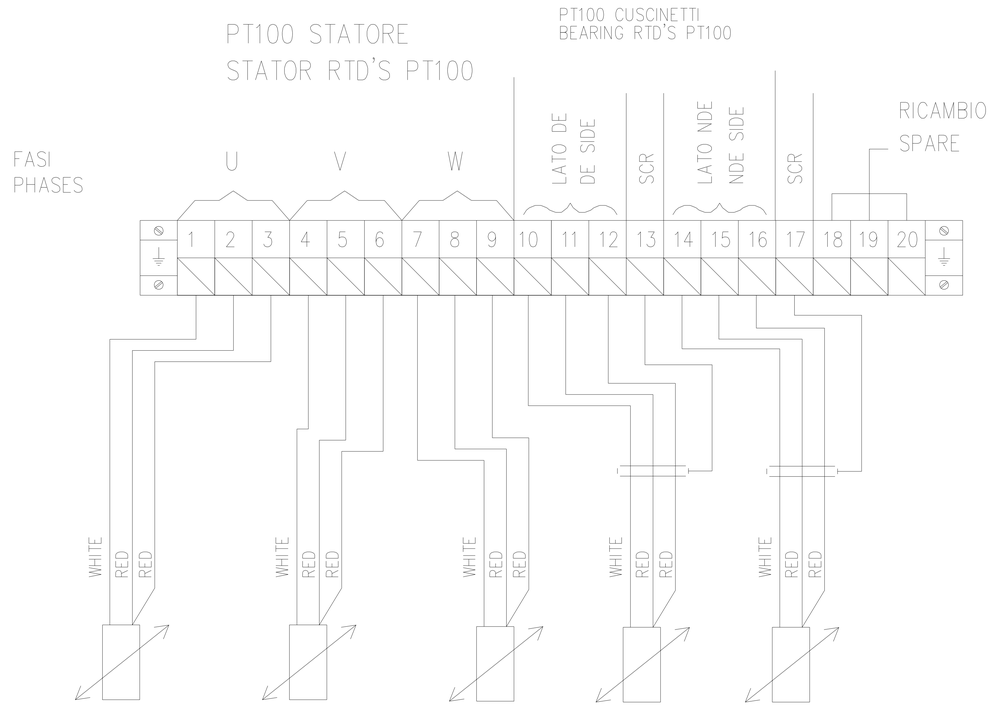

SOGLIA D'INTERVENTO PT100 NELLO STATORE
PT100 OPERATING LIMIT IN THE STATOR WINDING

ALARM: 140° C TRIP: 145° C

SOGLIA DI INTERVENTO NEI CUSCINETTI
BEARING RTD'S OPERATING LIMIT

ALARM: 90° C TRIP: 100° C

No. 5 TERMORESISTENZE PT100 Ω A 0 °C
No. 5 PT100 Ω AT 0 °C THERMORESISTANCES

Emesso 2007.07.16 RAIMONDI	LP separ.stesso N. ☐ Senza LP LP separ.altro N. ☐ ☐	Titolo SCHEMA COLLEGAMENTO PT 100 THERMOR. PT 100 DIAGRAM	Scala
Controllato 2007.07.16 CATTANEO	Centro responsabile DMPB		
Visto serie comuni ABB	Dis. origine		Lingua IT/EN
Dato corso 2007.07.16 BODINI	No. Ordine 1707075846.01.00	Tipo AMDT 710 4	Size A3
ABB SACE SpA Milano		No. Documento M504513 Revisione –	Foglio 6

Rev	Modifica	Data/Emesso	Controll.	Dato corso
–				

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.
© ABB SACE

Simboli di rugosita' in accordo con ISO 1302.
9ADA 431

Tolleranze generali per lavorazioni meccaniche con o senza asp. di truciolo : dimensioni lineari e angolari "medio" ☐ "grossolano" ☐ || forma e posizione DIN 7168 T.2:..
ISO 2768 , 9ADA 422 , DIN 7168T.1

ABBA3AIT

AutoCAD