


Siplast S.p.a.

Cliente:	Siplast S.p.a.
Impianto:	
Armadio:	
Data di costruzione:	
Commessa:	
Disegnatore:	


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, nè utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, nè utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

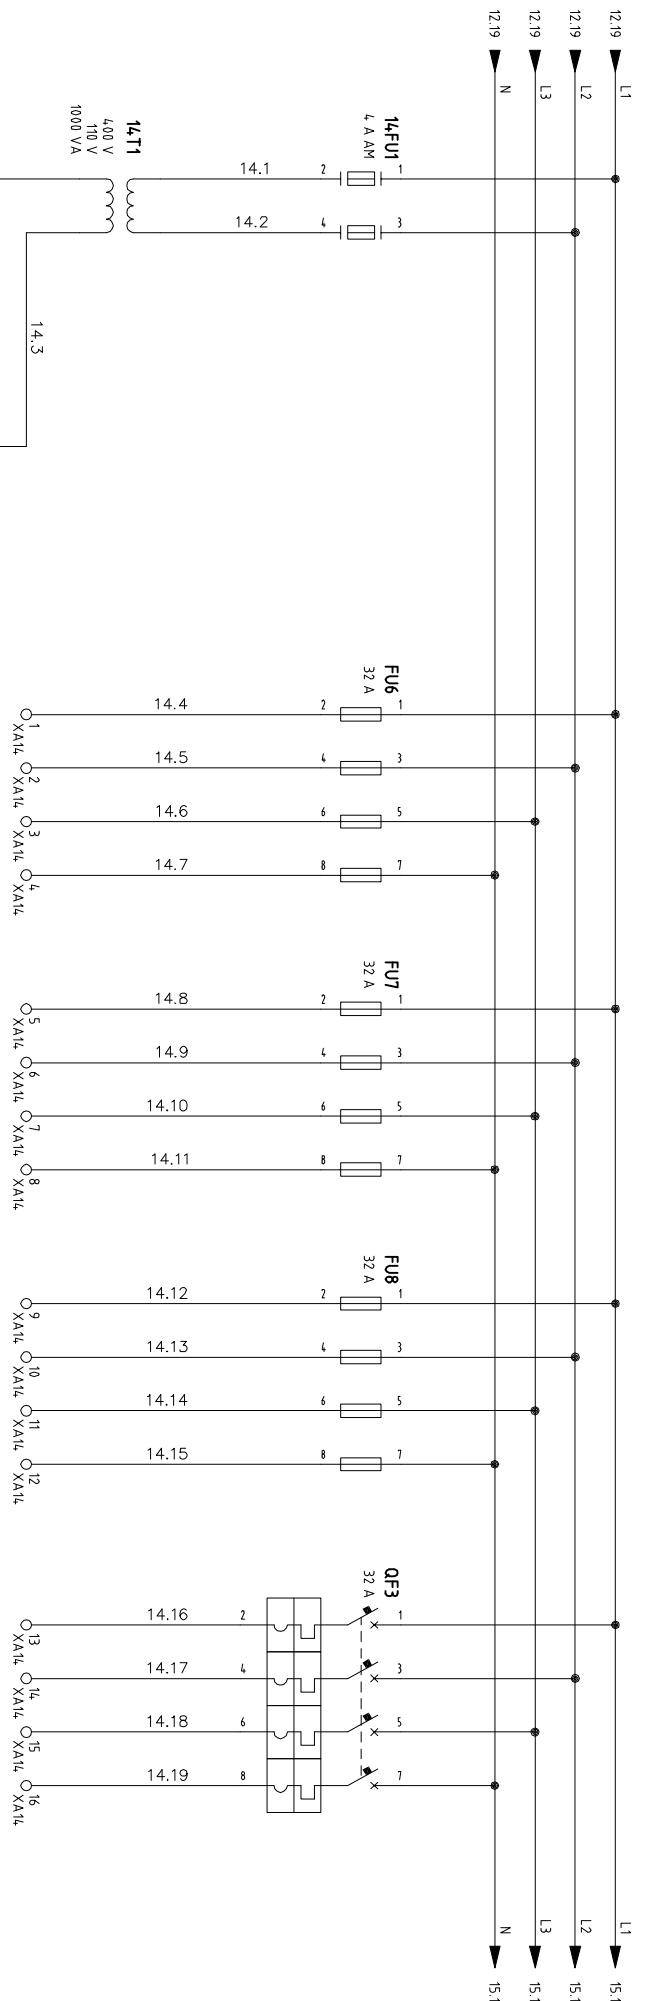


ALIMENTAZIONE AUSILIARI
110 Vac

Dis. N.	1	1	Impianto	Ordine Siplost Spa	Foglio	
CAD	SPAC			Commessa		14
Nome File		Denominazione	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 110 Vac	Esecutore		SECUE
						15
Data						

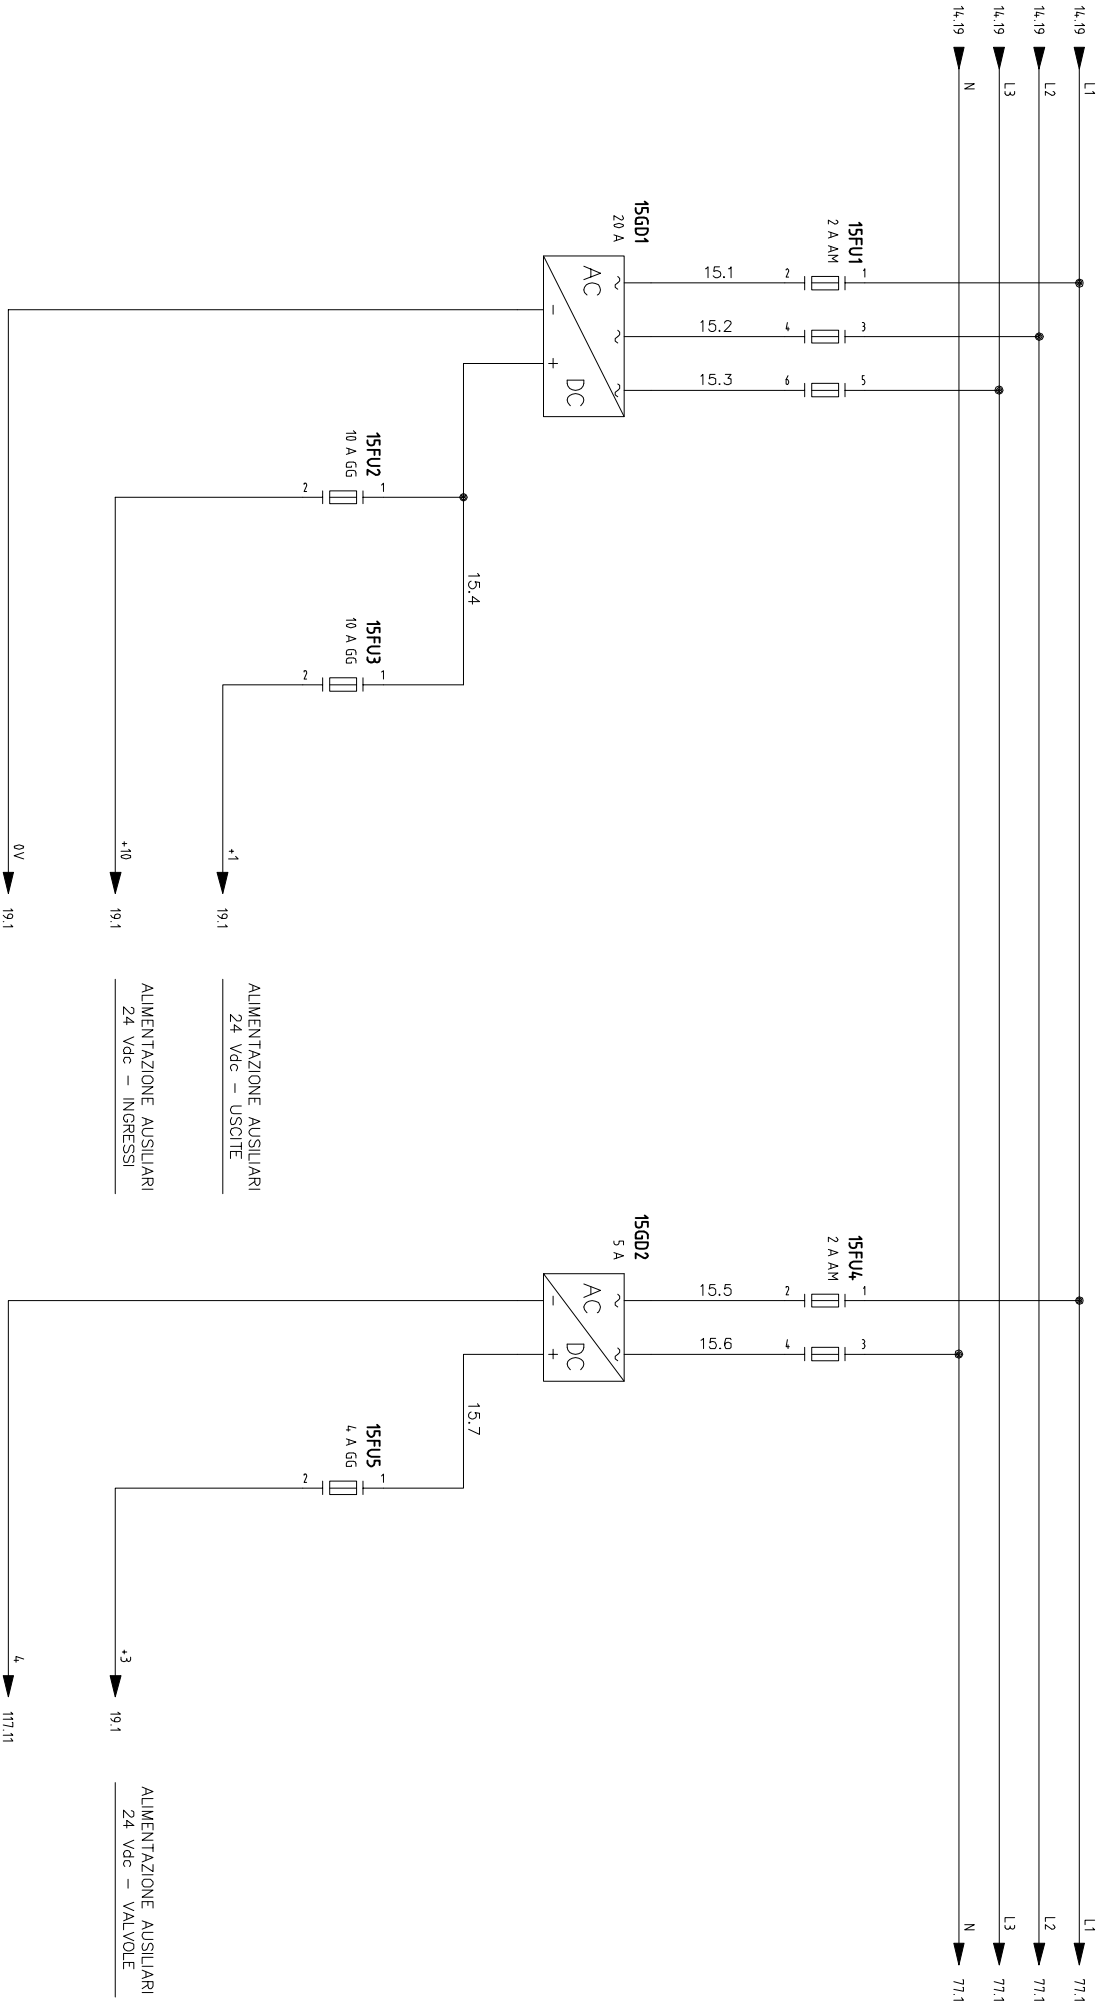


Dis. N.	Impianto	Ordine	Foglio
CAD	SPAC	Siplost Spa	15
Nome File	Denominazione	Compresso	SEGUE
Data	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vdc	Esecutore	16

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, nè utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

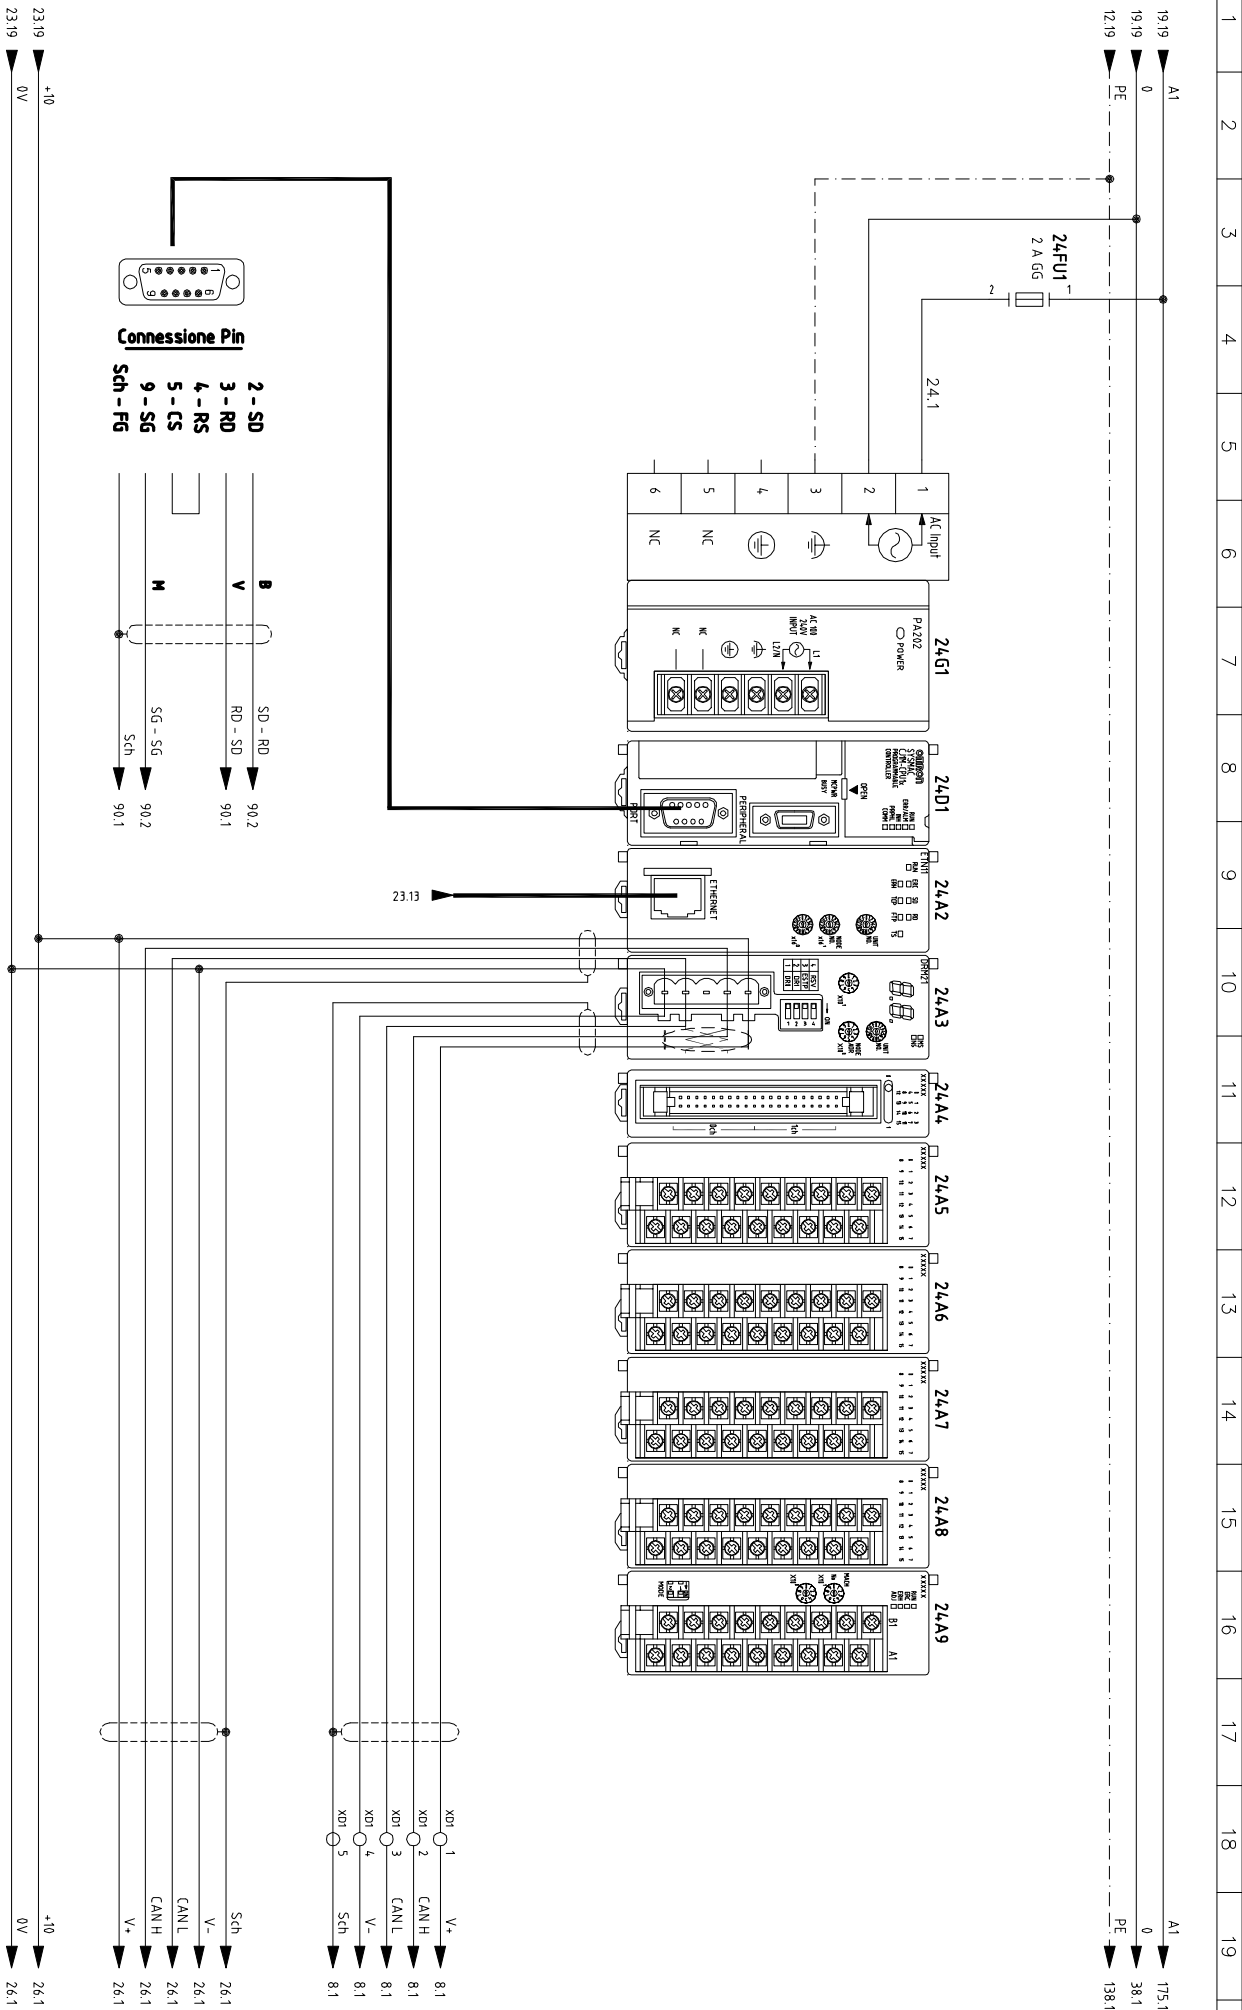


Dis. N.	Impianto	Ordine	Foglio
CAD		Siplost Spa	24
Nome File	Denominazione	Compresso	SEGUE
Data	CONFIGURAZIONE PLC - RACK 1	Esecutore	26

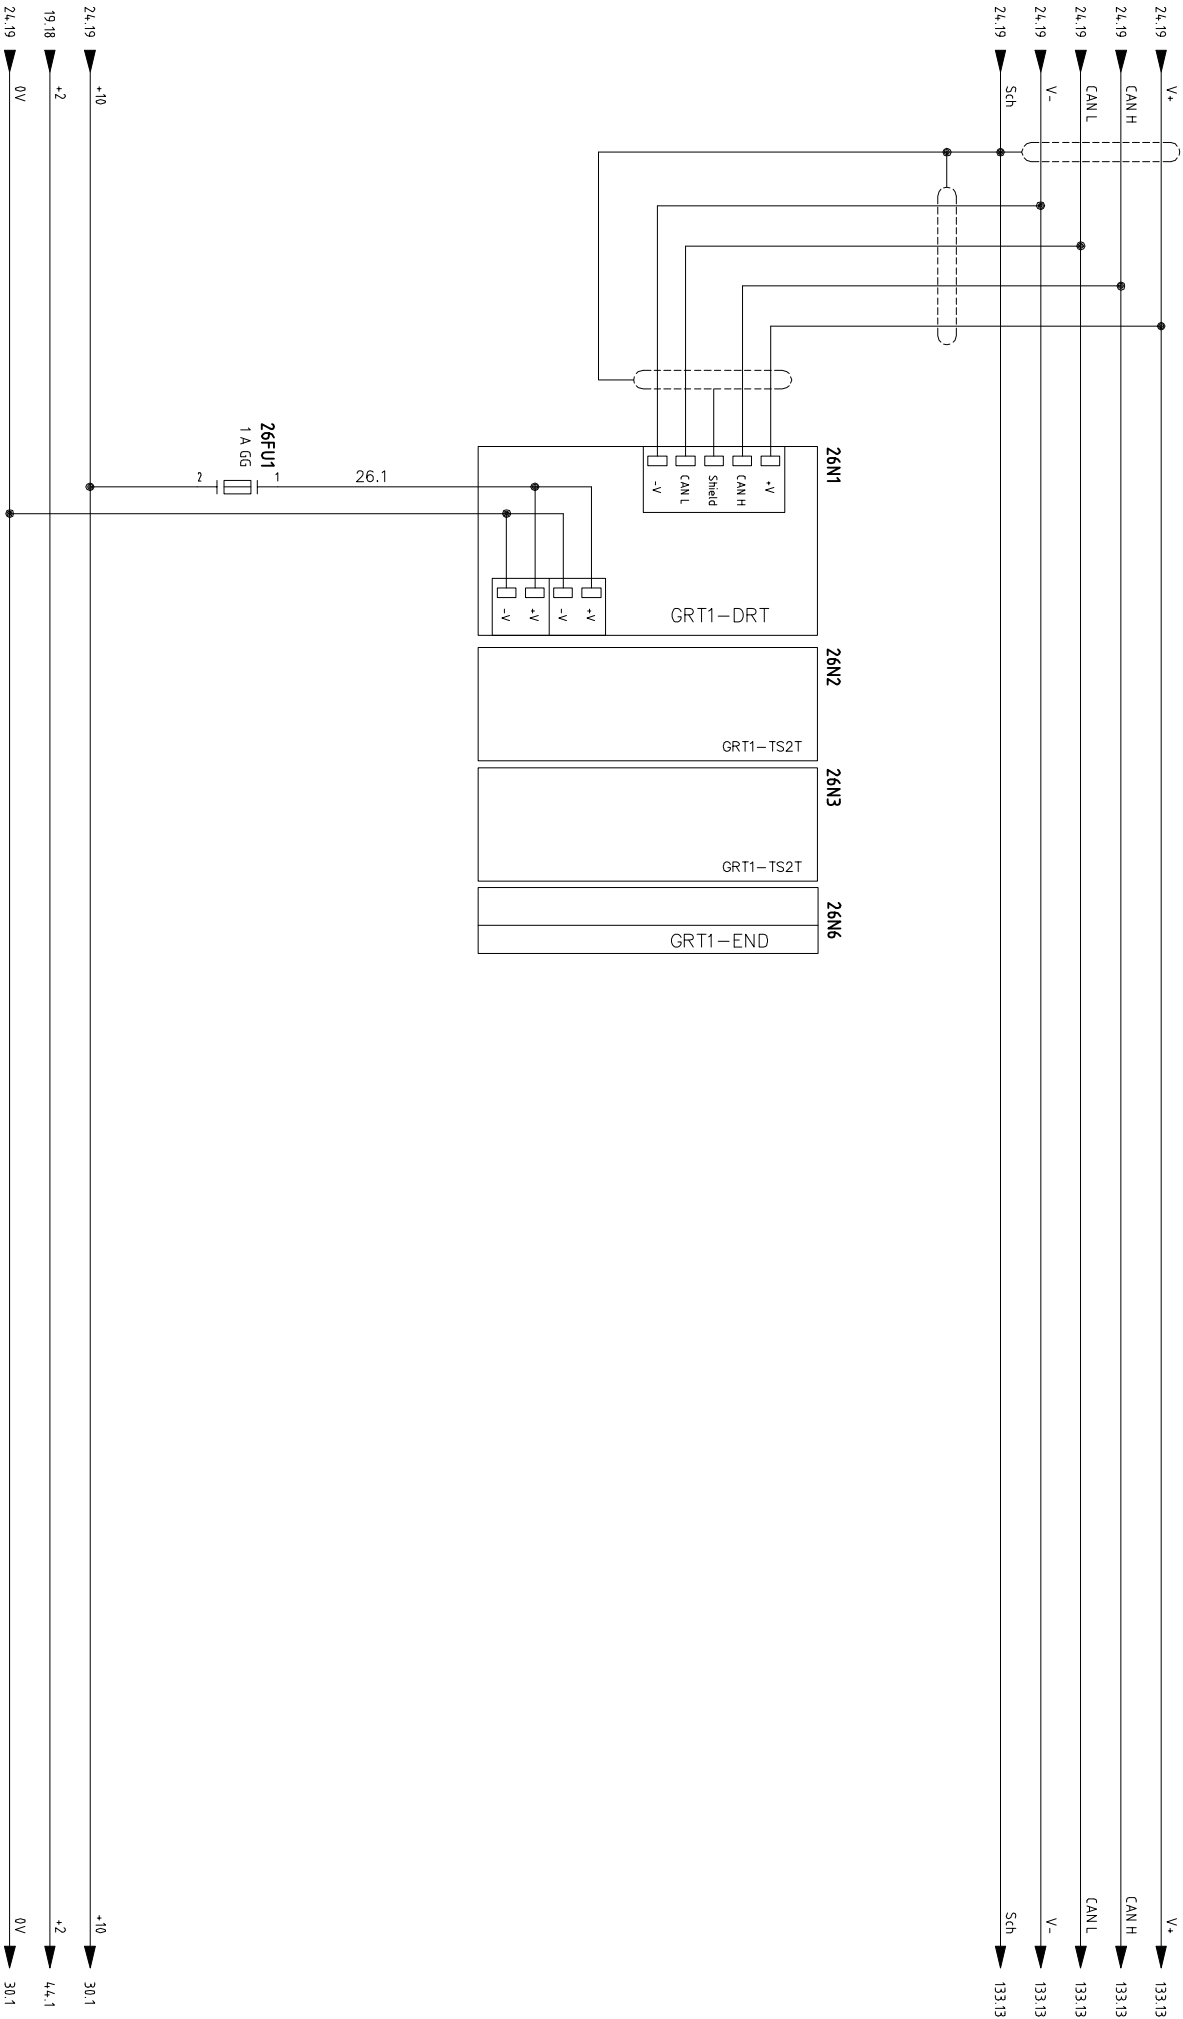



Dis. N.	1	Impianto		Ordine Siplost Spa	FOGLIO 26
CAD	SPAC			Compresso	
Nome File		Denominazione CONFIGURAZIONE REMOTI		Esecutore	SEQUE
Data					30

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, nè utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

DC OUTPUT										OMRON	
DESCRIZIONE		VALVOLA SOTTO TRAMOGGIA	INSERZIONE DOSATORE	SEGNALE TAGLIO BOBINATORE	CONTROLLO PRESENZA TUBO	SEGNALE START LASER	MARCIA EXT-60	SCORTA	SCORTA		
PLC	RIFERIMENTO										
	TIPO	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital		
	SIGLA	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7		
	UBICAZIONE	=OG	=OG	=OG	=OG	=OG	=OG	=OG	=OG		
	SLOT / PIN	B0 OUT1	A2 OUT4	B2 OUT5	A3 OUT6	B3 OUT7	A4 OUT8	B0 OUT11	B7 OUT15		
OUTPUT											

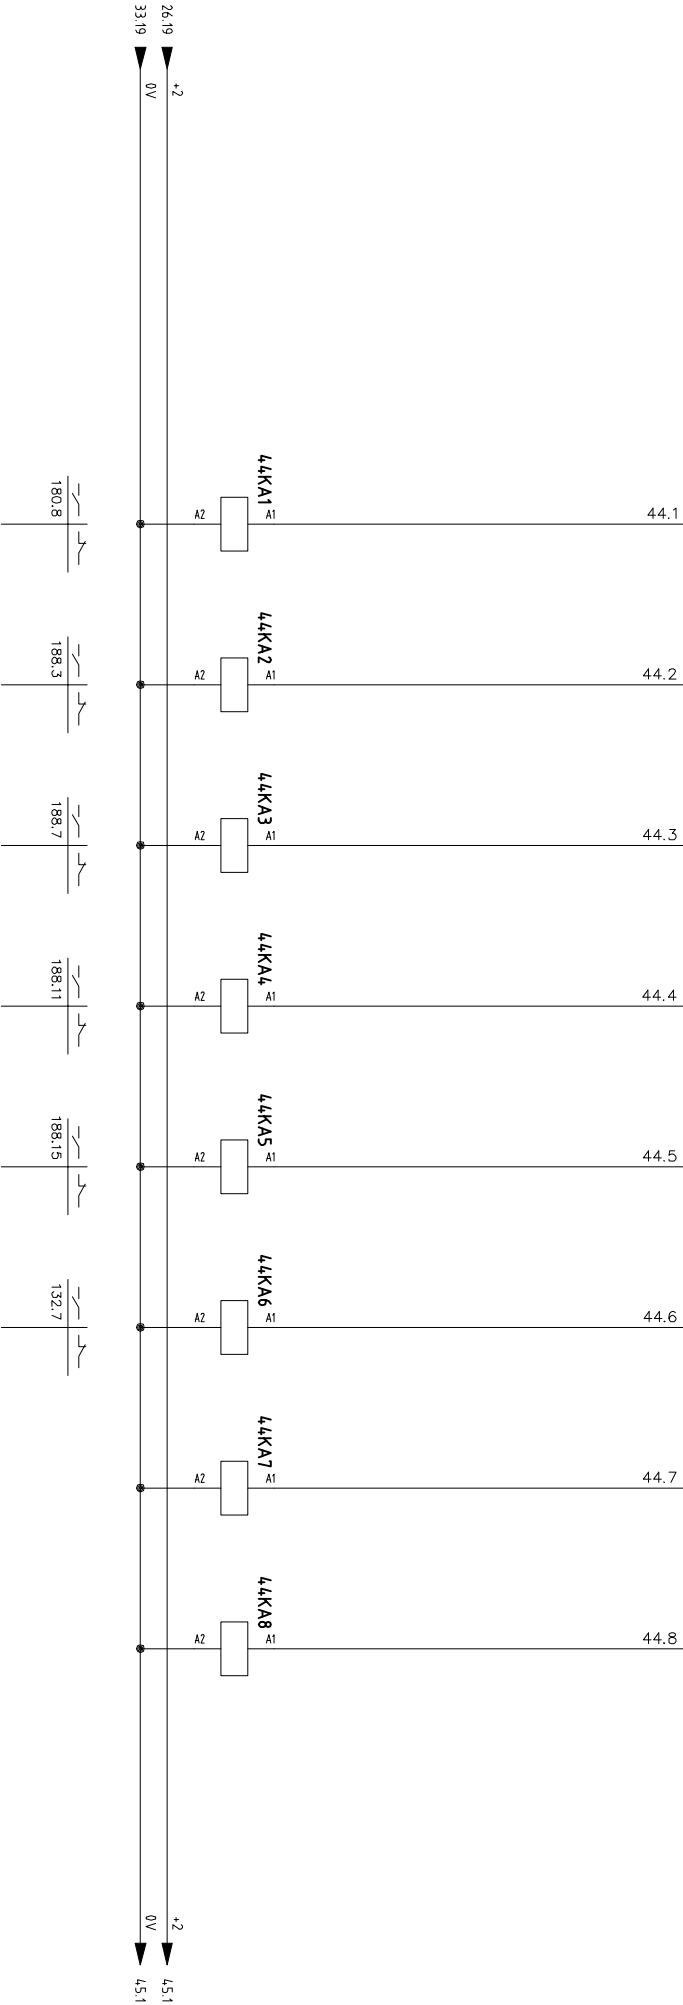

Dis. N.	11	Impianto	Ordine Siplost Spa	FOGLIO 44
CAD	SPAC		Compresso	SEQUE
Nome File		Denominazione	Esecutore	45
Data		USCITE DIGITALI - MODULO 4		

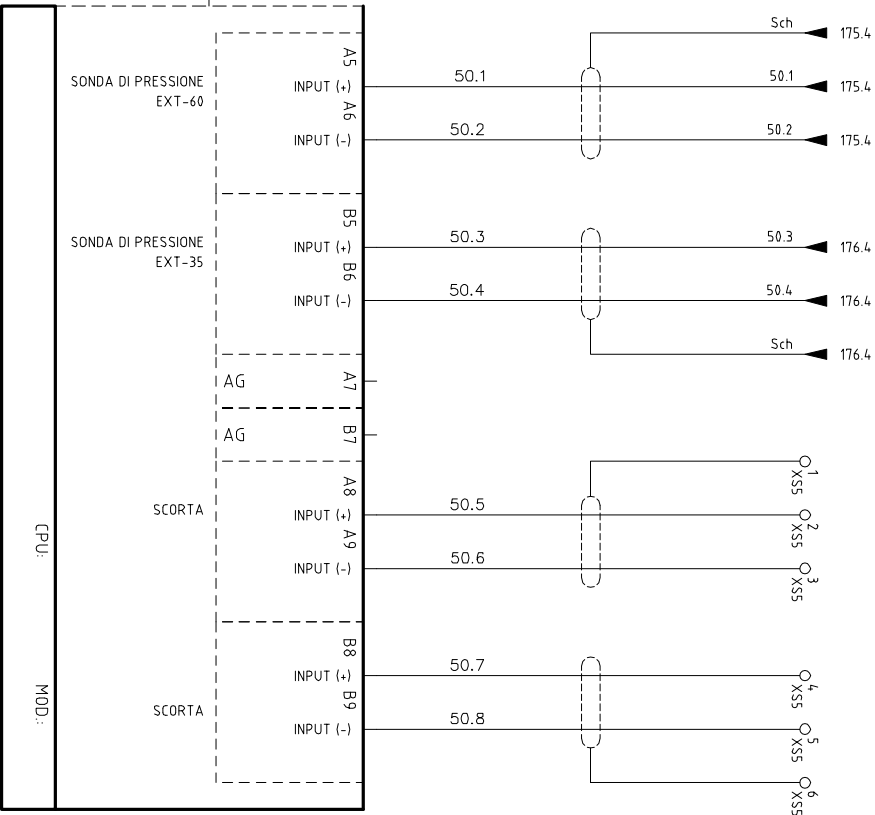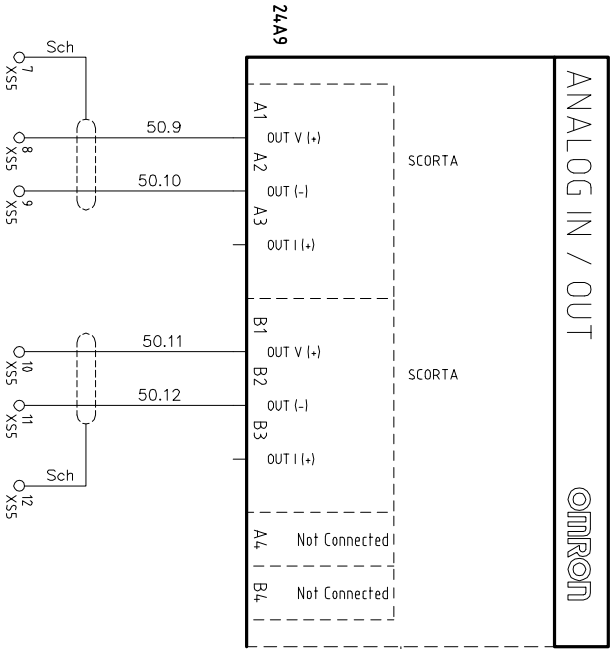


Dis. N.	
CAD	SPAC
Nome File	
Data	

Impianto	
Denominazione	ANALOGICA - MODULO 1

Ordine	Siplost Spa
Compresso	
Esecutore	

Foglio	50
Segue	71


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, nè utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

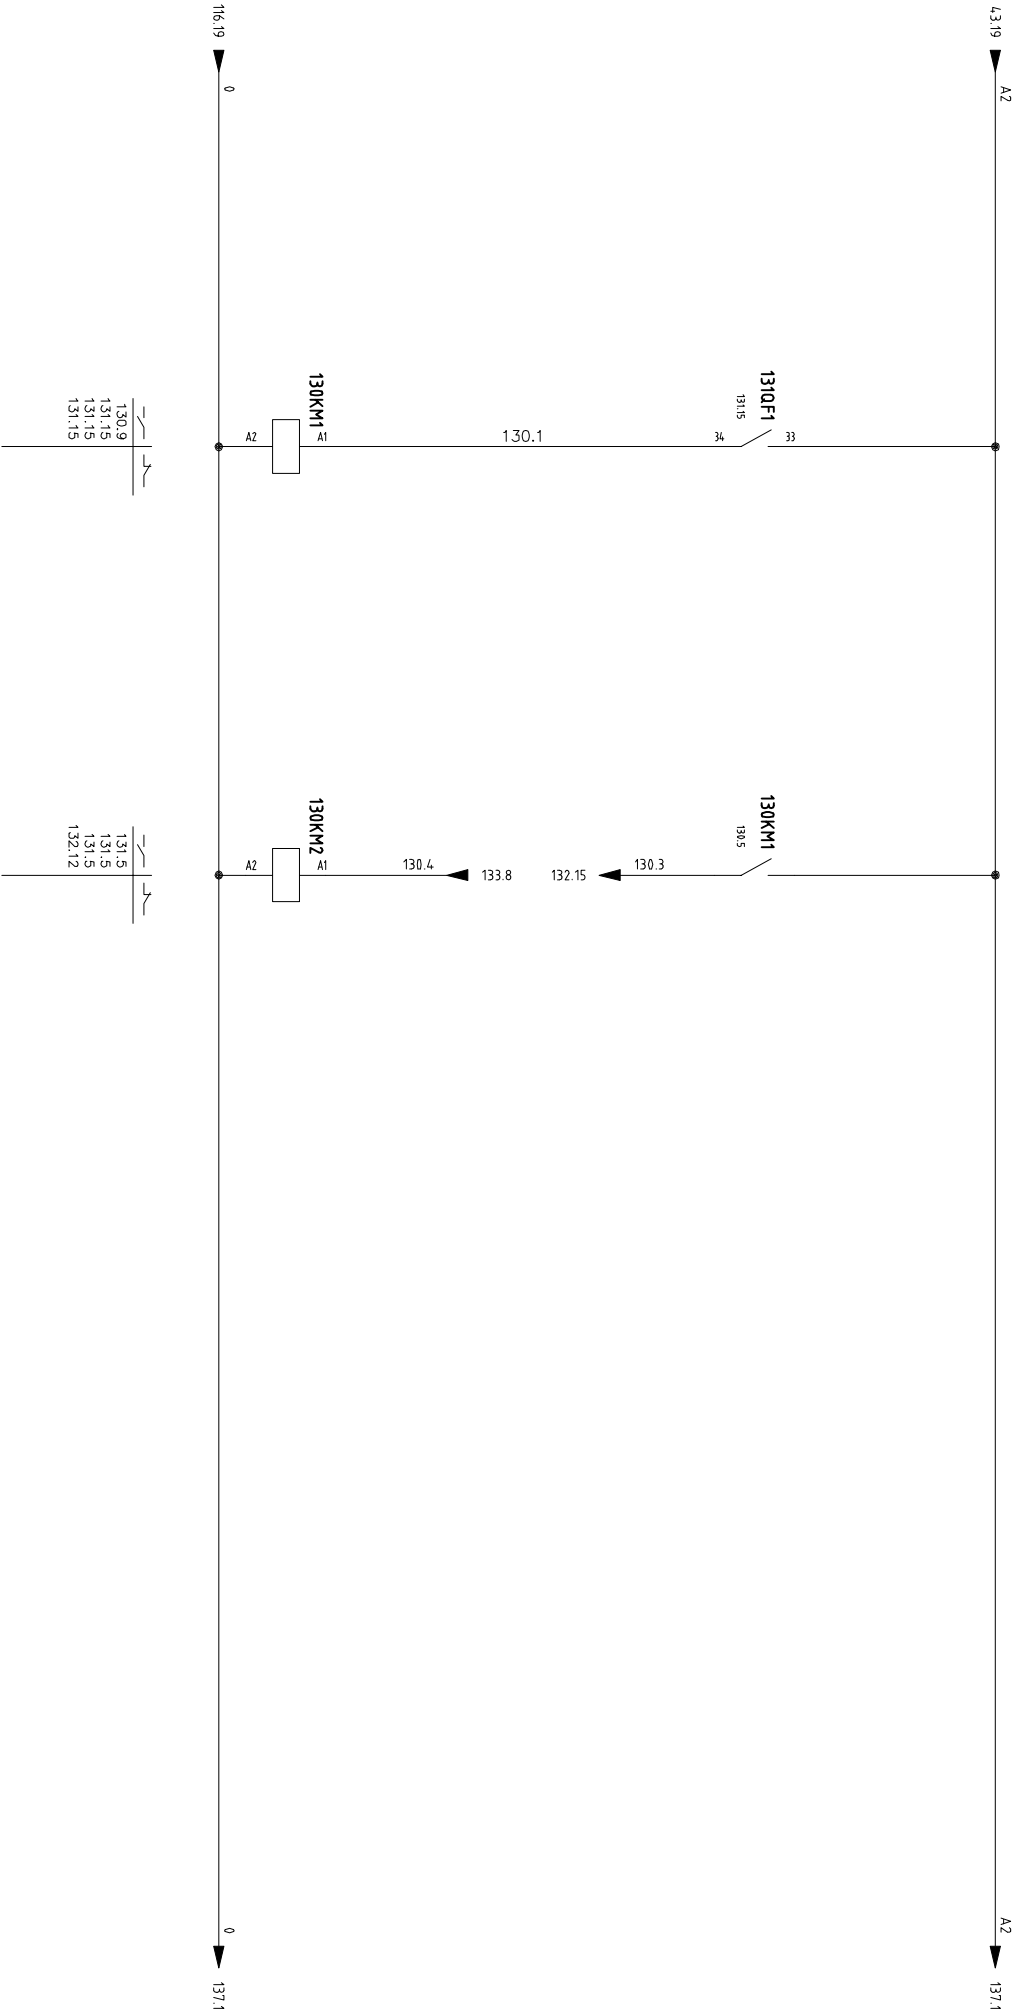


LINEA VENTILATORE
EXT-60

LINEA INVERTER
EXT-60


Dis. N.	1	Impianto	Ordine Siplost Spa	FOGLIO 130
CAD	SPAC			
Nome File				
Data		Denominazione	COMANDI EXT-60	ESecutore
				131

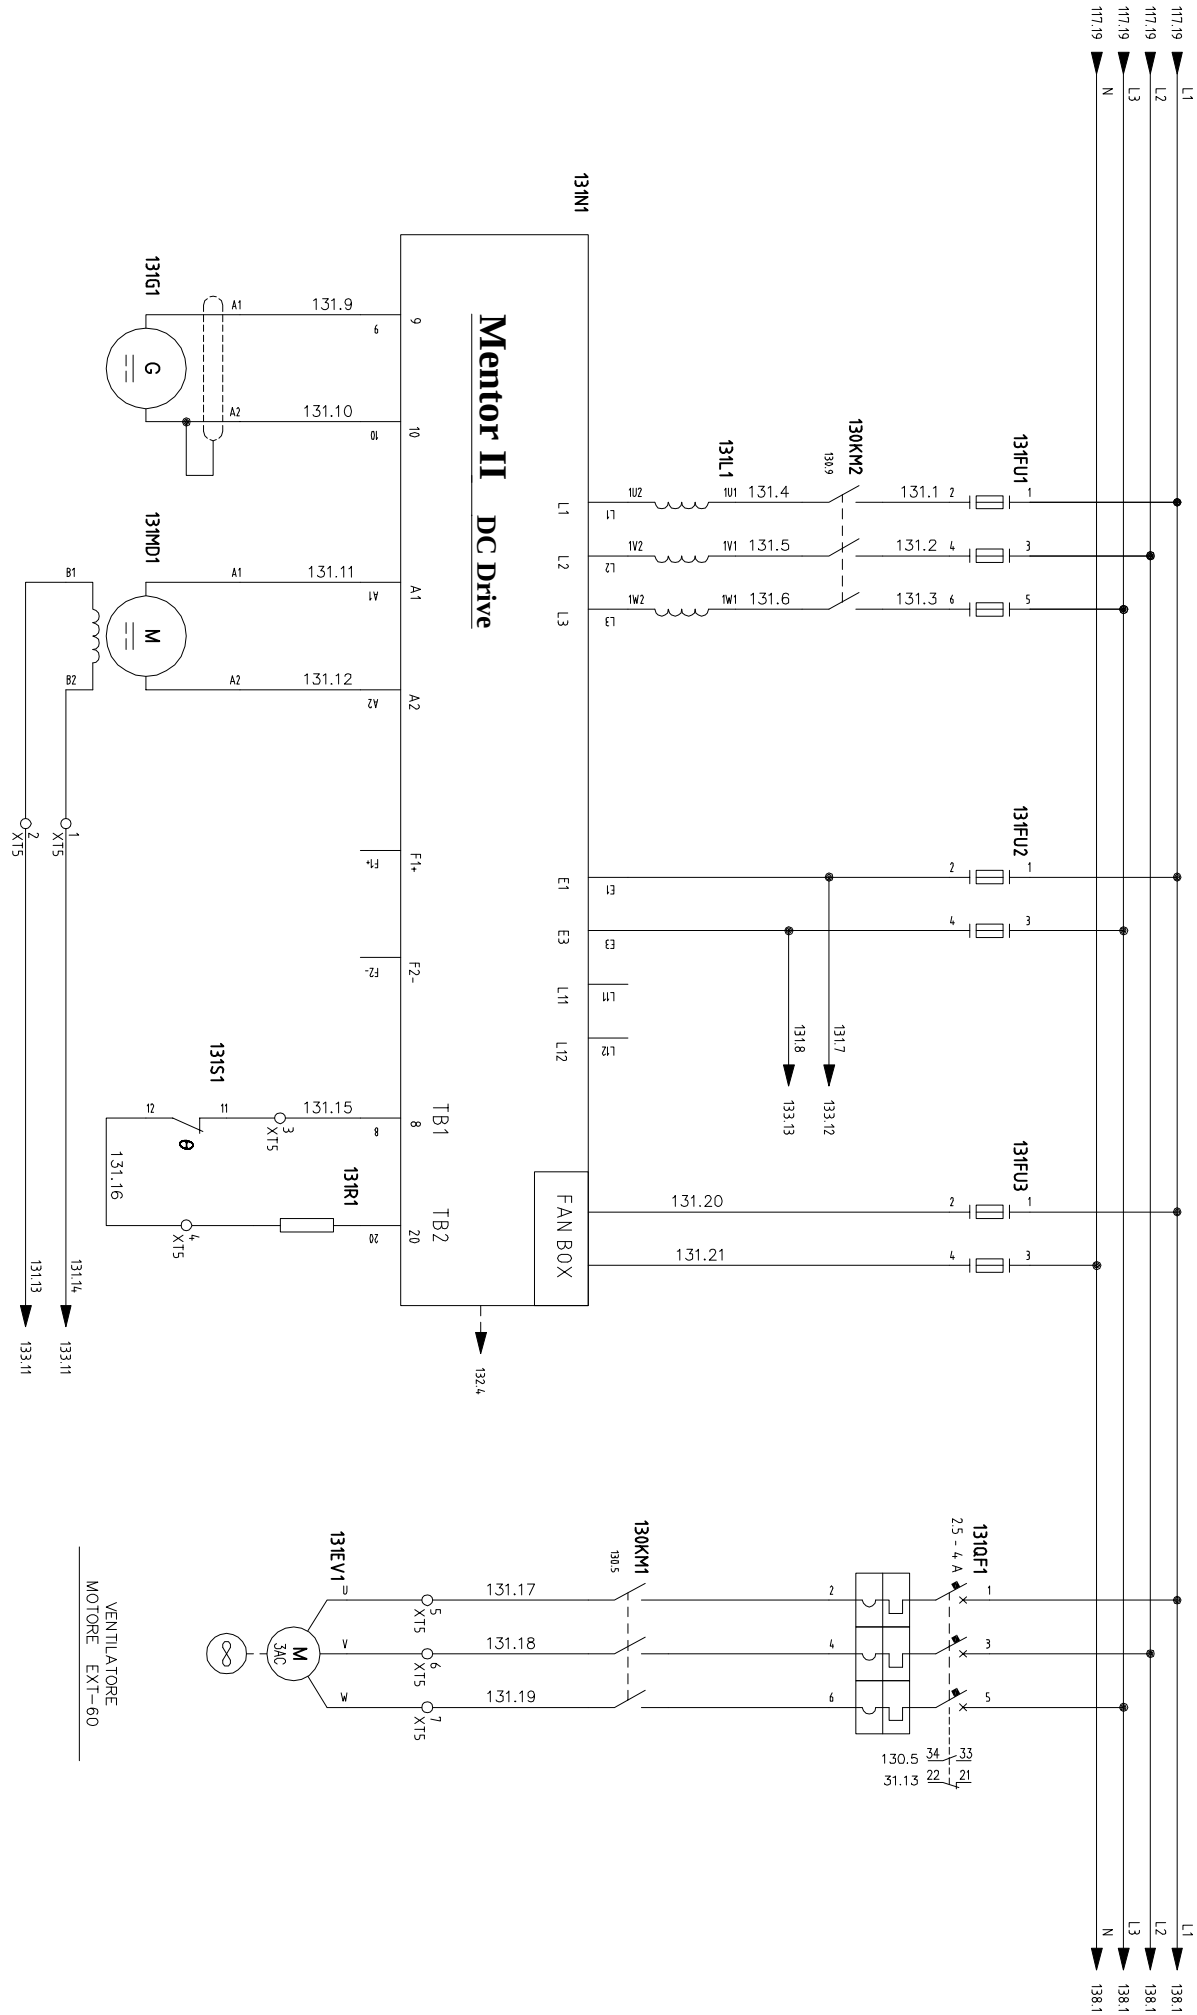

Dis. N.	Impianto	Ordine	Foglio
CAD		Siplost Spa	131
Nome File	Denominazione	Compresso	SEGUE
Data	INVERTER EXT-60 - POTENZA	Esecutore	132

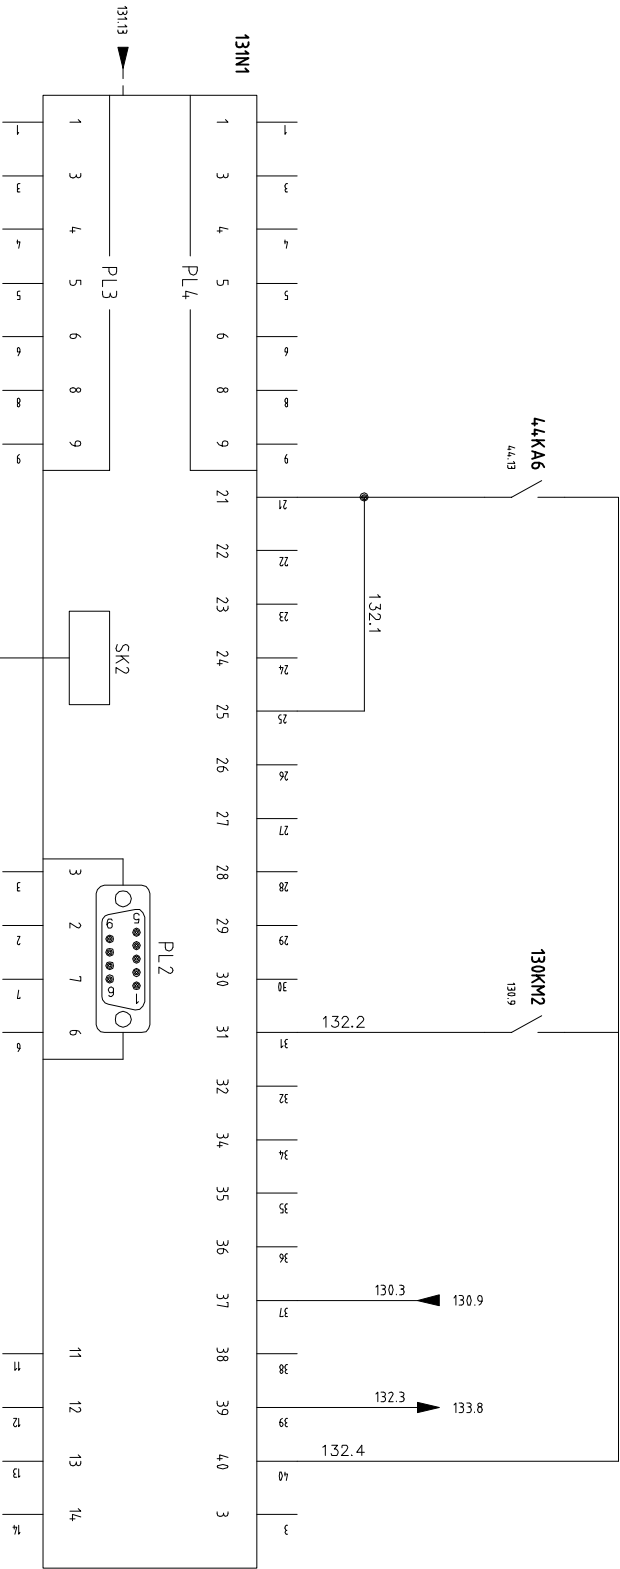

Dis. N.		1 1		Impianto		Ordine		Foglio	
CAD		SPAC				Siplost Spa		132	
Nome File				Denominazione		Compresso		SEGUE	
Data		/		INVERTER EXT-60 - CONTROLLO		Esecutore		133	

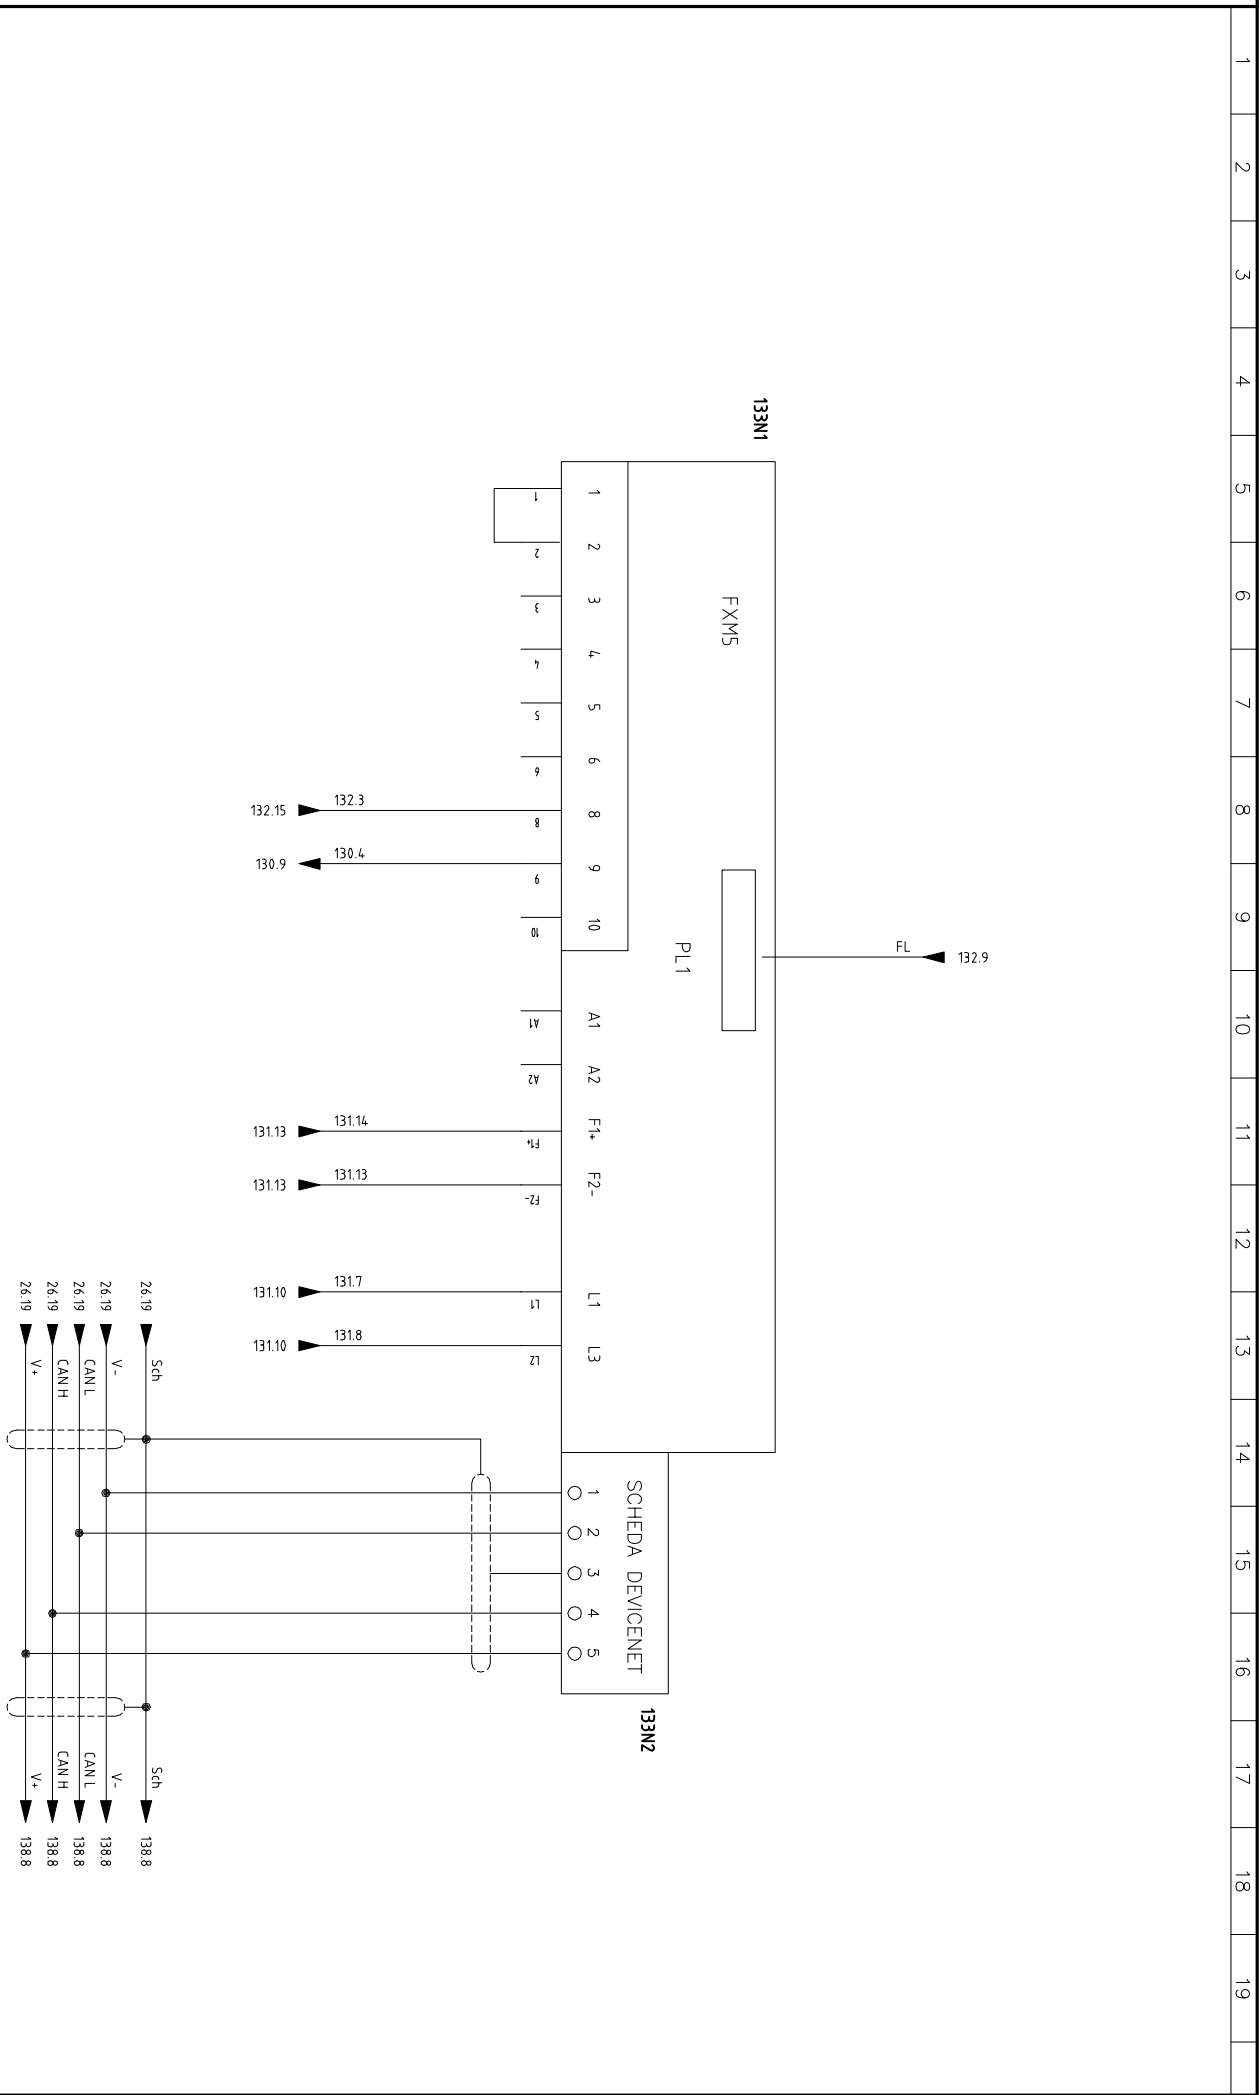

Dis. N.	Impianto	Ordine	FOGLIO
CAD		Siplost Spa	133
Nome File	Denominazione	Compresso	SEQUE
Data	SCHEDA DEVICENET	Esecutore	137