


Data e ora della misurazione03/09/2024 11:35:49

LEONARDO ELICOTTERI ANAGNIVENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1\MOTORE\M2V\1040 Spettro
Envelope accelerazione

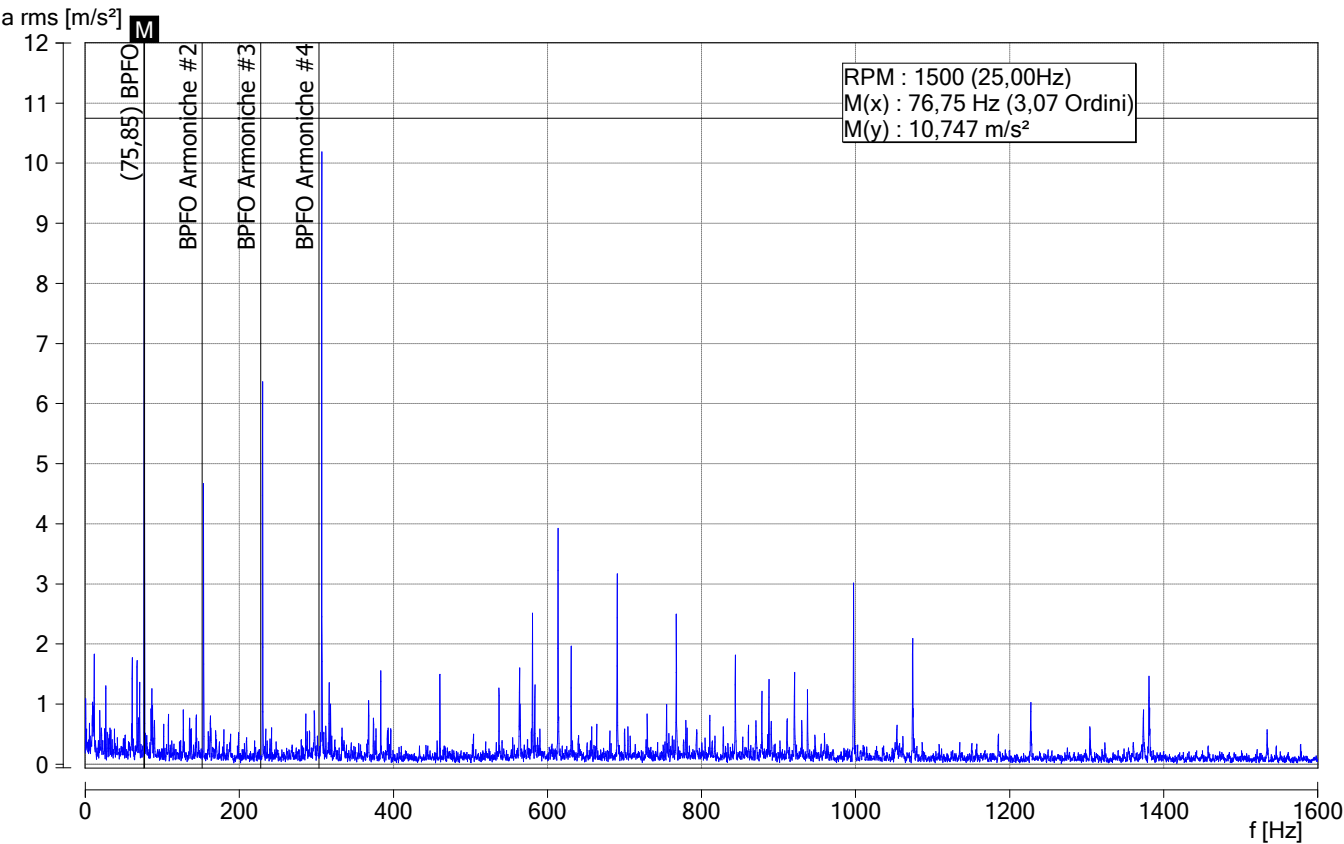

Cursore Principale	X [Hz]	= 76,75	(75,85) BPFO
	Y [m/s²]	= 10,747	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 1500	
RMS	Y [m/s²]	= 21,96	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	76,75	10,747
2	307,00	10,189
3	230,25	6,363
4	153,50	4,672
5	613,75	3,924
6	690,50	3,169
7	997,50	3,013
8	580,75	2,512
9	767,25	2,496
10	1074,25	2,094