

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
 Oskar-Messter-Str. 19-21
 85737 Ismaning, Germany




Informazioni file

Nome: Piede zoppo del supporto ventilatore commessa 2019-0422
 Nome utente: Administrator

Descrizione

Componente:	Tipo:	Nome:	Montaggio:
Macchina A:	Ventilatore	Fan 1	4 Piedi
Giunto 1:	Standard		
Macchina B:	Motore	Motore 2	4 Piedi

Dimensioni (grafico)

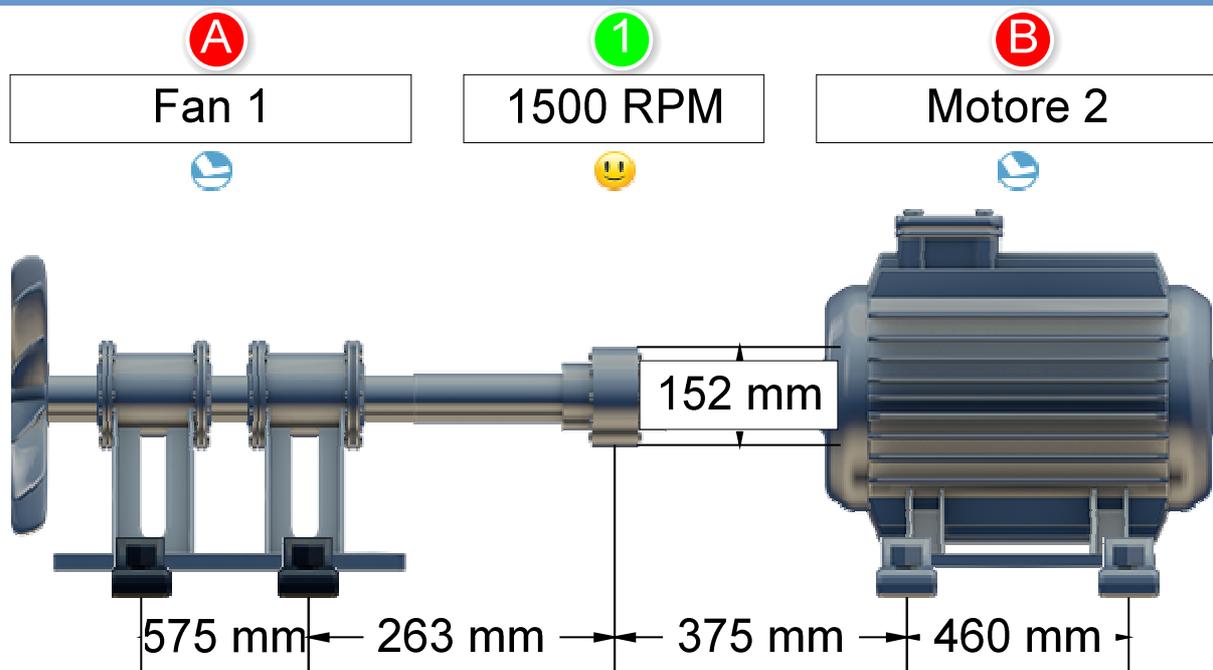

Dimensioni

Giunto 1:

Diametro giunto	152 [mm]
Distanza alla macchina sinistra	263 [mm]
Distanza alla macchina destra	375 [mm]
RPM	1500 [RPM]


Macchina A:

Lunghezza	575 [mm]
-----------	----------


Macchina B:

Lunghezza	460 [mm]
-----------	----------

Risultato Grafico

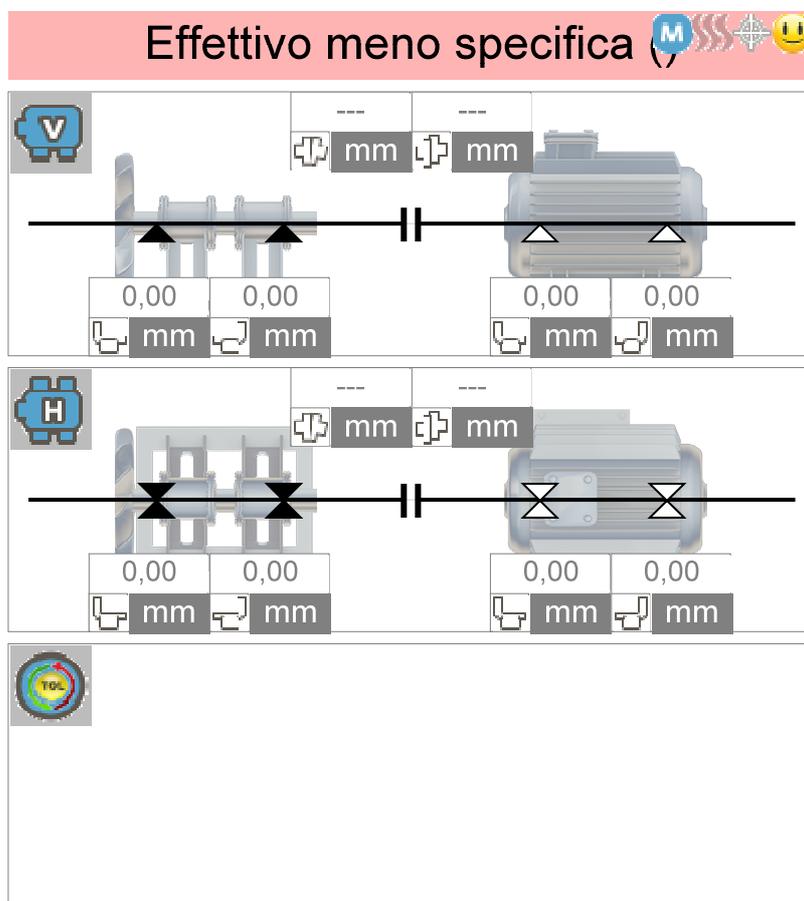

Convenzione dei segni

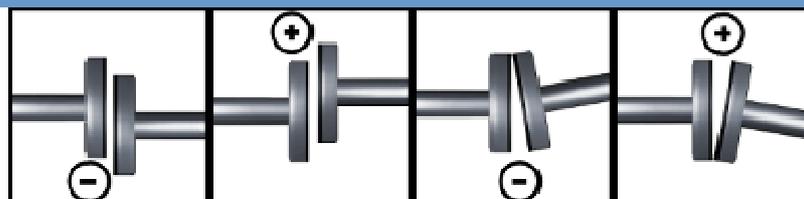

Correzioni		
	<i>verticale</i>	<i>orizzontale Unità</i>
<i>Macchina A:</i>		
Piede 1	0,00	0,00 [mm]
Piede 2	0,00	0,00 [mm]
<i>Macchina B:</i>		
Piede 1	0,00	0,00 [mm]
Piede 2	0,00	0,00 [mm]


Risultati Giunto		
	<i>verticale</i>	<i>orizzontale Unità</i>
<i>Giunto 1:</i>		
<i>Effettivo meno specifica</i>		
Apertura	---	--- [mm]
Spostamento	---	--- [mm]
<i>Attuale</i>		
Apertura	---	--- [mm]
Spostamento	---	--- [mm]

Misurazioni			
<i>Tipo</i>	<i>verticale</i>	<i>orizzontale</i>	<i>SD Data / Ora</i>
<i>Giunto 1:</i>			
Nessuna misurazione!			


Piede Zoppo	
<i>Macchina A:</i>	
Sinistra davanti	0,02 [mm]
Destra davanti	0,05 [mm]
Destra dietro	0,02 [mm]
Sinistra dietro	0,09 [mm]
<i>Macchina B:</i>	
Sinistra dietro	0,10 [mm]
Destra dietro	0,09 [mm]
Destra davanti	0,08 [mm]
Sinistra davanti	0,03 [mm]

Piede zoppo (grafico)

Macchina A:

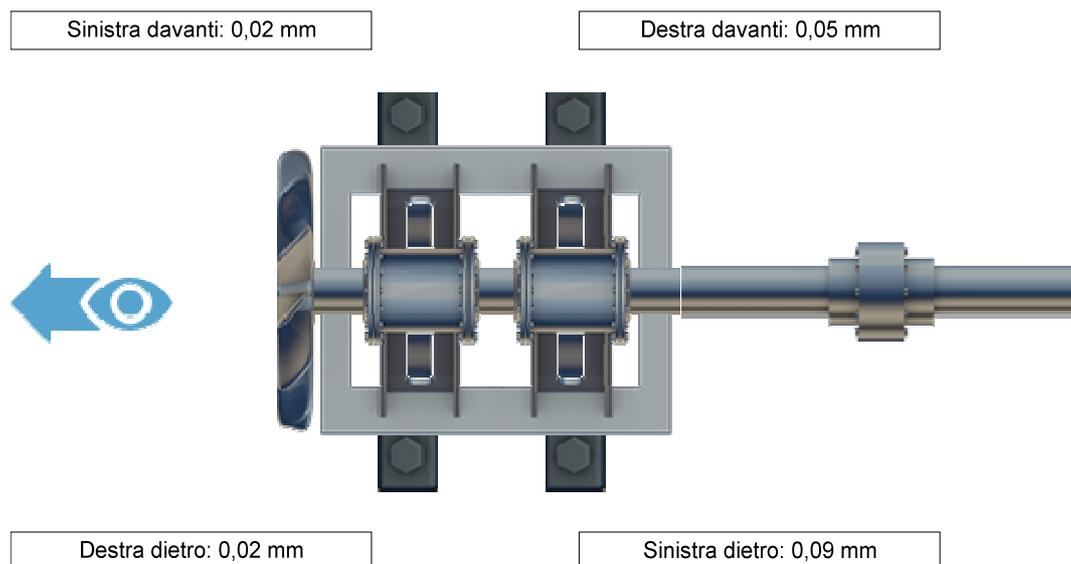

Macchina B:

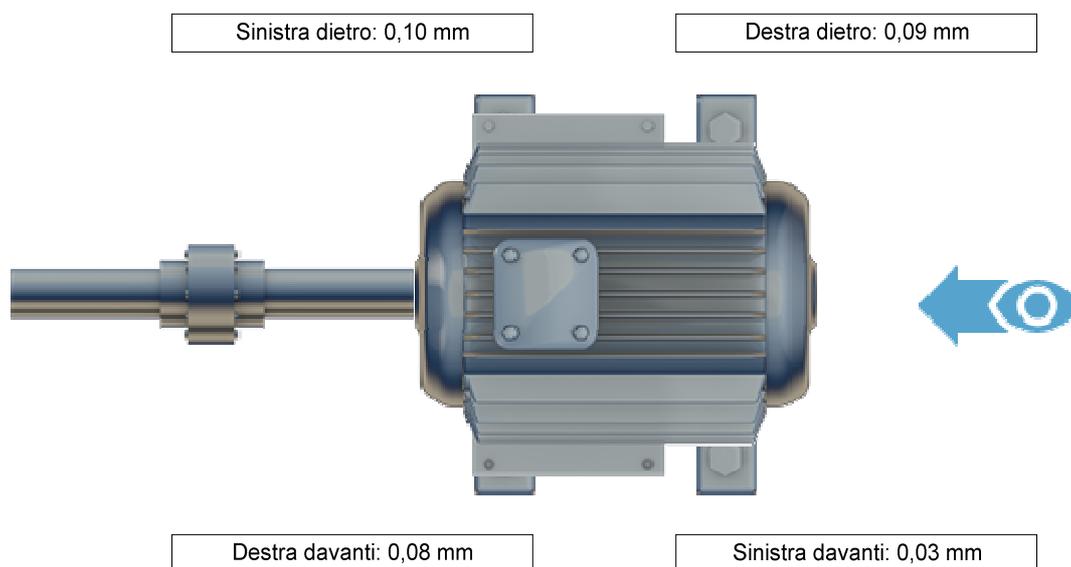

Targets

verticale

orizzontale Unità

Giunto 1:

Nessun targets definito!

Tolleranze			
	<i>Mediocre</i>	<i>OK</i>	<i>Eccellente Unità</i>
<i>Giunto 1:</i>			
Diametro giunto: 152 mm			
Utente definito			
Visualizzazione: Tolleranze standard			
Apertura	0,08	0,08	0,08 [mm]
Spostamento	0,09	0,09	0,09 [mm]