




Date/Time 11/11/2022 08:16:12

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 03/11/2022 15:28:36

REM\INDINVEST LT\Ventilatore Abbattitore fumi\motore\M2V\1056 Envelope Spectrum Acceleration

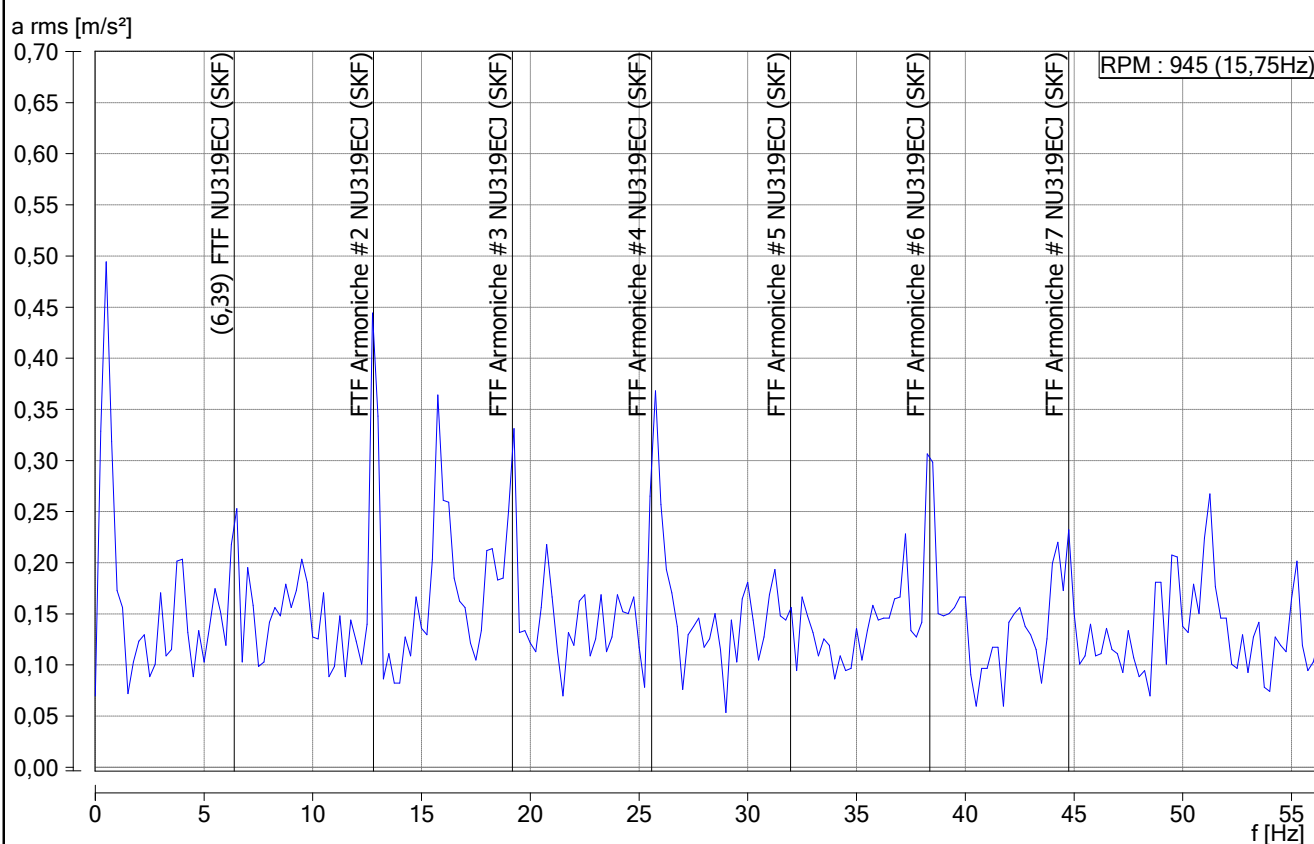

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(6,39) FTF NU319ECJ (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1499	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,17	

Data	Ora	Evento	Commento
11/11/2022	08:06:13	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1499, nuovo rif. 945.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

11/11/2022 08:16:12

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	63,25	0,574
2	0,50	0,494
3	12,75	0,444
4	25,75	0,368
5	15,75	0,364
6	126,50	0,335
7	19,25	0,331
8	38,25	0,306
9	76,75	0,306
10	51,25	0,267