




Date/Time 11/11/2022 08:28:43

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 03/11/2022 15:38:46

REM\INDINVEST LT\Ventilatore Abbattitore fumi\VENTILATORE 12 PALE\V2H\1056 Envelope Spectrum Acceleration

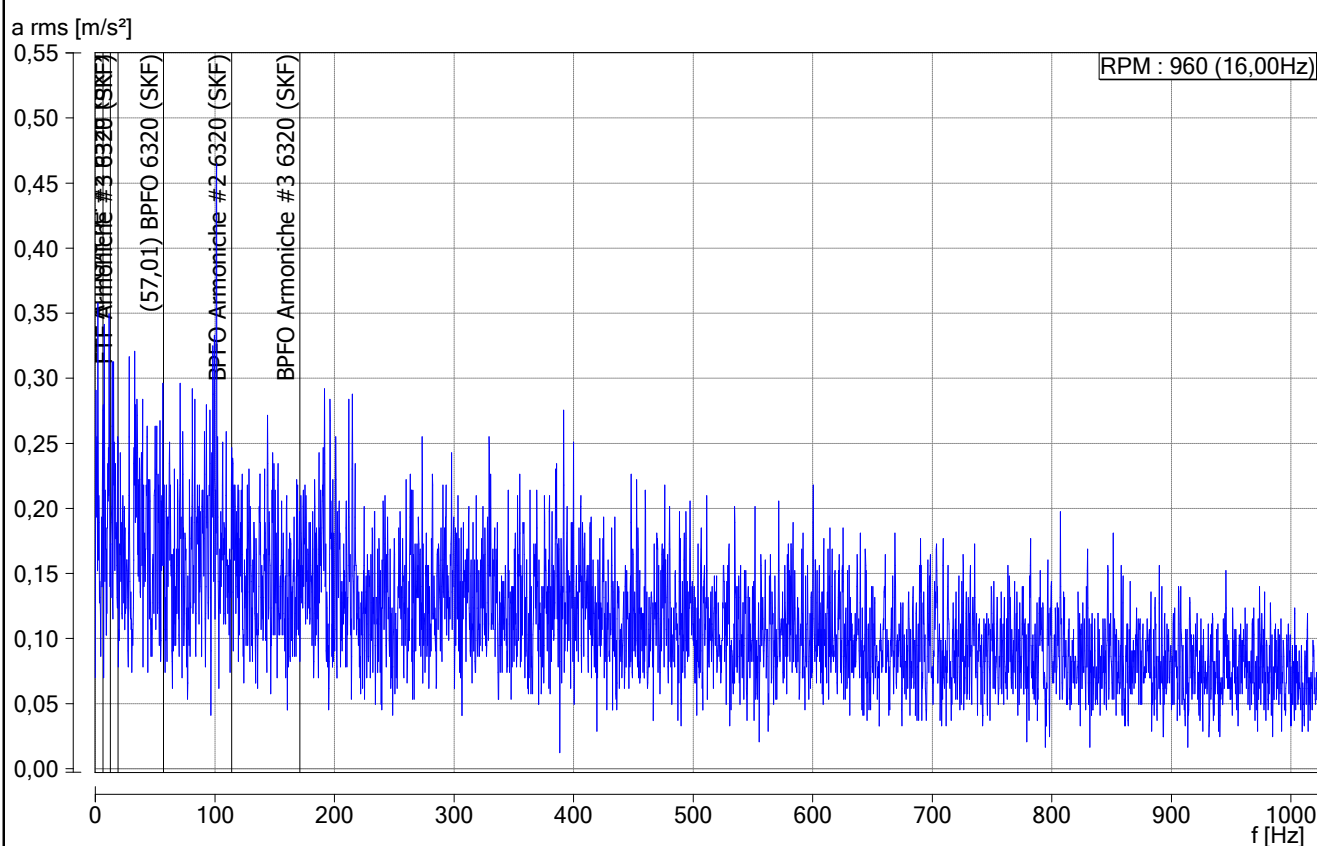

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(57,01) BPFO 6320 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(6,34) FTF 6320 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1499	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,55	

Data	Ora	Evento	Commento
11/11/2022	08:26:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 945, nuovo rif. 960.
11/11/2022	08:24:55	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 945, nuovo rif. 945.
11/11/2022	08:24:25	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1499, nuovo rif. 945.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 11/11/2022 08:28:43 Page 2 of 2

03/11/2022	09:53:27	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1240, nuovo rif. 1245.
28/05/2019	11:47:20	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1499, nuovo rif. 1240.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	101,50	0,465
2	2,25	0,358
3	11,50	0,350
4	7,50	0,341
5	99,50	0,333
6	98,25	0,325
7	33,00	0,321
8	28,25	0,317
9	14,25	0,313
10	15,25	0,313