


Data e ora della misurazione 22/10/2024 09:52:23

INDINVEST LT\REPARTO ABBATTITORE\VENTILATORE ABBATTITORE CBI IF 1/49\MOTORE\M1H\1078
SPETTRO VELOCITA' 1600HZ

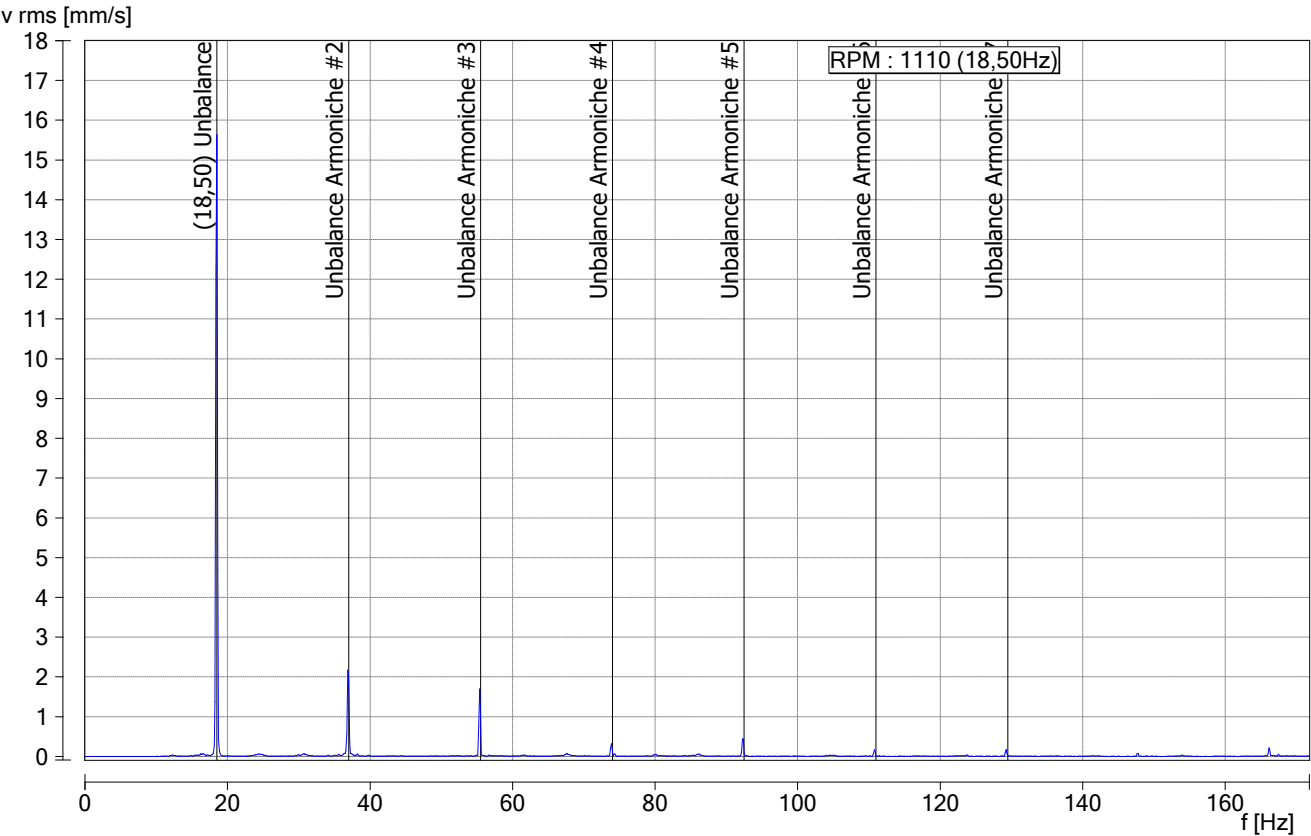

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(18,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1490	
RMS	Y [mm/s]	= 15,89	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	18,50	15,63
2	36,88	2,18
3	55,38	1,70
4	92,25	0,44
5	73,88	0,32
6	166,13	0,22
7	129,25	0,18
8	110,75	0,17
9	184,63	0,11
10	1293,63	0,09