


Data e ora della misurazione 22/10/2024 10:04:13

INDINVEST LT\REPARTO ABBATTITORE\VENTILATORE ABBATTITORE CBI IF
1/49\VENTILATORE\1H\1078 SPETTRO VELOCITA' 1600HZ

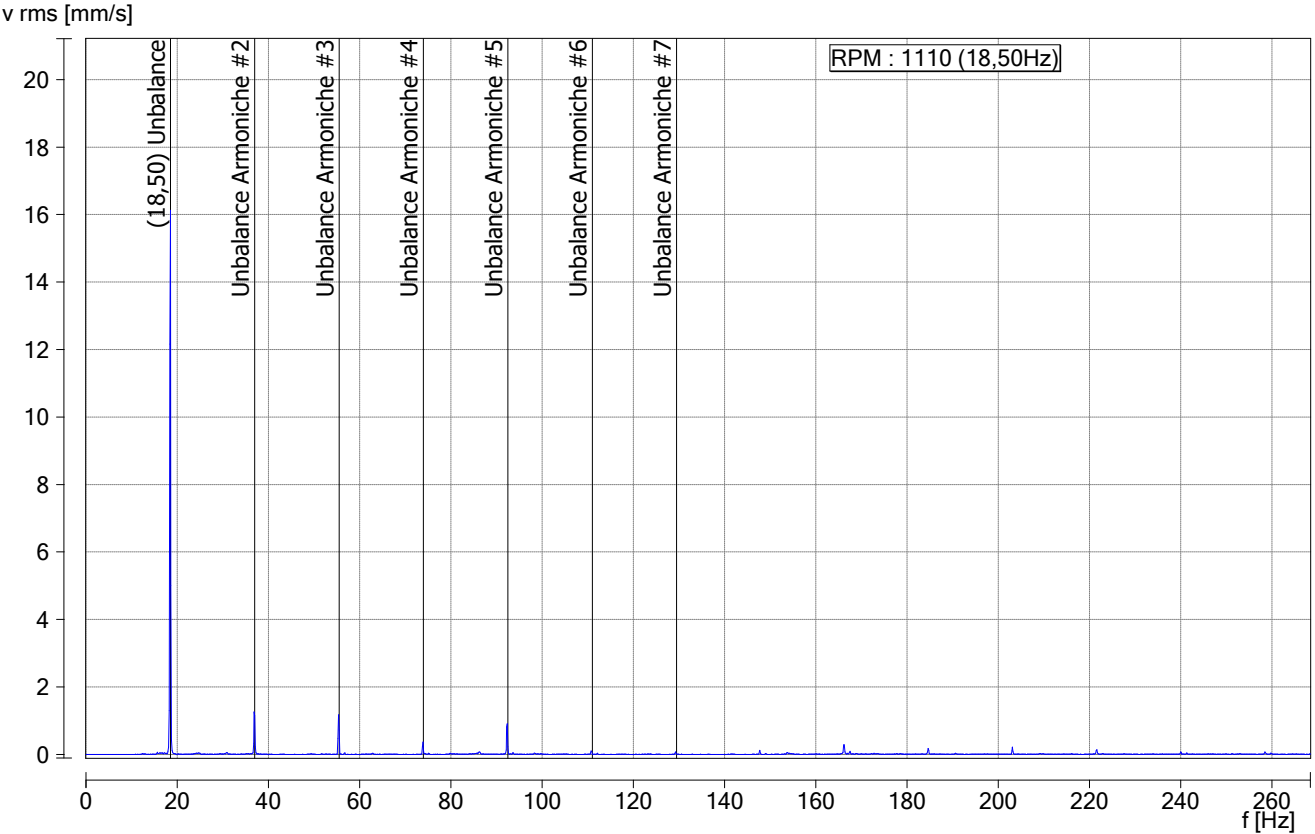

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(18,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1490	
RMS	Y [mm/s]	= 16,26	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	18,50	16,13
2	36,88	1,26
3	55,38	1,18
4	92,38	0,91
5	73,88	0,37
6	166,13	0,29
7	203,13	0,21
8	184,63	0,18
9	221,63	0,14
10	147,75	0,12