




Date/Time 23/10/2024 12:27:31

Page 1 of 1

INDINVEST LT\REPARTO ABBATTITORE\VENTILATORE ABBATTITORE CBI IF
1/49\VENTILATORE\1H\101 Valore globale vel. > 600

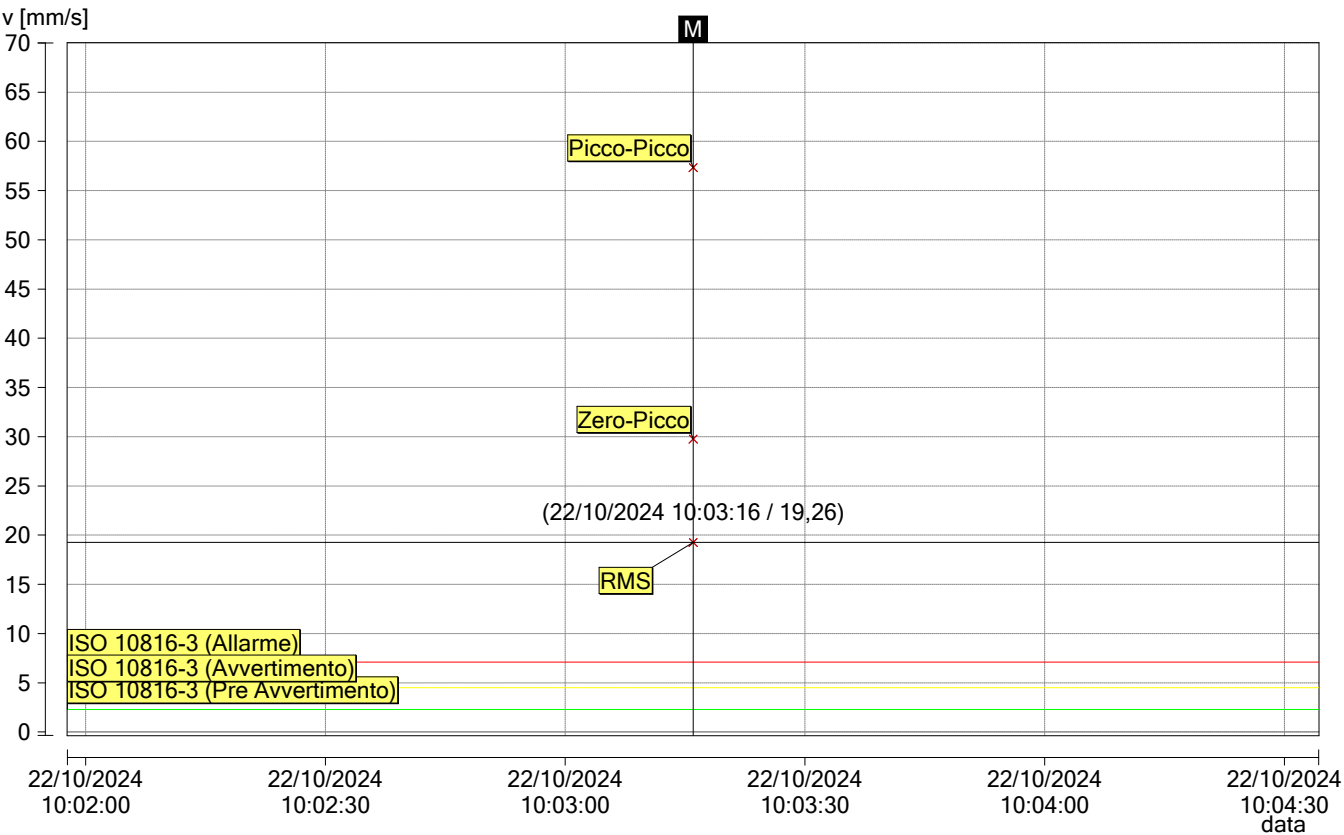

Cursore Principale	X []	= 22/10/2024 10:03:16	Macchina	VENTILATORE
	Y [mm/s]	= 19,26	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1490 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
22/10/2024	11:54:40	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 22/10/2024 10:03:16