




Date/Time 14/10/2024 09:35:18

Page 1 of 1

INDINVEST LT\REPARTO FONDERIA\VENTILATORE RICIRCOLO FUMI\MOTORE\M1V\101 Valore globale
vel. > 600

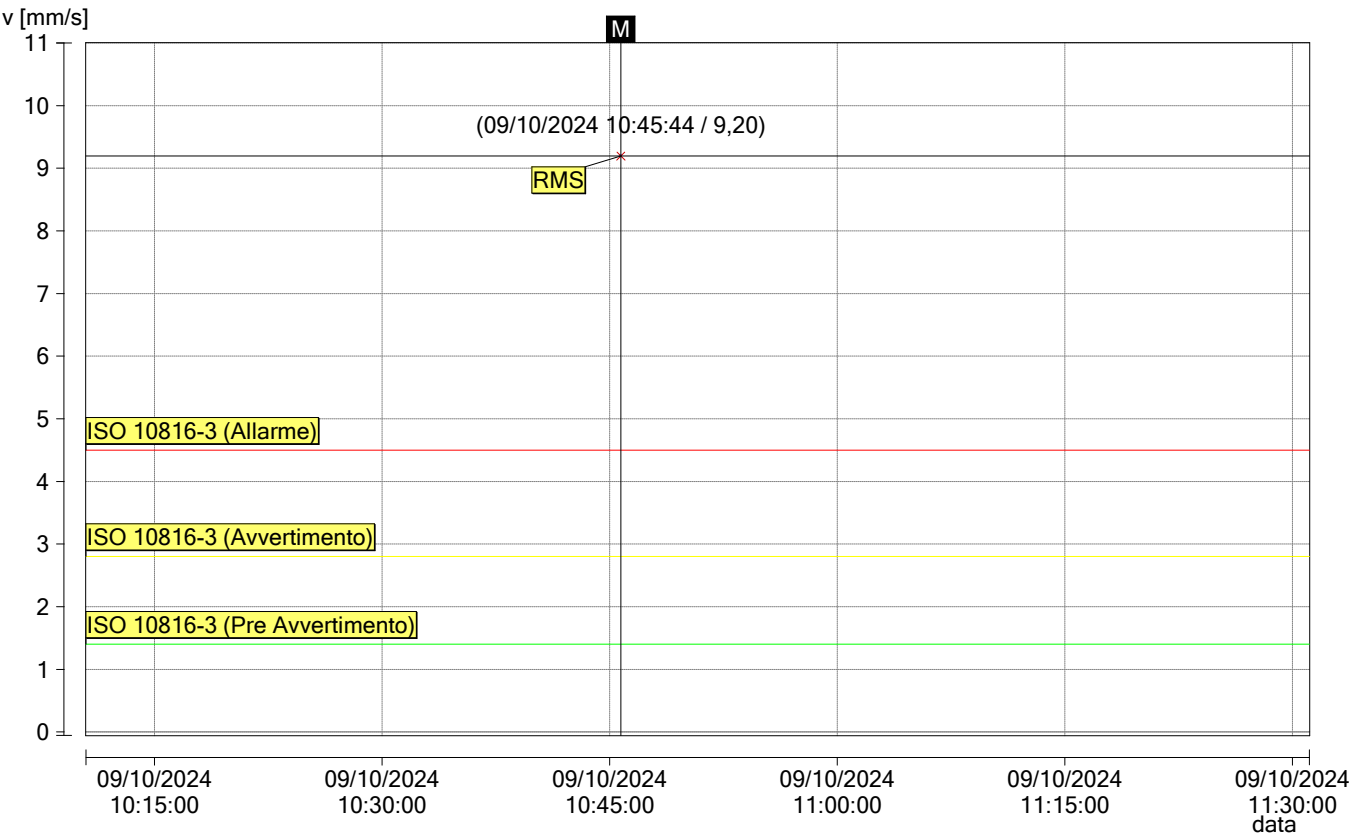

Cursore Principale	X []	= 09/10/2024 10:45:44	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 9,20	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	18 kW
			Velocità	1477 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
10/10/2024	16:08:37	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 09/10/2024 10:45:44