


Data e ora della misurazione09/10/2024 10:47:00

INDINVEST LT\REPARTO FONDERIA\VENTILATORE RICIRCOLO FUMI\MOTORE\M1V\1063 SPETTRO
VELOCITA' 1600 HZ

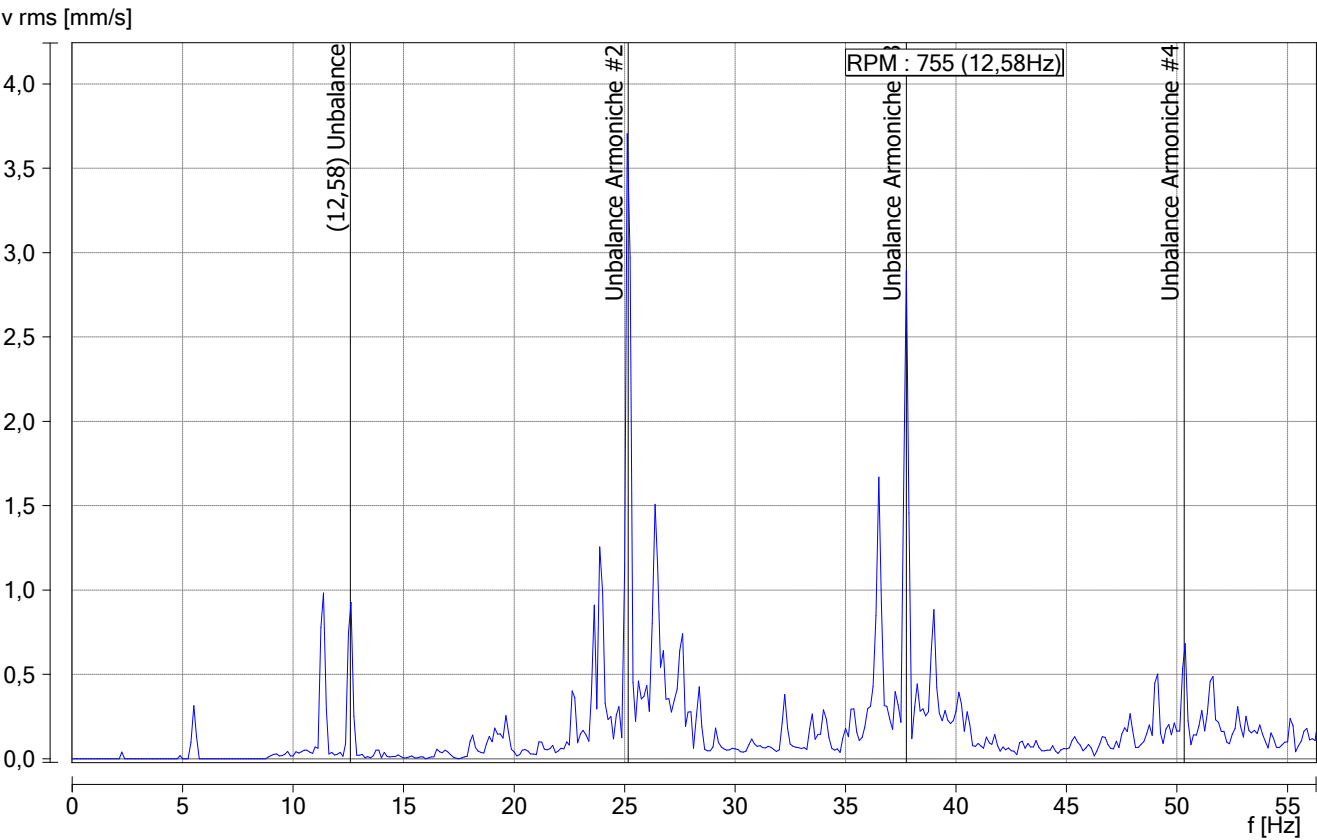

Cursore X [Hz] = Non Attivo (12,58) Unbalance
Principale Y [mm/s] = Non Attivo
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [mm/s] = Non Attivo
RPM = 1477
RMS Y [mm/s] = 7,09

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	25,13	3,71
2	37,75	2,89
3	36,50	1,67
4	26,38	1,51
5	89,75	1,29
6	23,88	1,26
7	11,38	0,98
8	12,63	0,93
9	23,63	0,91
10	39,00	0,88