




INDINVEST LT\REPARTO FONDERIA\VENTILATORE RICIRCOLO FUMI\VENTILATORE 8 PALE\2V\101
Valore globale vel. > 600

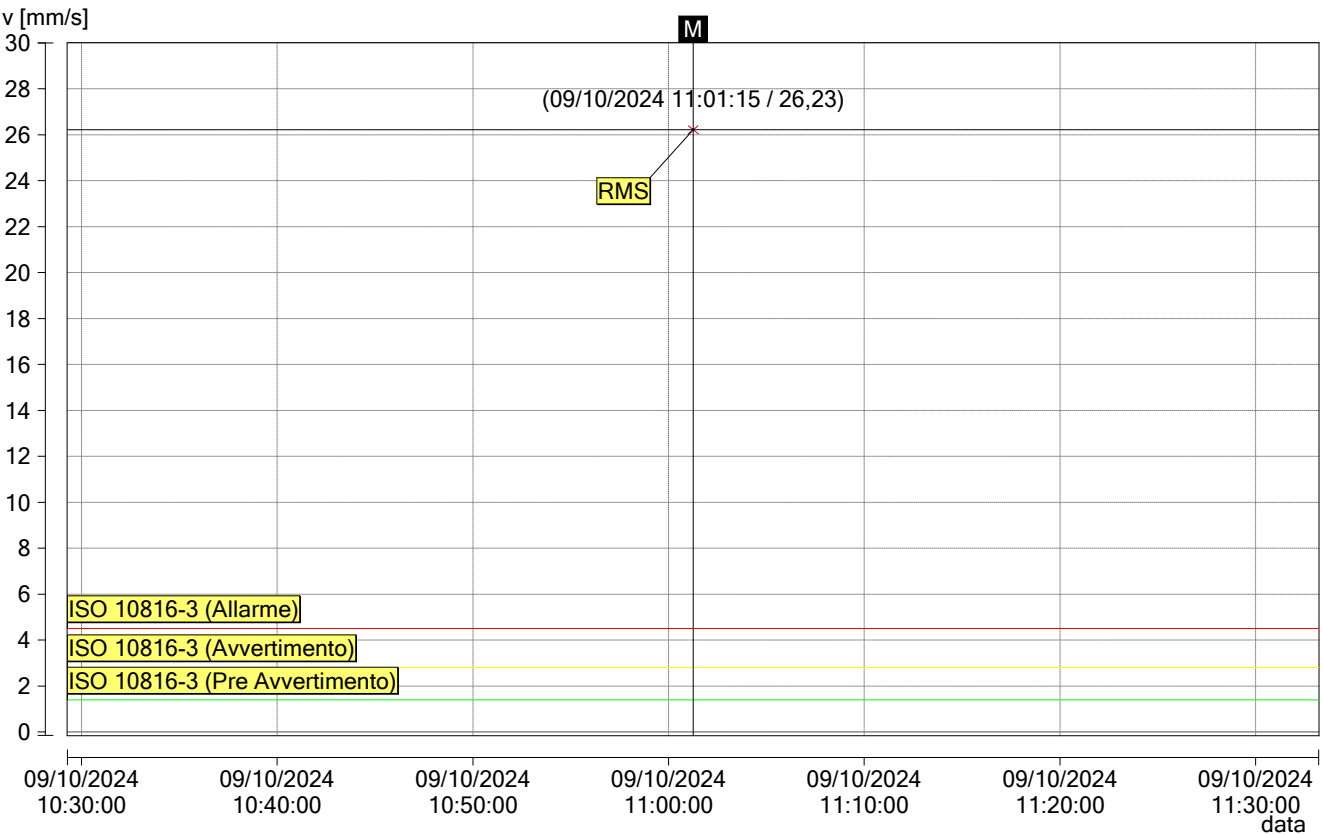

Cursore Principale	X []	= 09/10/2024 11:01:15	Macchina	VENTILATORE 8 PALE
	Y [mm/s]	= 26,23	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	18 kW
			Velocità	1477 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
10/10/2024	16:08:37	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 09/10/2024 11:01:15