


Data e ora della misurazione09/10/2024 10:57:11

INDINVEST LT\REPARTO FONDERIA\VENTILATORE RICIRCOLO FUMI\VENTILATORE 8 PALE\V1W\1071
Envelope Spectrum Acceleration

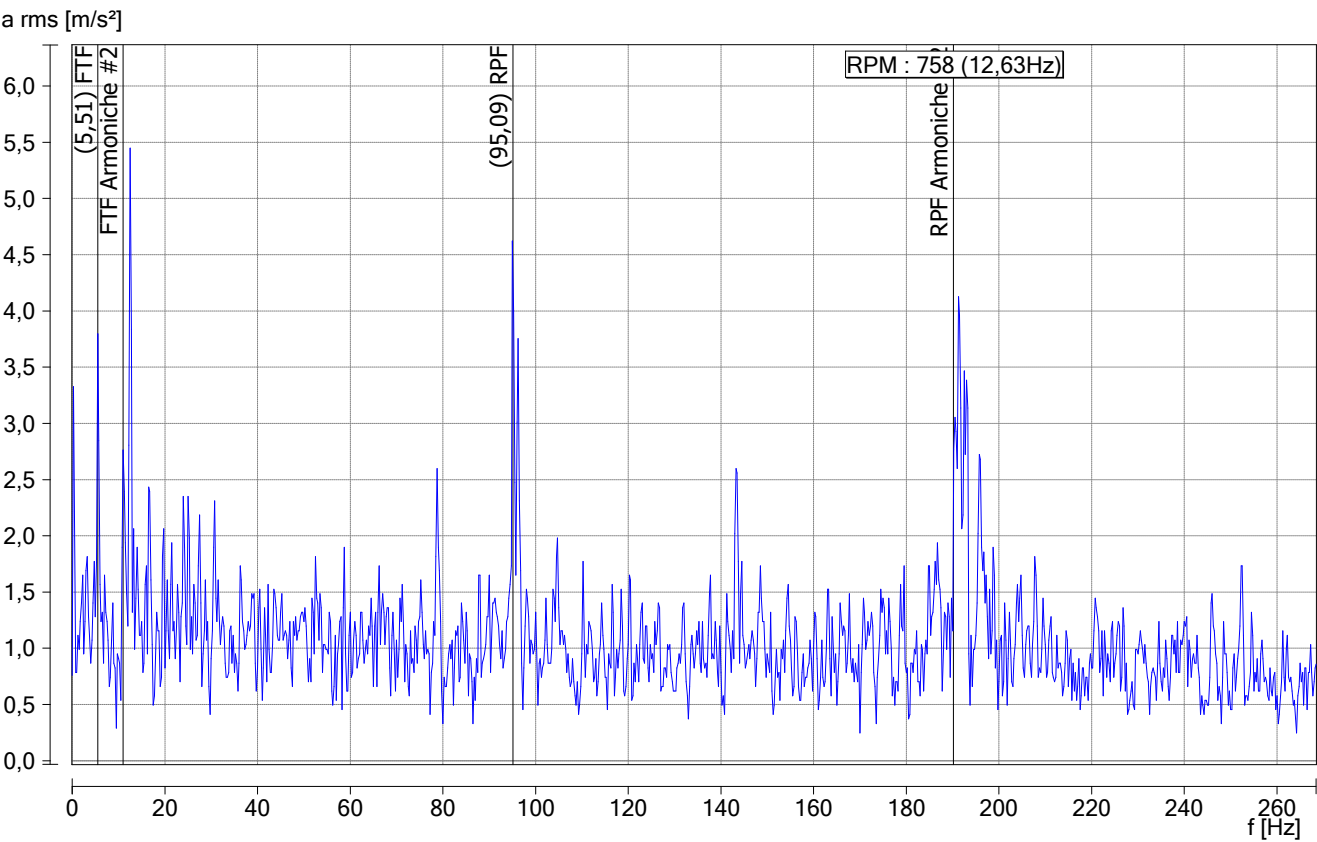

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(95,09) RPF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(5,51) FTF
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1477	
RMS	Y [m/s ²]	= 37,46	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	12,50	5,446
2	95,00	4,621
3	191,25	4,126
4	5,50	3,796
5	96,25	3,755
6	192,50	3,466
7	193,00	3,383
8	0,25	3,326
9	190,50	3,053
10	11,00	2,764