

Cliente : COLOMBO GUGLIELMO

Descrizione : PRESSA KB5 200T - MERIDSTAMP

Disegno N. : 2224

Potenza : KW 19

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T	Ordine	355/03	Foglio	1
CAD	SPAC			Commissa	116		
Nome File		Denominazione	DATI PROGETTO	Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP	2
Data	23/09/2003						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
LISTA FOGLI \ INDEX																								
Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisione \ Revision									Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisione \ Revision											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	DATI IMPIANTO													X										X
2	LISTA FOGLI													X										X
3	SIMBOLOGIA																							X
4																								X
5																								X
6																								X
7																								X
8																								X
9																								X
10	ALIMENTAZIONI - POTENZA													X										X
11	ALIMENTAZIONI COMANDI E SEGNALI													X										X
12	AZIONAMENTO													X										X
13	AUSILIARI 110VAC													X										X
14	AUSILIARI 110VAC													X										X
15	COMPOSIZIONE P&C													X										X
16	SCHEDA INGRESSI DIGITALI - 1 -													X										X
17	SCHEDA INGRESSI DIGITALI - 2 -													X										X
18	SCHEDA USCITE ANALOGICHE													X										X
19	SCHEDA USCITE DIGITALI - A -													X										X
20	SCHEDA USCITE DIGITALI - B -													X										X
21	SCHEDA CONTATORE VELOCE													X										X
22	RISERVA													X										X
23	CENTRALINA CONTROLLO PRESSE													X										X
24	CENTRALINA CONTROLLO PRESSE													X										X
25	CAMME ELETTRONICHE													X										X

Note :

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni

via della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N. 2224

CAD **SPAC**

Nome File

Data 23/09/2003

Impianto

PRESSA KB5 - 200T

Denominazione

LISTA FOG

Ordine
355/03

Commessa
116

Esecutore
S.L.

FOGLIO


2

SEGUE

3

MERIDSTAMP

ALIMENTAZIONE
400V 50Hz

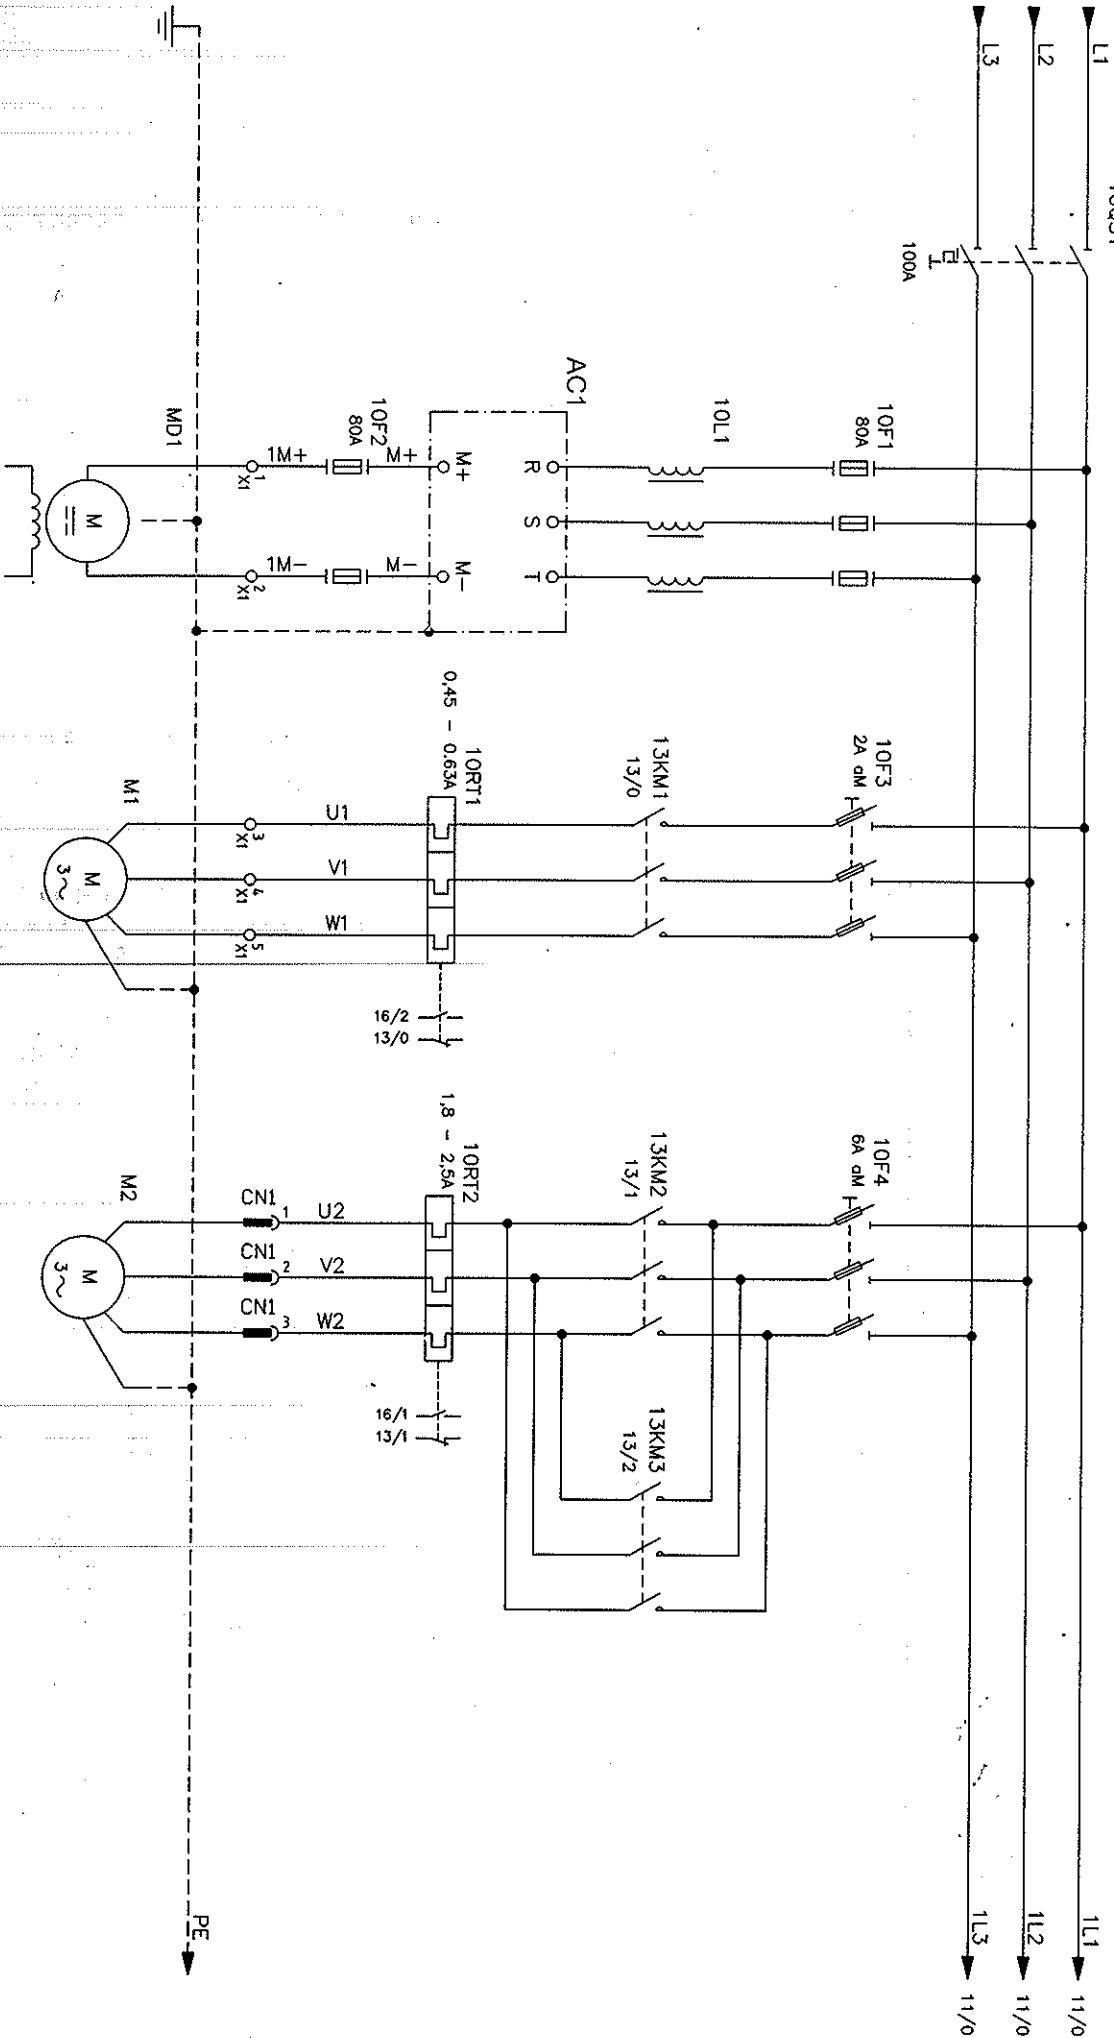

MOTORE PRESSA
18kW DC


VENTILATORE
0,18kW 400V

SLITTA
0,75kW 400V

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899


Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T		Ordine	355/03	FOGLIO 10
CAD	SPAC				Commissio	116	
Nome File		Denominazione	ALIMENTAZIONE E POTENZA		Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP 11
Data	23/09/2003						
					SEGUE		

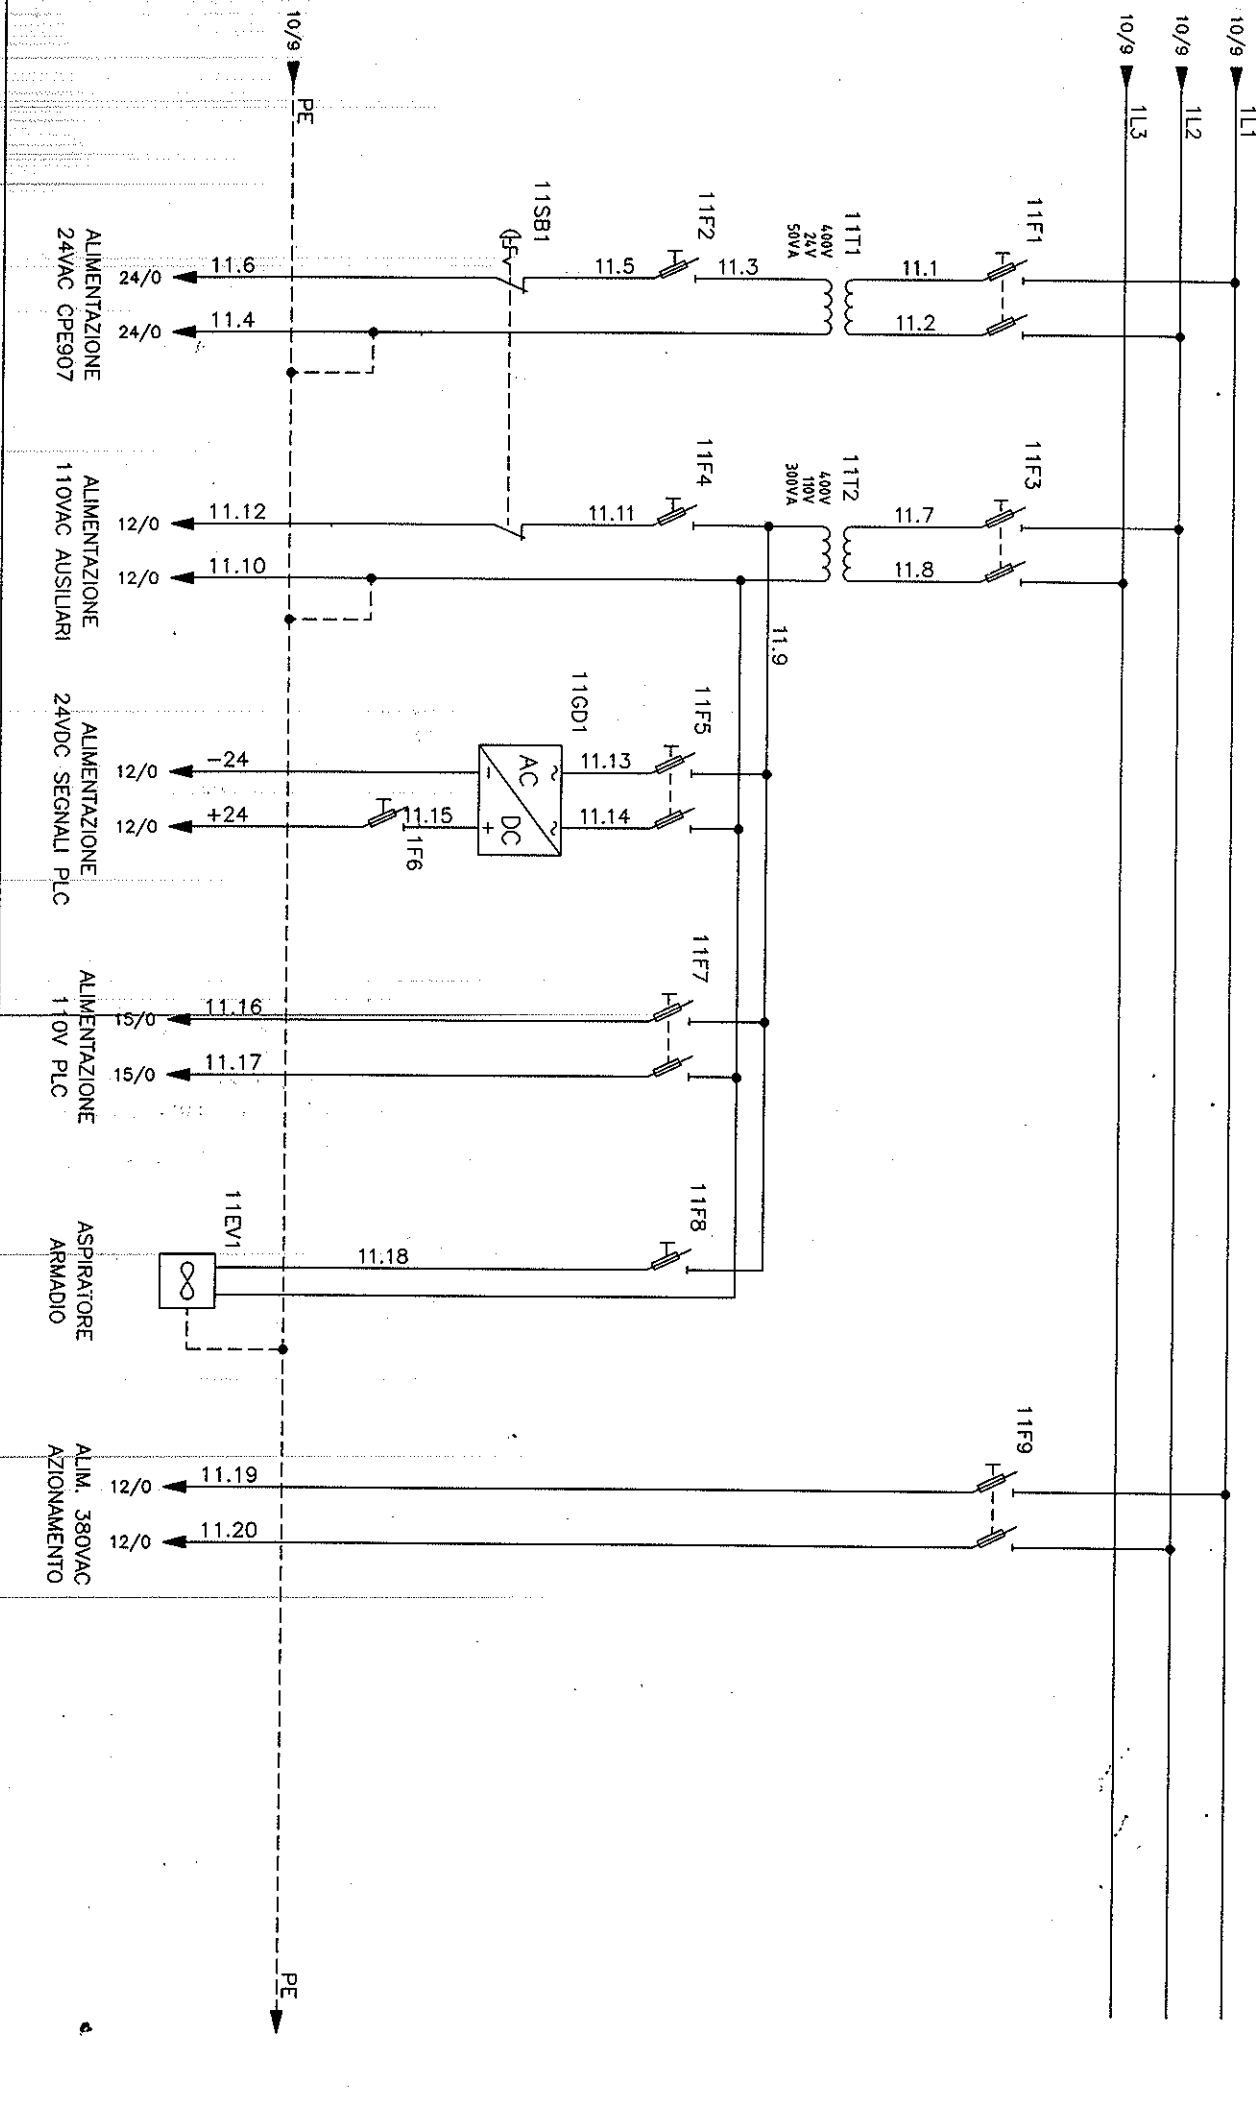

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899

Dis. N.		2224	Impianto		PRESSA KB5 - 200T		Ordine 355/03		Foglio 11	
CAD		SPAC					Commissa 116		11	
Nome File			Denominazione		ALIMENTAZIONI COMANDI		Esecutore		SEGUE	
Data		23/09/2003	E SEGNALI				S.L.		12	
									MERIDSTAMP	

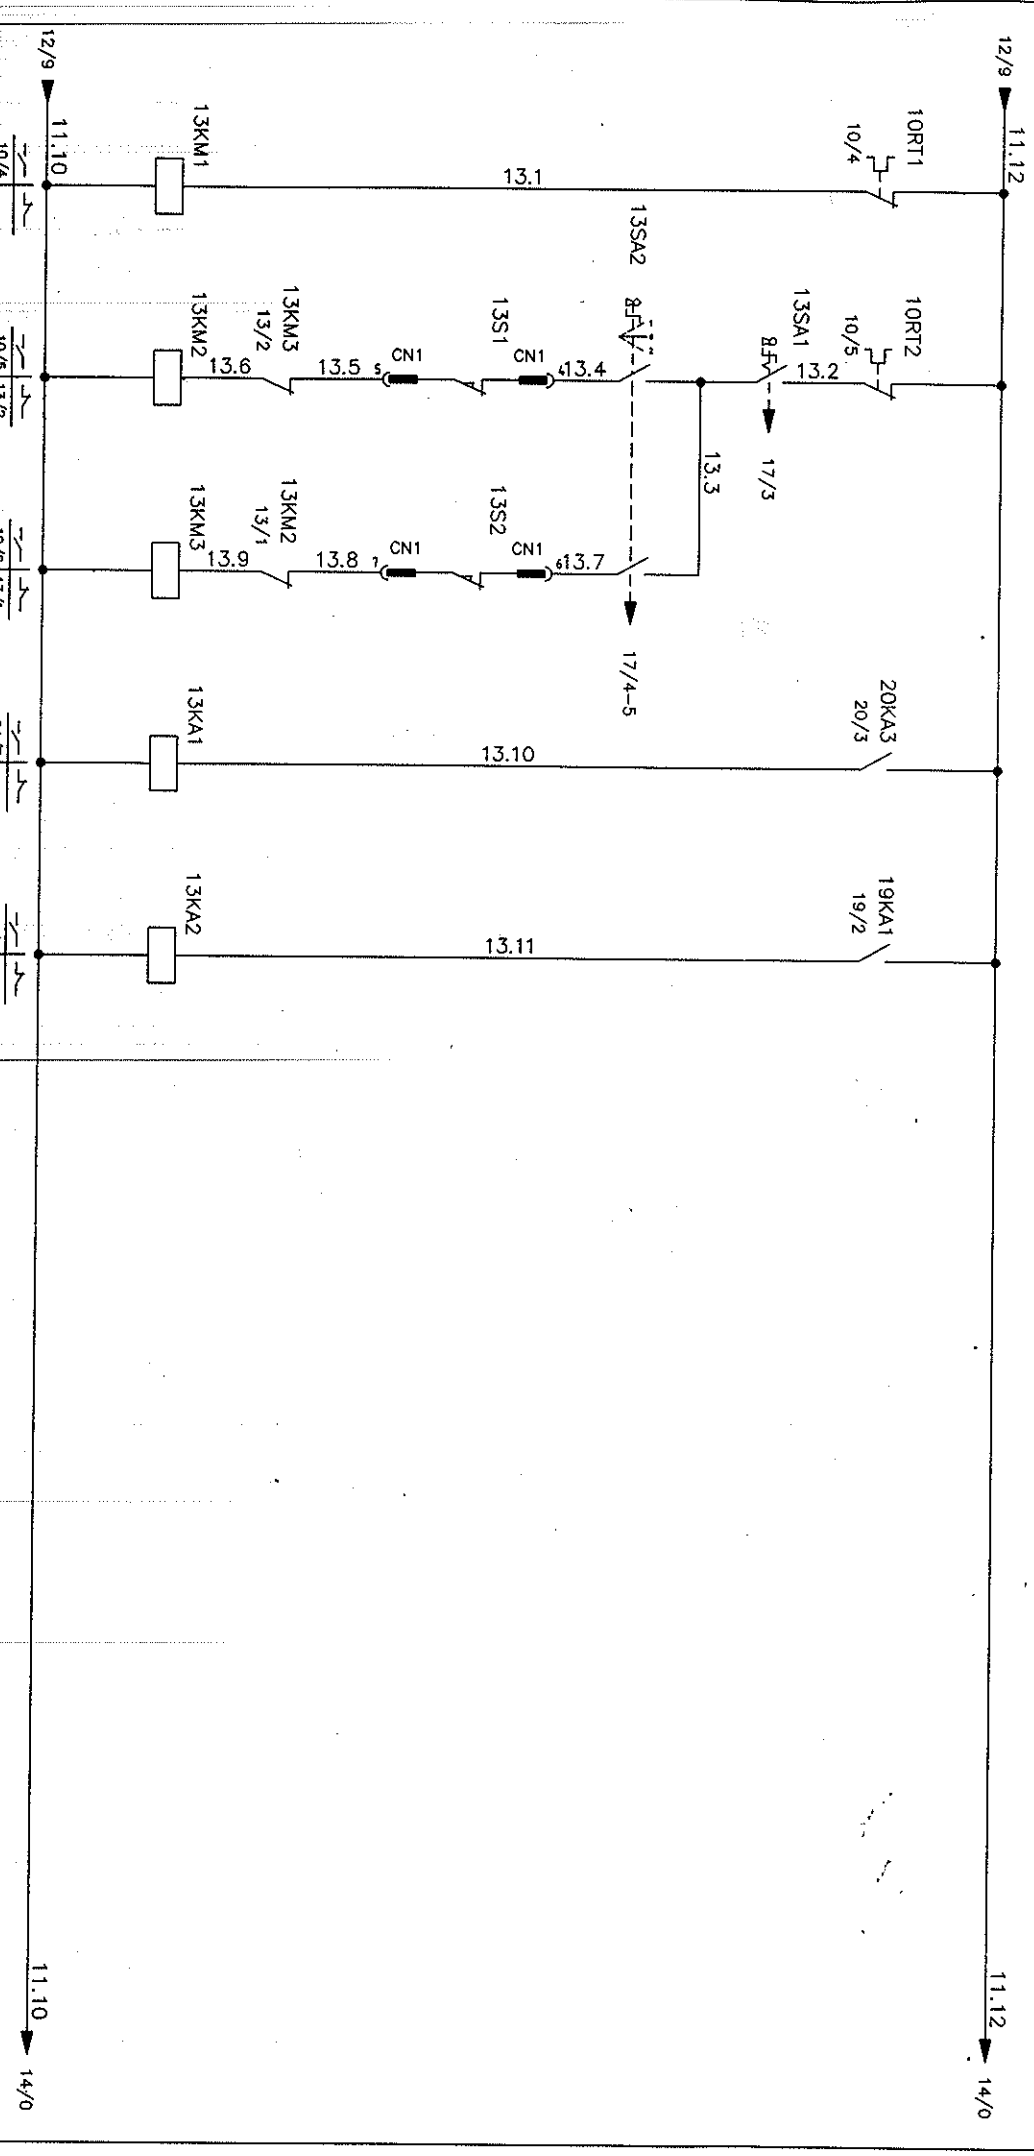

VENTILATORE
MOTORE PR.

SALITA
SLITTA

DISCESA
SLITTA


COMANDO EV A
CAMBIO CORSA

COMANDO EV B
CAMBIO CORSA

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 2007		Ordine	355/03	FOGLIO	13
CAD	SPAC				Compresso	116	SEQUE	14
Nome File		Denominazione	AUSILIARI 110VAC					
Data	23/09/2003				Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP	

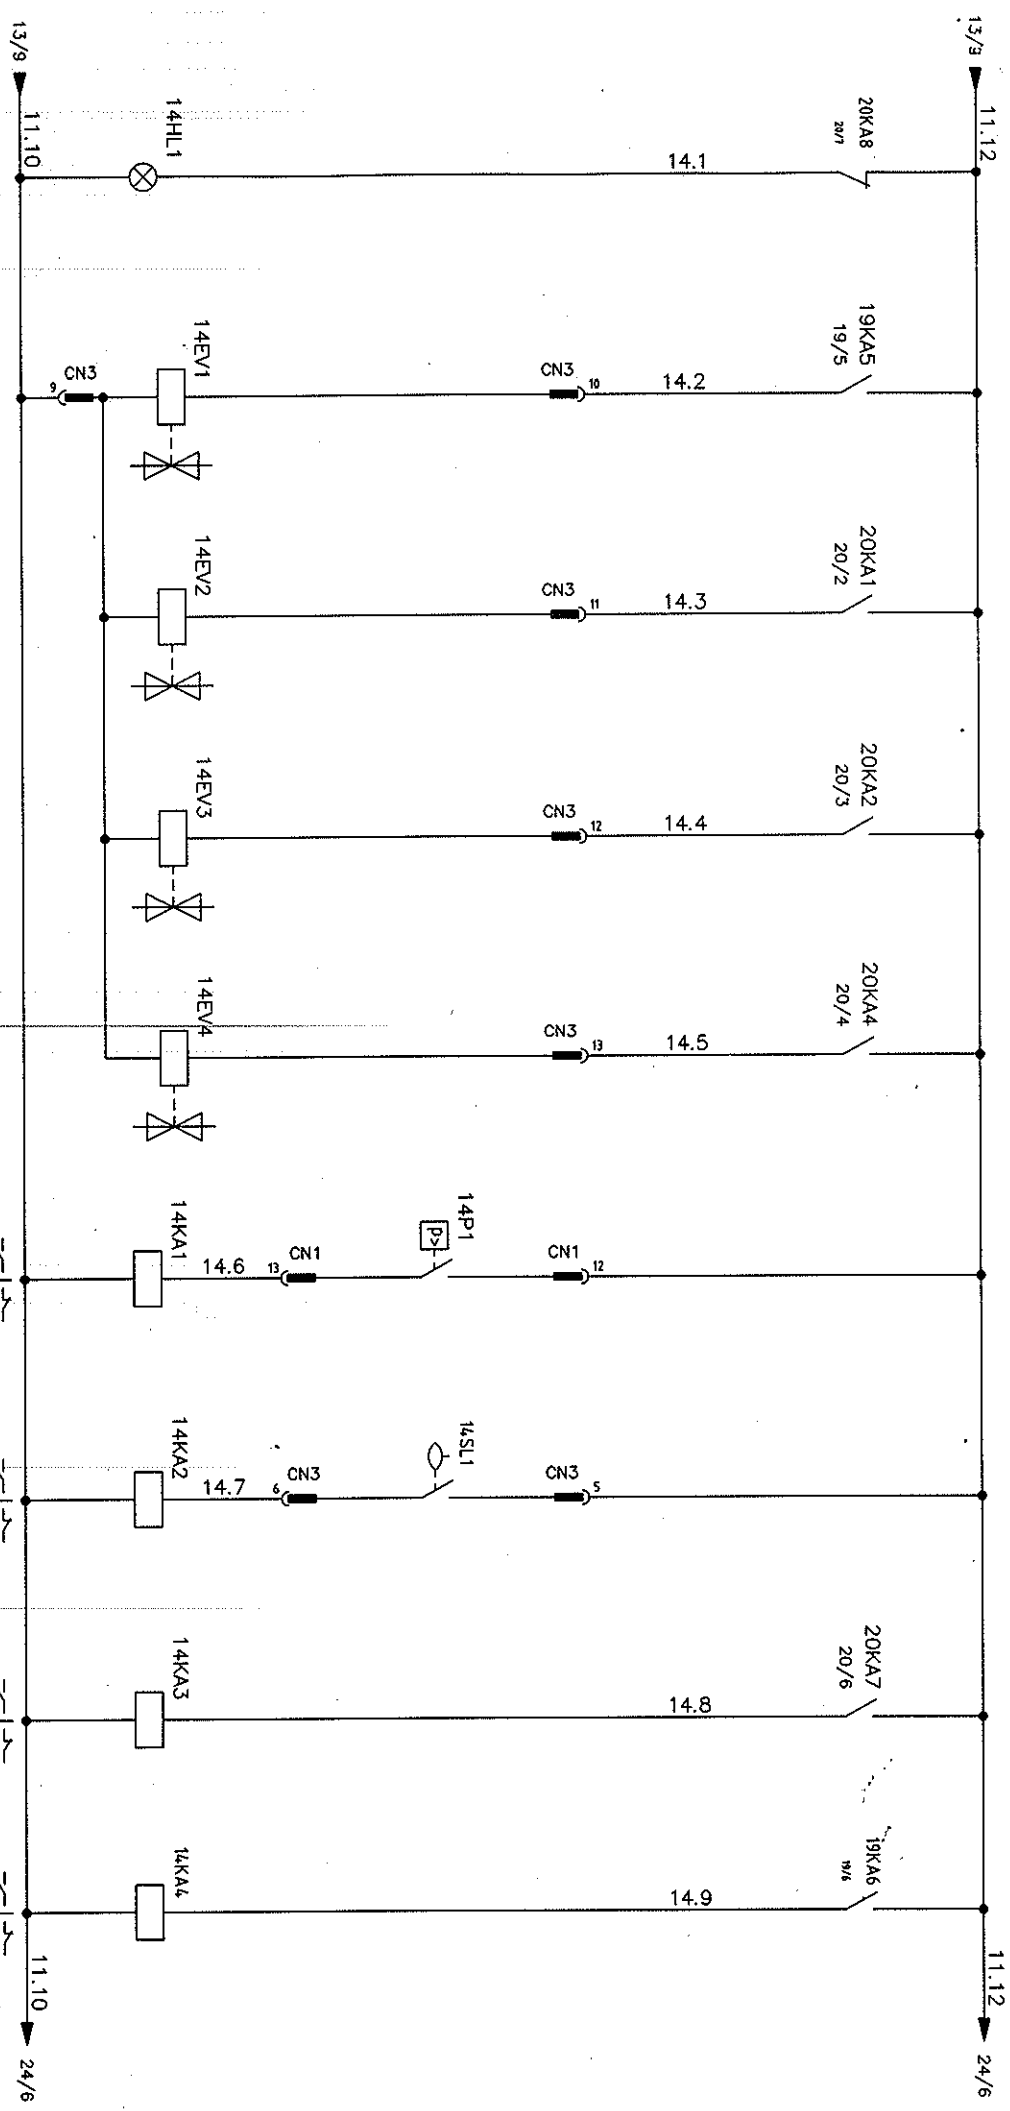

PRESENZA
ALLARMI

E.V.
LUBRIFIC.

E.V. SETTORI
FUORI

E.V. SETTORI
DENTRO

E.V. CENTRAGGIO
ALBERO

PRESSIONE ARIA
SERB. FRIZIONE

LIVELLO
OLIO

COMUTAZIONE
ENCODER


START
360°

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T		Ordine	355/03	FOGLIO 14
CAD	SPAC				Compresso	116	
Nome File		Denominazione	AUSILIARI 110VAC		Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP 15
Dato	23/09/2003						


11/5 11.16
11/5 11.17
11/9 PE

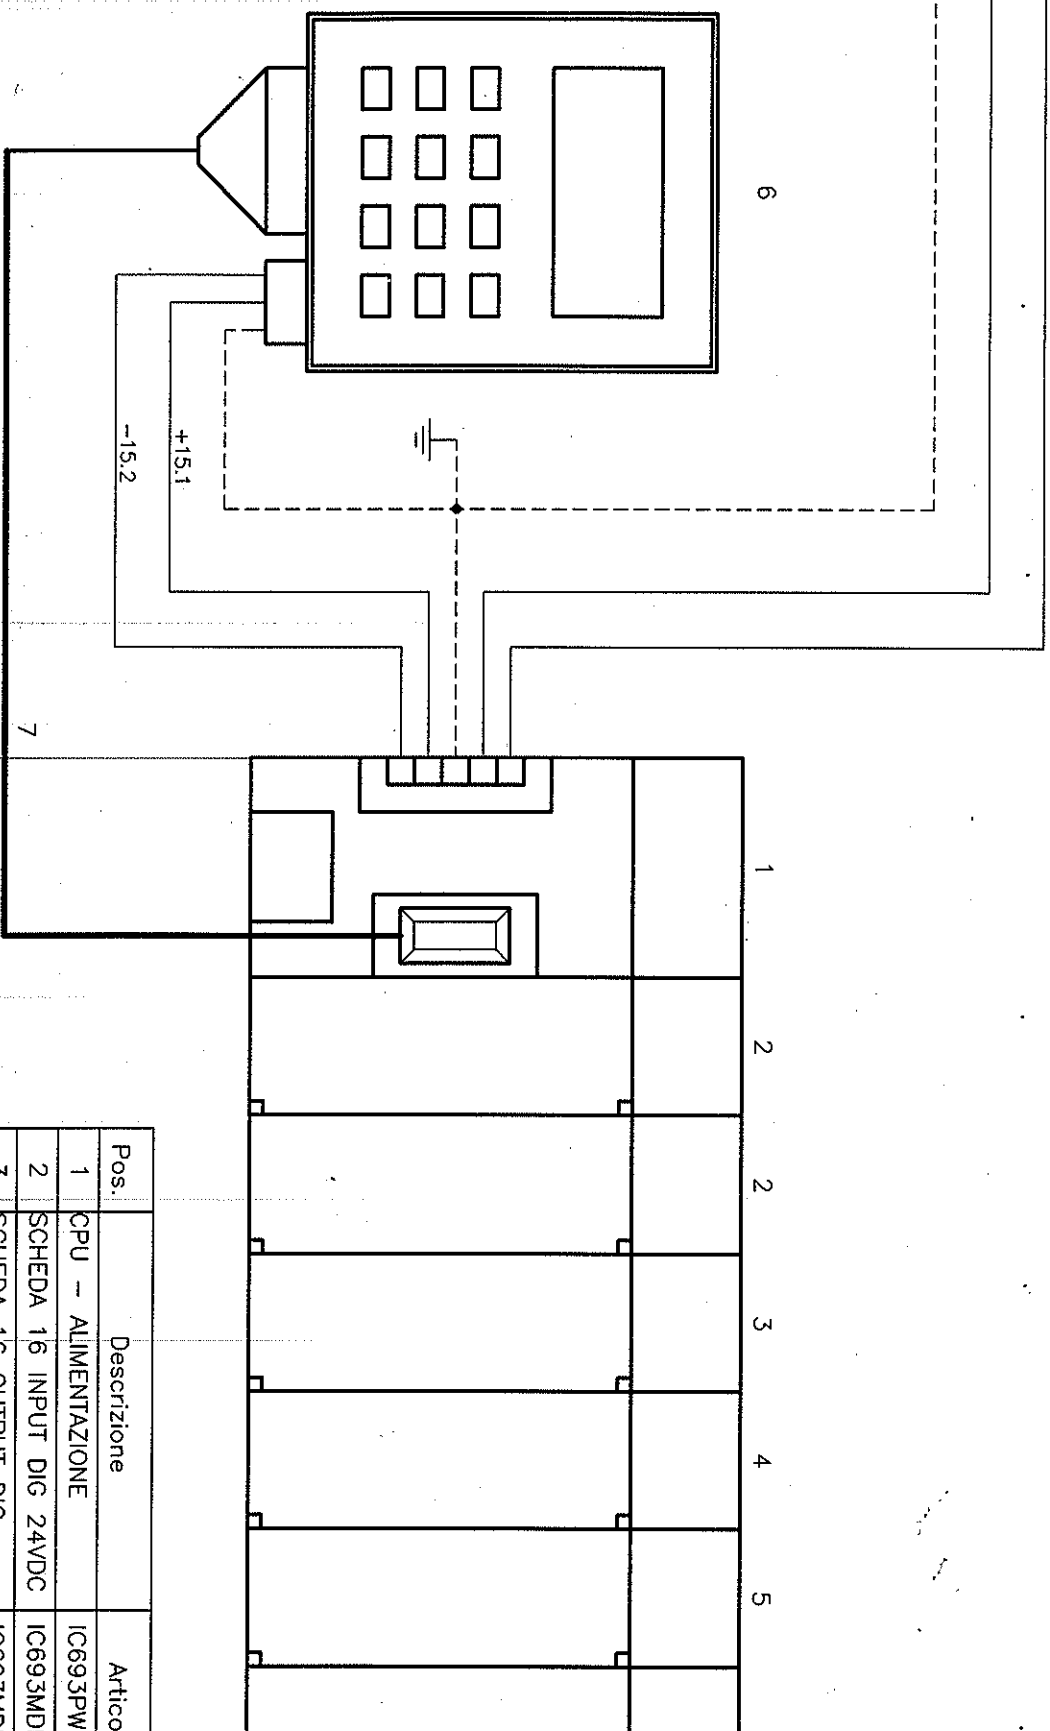


Pos.	Descrizione	Articolo	Q.tà
1	CPU - ALIMENTAZIONE	IC693PWR321	1
2	SCHEDA 16 INPUT DIG 24VDC	IC693MDL645	2
3	SCHEDA 16 OUTPUT DIG	IC693MDL740	1
4	SCHEDA USCITE ANALOGICHE	IC693ALG390	1
5	SCHEDA CONTEGGIO VELOCE	IC693APU300	1
6	PANNELLO OPERATORE	ICP01R-04-0345	1
7	CAVO PER PANNELLO OPER.	CA10	1

Dis. N. 2224		Impianto		ORDINE		FOGLIO	
CAD	SPAC	PRESSA KB5 - 200T		355/03		15	
Nome File		COMPOSIZIONE PLC		Commissa		116	
Data	23/09/2003			Esecutore		SL.	
				SL.		MERIDSTAMP	
						16	

CASATI MASSIMO
Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

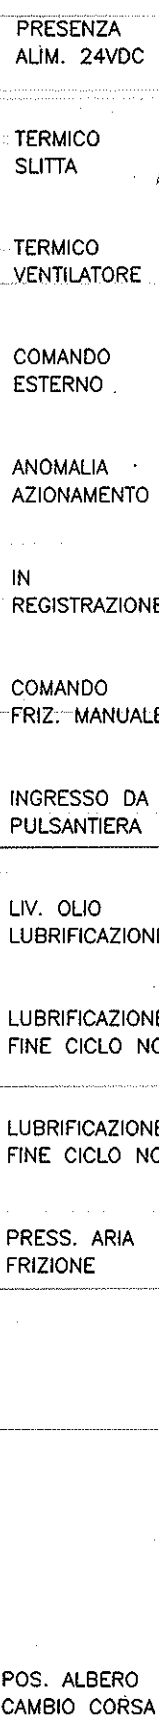

FOGLIO	16
SEGUE	17

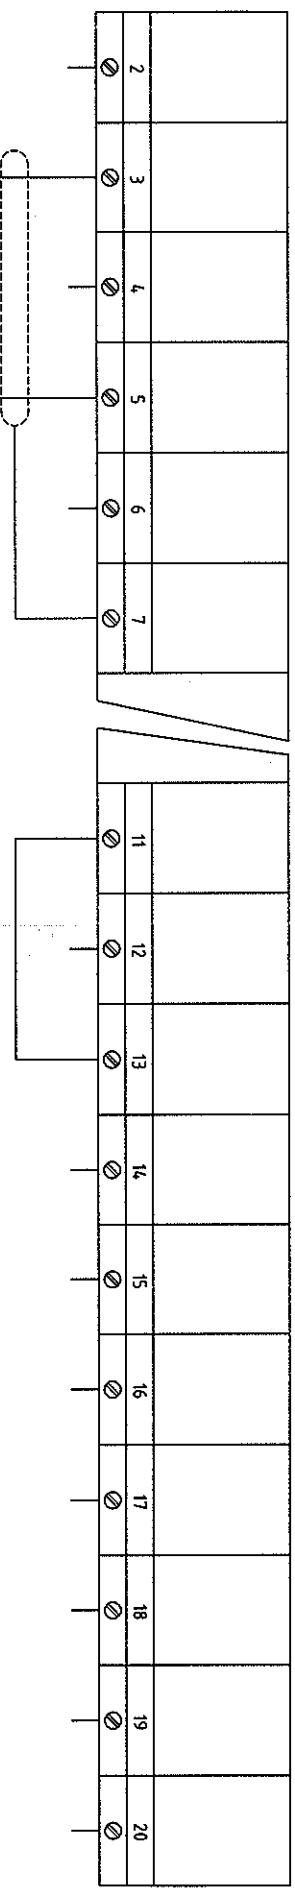

18.1
+ REF 12/8

18.2
0 V 12/8

SEGNALE ANALOGICO
REG. VELOCITA' MOTORE

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N. 2224		Impianto		Ordine		Foglio	
CAD	SPAC	PRESSA KB5 - 200T		355/03		18	
Nome File		Denominazione		Compresso			
Data	23/09/2003	SCHEDA USCITE ANALOGICHE		116			
				Esecutore		MERIDSTAMP	
				S.L.		19	

E.V. FRIZIONE B

OUT 1



OUT 2

OUT 3

LUBRIFICAZIONE

START 360°

CAMBIO CORSA
INSERITO

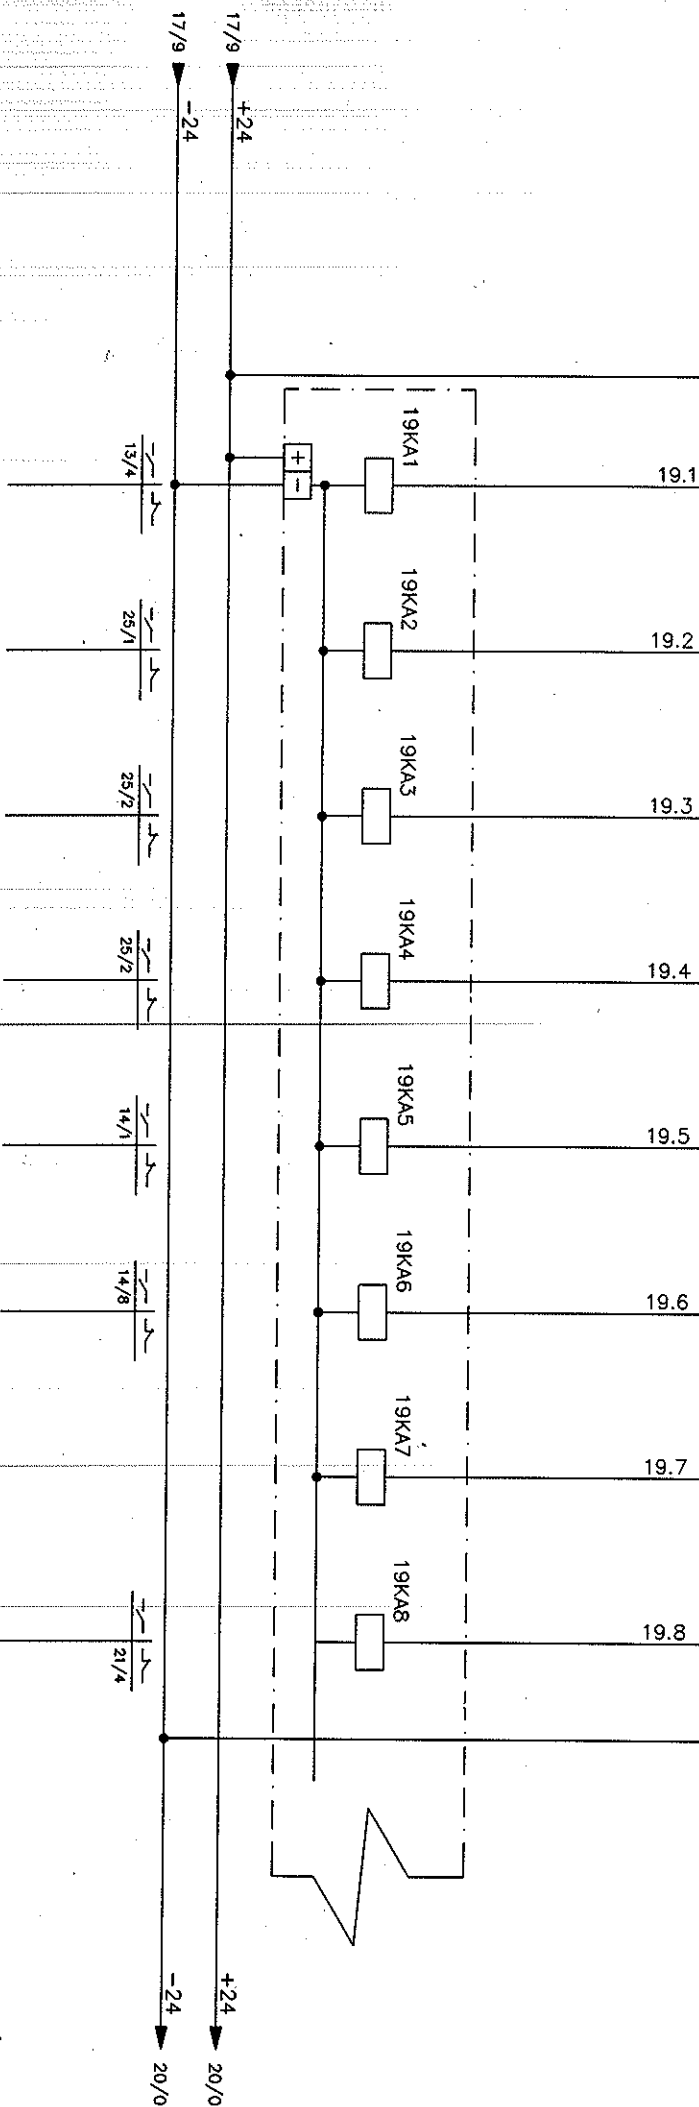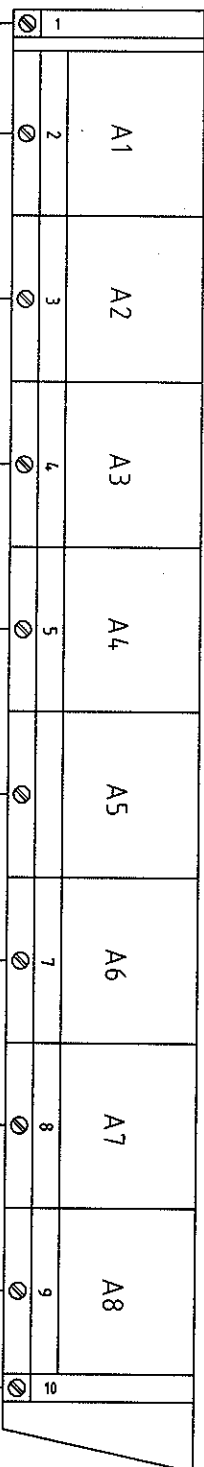


CASATI MASSIMO


Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T	Ordine	355/03	Foglio	19
CAD	SPAC	Denominazione	SCHEDA USCITE DIGITALI - A	Commissa	116	Segue	20
Nome File				Esecutore	S.L.		
Data	23/09/2003						

MERIDSTAMP

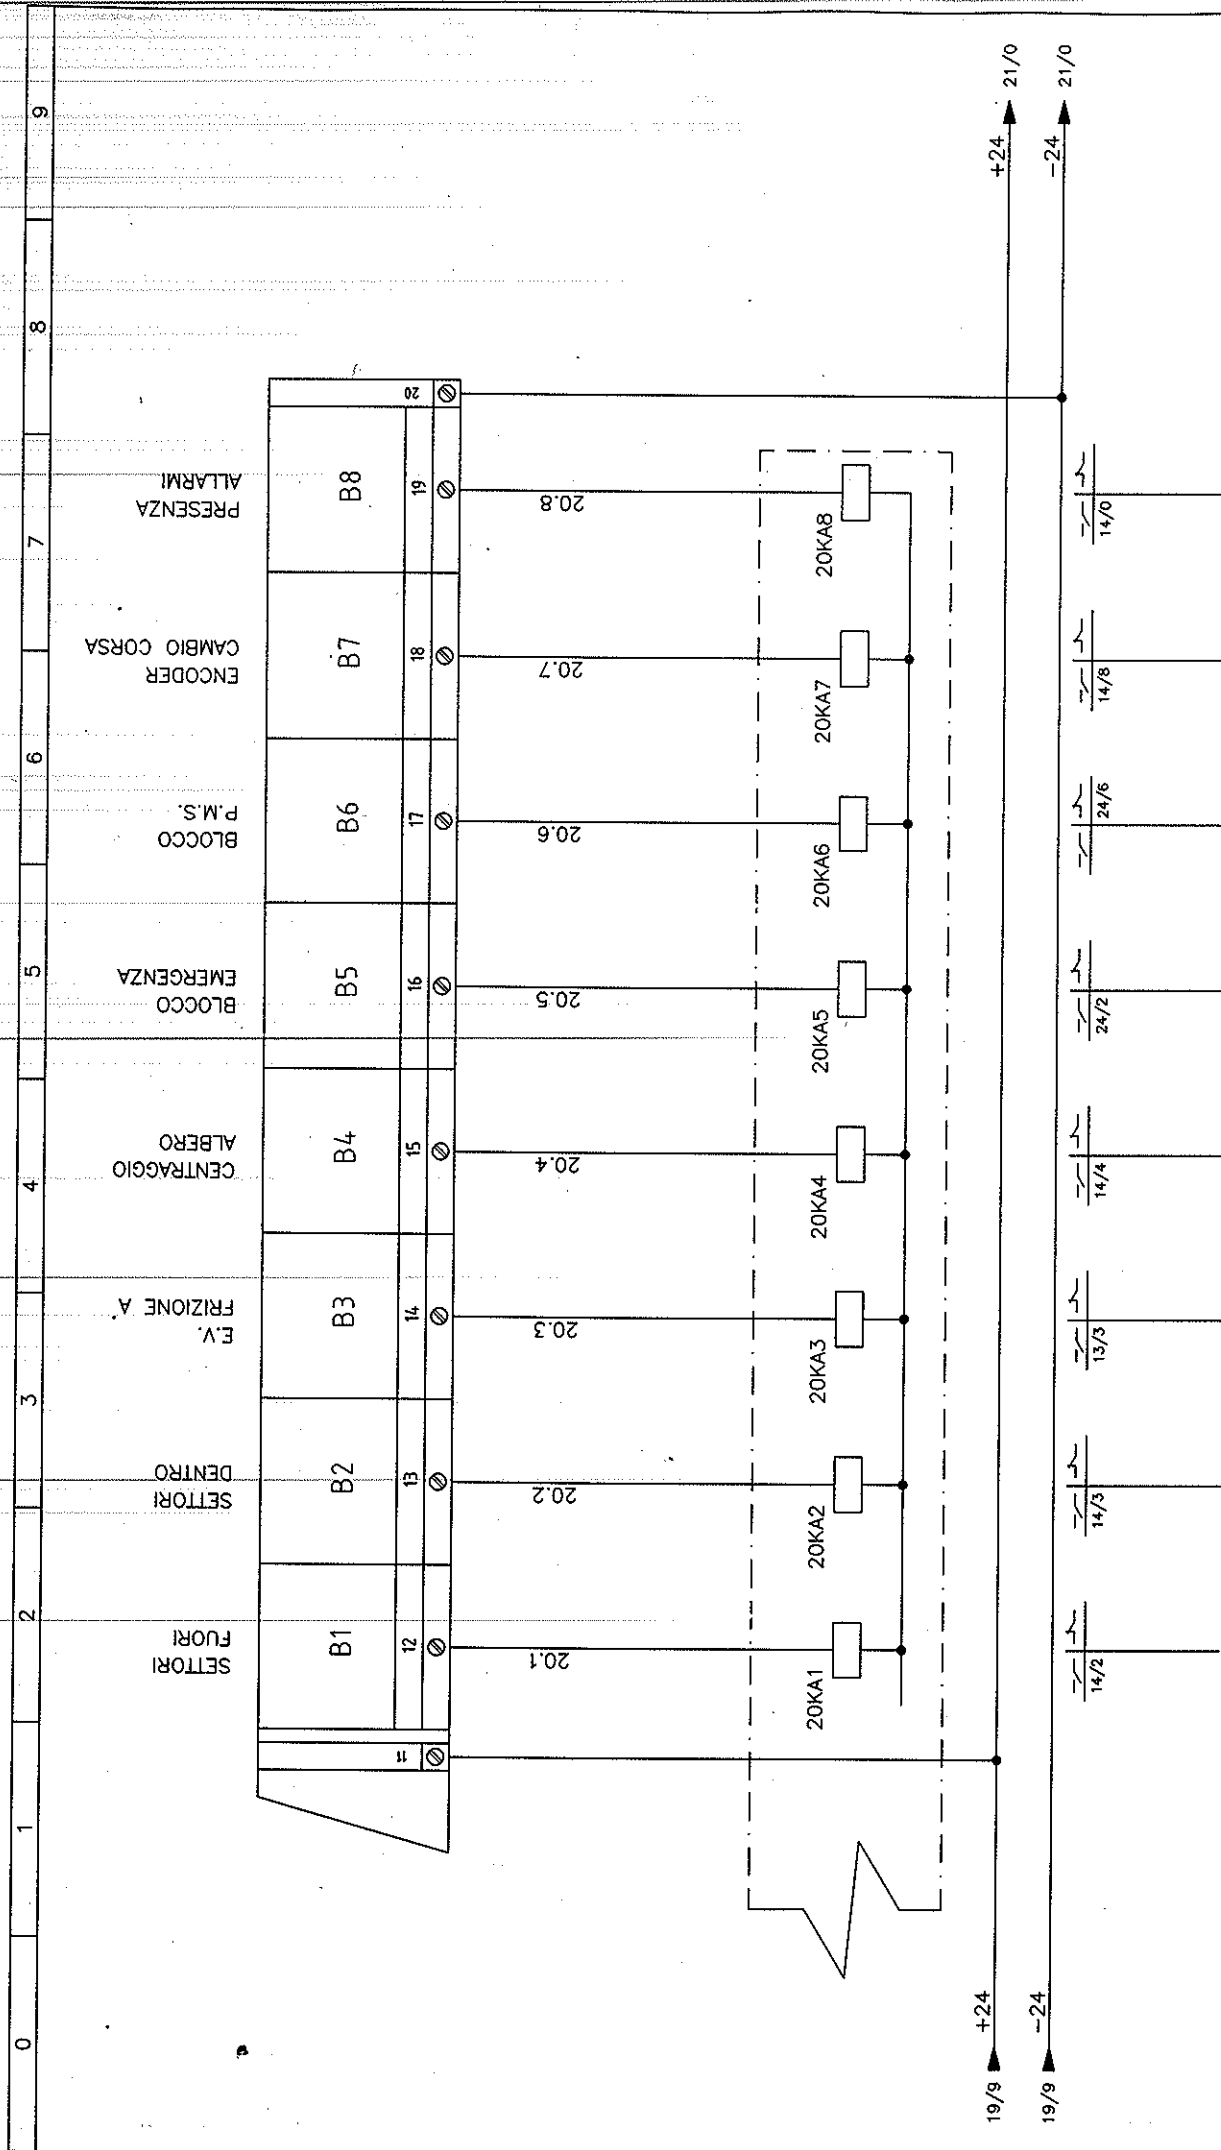

CASATI MASSIMO Impianti elettrici - Quadri - Automazioni Via della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899		Dis. N.	2224		Impianto	PRESSA KB5 - 200T		Ordine	355/03		Foglio	20
		CAD	SPAC		Denominazione	SCHEDA L'ITE DIGITALI - B		Commissa	116		SEGUE	21
		Nome File			Data	23/09/2003		Esecutore	S.L.		MERIDSTAMP	

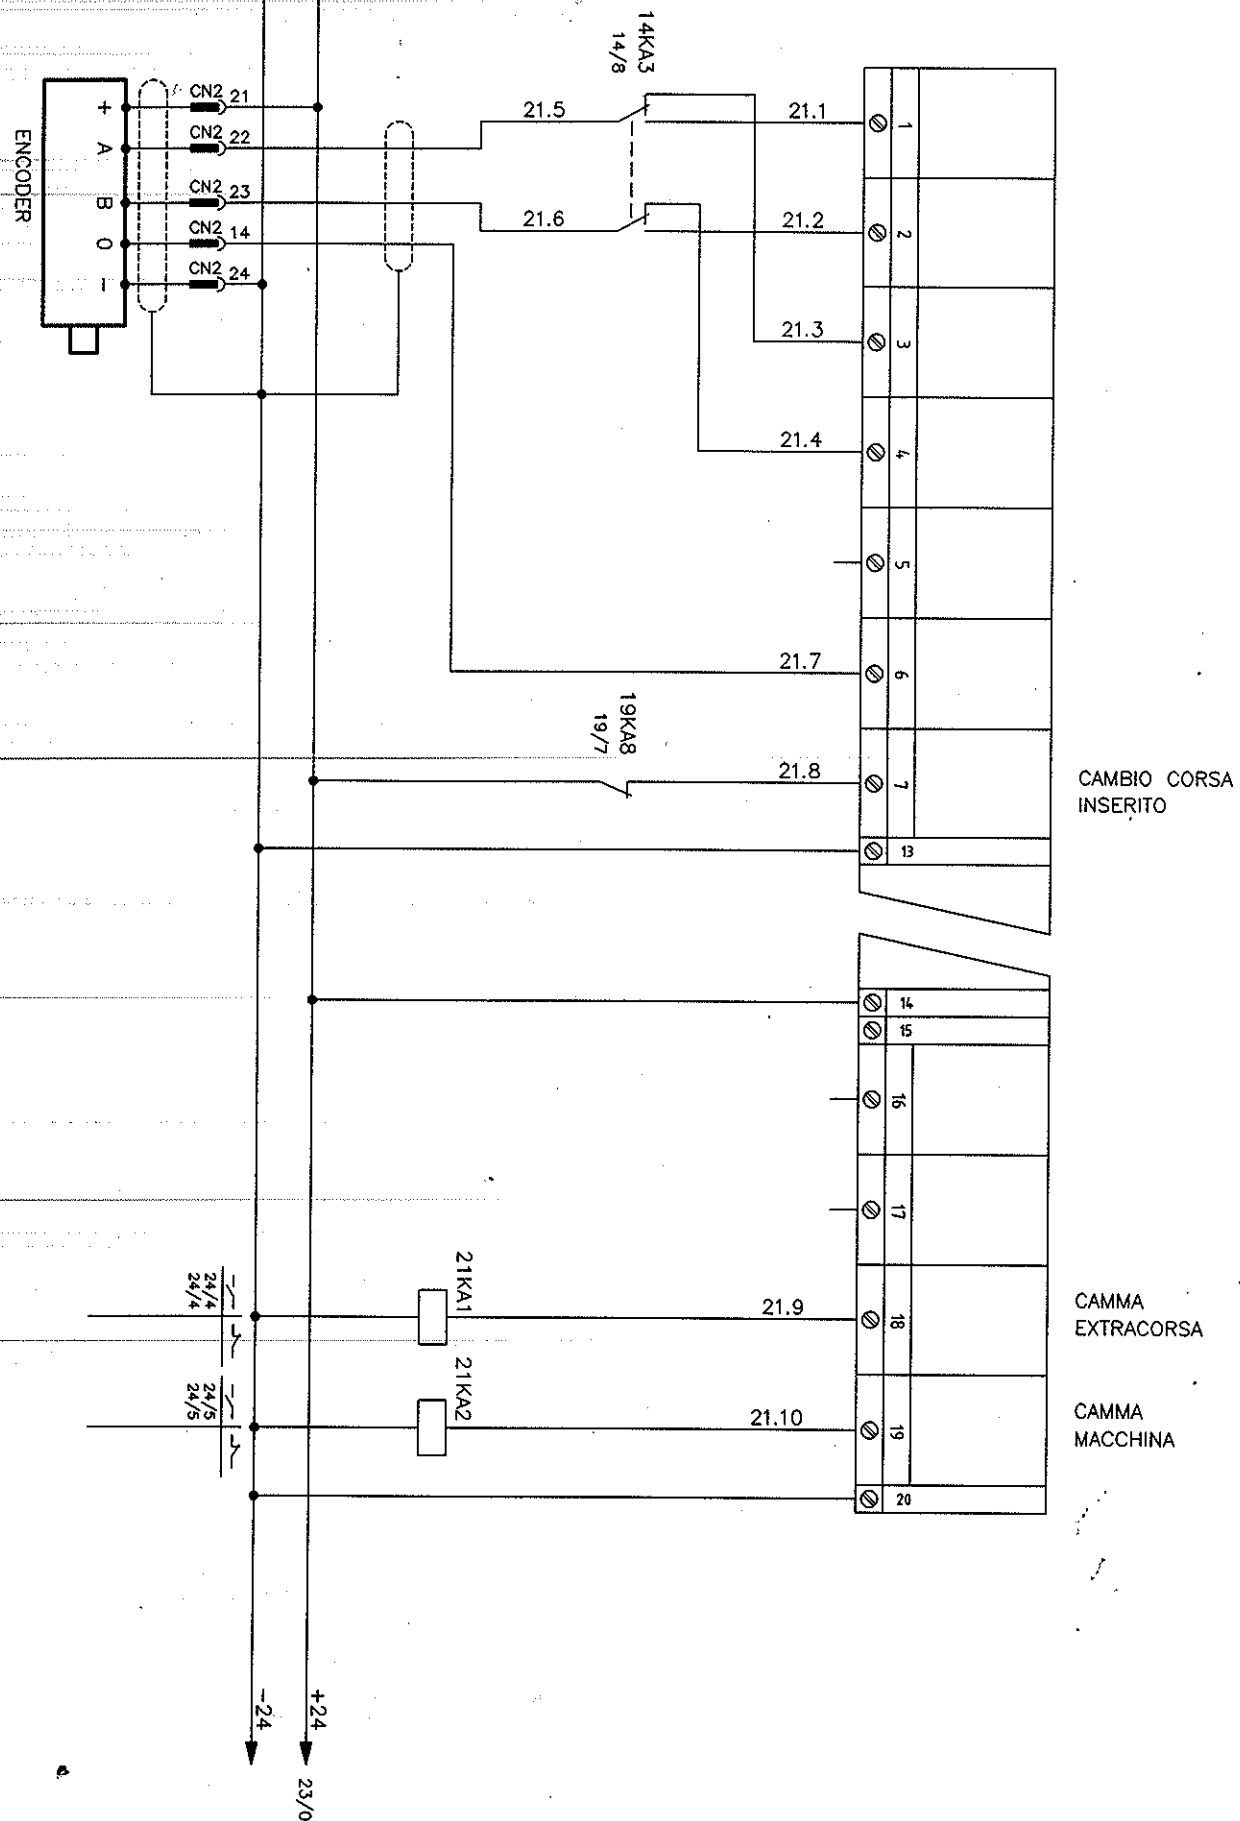


CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 2007	Ordine	355/03	Foglio	21
CAD	SPAC			Commissa	116		22
Nome File		Denominazione	SCHEDA C TATORE VELOCE	Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP	
Data	23/09/2003						

CPE 907

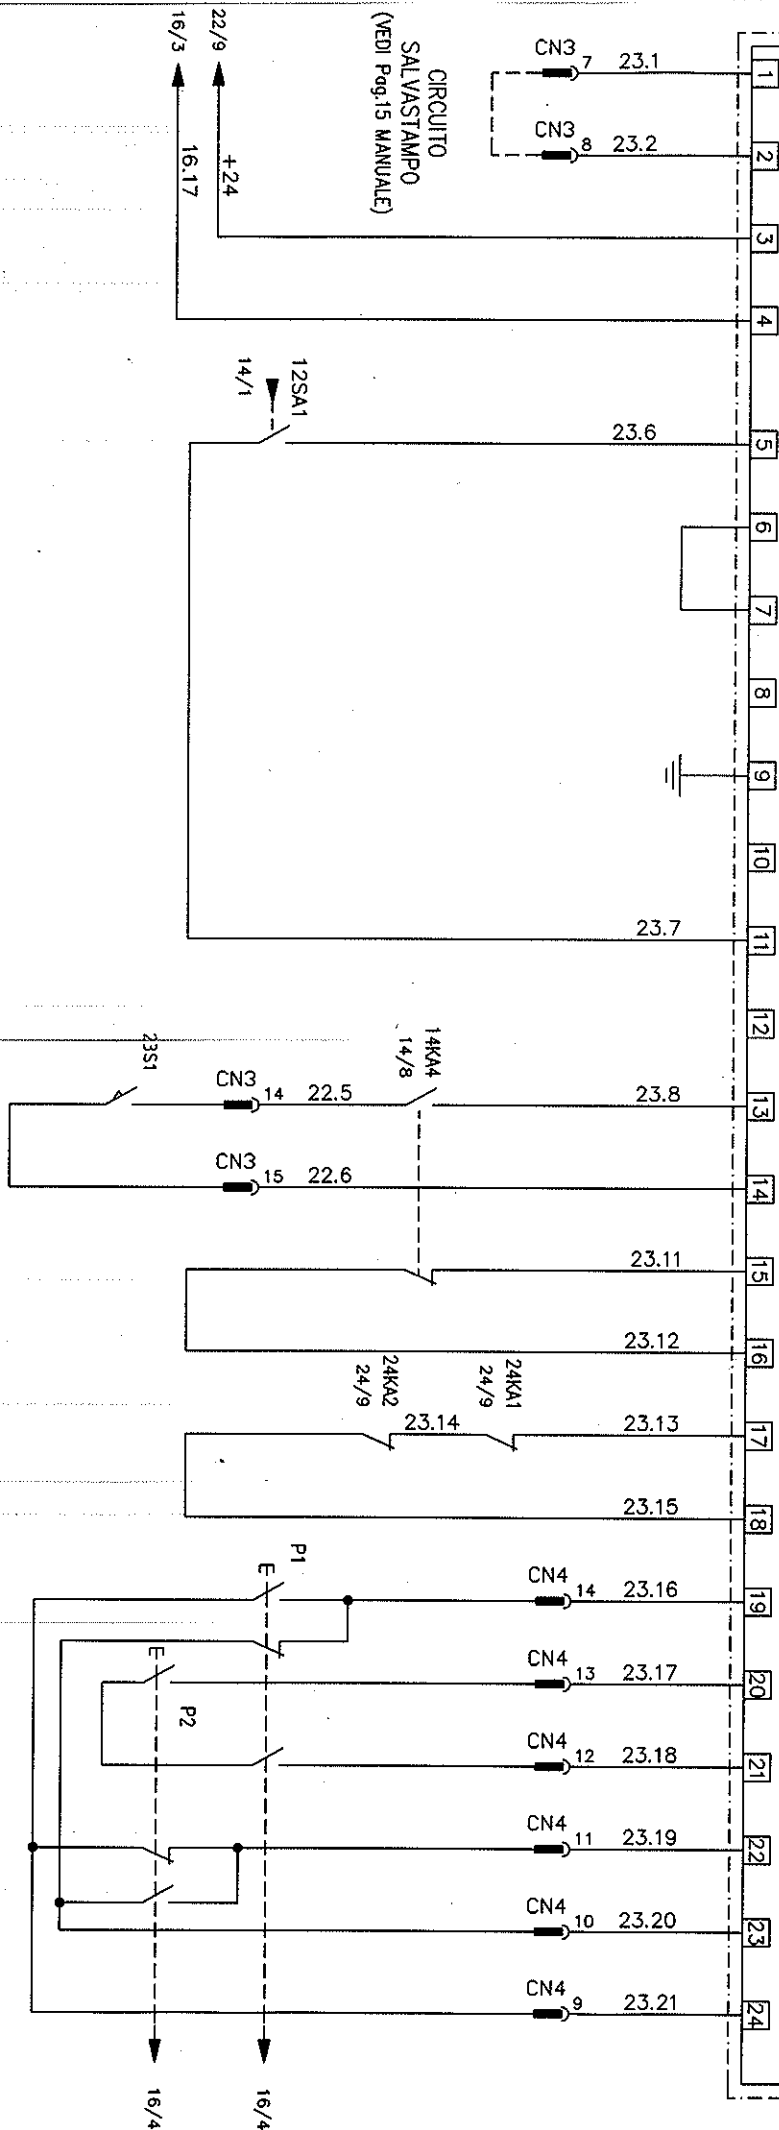

IN REGISTRAZ.
MARCIA AVANTI

FINECORSA
CANCELLO


PULS. 1
COMANDO BIMANUALE
PULS. 2

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T	Ordine	355/03	FOGLIO	23
CAD	SPAC			Compresso	116	SEGUE	24
Nome File		Denominazione	CENTRALINA CONTROLLO	Esecutore	S.L.		
Data	23/09/2003		PRESSE - CPE 907				

Dis. N.	2224	Impianto	
CAD	SPAC	PRESSA KB5 - 200T	
Nome File		Denomominazione	CENTRALINA CONTROLLO
Data	23/09/2003		PRESSE - CPE 907
		Ordine	355/03
		Commissa	116
		Esecutore	S.L.
			MERIDSTAMP
			25
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45
			46
			47
			48
			49
			50
			51
			52
			53
			54
			55
			56
			57
			58
			59
			60
			61
			62
			63
			64
			65
			66
			67
			68
			69
			70
			71
			72
			73
			74
			75
			76
			77
			78
			79
			80
			81
			82
			83
			84
			85
			86
			87
			88
			89
			90
			91
			92
			93
			94
			95
			96
			97
			98
			99
			100

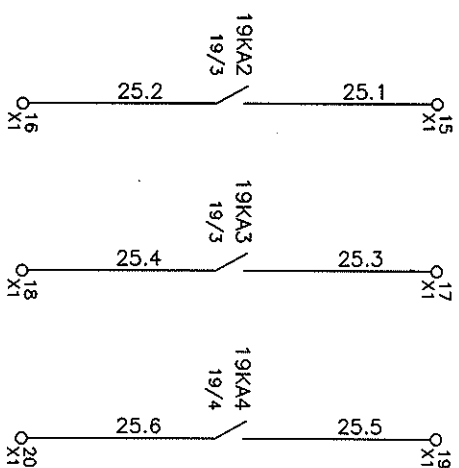

CAMME ELETTRONICHE


OUT 1
OUT 2
OUT 3

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 2007	Ordine	355/03	FOGLIO	25
CAD	SPAC	Denominazione	CAMME ELETTRONICHE	Commissa	116	SEGUE	26
Nome File				Esecutore	S.L.		
Data	23/09/2003						

MERIDSTAMP

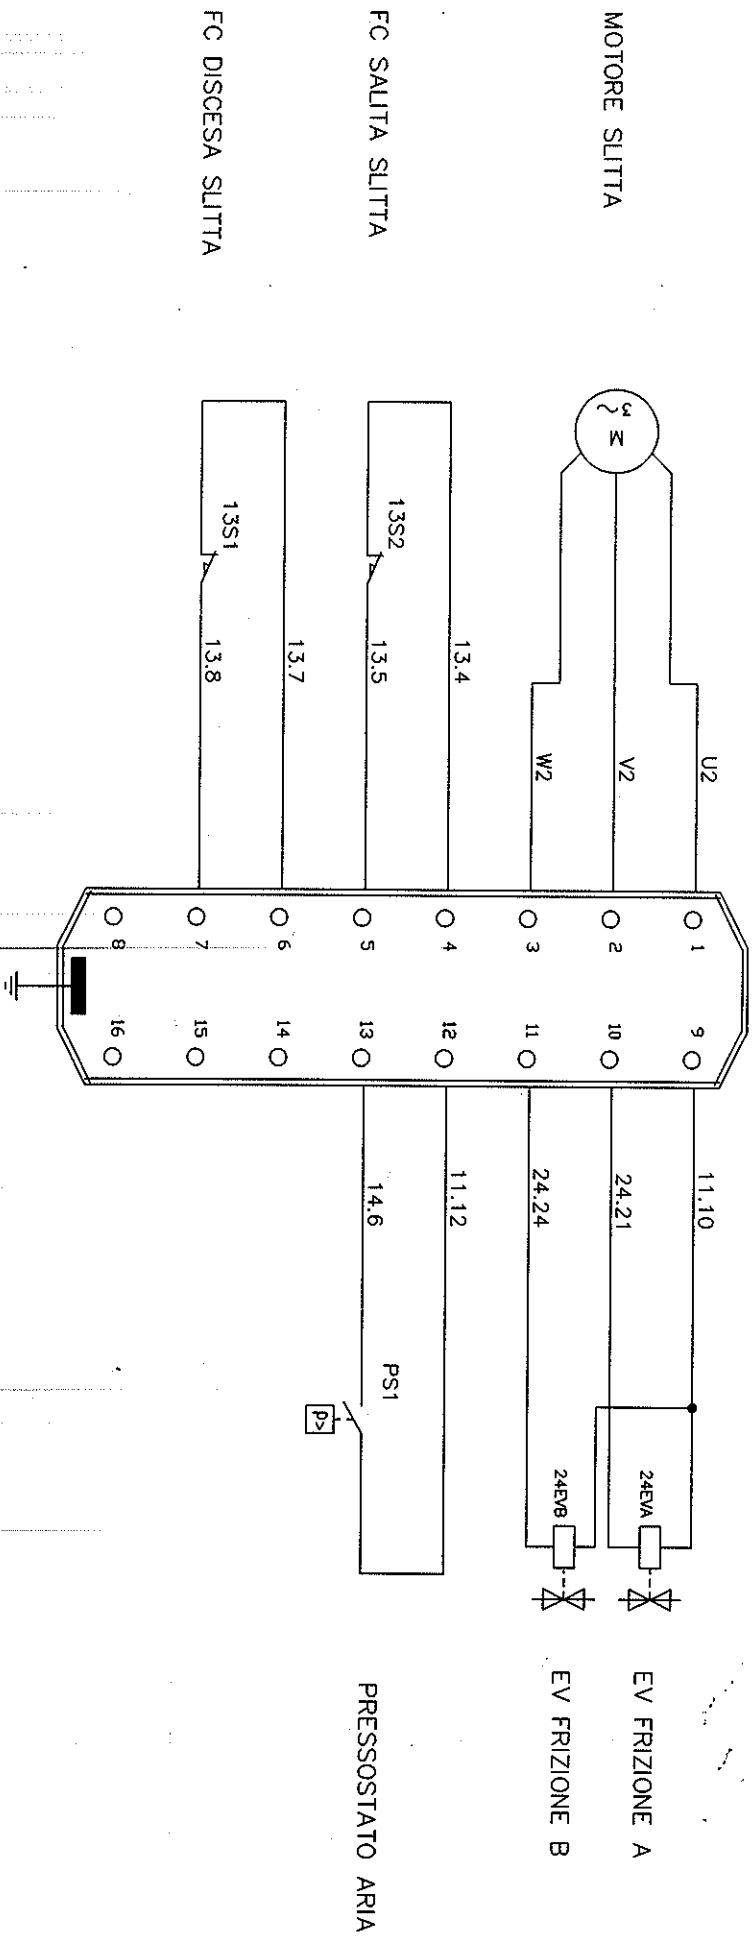

MOTORE SLITTA

FC SALITA SLITTA

FC DISCESA SLITTA

EV FRIZIONE A

EV FRIZIONE B

PRESSOSTATO ARIA

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni

Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 -- 200T		Ordine	355/03	Foglio
CAD	SPAC				Commissa	116	
Nome File		Denominazione	CONNETTORE CN1				MERIDSTAMP
Data	23/09/2003				Esecutore	S.L.	
							26
							27
							segue

POS. ALBERO CAMBIO CORSA

SETTORE FUORI


SETTORE DENTRO

BLOCCAGGIO ALBERO

CONTEGGIO SLITTA

FINE CICLO ON LUBRIFICAZIONE


FINE CICLO OFF LUBRIFICAZIONE

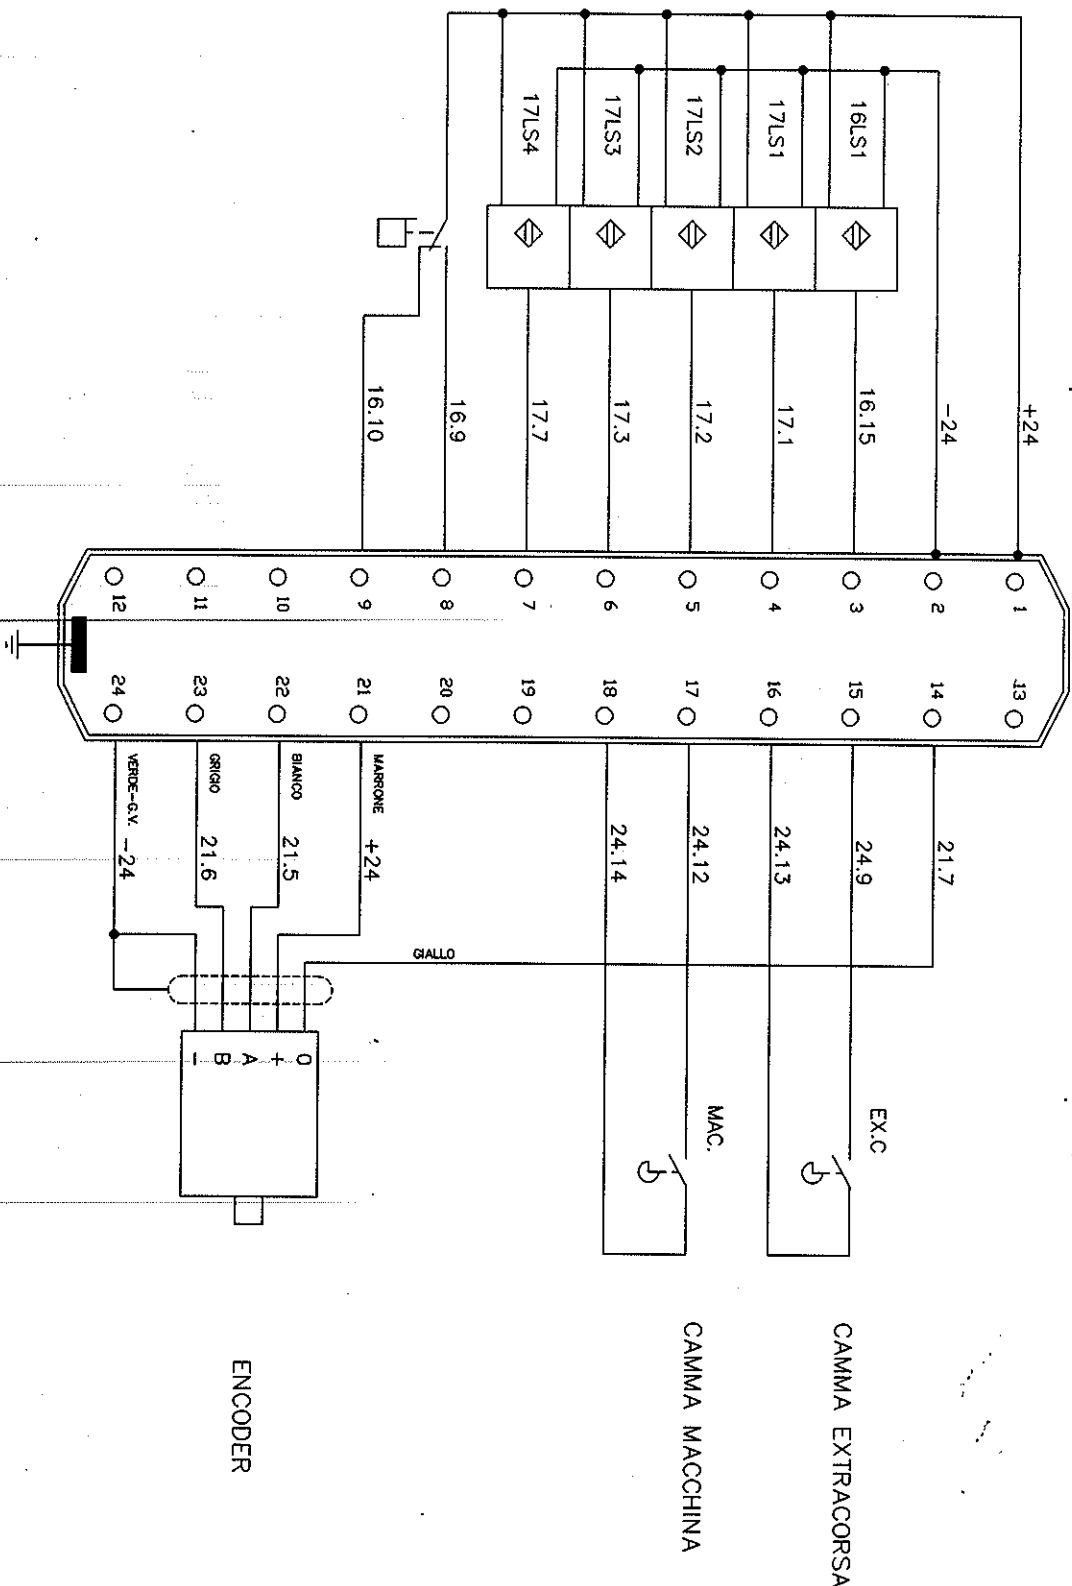

CASATI MASSIMO


Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
 Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T		Ordine	355/03	Foglio
CAD	SPAC	Denominazione	CONNETTORE CN2		Commessa	116	
Nome File					Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP
Date	23/09/2003						
							27
							28

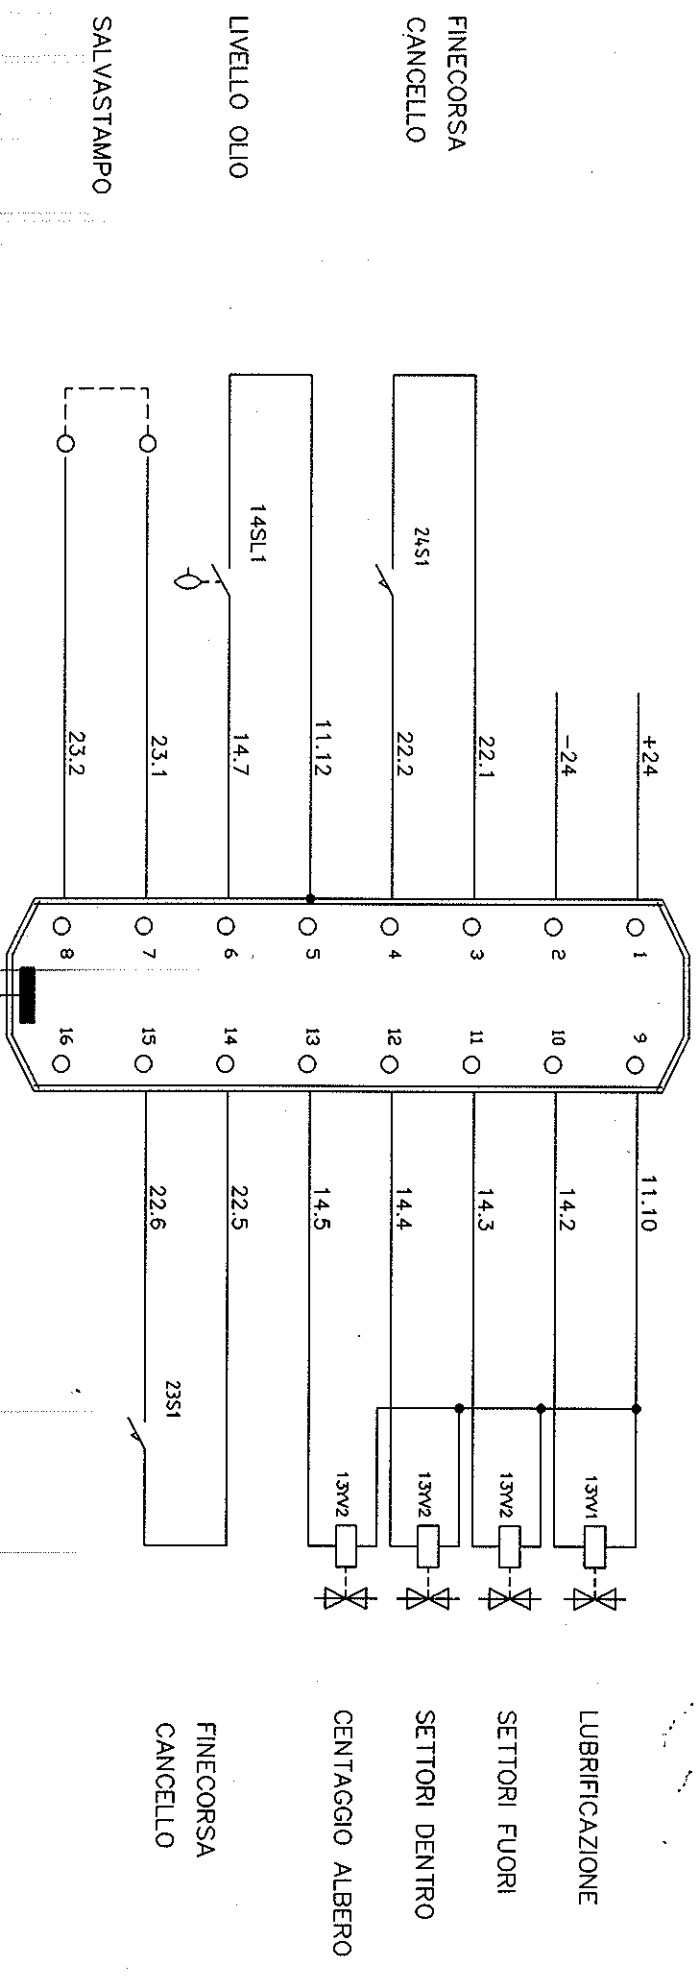


CASATI MASSIMO
 Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
 Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 200T		Ordine	355/03	FOGLIO	28
CAD	SPAC				Commissa	116		
Nome File		Denominazione	CONNETTORE CN3		Esecutore	S.L.	MERIDSTAMP	29
Data	23/09/2003							

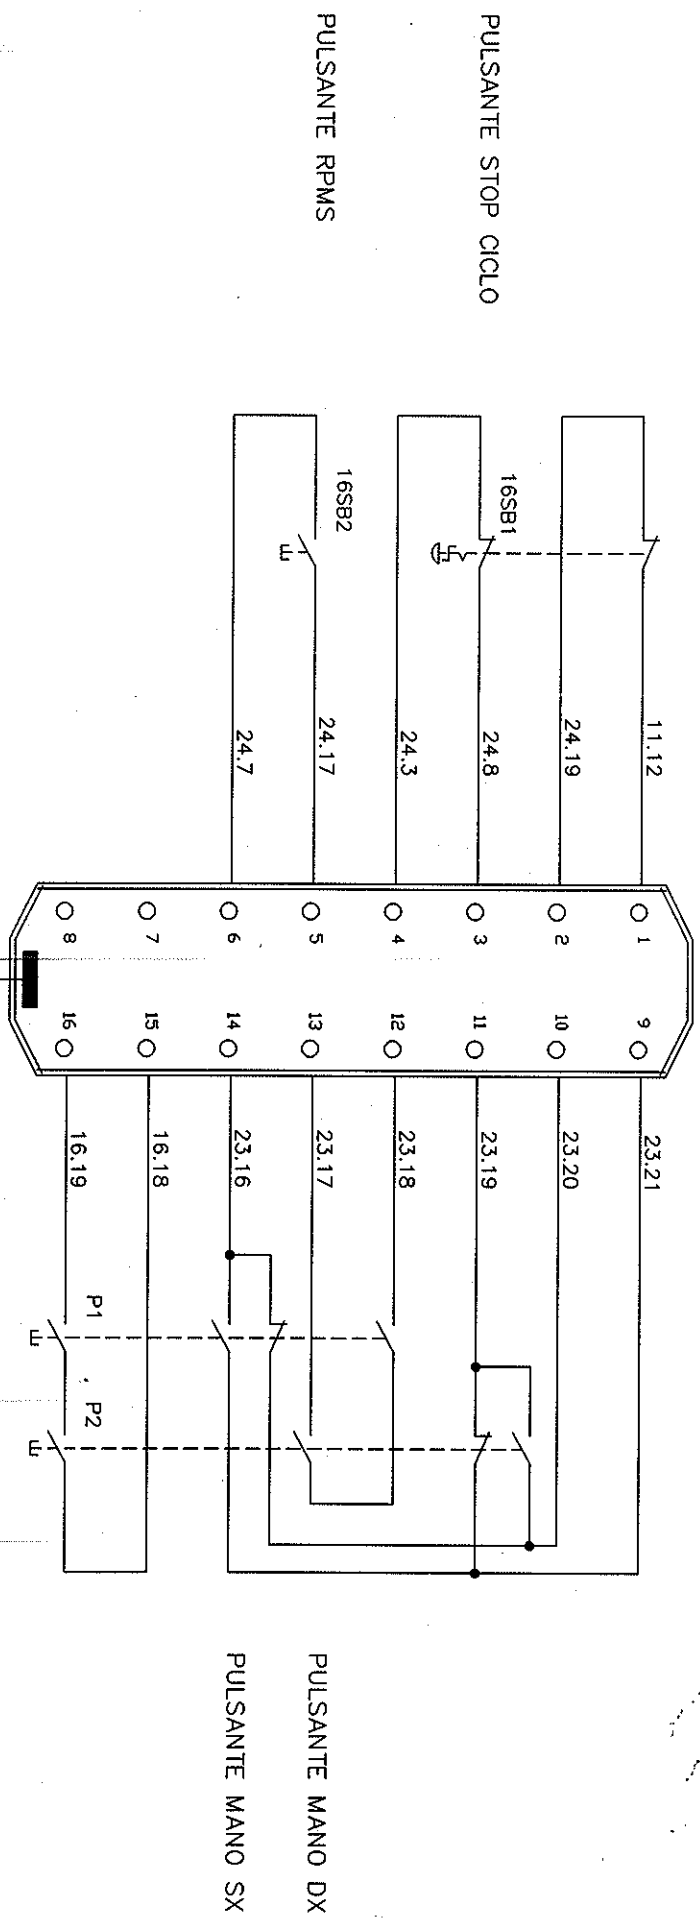

CASATI MASSIMO Impianti elettrici - Quadri - Automazioni Via Luca della Robbia 3 Lissone - Tel 039-794899				Dis. N. 2224 CAD SPAC Nome File Date 23/09/2003		Impianto PRESSA KB5 - 200T Denominazione CONNETTC CN4		Ordine 355/03 Commessa 116 Esecutore S.L.		Foglio 29 Segue 30	
MERIDSTAMP											

N° DEL FILO	M+	M-	U1	V1	W1	12.11	12.12	+D01	D02	23.8	22.5	23.11	23.12	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	+24	17.11
X1																					

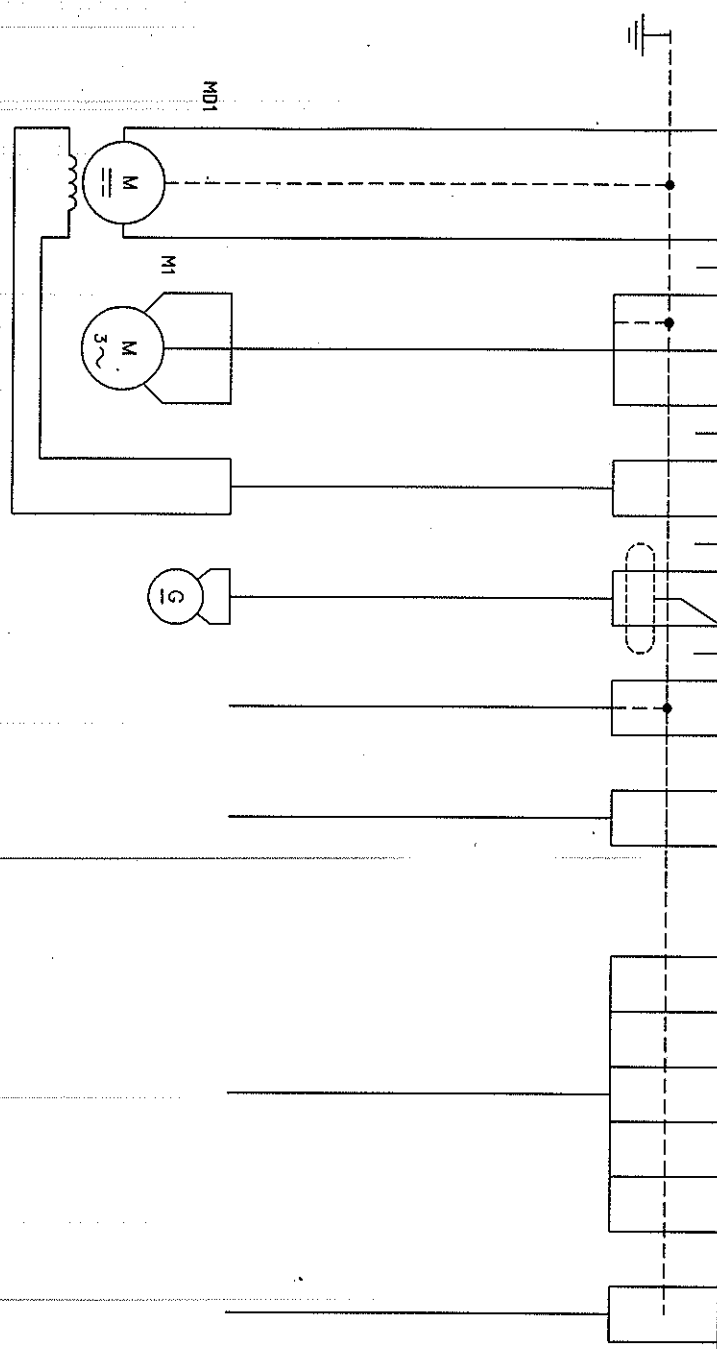

MOTORE
PRESSA

VENTILATORE

ECCITAZIONE

DINAMO
TACHIMET.

COMANDO EST.
PRESSA

FRIZ.
MAN.

CANNE
ELETTRONICHE

PASTIGLIA
TERMICA

CASATI MASSIMO

Impianti elettrici - Quadri - Automazioni
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899

Dis. N.	2224	Impianto	PRESSA KB5 - 2007	Ordine	355/03	Foglio	30
CAD	SPAC	Denominazione	MORSETTIERA	Commissa	116	Segue	31
Nome File				Esecutore	S.L.		
Data	23/09/2003					MERIDSTAMP	

Sigla	Descrizione 1 Descrizione 2	Codice Articolo Codice Interno	Costruttore	Quantita'	Quadro	Foglio	Note
10QS1	SEZIONATORE BLOCCO PORTA 3P 100A	3LD2714-0TK51	SIEMENS	1	QG	10	
10F3	PORTAFUSIBILI SEZ. 3P 10,3X38	3NW7031	SIEMENS	1	QG	10	
10RT1	RELE' TERMICO S00 REG. 0,45 - 0,63A	3RU1116-0GB0	SIEMENS	1	QG	10	
10F4	PORTAFUSIBILI SEZ. 3P 10,3X38	3NW7031	SIEMENS	1	QG	10	
10RT2	RELE' TERMICO S00 REG. 1,8 - 2,5A	3RU1116-0CB0	SIEMENS	1	QG	10	
11F1	PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10,3X38	3NW7021	SIEMENS	1	QG	11	
11T1	TRASF. MON 50VA E UNIV. U 12-24	ETM2-5024	2E	1	QG	11	
11F2	PORTAFUSIBILI SEZ. 1P 10,3X38	3NW7011	SIEMENS	1	QG	11	
11F3	PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10,3X38	3NW7021	SIEMENS	1	QG	11	
11T2	TRASF. MON 250VA E UNIV. U 55-110	ETM2-250110	2E	1	QG	11	
11F4	PORTAFUSIBILI SEZ. 1P 10,3X38	3NW7011	SIEMENS	1	QG	11	
11F5	PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10,3X38	3NW7021	SIEMENS	1	QG	11	
11GD1	ALIM. STABILIZ. 24VDC 4,5A	SW/115-230/24/4,5A	EUROTEK	1	QG	11	
11F6	PORTAFUSIBILI SEZ. 1P 10,3X38	3NW7011	SIEMENS	1	QG	11	
11F7	PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10,3X38	3NW7021	SIEMENS	1	QG	11	
11F8	PORTAFUSIBILI SEZ. 1P 10,3X38	3NW7011	SIEMENS	1	QG	11	
11EV1	VENTILATORE 130X130 20W 115V CA	CCVH6510	CEB	1	QG	11	
	GRIGLIA 130X130 C/FILTRO	CCVH6000	CEB	1	QG	11	
11F9	PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10,3X38	3NW7021	SIEMENS	1	QG	11	
11ZB1	PULSANTE A FUNGO EM. SBL. ROT.	3SB3500-1HA20	SIEMENS	1	QG	11	
	BLOCCHETTO CONTATTI 1+1 NC	3SB3400-0C	SIEMENS	2	QG	11	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla	Descrizione 1 Descrizione 2		Codice Articolo Codice Interno	Costruttore	Quantita'	Quadro	Foglio	Note	
12SB3	PULSANTE BLU		3SB3500-0AA51	SIEMENS	1	QG	12		
	BLOCHETTO CONTATTI 1+1 NO		3SB3400-0B	SIEMENS	2	QG	12		
12SB1	PULSANTE ROSSO		3SB3500-0AA21	SIEMENS	1	QG	12		
	BLOCHETTO CONTATTI 1 NC		3SB3400-0C	SIEMENS	1	QG	12		
12SB2	PULSANTE VERDE		3SB3500-0AA41	SIEMENS	1	QG	12		
	BLOCHETTO CONTATTI 1 NO		3SB3400-0B	SIEMENS	1	QG	12		
12SA1	SELETTORE 2P A LEVA		3SB3500-2KA11	SIEMENS	1	QG	12		
	BLOCHETTO CONTATTI 2 NO		3SB3400-0D	SIEMENS	1	QG	12		
	BLOCHETTO CONTATTI 1 NC		3SB3400-0C	SIEMENS	1	QG	12		
12VD1/2	MORSETTO CON DIODO PASSANTE		DS113	CABUR	2	QG	12		
12KA1-3	RELE' 4 SCAMBI 24V DC		PT570.024	SCHRACK	3	QG	12		
	ZOCCOLI PER RELE'		ES15/4N		3	QG	12		
13KM1	CONTATTORE S00 3KW 110V AC		3RT1015-1AF01	SIEMENS	1	QG	13		
13KM2/3	CONTATTORE S00 3KW 110V AC		3RT1015-1AF02	SIEMENS	2	QG	13		
13KA1/2	RELE' 4 SCAMBI 110V AC		PT570.615	SCHRACK	2	QG	13		
	ZOCCOLI PER RELE'		ES15/4N		2	QG	13		
13SA1	SELETTORE A CHIAVE 2POS		3SB3500-4AD11	SIEMENS	1	QG	13		
	BLOCHETTO CONTATTI 1+1 NO		3SB3400-0B	SIEMENS	2	QG	13		
13SA2	SELETTORE A CHIAVE 3POS CON RIT.		3SB3500-4ED01	SIEMENS	1	QG	13		
	BLOCHETTO CONTATTI 2 NO		3SB3400-0D	SIEMENS	2	QG	13		



CASATI MASSIMO Impianti elettrici - Quadri - Automazioni Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899		Dis. N. 2224		Impianto		Ordine		Foglio	
		CAD SPAC		PRESSA KB5 - 200T		355/03		32	
		Nome File		Denominazione		Commissa		SEGUE	
		Data 23/09/2003		DISTINTA		116		33	
SERIALI Esecutore S.L. MERIDSTAMP									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla	Descrizione 1 Descrizione 2	Codice Articolo Codice Interno	Costruttore	Quantita'	Quadro	Foglio	Note		
14HL1	SPIA ROSSA	3SB3501-6BA20	SIEMENS	1	QG	14			
	PORTALAMPADA BA9s	3SB3400-1A	SIEMENS	1	QG	14			
14KA1-4	RELE' 4 SCAMBI 110V AC	PT570.615	SCHRACK	4	QG	14			
	ZOCCOLI PER RELE'	ES15/4N		4	QG	14			
	COMPOSIZIONE PLC								
	ALIMENTATORE	IC693PWR321	GE-FANUC	1	QG	15			
	SCHEDA 16 INPUT DIG. 24VDC	IC693MDL645	GE-FANUC	2	QG	15			
	SCHEDA 16 OUTPUT DIG	IC693MDL740	GE-FANUC	1	QG	15			
	SCHEDA USCITE ANALOGICHE	IC693ALG390	GE-FANUC	1	QG	15			
	CHEDA CONTEGGIO VELOCE	IC693APU300	GE-FANUC	1	QG	15			
	PANNELLO OPERATORE	TCP01R-04-0345	T line	1	QG	15			
	CAVO PER PANNELLO OPERATORE	CA10	T line	1	QG	15			
17SA1	SELETTORE A CHIAVE 2POS	3SB3500-4AD11	SIEMENS	1	QG	17			
	BLOCHETTO CONTATTI 1 ON	3SB3400-0B	SIEMENS	1	QG	17			
	SCHEDA 16 RELE' 24DC 1S 10A	1AXR161E24	CABUR	1	QG	19/20			
21KA1/2	RELE' 4 SCAMBI 24V DC	PT570.024	SCHRACK	2	QG	21			
	ZOCCOLI PER RELE'	ES15/4N		2	QG	21			
24KA1/2	CONTATTORE AUX S00 110V AC	3RH1140-1AF00	SIEMENS	2	QG	24			

CASATI MASSIMO		Dis. N. 2224		Impianto		Ordine		Foglio	
Impianti elettrici - Quadri - Automazioni		CAD [SPAC]		PRESSA KB5 - 200T		355/03		33	
Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899		Nome File		Denominazione		Commessa		SEGUE	
		Data 23/09/2003		DISTINTA I		Esecutore		34	
				ERIALI		S.L.		MERIDSTAMP	

CASATI MASSIMO Impianti elettrici - Quadri - Automazioni Via Luca della Robbia 3 Lissone- Tel 039-794899		Dis. N. 2224		Impianto		PRESSA KB5 - 200T		Ordine 355/03		Foglio 33	
		CAD [SPAC]						Commissa 116			
		Nome File		Denominazione		DISTINTA 1		Esecutore S.L.			
		Data 23/09/2003				ERIALI				MERIDSTAMP	
										SEQUE 34	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Sigla	Descrizione 1 Descrizione 2	Codice Articolo Codice Interno		Costruttore		Quantita'		Quadro		Foglio		Note							
	CUSTODIA FISSA PAR 16P PG21	ILCHP 16		ILME		3		QG											
	CUSTODIA FISSA PAR 24P PG21	ILCHP 24		ILME		1		QG											
	CUSTODIA MOB ORIZZ. 16P PG21	ILCHO 16		ILME		3		QG											
	CUSTODIA MOB ORIZZ. 24P PG21	ILCHO 24		ILME		1		QG											
	FRUTTO PRESA 16P+T	ILCNF 16		ILME		3		QG											
	FRUTTO PRESA 24P+T	ILCNF 24		ILME		1		QG											
	FRUTTO SPINA 16P+T	ILCNM 16		ILME		3		QG											
	FRUTTO SPINA 24P+T	ILCNM 24		ILME		1		QG											
	MORSETTI DA GUIDA 35 mmq	CBD.35		CABUR		2		QG											
	MORSETTI DA GUIDA 4 mmq	CBD.04		CABUR		20		QG											

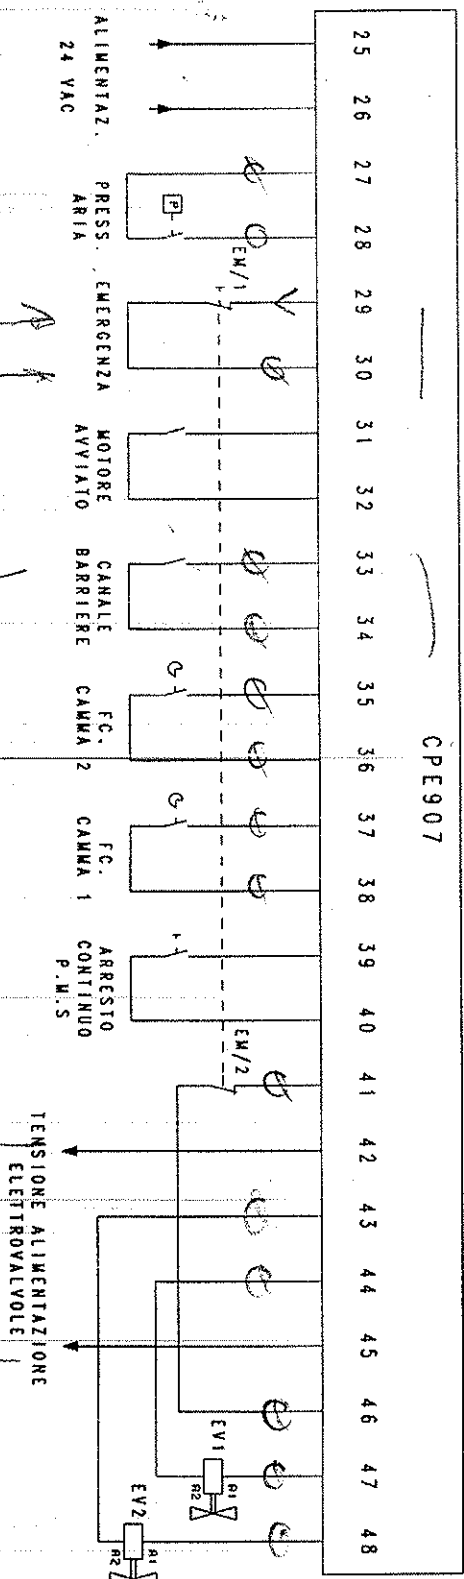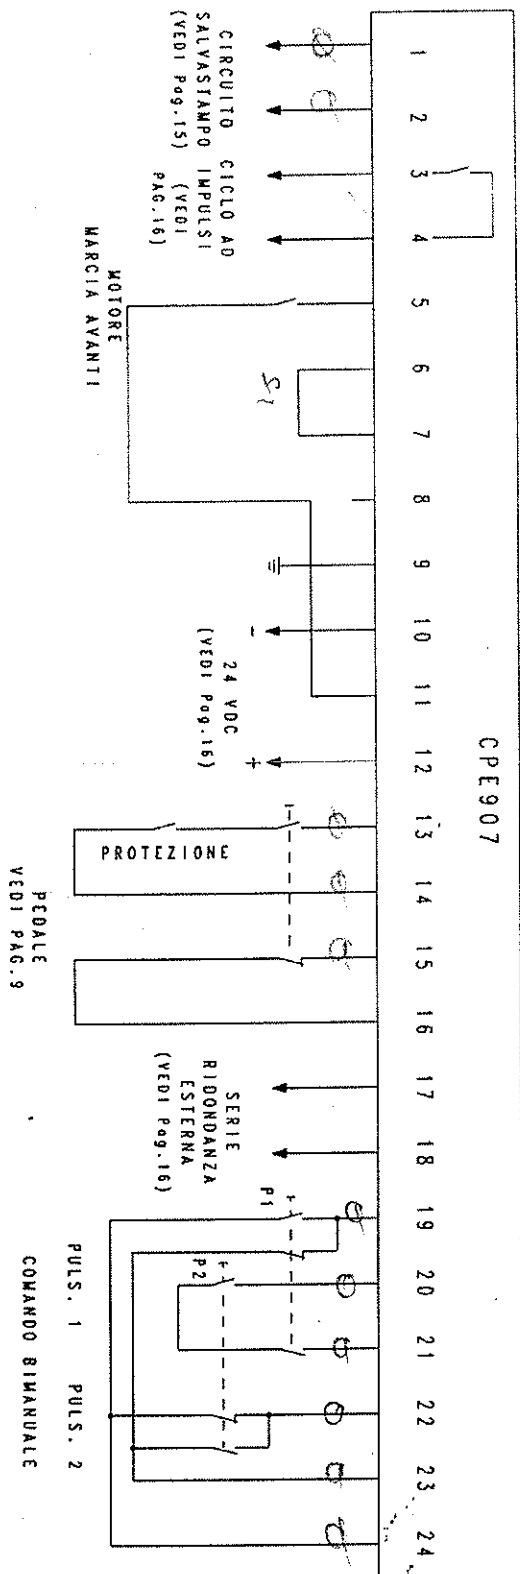

*Carbotta
barriere in serie*

110v