


Data e ora della misurazione 15/01/2020 10:07:11

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA SS912 STACCO 9-11\CALANDRA L\MOTORE\M2V\103
Spettro macchina > 600

v rms [mm/s]

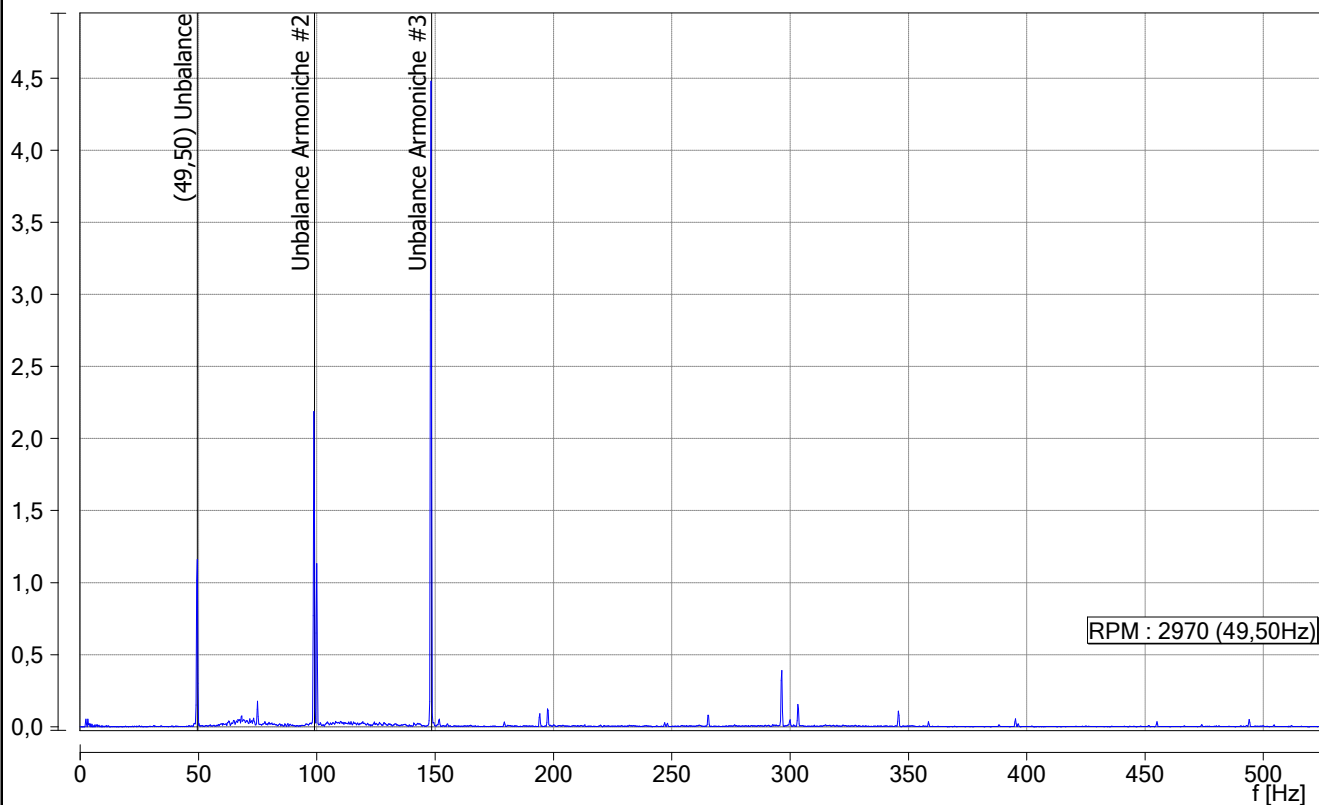

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (49,50) Unbalance

Y [mm/s] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2945

RMS Y [mm/s] = 5,28

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	148,25	4,48
2	98,75	2,19
3	49,50	1,16
4	100,00	1,13
5	296,50	0,39
6	75,00	0,18
7	303,25	0,15
8	197,50	0,12
9	345,75	0,11
10	606,75	0,09