




Date/Time 04/01/2021 11:21:33

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/12/2020 08:58:28

REM\MONDOPLASTICO\COMPRESSORE 3 M78\MOTOREM2V\1020 SPETTRO MACCHINA 400 HZ

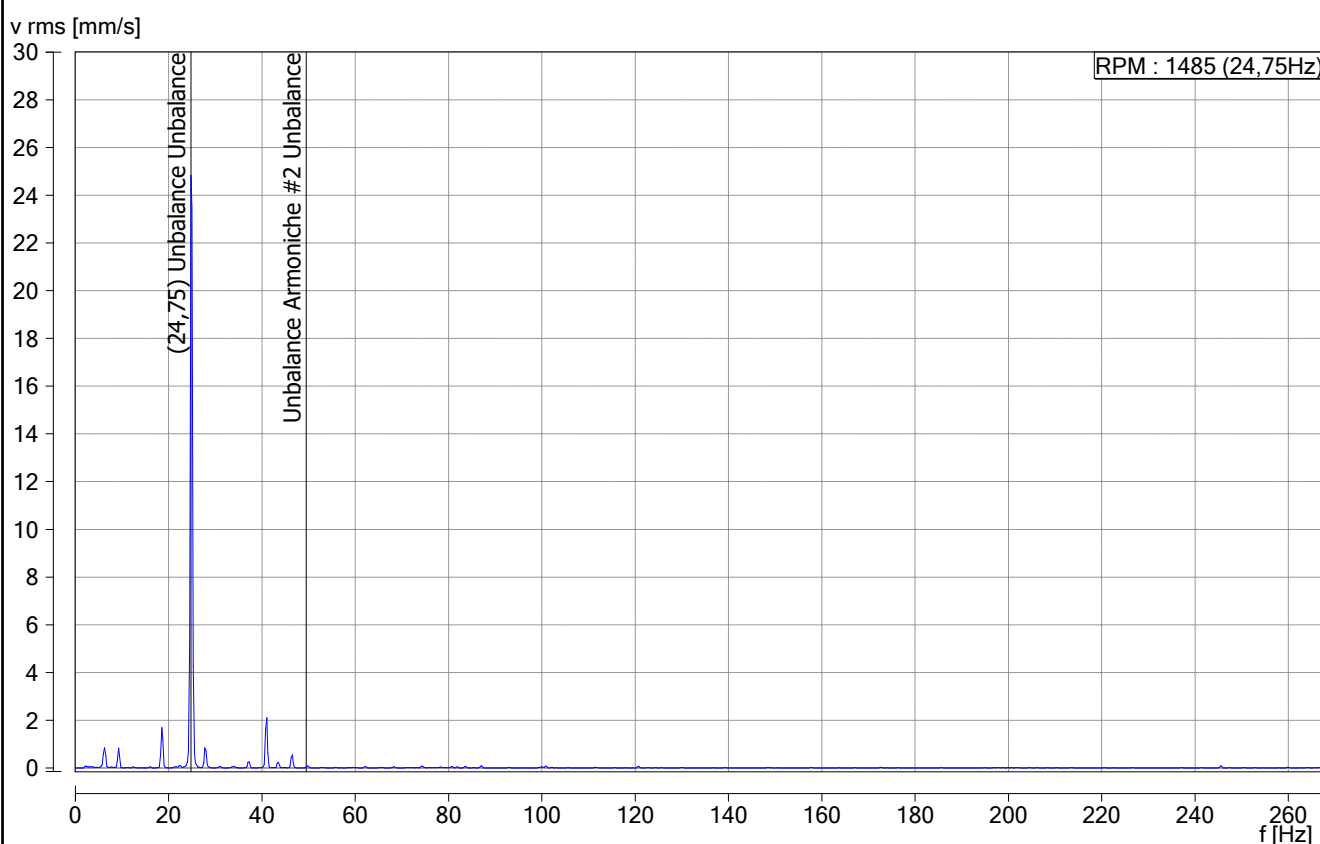

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(24,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1500	
RMS	Y [mm/s]	= 25,03	

Data	Ora	Evento	Commento
04/01/2021	11:19:20	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1500, nuovo rif. 1485.



Date/Time

04/01/2021 11:21:34

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	24,75	24,83
2	41,00	2,10
3	18,50	1,69
4	27,75	0,85
5	6,25	0,84
6	9,25	0,82
7	46,50	0,54
8	37,25	0,26
9	43,50	0,25
10	270,50	0,13