




Date/Time 04/01/2021 11:34:40

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/12/2020 09:01:56

REM\MONDOPLASTICO\COMPRESSORE 2 M71\MOTOREM1V\1020 SPETTRO MACCHINA 400 HZ

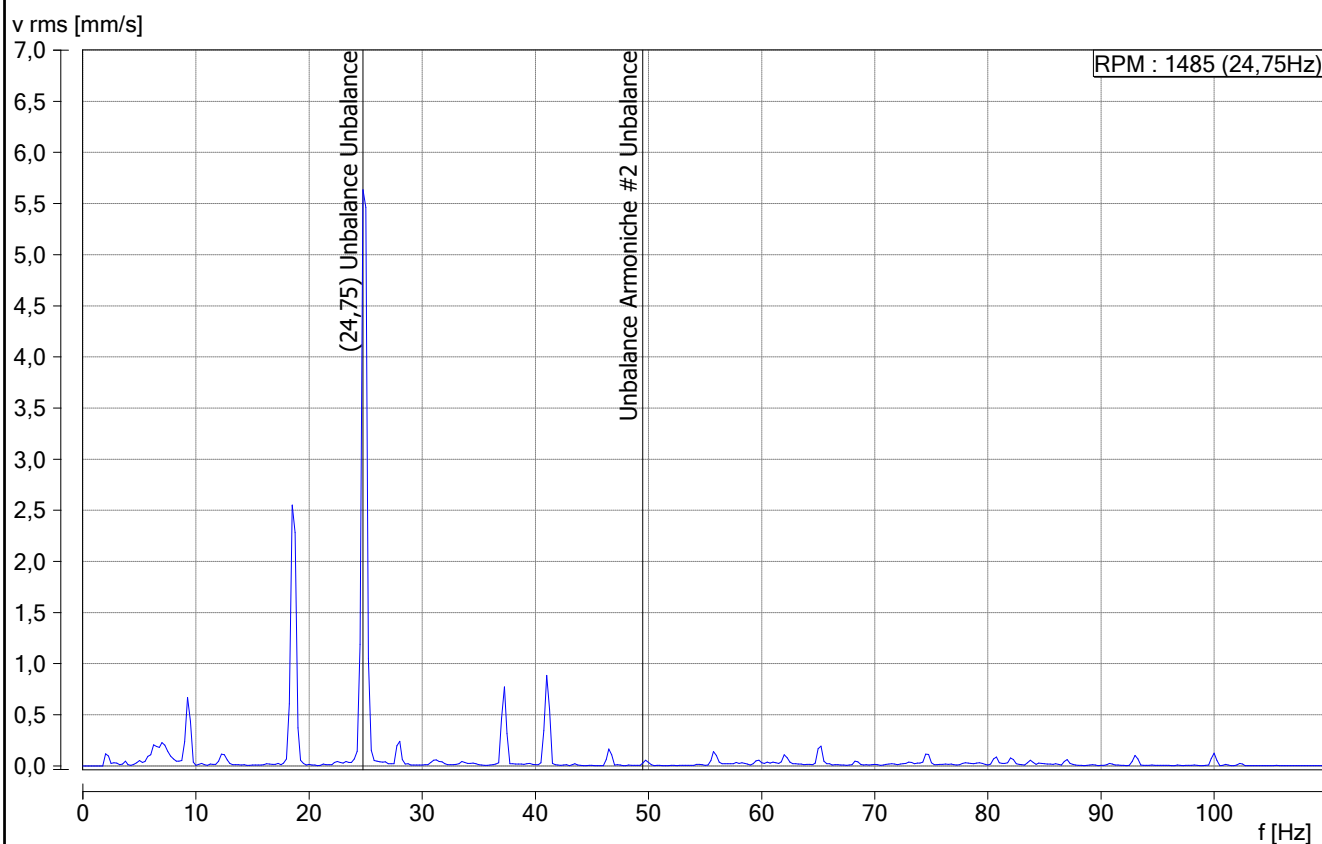

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(24,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1500	
RMS	Y [mm/s]	= 6,37	

Data	Ora	Evento	Commento
04/01/2021	11:34:30	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1500, nuovo rif. 1485.



Date/Time

04/01/2021 11:34:40

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	24,75	5,63
2	18,50	2,55
3	41,00	0,88
4	37,25	0,77
5	9,25	0,67
6	28,00	0,24
7	7,00	0,23
8	6,25	0,20
9	65,25	0,19
10	300,00	0,17