




Date/Time 21/12/2020 12:56:25

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 12:35:35

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA SECONDO CILINDRO CALANDRA L\POMPA\P2V\103
Spettro macchina > 600

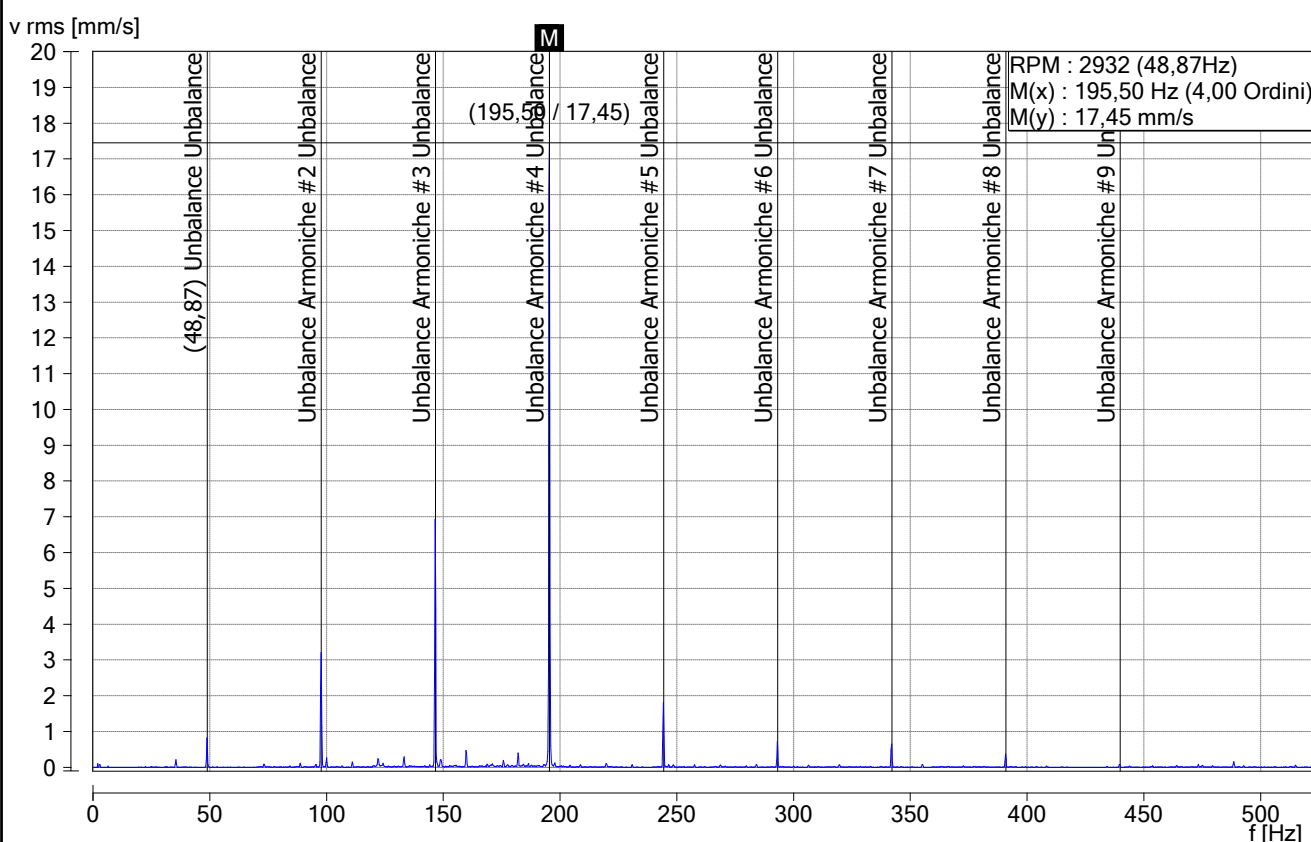

Cursore Principale	X [Hz]	= 195,50	(48,87) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 17,45	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2932	
RMS	Y [mm/s]	= 19,23	

Data	Ora	Evento	Commento
21/12/2020	12:44:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2932, nuovo rif. 2932.
21/12/2020	12:42:17	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2940, nuovo rif. 2932.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.



15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:45	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	195,50	17,45
2	146,50	6,93
3	97,75	3,21
4	244,25	1,81
5	48,75	0,82
6	293,00	0,73
7	342,00	0,65
8	537,25	0,59
9	159,75	0,47
10	182,00	0,40