




Date/Time 11/08/2021 09:04:31

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 05/08/2021 11:53:45

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA TERZO CILINDRO CALANDRA L\POMPA\P1A\1029
ENVELOPE SPETTRO ACC

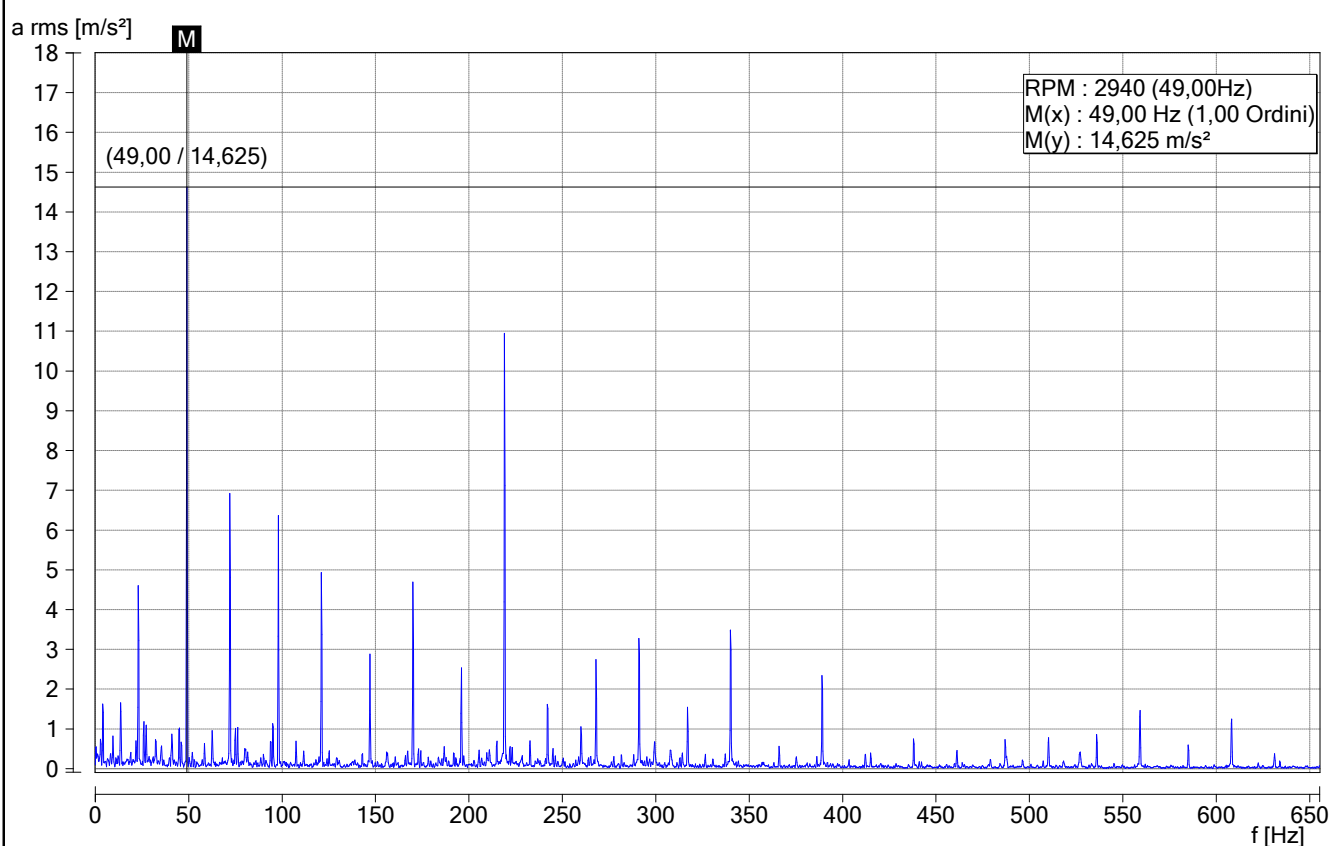

Cursore Principale X [Hz] = 49,00

Y [m/s²] = 14,625

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2940

RMS Y [m/s²] = 24,43

Data	Ora	Evento	Commento
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:45	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2020	08:22:04	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 11/08/2021 09:04:31 Page 2 of 2

03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:45	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	49,00	14,625
2	219,00	10,948
3	72,00	6,926
4	98,00	6,366
5	121,00	4,935
6	170,00	4,688
7	23,00	4,606
8	340,00	3,487
9	291,00	3,273
10	147,00	2,879