




Date/Time 21/07/2022 18:00:23

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 20/07/2022 15:05:43

REM\MONDOPLASTICO\POMPA 1 ACQUA FRIGO \POMPA\M1V\1029 ENVELOPE SPETTRO ACC

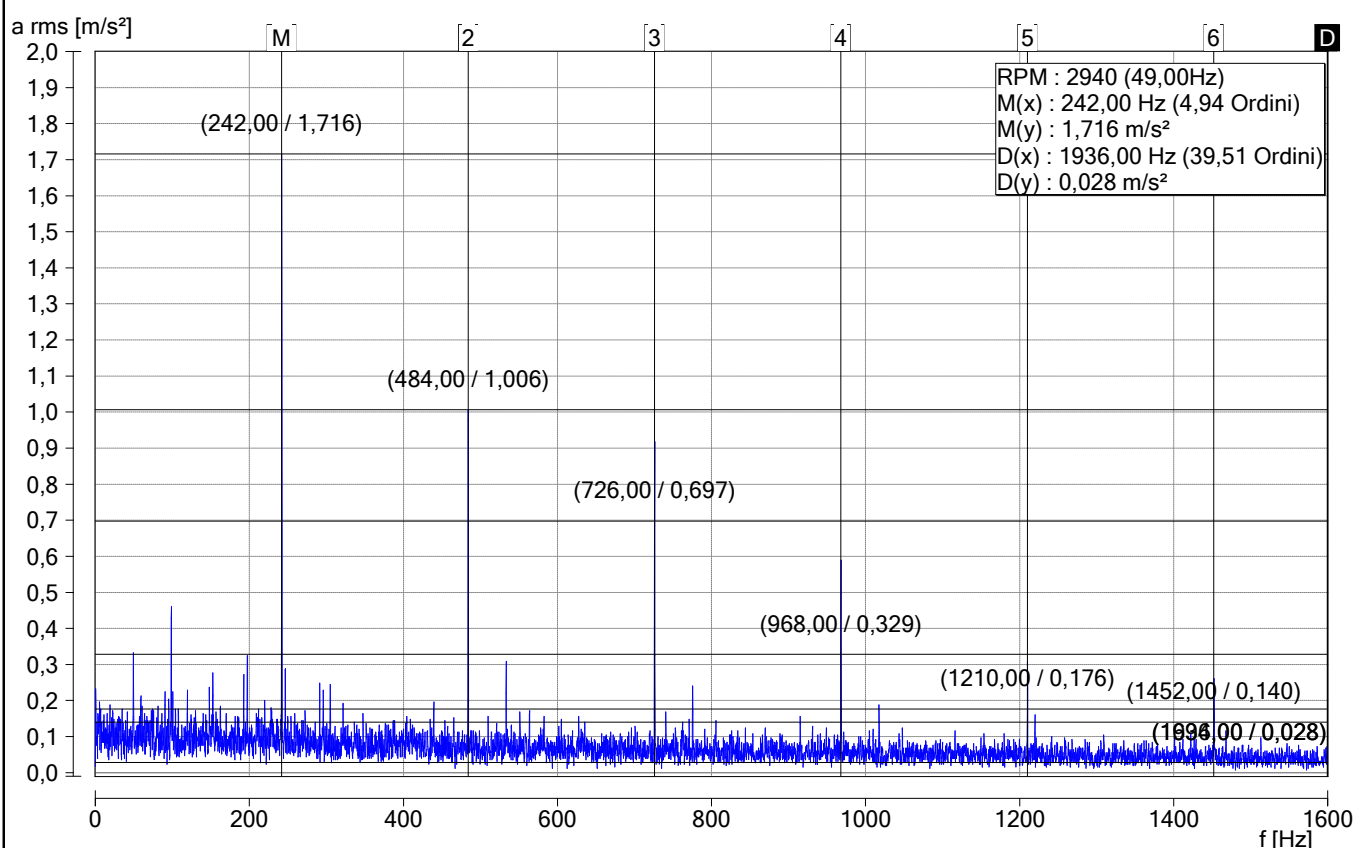

Cursore Principale X [Hz] = 242,00

Y [m/s²] = 1,716

Cursore delta X [Hz] = 1936,00

Y [m/s²] = 0,028

RPM = 2940

RMS Y [m/s²] = 4,49

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2021	08:51:36	Misura mancante	Misura mancante.
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 21/07/2022 18:00:24 Page 2 of 2

21/12/2020	08:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	242,00	1,716
2	484,00	1,006
3	726,25	0,918
4	968,25	0,589
5	98,75	0,461
6	49,25	0,333
7	197,25	0,325
8	533,50	0,309
9	1210,25	0,309
10	246,75	0,289