




Date/Time 22/07/2022 16:57:25

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 05/08/2021 15:14:41

REM\MONDOPLASTICO\POMPA 1 MANDATA ACQUA FRIGO UTENZE\MOTOREM1H\1029 ENVELOPE
SPETTRO ACC

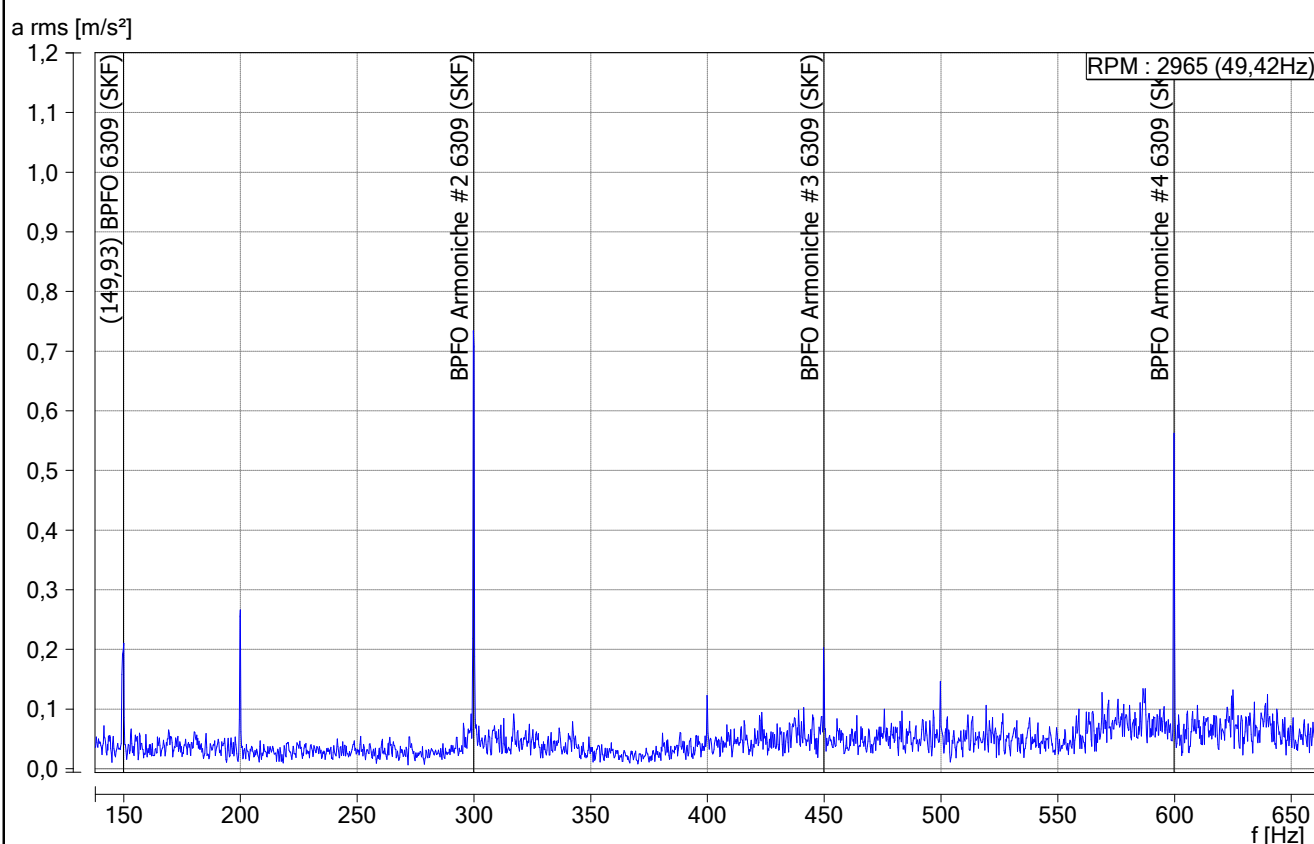

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (149,93) BPFO 6309 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2940

RMS Y [m/s²] = 2,91

Data	Ora	Evento	Commento
22/07/2022	16:55:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2960, nuovo rif. 2965.
22/07/2022	16:54:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2960.
22/07/2022	16:53:39	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2940, nuovo rif. 2970.



21/07/2022	12:57:53	Misura mancante	Misura mancante.
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2021	08:51:36	Misura mancante	Misura mancante.
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
03/01/2020	13:56:36	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:27	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	0,25	1,077
2	1185,50	1,055
3	100,00	0,971
4	299,75	0,734
5	599,75	0,562
6	1385,25	0,396
7	1285,50	0,299
8	1,50	0,291
9	200,00	0,266
10	1585,25	0,258